Etasje nivåer	
Plan navn	Kote [mm]
Hav	0
Fundament	-49900
U. etasje	51500
1. etasje	55750
2. etasje	59750
Takplan 1	64800
Takplan 2	368800

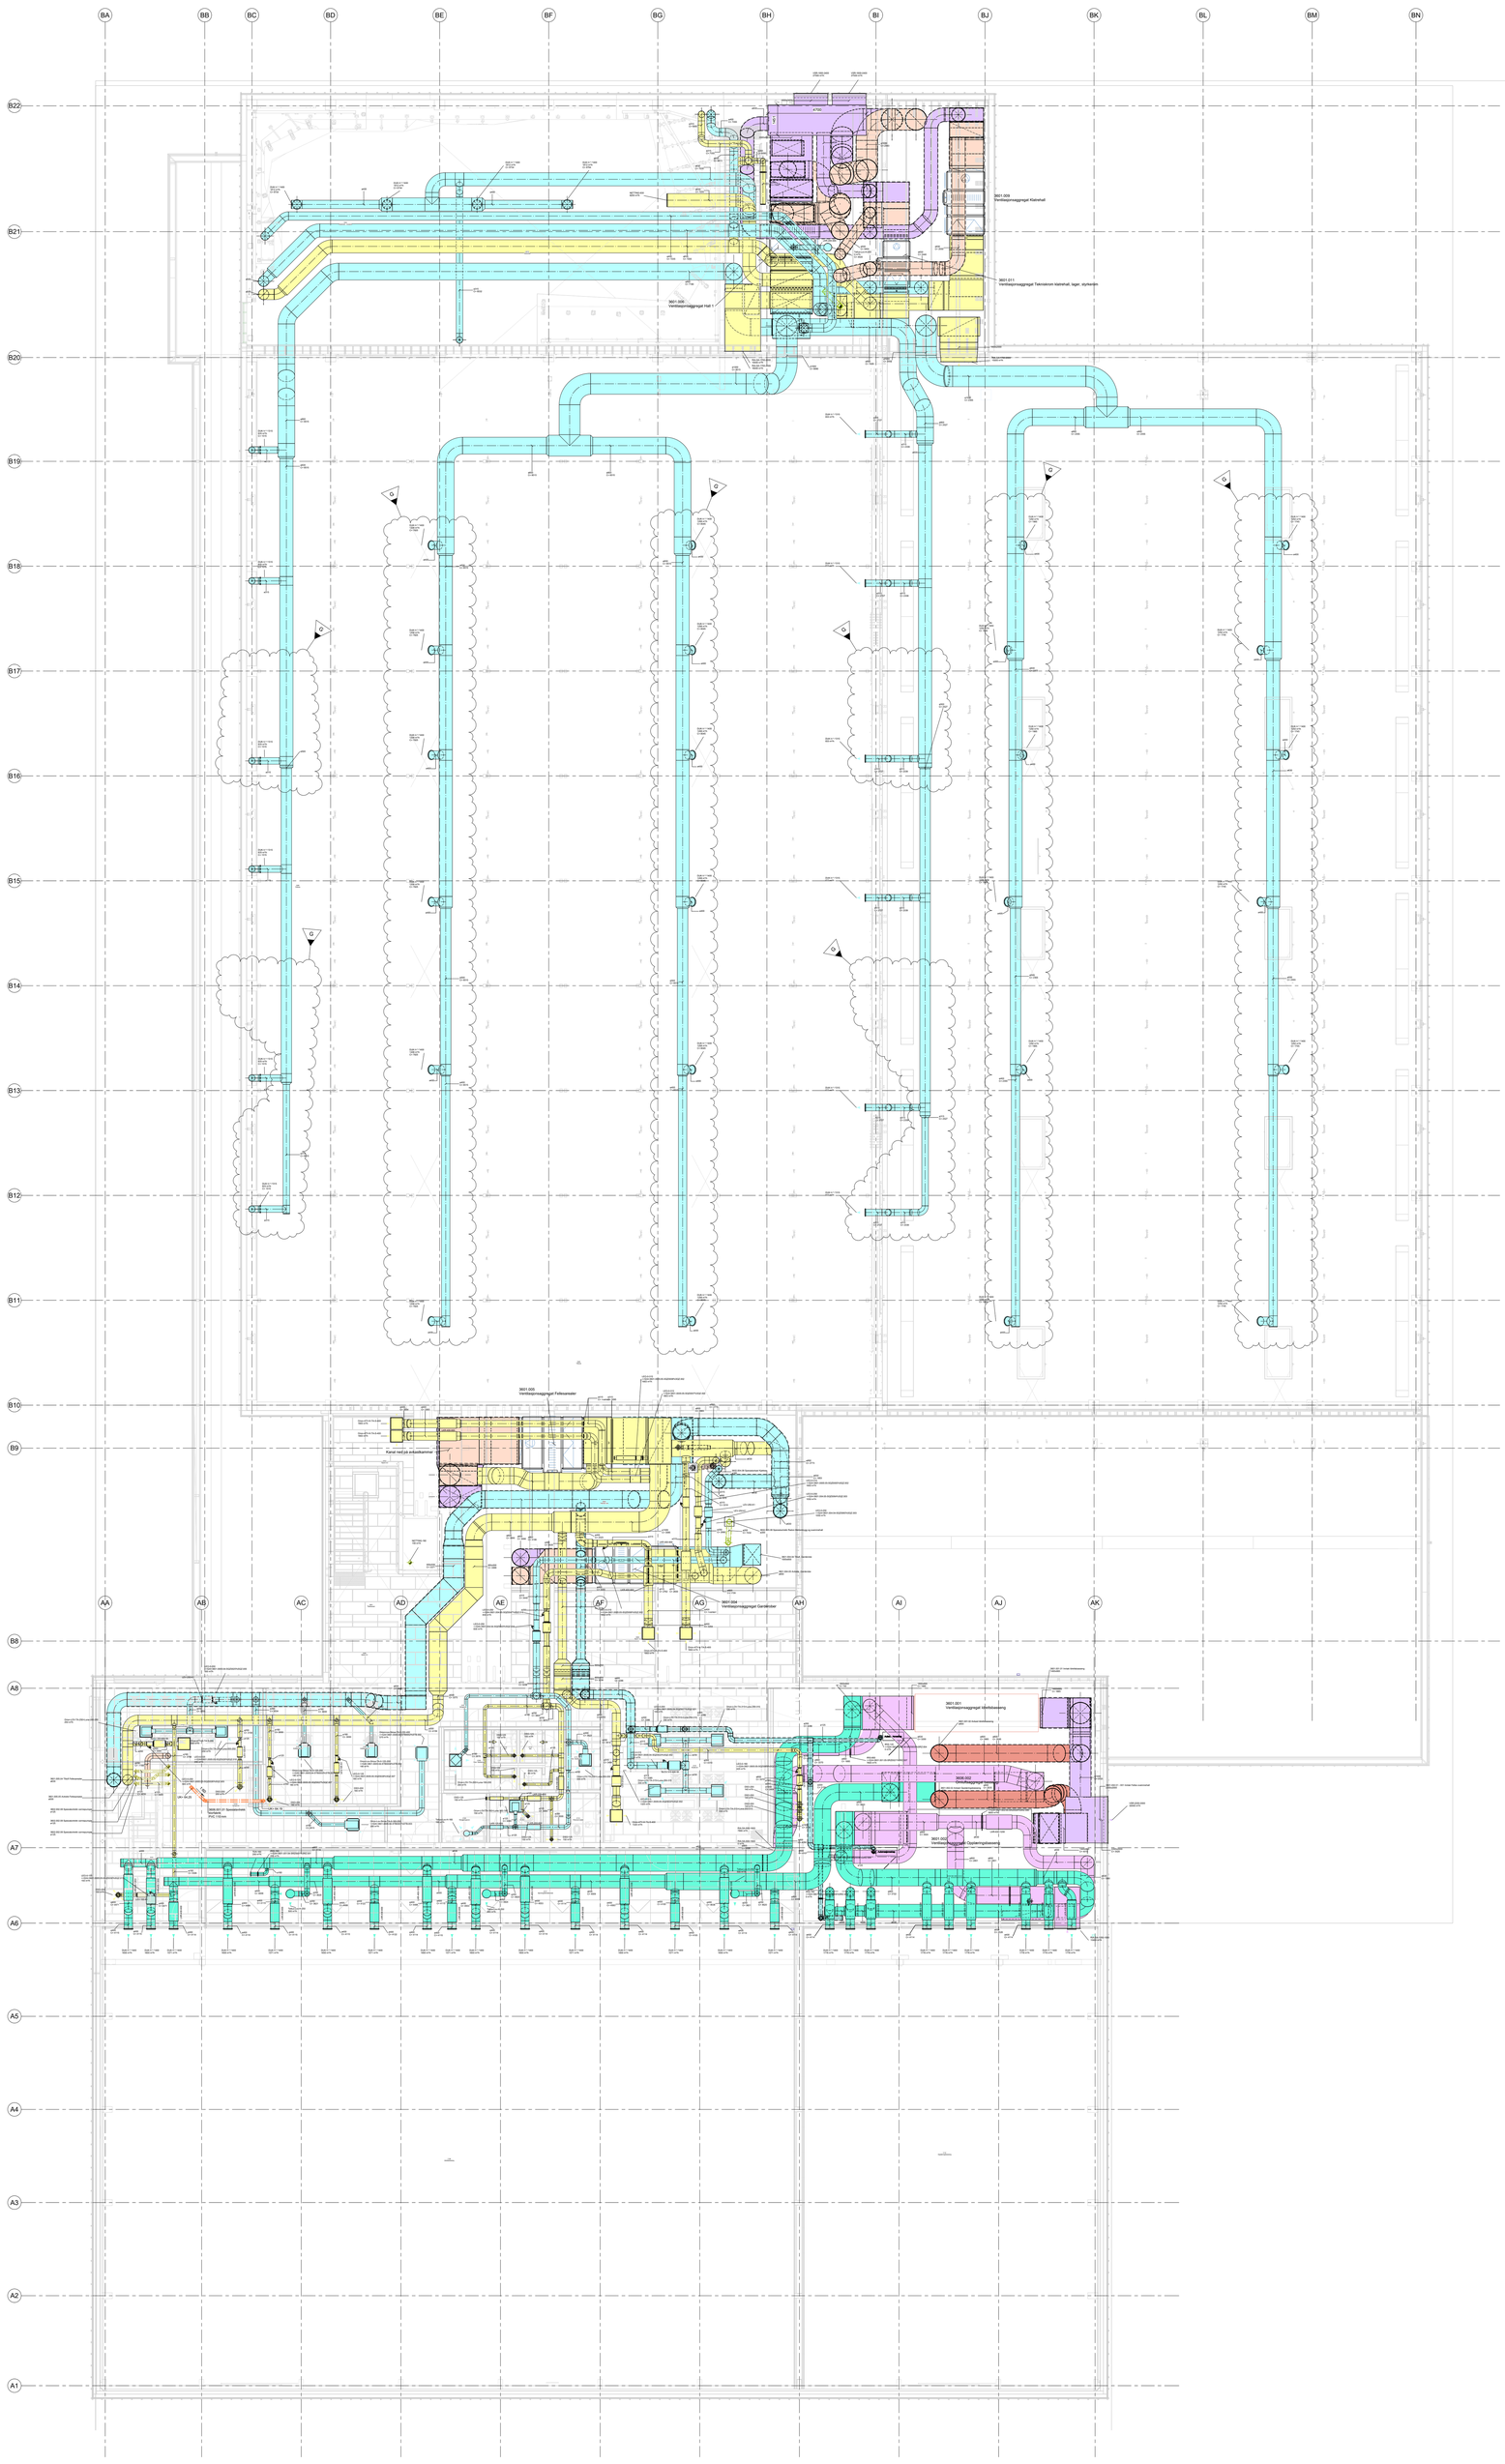

VISNING AV TEKNISK ROM OVER 3,30 m

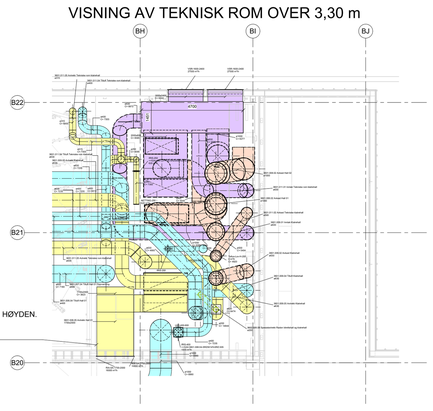

VISNING AV TEKNISK ROM UNDER 3,30 m

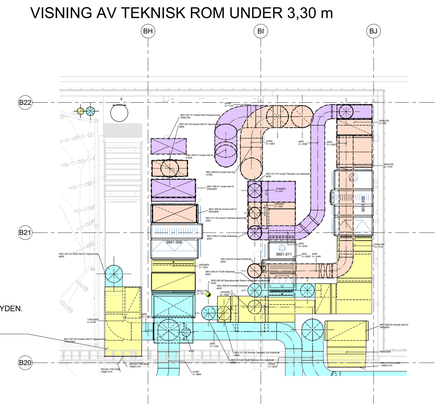

36 Aggregatvifter				
System Type	Manufacturer	Family and Type	MC Ventilation Flow	MC Ventilation Pressure Drop
3601.001.01 Inntak Idrettsbasseng	TROX Auranor	LAK-2145E - Lyttelle frikant-1400-900-1240	16000 m³/h	15.8 Pa
3601.001.02 Avtrekk Idrettsbasseng	TROX Auranor	LAK-2145D - Lyttelle frikant-1400-900-1240	16000 m³/h	24.6 Pa
3601.001.04 Tilluft Idrettsbasseng	TROX Auranor	LAK-3168E - Lyttelle frikant-H=900	18100 m³/h	25.3 Pa
3601.001.05 Avtrekk Idrettsbasseng	TROX Auranor	LAK-3168E - Lyttelle frikant-H=900	8200 m³/h	6.6 Pa
3601.002.01 Inntak Opplæringsbasseng	TROX Auranor	LAK-2145E - Lyttelle frikant-1400-900-1240	16000 m³/h	15.8 Pa
3601.002.02 Avtrekk Opplæringsbasseng	TROX Auranor	LAK-2145D - Lyttelle frikant-1400-900-1240	16000 m³/h	24.6 Pa
3601.002.04 Tilluft Opplæringsbasseng	TROX Auranor	LAK-3168E - Lyttelle frikant-H=900	16000 m³/h	25.0 Pa
3601.002.05 Avtrekk Opplæringsbasseng	TROX Auranor	LAK-3168E - Lyttelle frikant-H=900	8000 m³/h	6.4 Pa
3601.003.01 Inntak Kjeler bad	TROX Auranor	LAK-2125C-0001 - Lyttelle frikant- H=500	4000 m³/h	11.3 Pa
3601.003.02 Avtrekk Kjeler bad	TROX Auranor	LAK-2125C-0001 - Lyttelle frikant- H=500	3150 m³/h	7.0 Pa
3601.003.04 Tilluft Kjeler bad	TROX Auranor	LAK-3125C - Lyttelle frikant-H=500	4000 m³/h	12.0 Pa
3601.003.05 Avtrekk Kjeler bad	TROX Auranor	LAK-1127D-0001 - Lyttelle frikant-1127D H=500	3150 m³/h	4.4 Pa
3601.004.01 Inntak Garderobe	TROX Auranor	LAK-2160D - Lyttelle frikant-1600-700-1240	11000 m³/h	12.2 Pa
3601.004.02 Avtrekk Garderobe	TROX Auranor	LAK-1168E - Lyttelle frikant-1600-700-1880	10300 m³/h	14.1 Pa
3601.004.04 Tilluft Garderobe	TROX Auranor	LAK-4168E - Lyttelle frikant-1600-1000-1880	10300 m³/h	7.0 Pa
3601.004.05 Avtrekk Garderobe	TROX Auranor	LAK-2168E - Lyttelle frikant-1600-700-1240	10300 m³/h	12.3 Pa
3601.005.01 Inntak Fellesarealer	TROX Auranor	LAK-2220E - Lyttelle frikant-2200-800-1240	19600 m³/h	25.8 Pa
3601.005.02 Avtrekk Fellesarealer	TROX Auranor	LAK-4220C - Lyttelle frikant-2200-900-1880	19800 m³/h	31.4 Pa
3601.005.04 Tilluft Fellesarealer	TROX Auranor	LAK-4220C - Lyttelle frikant-2200-1200-1880	20300 m³/h	25.1 Pa
3601.005.05 Avtrekk Fellesarealer	TROX Auranor	LAK-4220D - Lyttelle frikant-2200-900-1880	20252 m³/h	32.8 Pa
3601.006.01 Inntak Hall 01	TROX Auranor	LAK-2207E - Lyttelle frikant-2000-800-1240	5000 m³/h	2.1 Pa
3601.006.02 Avtrekk Hall 01	TROX Auranor	LAK-4206E - Lyttelle frikant-2000-800-1880	16500 m³/h	26.2 Pa
3601.006.04 Tilluft Hall 01	TROX Auranor	LAK-2200D - Lyttelle frikant-2000-1100-1240	15998 m³/h	15.4 Pa
3601.006.05 Avtrekk Hall 01	TROX Auranor	LAK-2200D - Lyttelle frikant-2000-800-1240	16000 m³/h	13.9 Pa
3601.007.01 Inntak Hall 01 Oppvarming	TROX Auranor	LAK-2160D - Lyttelle frikant-1600-700-1240	10000 m³/h	12.2 Pa
3601.007.02 Avtrekk Hall 01 Oppvarming	TROX Auranor	LAK-4168E - Lyttelle frikant-1600-700-1880	10000 m³/h	13.3 Pa
3601.007.04 Tilluft Hall 01 Oppvarming	TROX Auranor	LAK-2160D - Lyttelle frikant-1600-1000-1240	9996 m³/h	12.9 Pa
3601.007.05 Avtrekk Hall 01 Oppvarming	TROX Auranor	LAK-2168E - Lyttelle frikant-1600-700-1240	10000 m³/h	5.6 Pa
3601.008.01 Inntak Hall 02	TROX Auranor	LAK-2200D - Lyttelle frikant-2000-800-1240	15000 m³/h	12.2 Pa
3601.008.02 Avtrekk Hall 02	TROX Auranor	LAK-4206E - Lyttelle frikant-2000-800-1880	15000 m³/h	23.0 Pa
3601.008.04 Tilluft Hall 02	TROX Auranor	LAK-4207E - Lyttelle frikant-2000-1100-1880	15000 m³/h	11.3 Pa
3601.008.05 Avtrekk Hall 02	TROX Auranor	LAK-4207E - Lyttelle frikant-2000-800-1880	15000 m³/h	21.3 Pa
3601.009.01 Inntak Klatrehall	TROX Auranor	LAK-2165D-0001 - Lyttelle frikant-1600-700-1240	2700 m³/h	0.7 Pa
3601.009.02 Avtrekk Klatrehall	TROX Auranor	LAK-2168E - Lyttelle frikant-1600-700-1240	8250 m³/h	7.9 Pa
3601.009.04 Tilluft Klatrehall	TROX Auranor	LAK-2168E - Lyttelle frikant-1600-1000-1240	8248 m³/h	3.9 Pa
3601.009.05 Avtrekk Klatrehall	TROX Auranor	LAK-2168E - Lyttelle frikant-1600-700-1240	8250 m³/h	7.9 Pa
3601.011.01 Inntak Teknske rom klatrehall	TROX Auranor	LAK-2125C - Lyttelle frikant-1200-600-1240	1730 m³/h	1.5 Pa
3601.011.02 Avtrekk Teknske klatrehall	TROX Auranor	LAK-1125E - Lyttelle vinkel-H=600 100/100	3780 m³/h	16.6 Pa
3601.011.04 Tilluft Teknske rom klatrehall	TROX Auranor	LAK-2127D - Lyttelle frikant-1200-600-1240	5180 m³/h	9.8 Pa
3601.011.05 Avtrekk Teknske rom klatrehall	TROX Auranor	LAK-2127D - Lyttelle frikant-1200-600-1240	3780 m³/h	12.2 Pa
3606.02.04 Tilluft omluft Idrettsbasseng	TROX Auranor	LAK-2148D - Lyttelle frikant- H=700	10997 m³/h	36.3 Pa
3606.002.05 Avtrekk omluft Idrettsbasseng	TROX Auranor	LAK-2148D - Lyttelle frikant- H=700	11000 m³/h	36.3 Pa



20.08.22	424231-04	NTM Svre 5	NN2000
JEA	Grøtvar	MRaj	1:50 / 1:200	4x A1 / A3

MIS - Myrane Idrettshall og Svømmeanlegg

Arbeidstegning

Plan 2 etasje - Ventilasjon

024-02C-20-36-001 G