

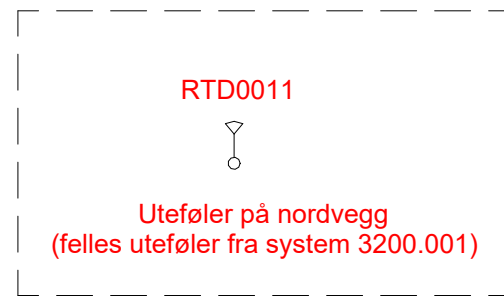


3601.004 - Ventilasjon garderober, tørr del

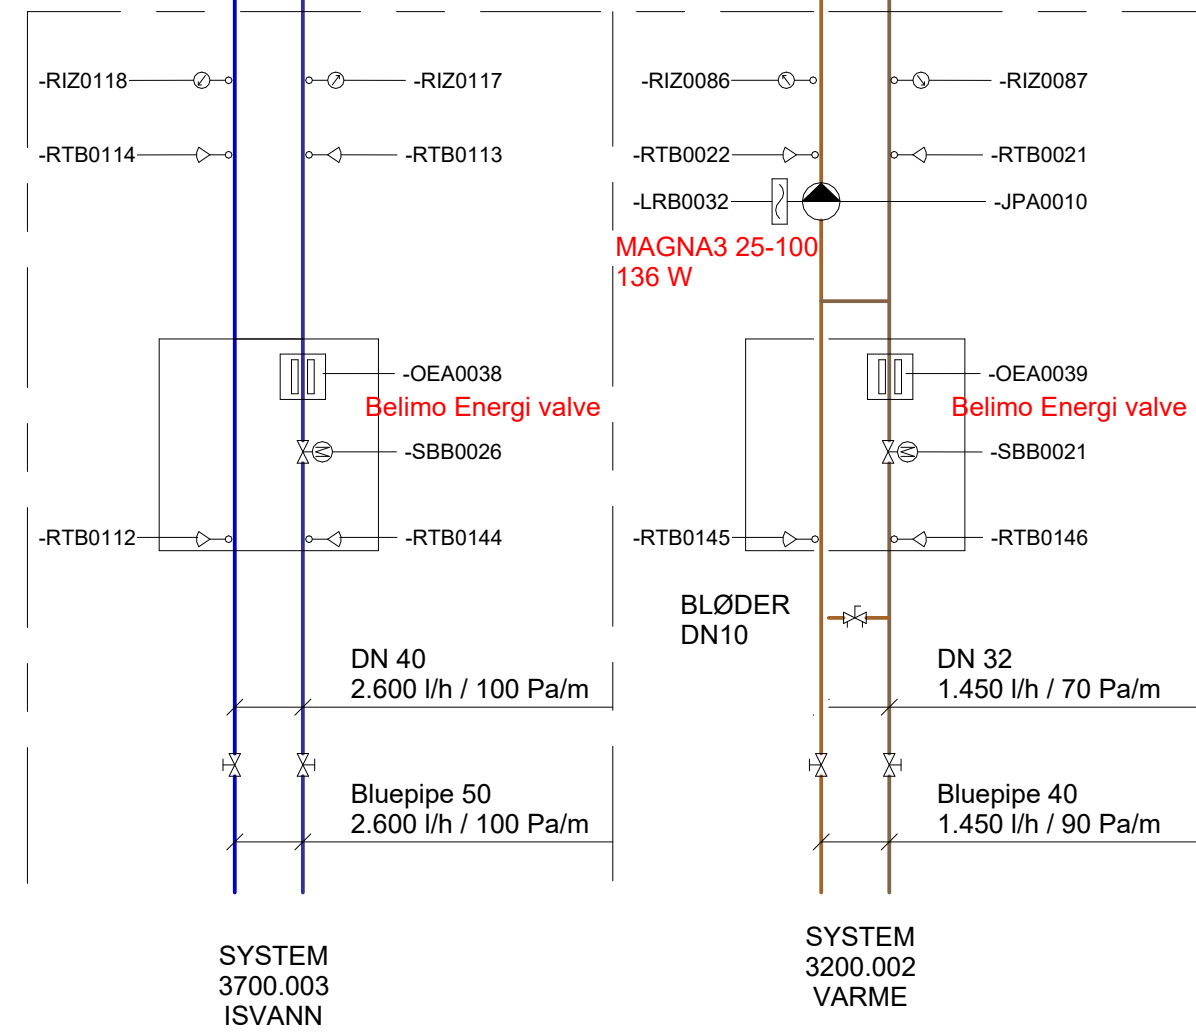

## Brannfunksjon


Går ved brann, betjener flere brannceller

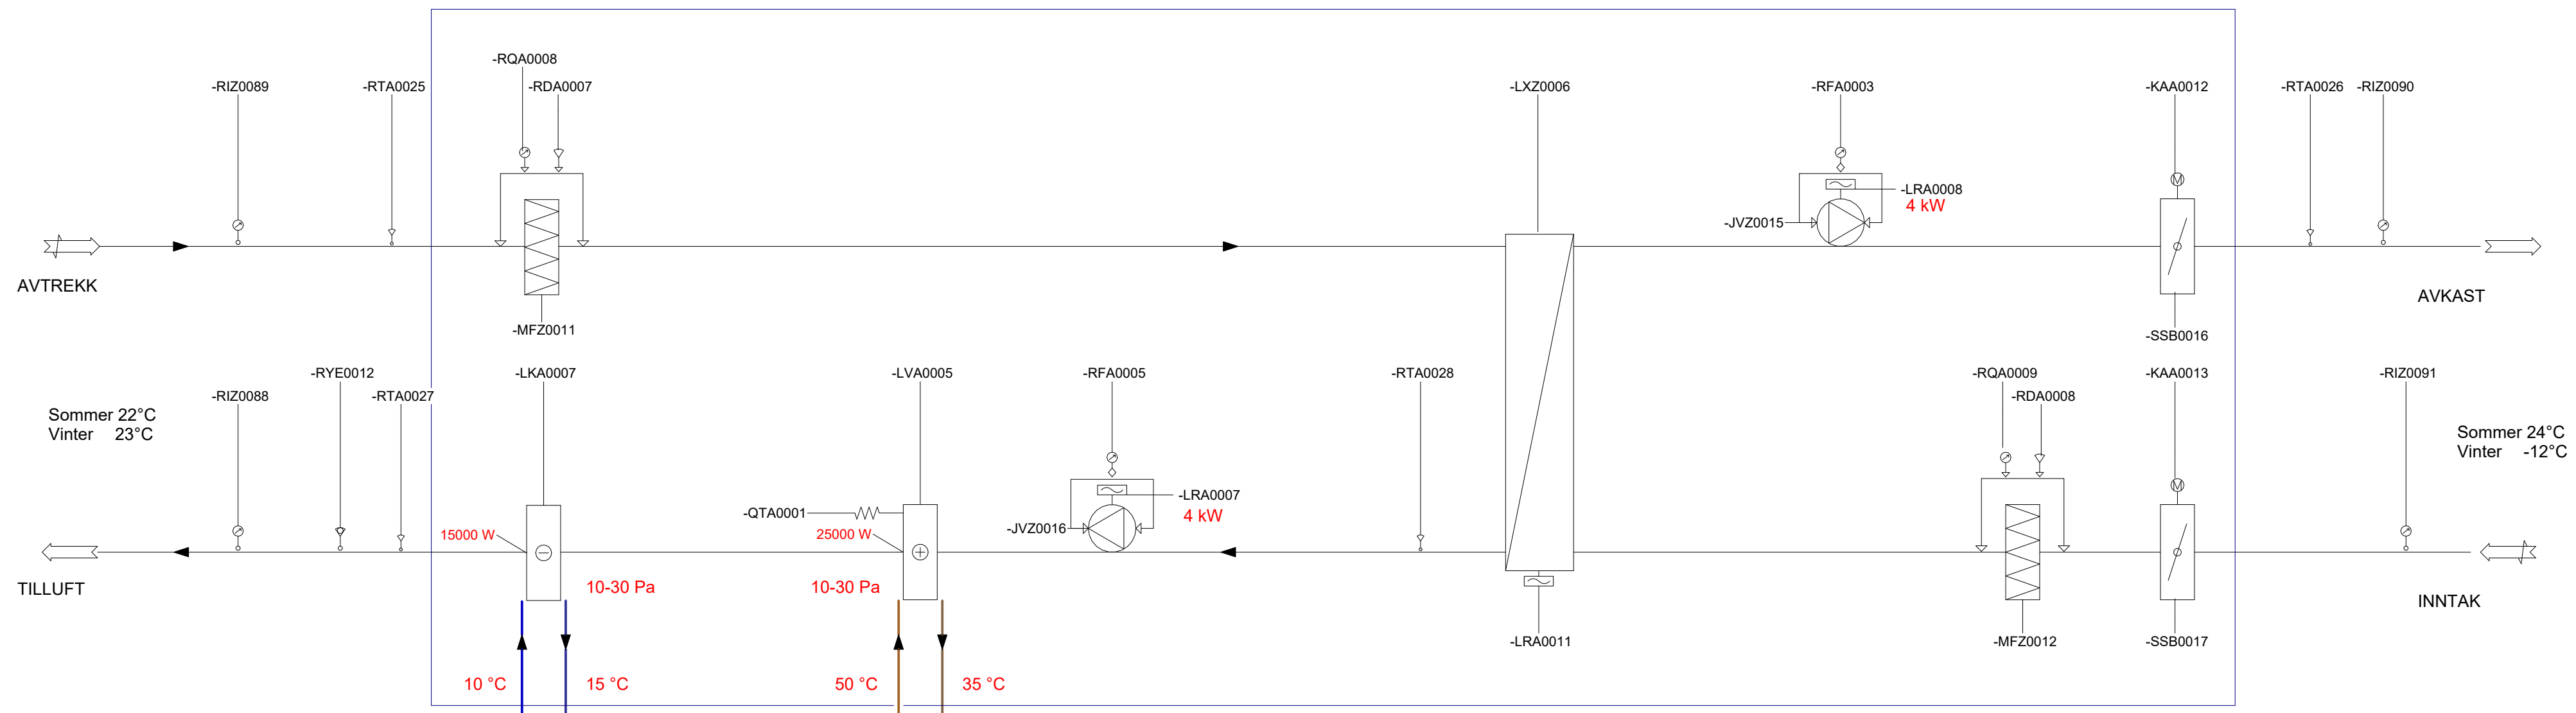

Forutsetninger for gjennomsnittlig SFP			
	m³/h	% av drifttid	Eks trykk på
Arb.pkt 1	+/- 10.300	10	280
Arb.pkt 2	+/- 5.150	40	120
Arb.pkt 3	+/- 3.250	50	80

	Frekvensomformer		Spjæld med aktuator
	Strømningspål		
	Trykkmåler / manometer		
	Trykkgiver		
	Strømsmåler		Roterende glemvinner
	Temperaturgiver		
	Termometer		
	Raykdetektor		
	Filter		Krysglemvinner
	Kølebatteri		Vifte
	Varmebatteri		Kombinert temperatur- og fuktighetssensor

Se også flytskjema 524-XXX-C-XX-70-365-003  
for luftbehandlingsanleggets betjeningsområder

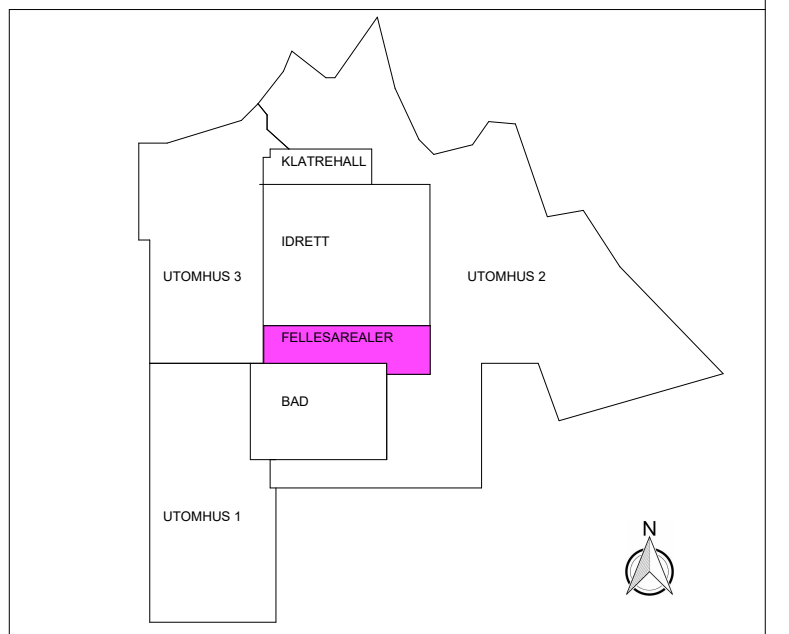[illegible]

Prosjekt	Gnr / Bnr
<b>MIS - Myrane Idrettshall og Svømmeanlegg</b>	<b>GNR/BNR</b>



Projektphase <b>Arbeidstegning</b>
---------------------------------------

Date 29.02.24		Oppdragsnr 631231-04		Koordinatsystem NTM Sone 5	Høydedatum NN2000
Utført av TS	Kontrollert av MRAa	Godkjent av MRAa	Målestokk -	Format A1	

Systemskjema - Ventilasjon - Garderober, tørr del

Tegningsnummer	Revisjon
<b>524-XXX-C-XX-70-360-004</b>	<b>A</b>
Bygg-Etasje-Fag-Sone-Type-Systemkode-Lapentr	