

21

ANTALL NODER

18

ANTALL LINJER

4

TRANSFORMATORER

104

GENERATORER

LASTFLYT-STATUS

Konvergente:	Ja
Iterasjoner:	1
Maks. mismatch:	0.00e+00

SPENNING



Minimum:	1.0000 pu Vågåmo trafo stasjon (buss 30)
Maksimum:	1.0000 pu Vågåmo trafo stasjon (buss 30)

SPENNINGSVINKEL

Minimum:	-0.019° Verdal trafostasjon (buss 105)
Maksimum:	5.881° Nea trafostasjon (buss 108)


EFFEKT

Total aktiv effekt:	0.00 MW
Total reaktiv effekt:	0.00 MVar
Minimum P:	-824.07 MW Aura trafostasj... (buss 45)
Maksimum P:	708.62 MW Vågåmo trafo st... (buss 30)
Minimum Q:	0.00 MVar Vågåmo trafo st... (buss 30)
Maksimum Q:	0.00 MVar Vågåmo trafo st... (buss 30)

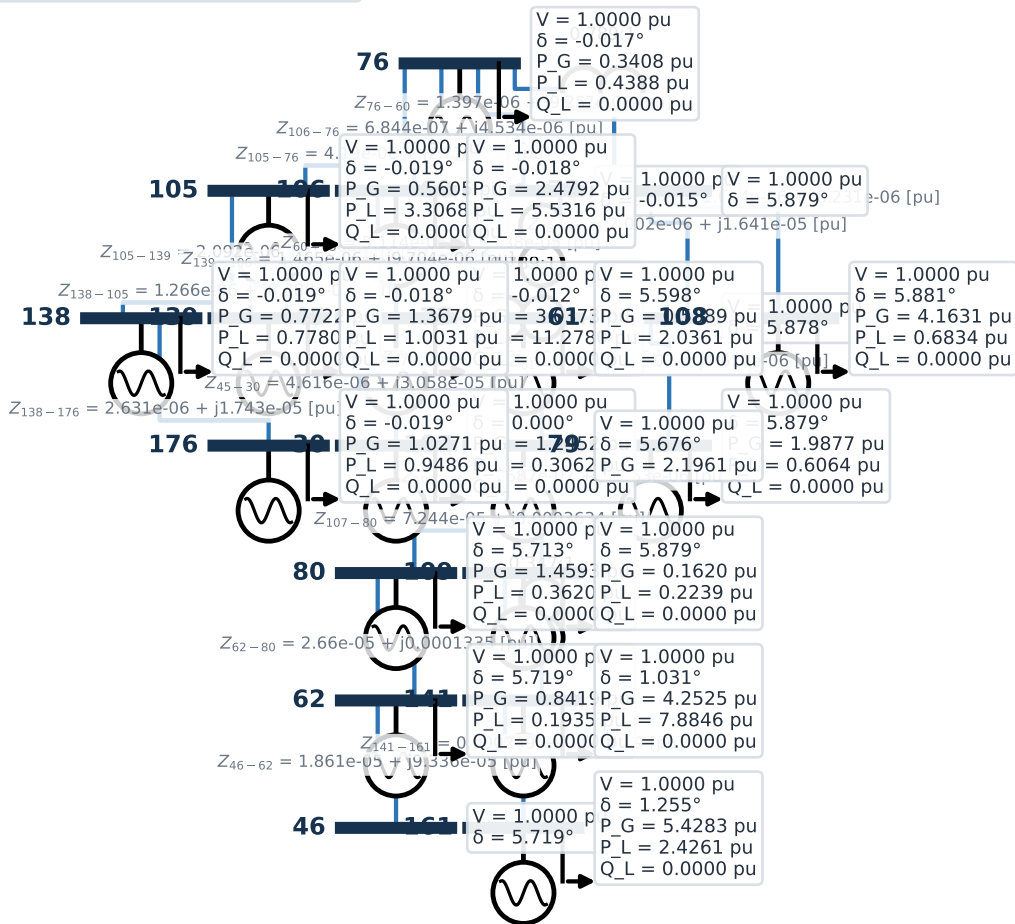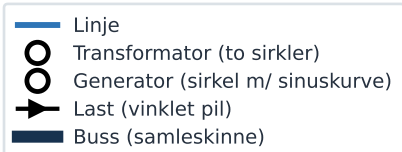

SPENNINGSHHEATMAP

Spenning per node på enlinjeskjemaet

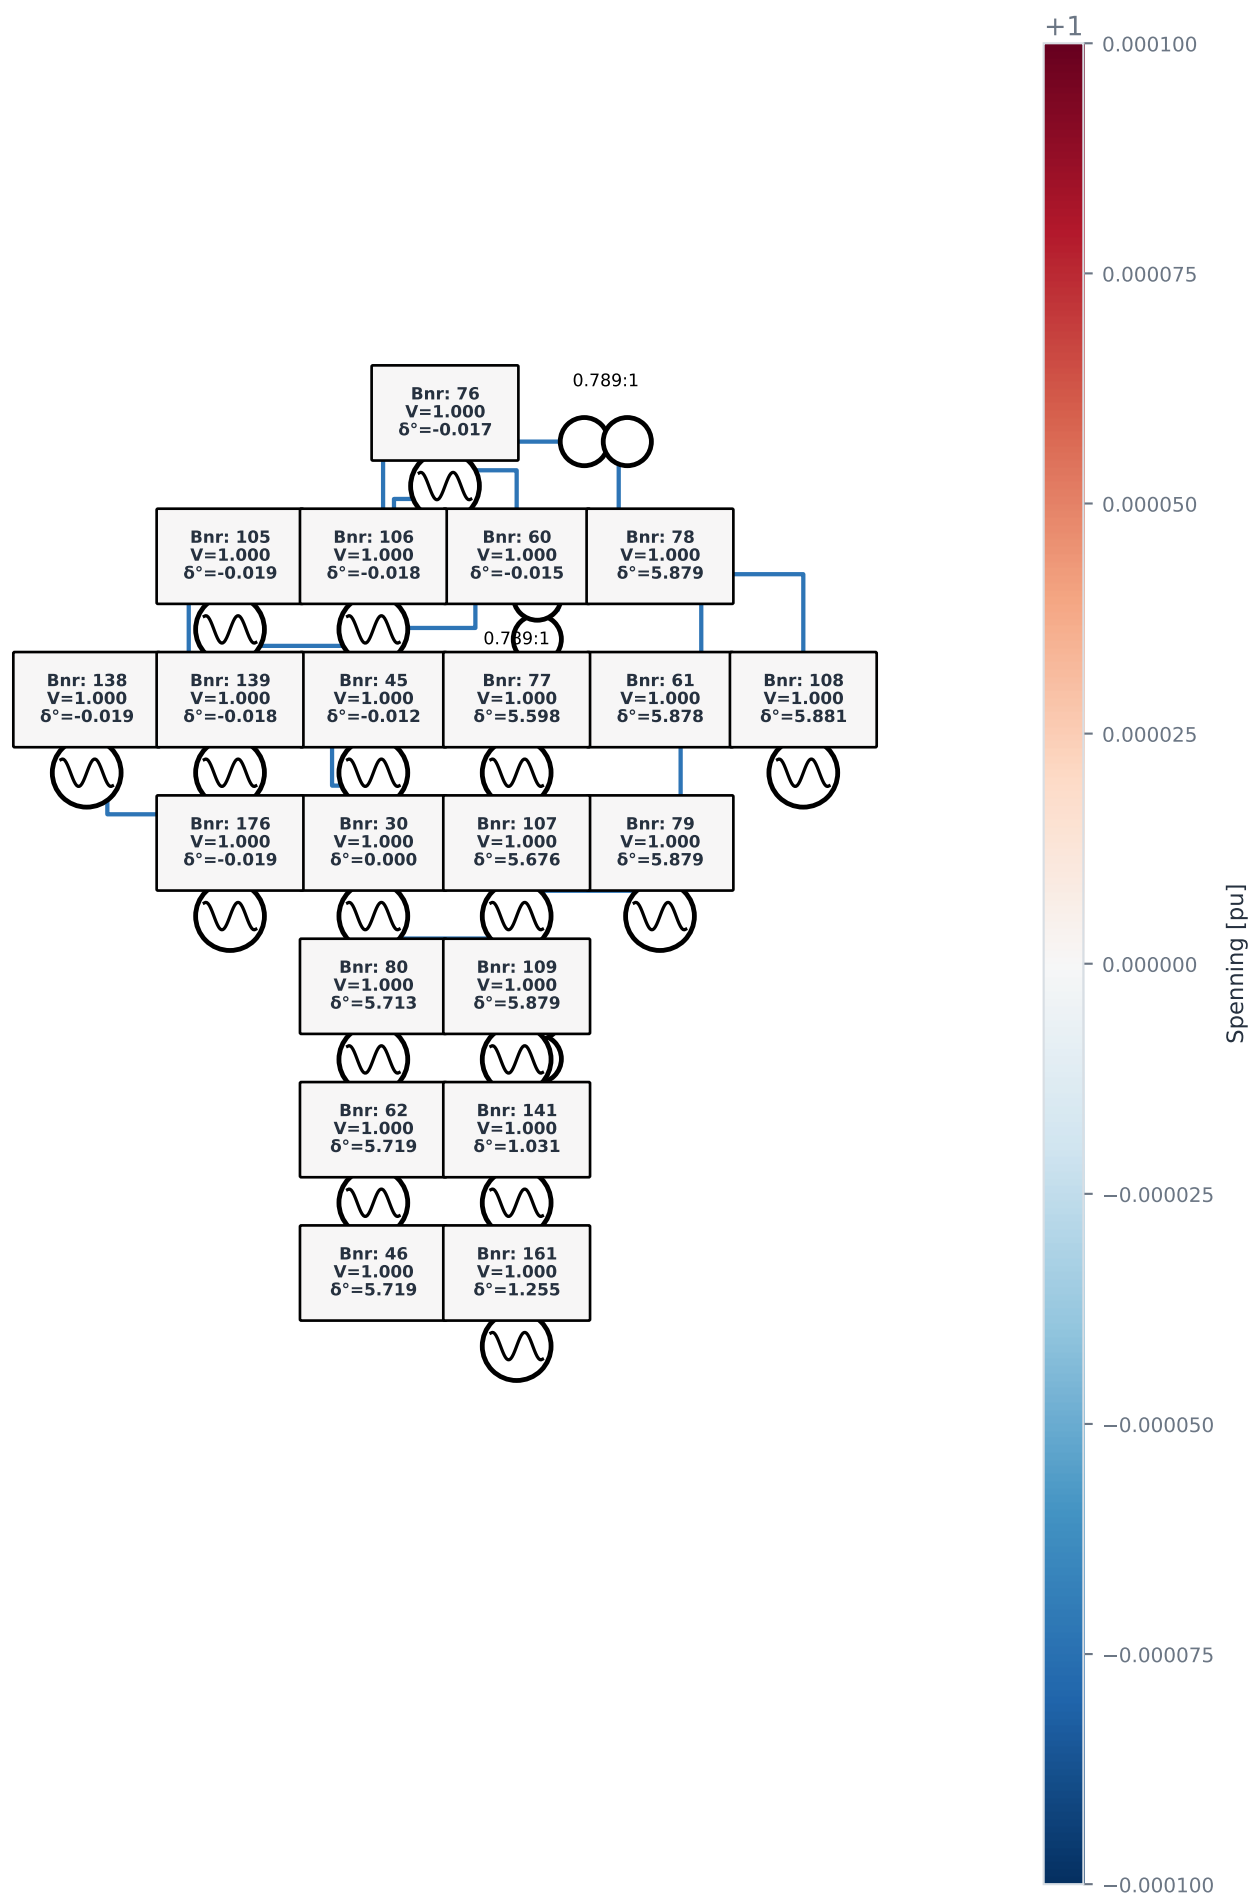

RESULTATTABELL

Lastflytresultater per node

#	Buss	Navn	V [pu]	V [kV]	Vinkel [°]	P [MW]	Q [MVar]
1	30	Vågåmo trafo stasjon	1.0000	300.0	0.000	708.62	0.00
2	45	Aura trafostasjon	1.0000	300.0	-0.012	-824.07	0.00
3	46	Brattset trafostasjon	1.0000	132.0	5.719	0.00	0.00
4	60	Orkdal transformatorstasj...	1.0000	300.0	-0.015	0.00	0.00
5	61	Viklandet trafostasjon	1.0000	380.0	5.878	0.00	0.00
6	62	Brattset trafostasjon	1.0000	132.0	5.719	64.84	0.00
7	76	Klæbu transformatorstasjon	1.0000	300.0	-0.017	-9.80	0.00
8	77	Thamshavn trafostasjon	1.0000	132.0	5.598	-149.72	0.00
9	78	Klæbu transformatorstasjon	1.0000	380.0	5.879	0.00	0.00
10	79	Grytten trafostasjon	1.0000	380.0	5.879	138.13	0.00
11	80	Brattset trafostasjon	1.0000	132.0	5.713	109.73	0.00
12	105	Verdal trafostasjon	1.0000	300.0	-0.019	-274.63	0.00
13	106	Strinda koblingsstasjon	1.0000	300.0	-0.018	-305.24	0.00
14	107	Grana koblingsstasjon	1.0000	132.0	5.676	219.61	0.00
15	108	Nea trafostasjon	1.0000	380.0	5.881	347.97	0.00
16	109	Ørskog trafostasjon	1.0000	380.0	5.879	-6.19	0.00
17	138	Ogndal trafostasjon	1.0000	300.0	-0.019	-0.59	0.00
18	139	Eidum trafostasjon	1.0000	300.0	-0.018	36.48	0.00
19	141	Ørskog trafostasjon	1.0000	132.0	1.031	-363.21	0.00
20	161	Svelgen trafostasjon	1.0000	132.0	1.255	300.22	0.00
21	176	Namsos (Statnett) trafost...	1.0000	300.0	-0.019	7.85	0.00

LINJER

#	Fra	Til	R [pu]	X [pu]	B [pu]	Lengde
1	77	107	6.5781e-05	0.00033	6.77e-10	33285
2	46	62	1.861e-05	9.3359e-05	2.39e-09	9416
3	62	80	2.6605e-05	0.00013347	1.67e-09	13462
4	107	80	7.2442e-05	0.00036342	6.15e-10	36655
5	141	161	0.00024898	0.001249	1.79e-10	125981
6	138	105	1.2661e-06	8.3881e-06	1.8e-10	25639
7	105	139	2.0919e-06	1.3859e-05	1.09e-10	42360
8	139	106	1.4648e-06	9.7043e-06	1.55e-10	29662
9	105	76	4.1898e-06	2.7757e-05	5.43e-11	84843
10	106	76	6.8438e-07	4.534e-06	3.32e-10	13859
11	76	60	1.3973e-06	9.2573e-06	1.63e-10	28296
12	60	45	5.1138e-06	3.3879e-05	4.45e-11	103554
13	45	30	4.6161e-06	3.0581e-05	4.93e-11	93475
14	138	176	2.6312e-06	1.7432e-05	8.64e-11	53282
15	61	79	5.6241e-07	4.6117e-06	7.68e-11	39090
16	78	61	2.0015e-06	1.6413e-05	2.16e-11	139116
17	109	79	5.6869e-07	4.6633e-06	7.59e-11	39527
18	78	108	1.0037e-06	8.2306e-06	4.3e-11	69764

TRANSFORMATORER

#	Fra	Til	Omsetning	R [pu]	X [pu]
1	76	78	0.7895:1	0.00056	0.028
2	77	60	0.44:1	0.0008	0.04
3	141	109	0.3474:1	0.00056	0.028
4	45	61	0.7895:1	0.00056	0.028