

21

ANTALL NODER

18

ANTALL LINJER

4

TRANSFORMATORER

104

GENERATORER

LASTFLYT-STATUS

Konvergente:	Ja
Iterasjoner:	3
Maks. mismatch:	6.19e-11

SPENNING



Minimum:	1.0000 pu Vågåmo trafo stasjon (buss 30)
Maksimum:	1.0000 pu Orkdal transformatorstasj... (buss 60)

EFFEKT

Total aktiv effekt:	0.00 MW
Total reaktiv effekt:	0.00 MVar
Minimum P:	-0.00 MW Orkdal transfor... (buss 60)
Maksimum P:	0.00 MW Vågåmo trafo st... (buss 30)
Minimum Q:	-0.00 MVar Vågåmo trafo st... (buss 30)
Maksimum Q:	0.00 MVar Viklandet trafo... (buss 61)

SPENNINGSVINKEL

Minimum:	-0.936° Ørskog trafostasjon (buss 141)
Maksimum:	11.428° Brattset trafostasjon (buss 62)

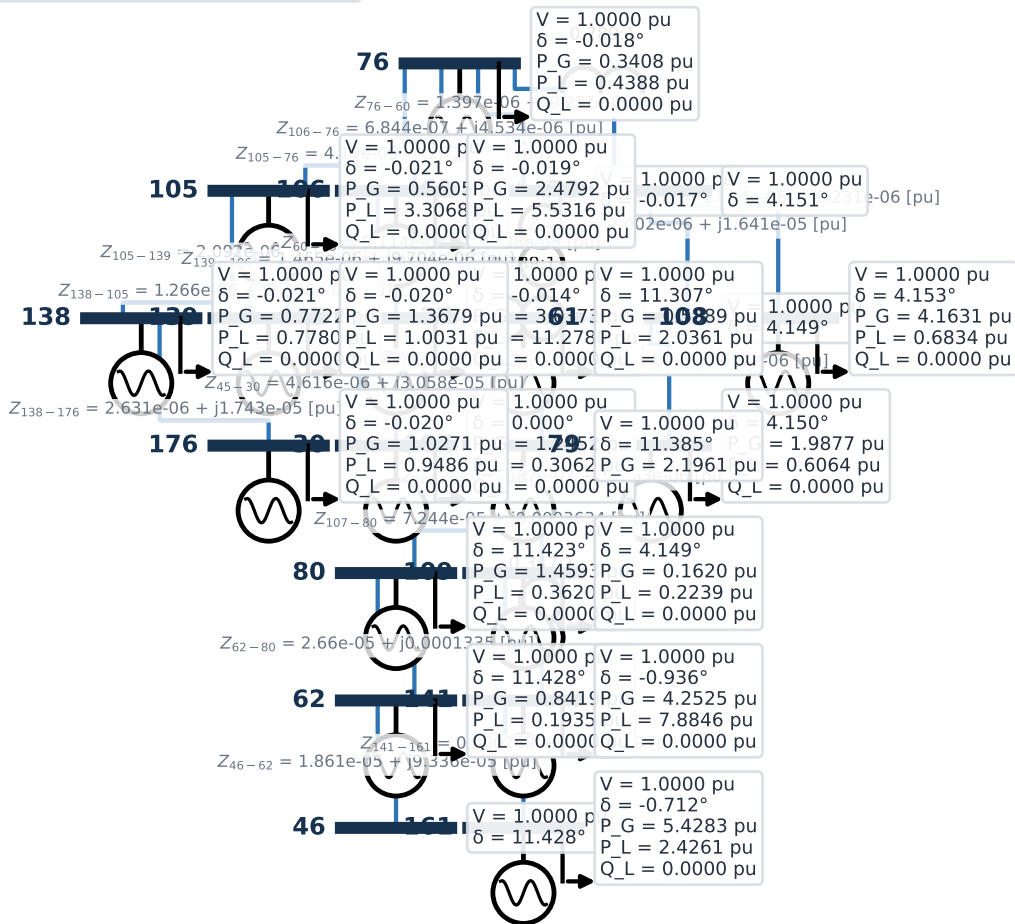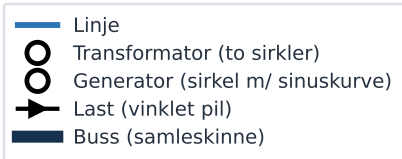

SPENNINGSHEATMAP

Spenning per node på enlinjeskjemaet

