

4

ANTALL NODER

4

ANTALL LINJER

1

TRANSFORMATORER

2

GENERATORER

LASTFLYT-STATUS

Konvergente:	Ja
Iterasjoner:	5
Maks. mismatch:	5.46e+01

SPENNING


Minimum:	0.9974 pu Brattset trafostasjon (buss 3)
Maksimum:	1.0000 pu Vågåmo trafo stasjon (buss 23)

SPENNINGSVINKEL

Minimum:	0.000° Vågåmo trafo stasjon (buss 23)
Maksimum:	0.030° Brattset trafostasjon (buss 3)


EFFEKT

Total aktiv effekt:	4.90 MW
Total reaktiv effekt:	165.14 MVar
Minimum P:	-127.07 MW Aura trafostasj... (buss 2)
Maksimum P:	100.00 MW Orkdal transfor... (buss 17)
Minimum Q:	-3000.00 MVar Brattset trafos... (buss 3)
Maksimum Q:	2461.19 MVar Vågåmo trafo st... (buss 23)

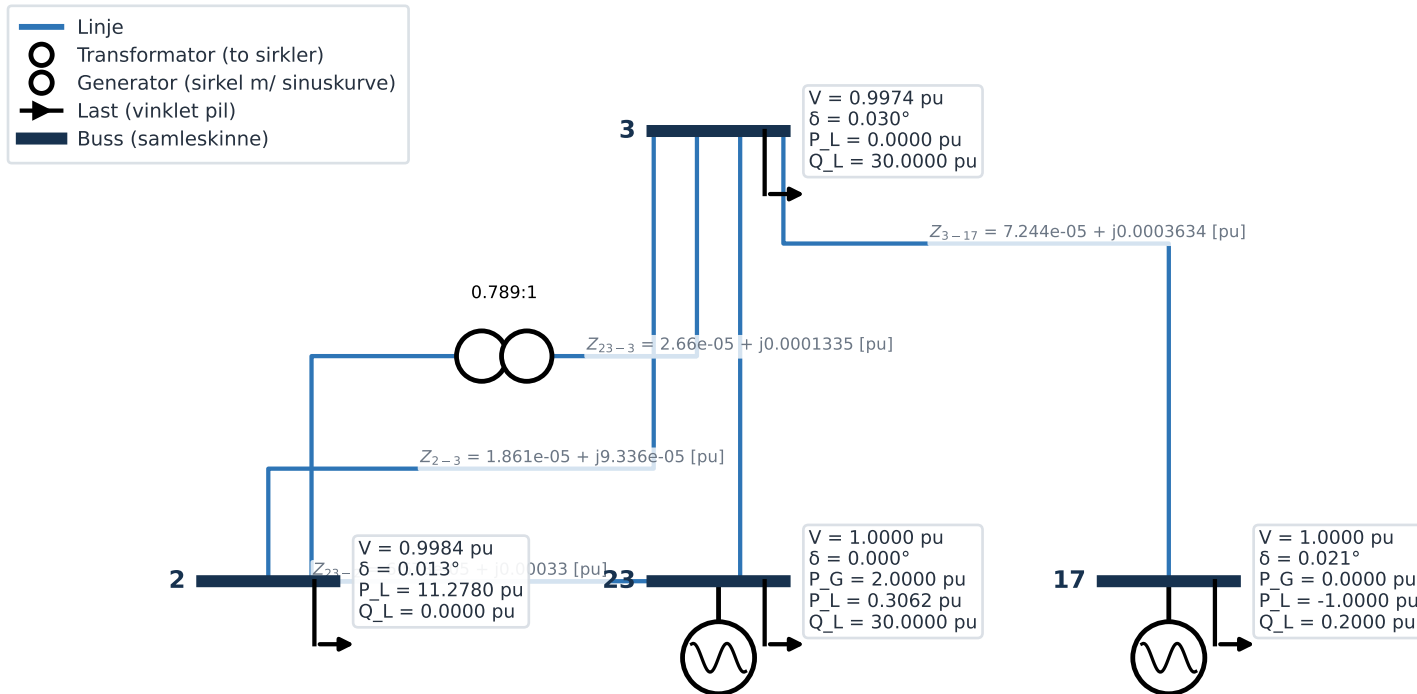

SPENNINGSHEATMAP

Spenning per node på enlinjeskjemaet

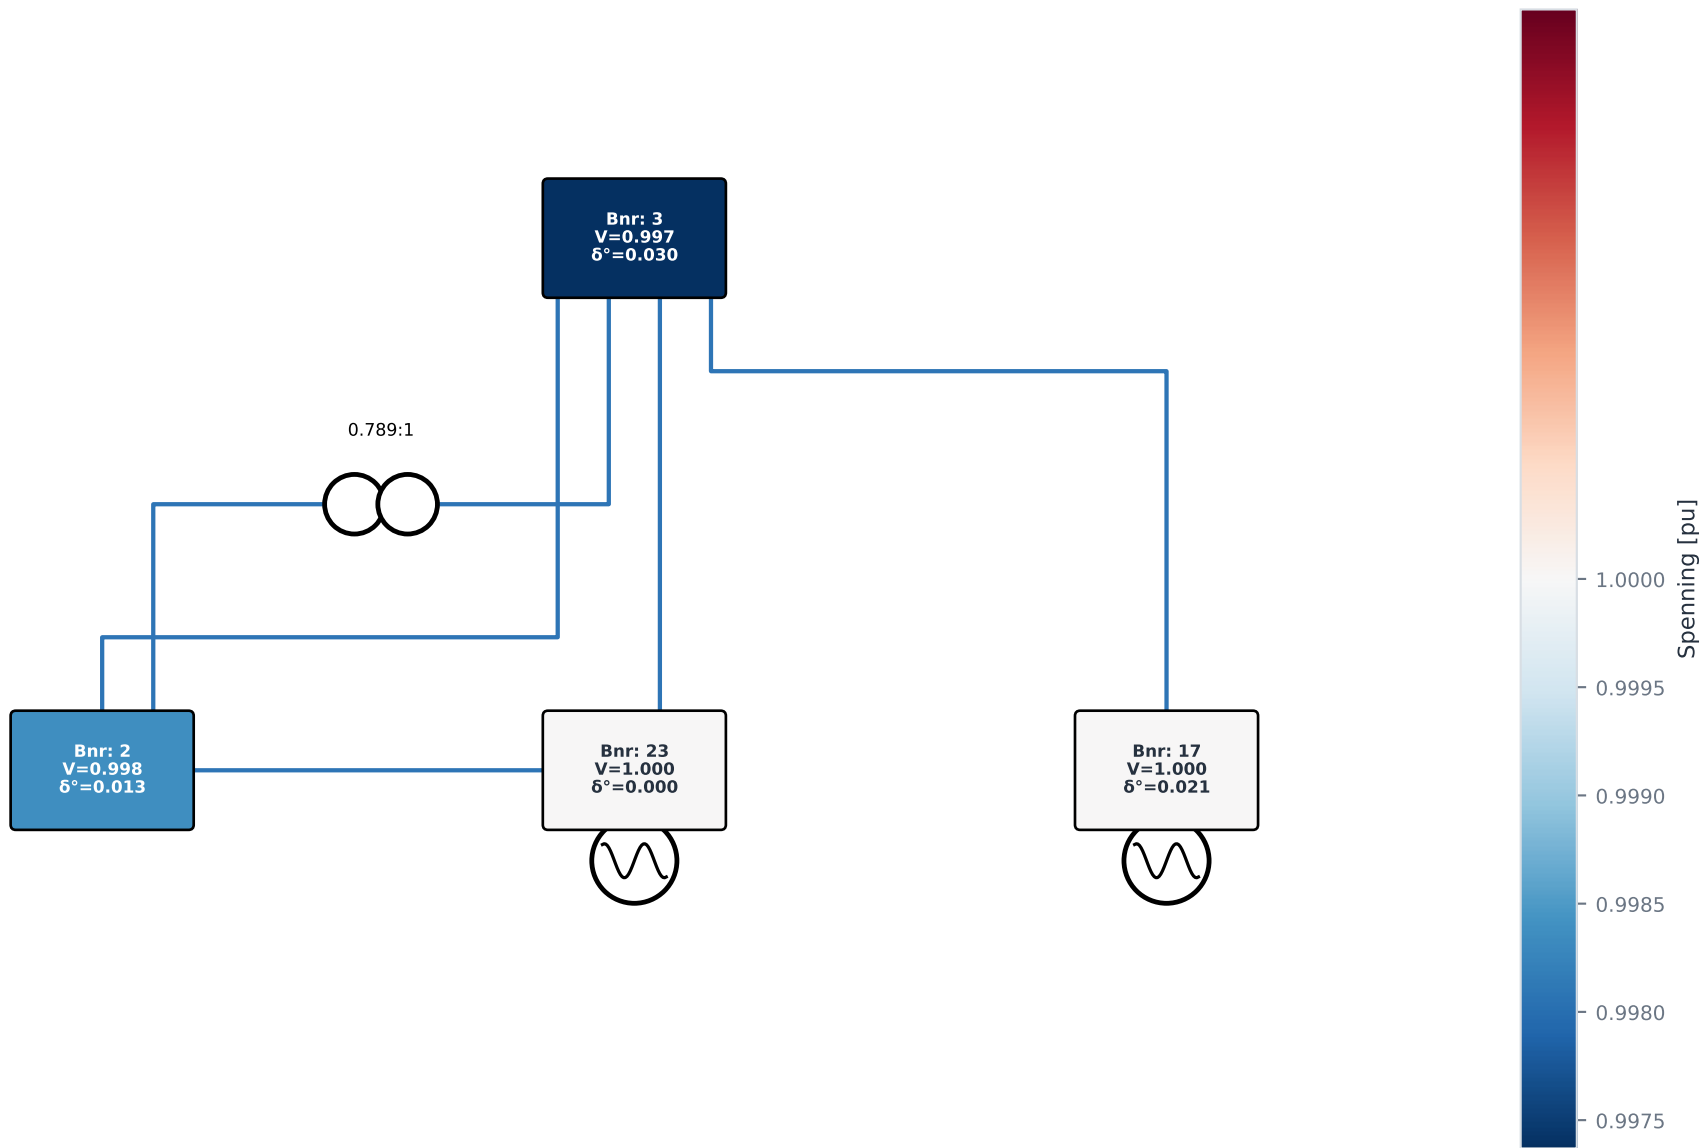

RESULTATTABELL

Lastflytresultater per node

#	Buss	Navn	V [pu]	V [kV]	Vinkel [°]	P [MW]	Q [MVar]
1	23	Vågåmo trafo stasjon	1.0000	300.0	0.000	31.97	2461.19
2	2	Aura trafostasjon	0.9984	299.5	0.013	-127.07	-0.00
3	3	Brattset trafostasjon	0.9974	131.7	0.030	-0.00	-3000.00
4	17	Orkdal transformatorstasj...	1.0000	300.0	0.021	100.00	703.95

LINJER

#	Fra	Til	R [pu]	X [pu]	B [pu]	Lengde
1	23	2	6.5781e-05	0.00033	6.77e-10	33285
2	2	3	1.861e-05	9.3359e-05	2.39e-09	9416
3	23	3	2.6605e-05	0.00013347	1.67e-09	13462
4	3	17	7.2442e-05	0.00036342	6.15e-10	36655

TRANSFORMATORER

#	Fra	Til	Omsetning	R [pu]	X [pu]
1	2	3	0.7895:1	0.00056	0.028