

4	4	1	2
ANTALL NODER	ANTALL LINJER	TRANSFORMATORER	GENERATORER

LASTFLYT-STATUS

Konvergente:	Ja
Iterasjoner:	2
Maks. mismatch:	7.76e-07

SPENNING


Minimum:	0.9974 pu Brattset trafostasjon (buss 3)
Maksimum:	1.0000 pu Vågåmo trafo stasjon (buss 23)

SPENNINGSVINKEL

Minimum:	0.000° Vågåmo trafo stasjon (buss 23)
Maksimum:	0.030° Brattset trafostasjon (buss 3)

EFFEKT

Total aktiv effekt:	0.00 MW
Total reaktiv effekt:	0.00 MVar
Minimum P:	-127.07 MW Aura trafostasj... (buss 2)
Maksimum P:	127.07 MW Vågåmo trafo st... (buss 23)
Minimum Q:	-3000.00 MVar Brattset trafos... (buss 3)
Maksimum Q:	3000.00 MVar Vågåmo trafo st... (buss 23)

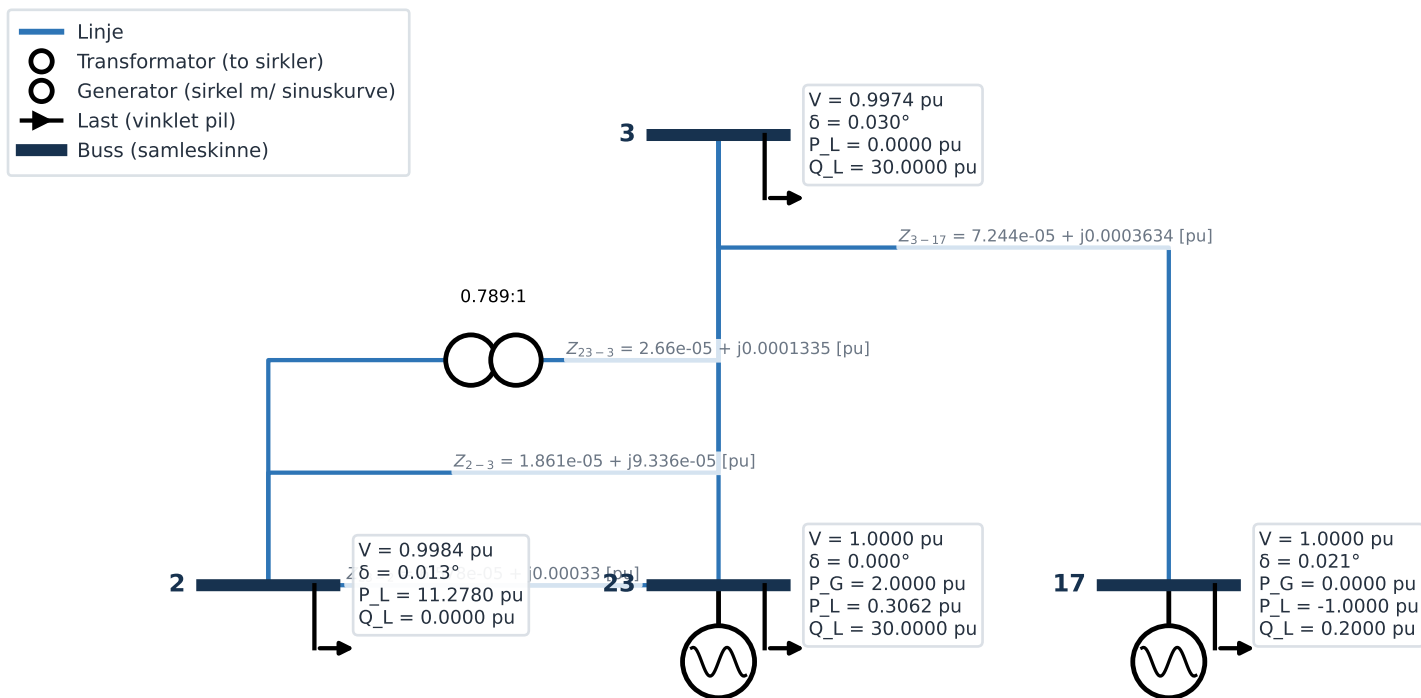

SPENNINGSHEATMAP

Spenning per node på enlinjeskjemaet

