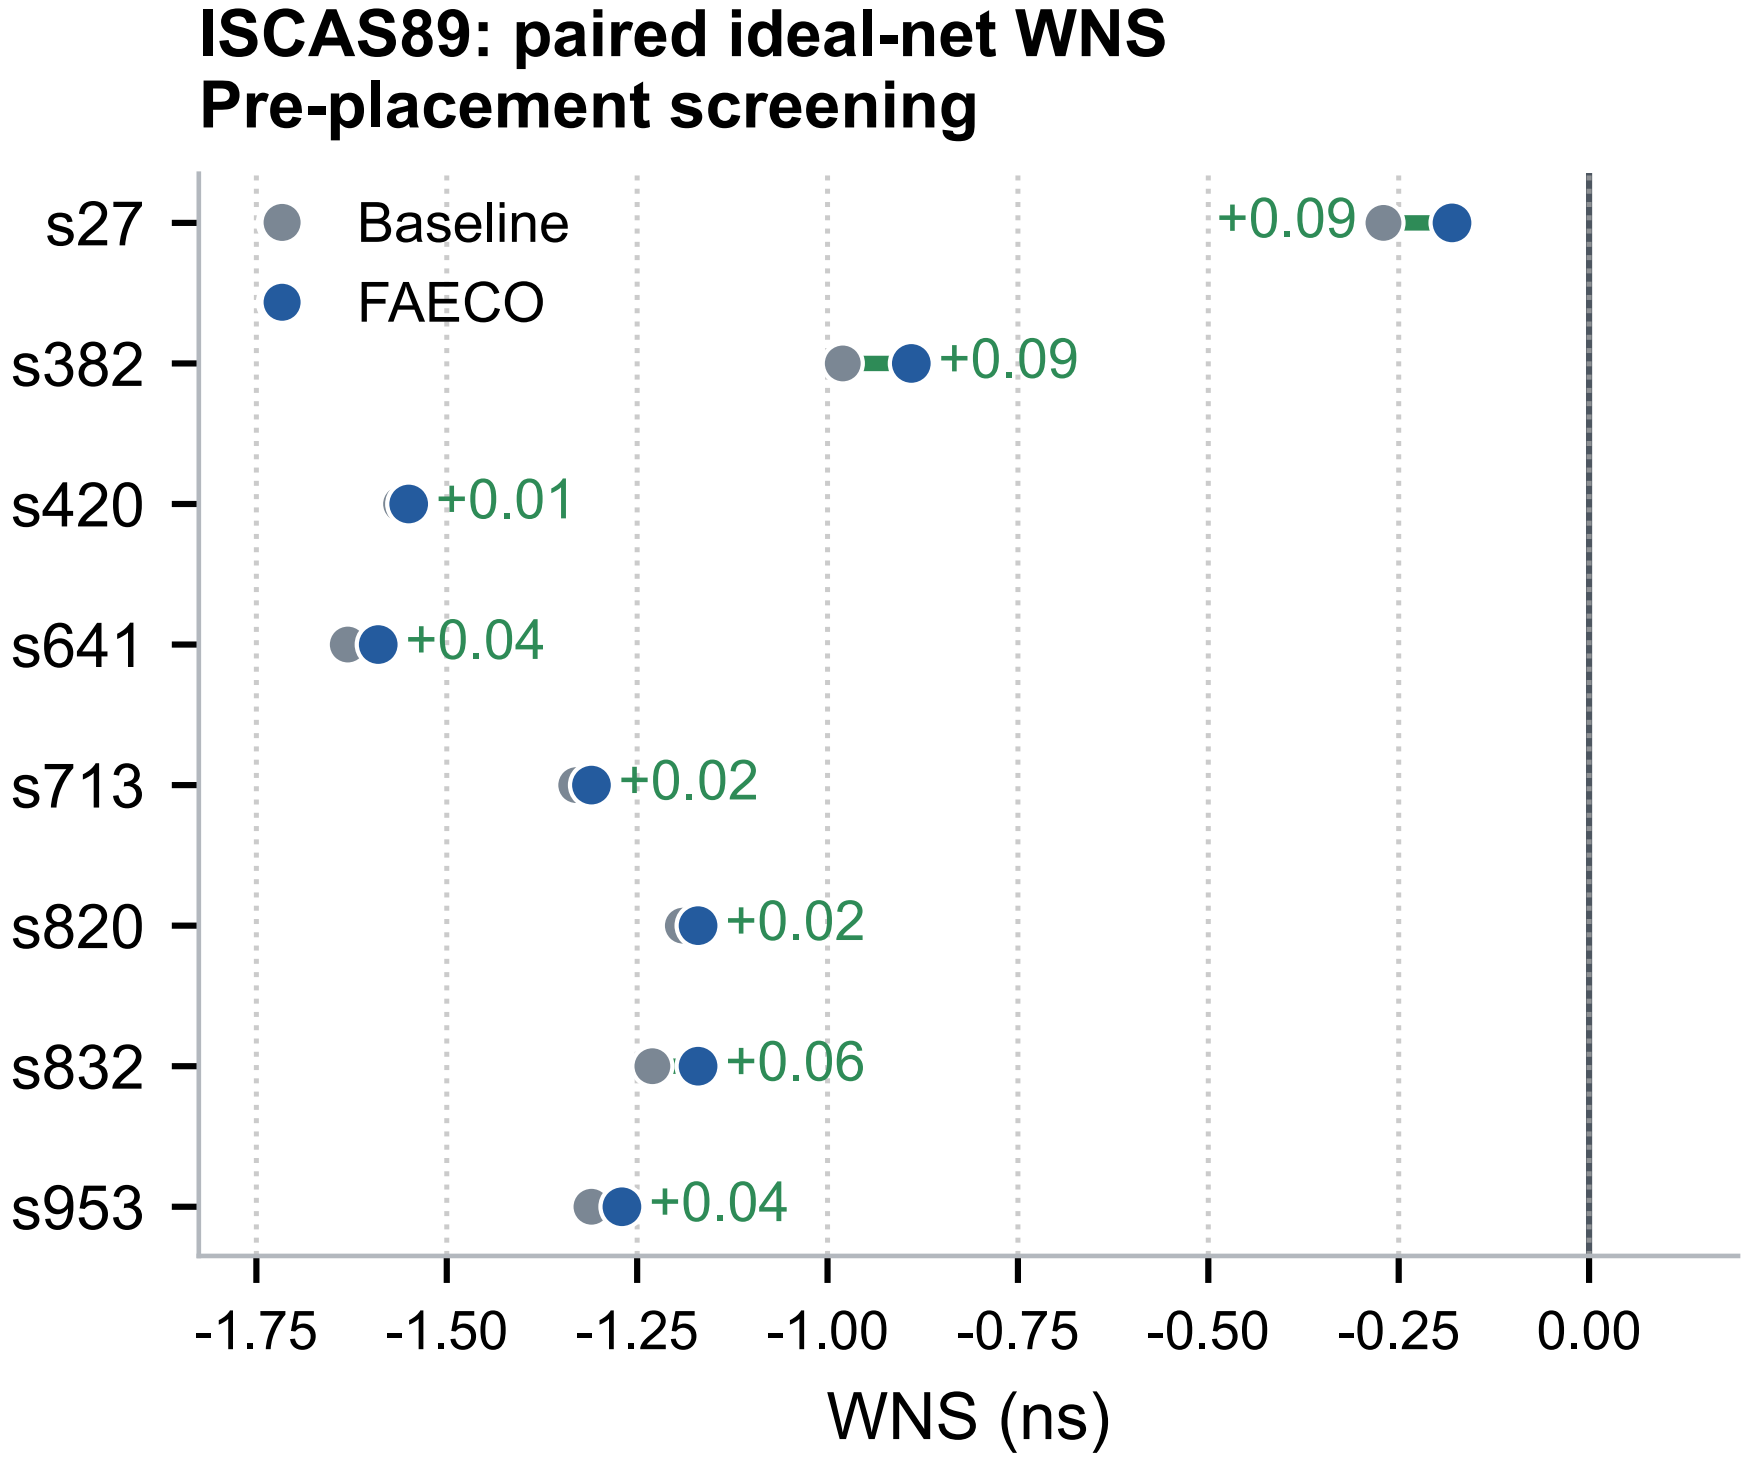
ISCAS89: paired ideal-net WNS
Pre-placement screening
Baseline
FAECO
s27
s382
s420
s641
s713
s820
s832
s953
+0.09
+0.09
+0.01
+0.04
+0.02
+0.02
+0.06
+0.04
-1.75
-1.50
-1.25
-1.00
-0.75
-0.50
-0.25
0.00
WNS (ns)