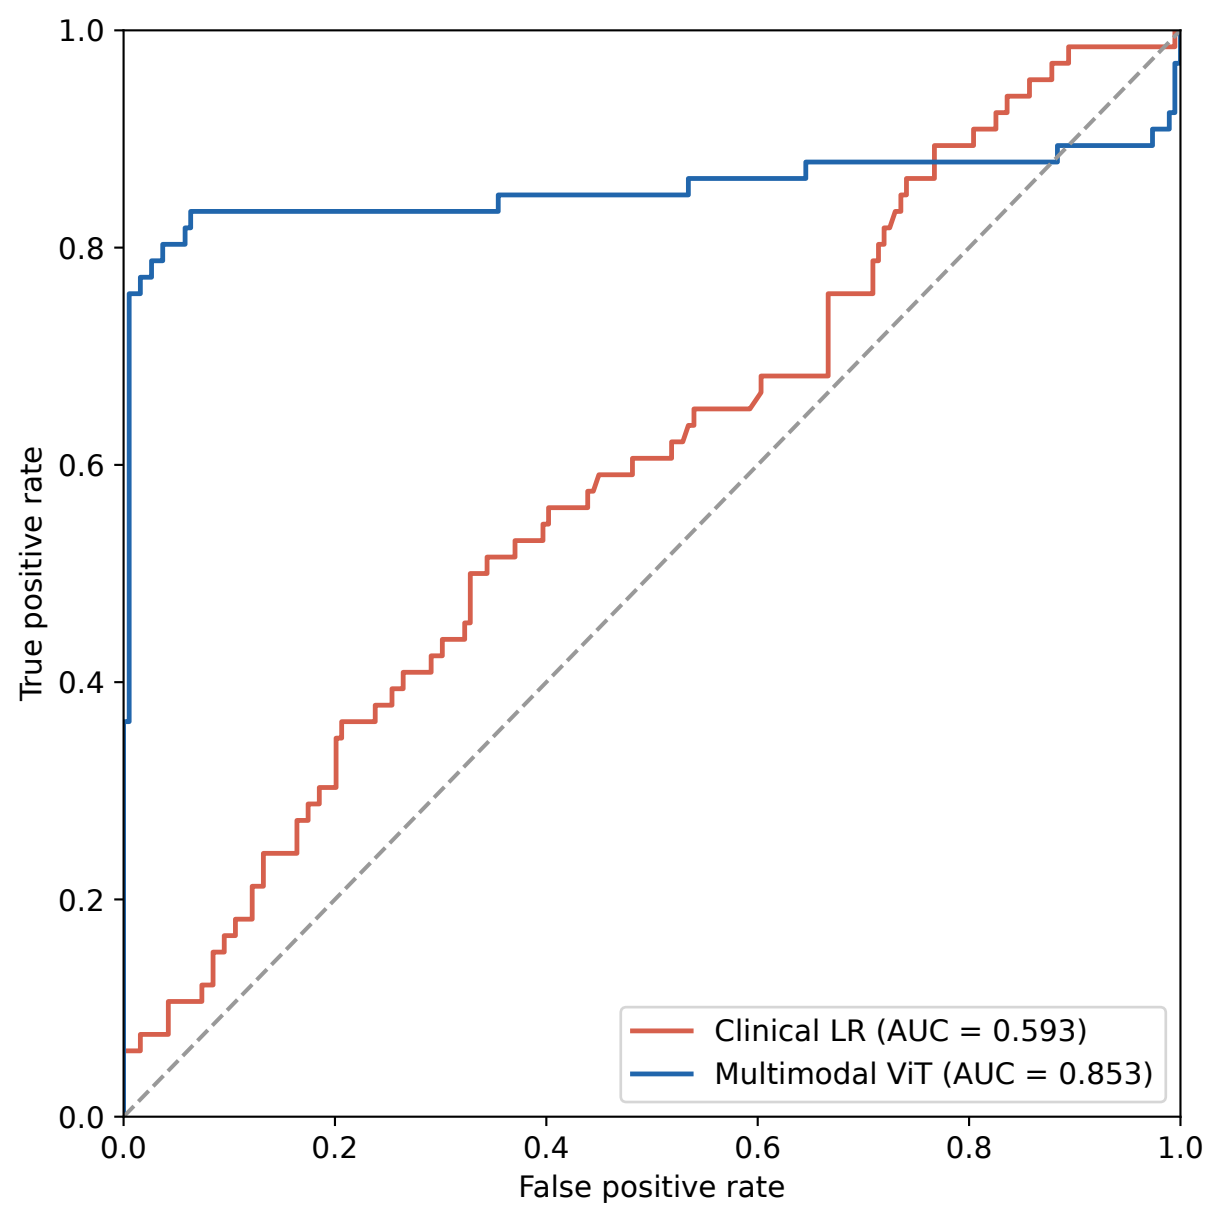
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
True positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
False positive rate
Clinical LR (AUC = 0.593)
Multimodal ViT (AUC = 0.853)