

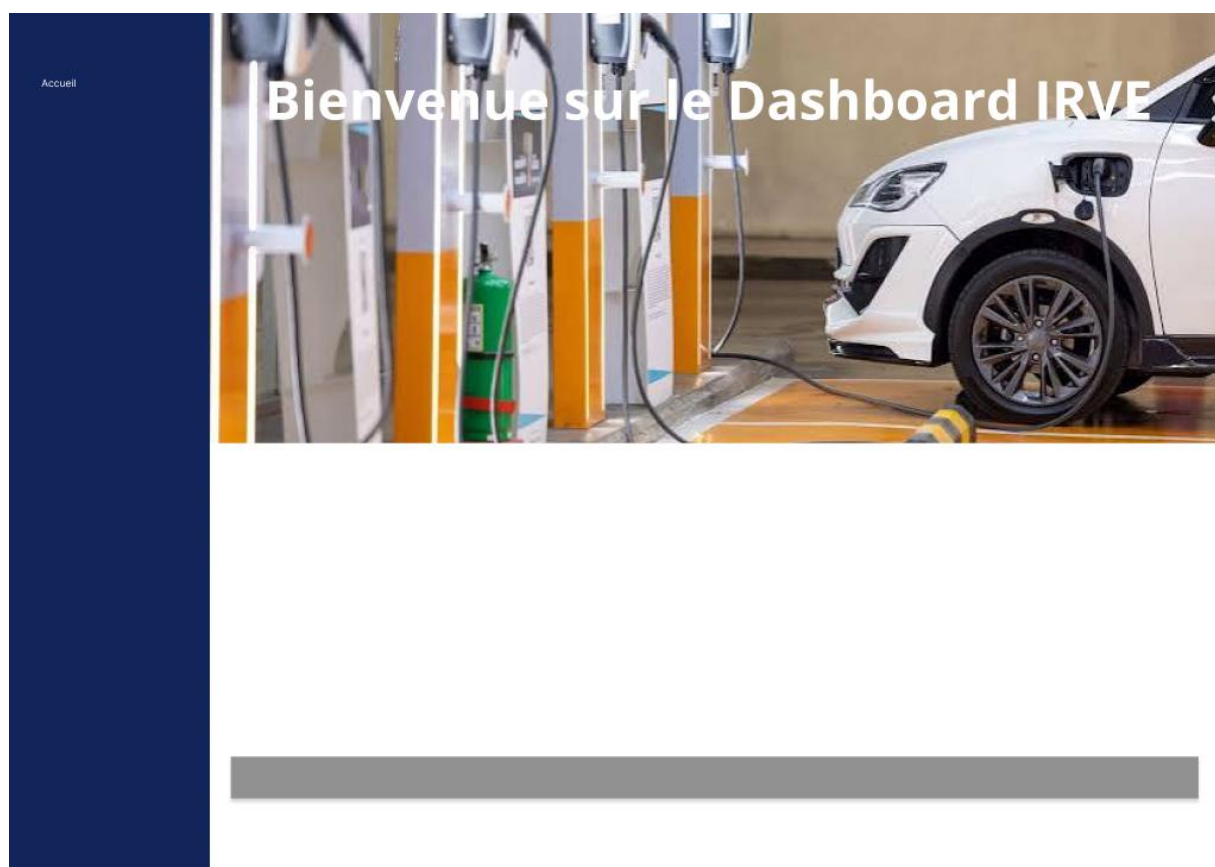


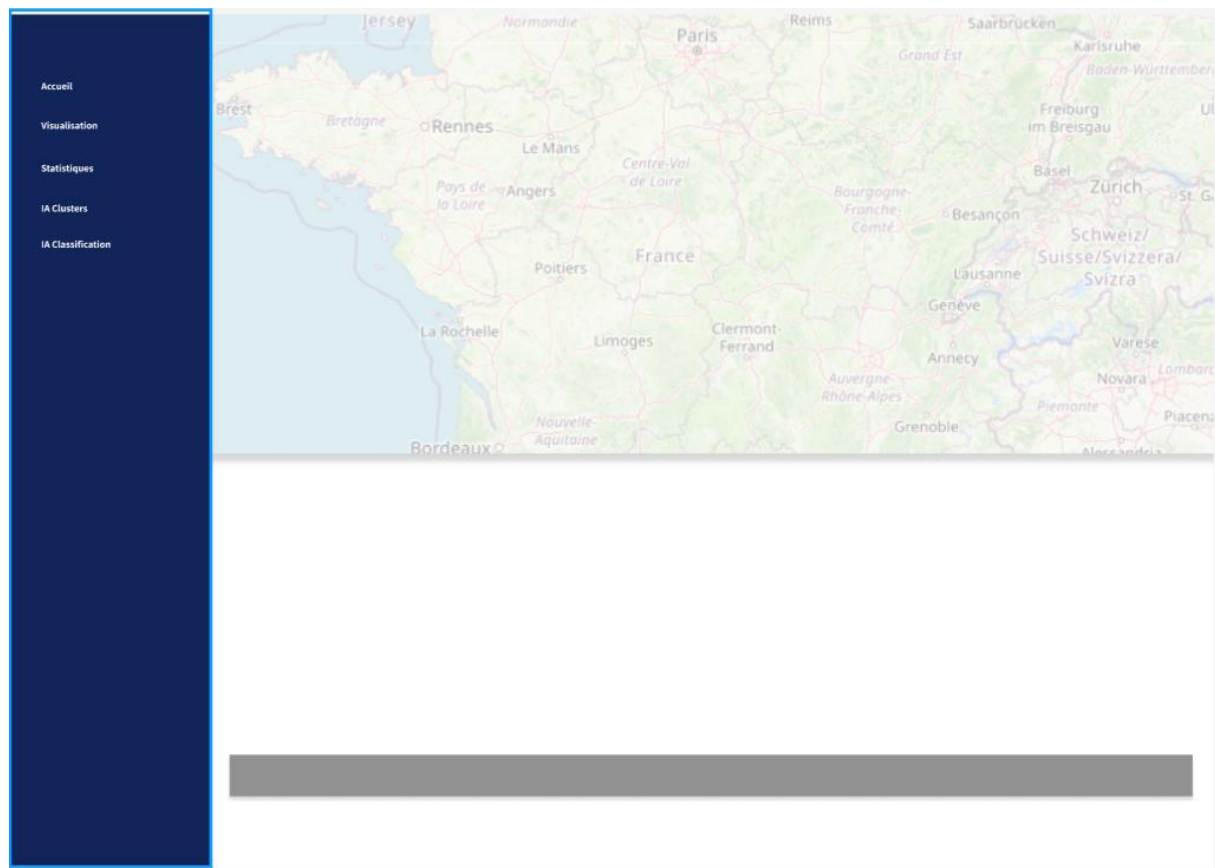

INFRA-CHARGE

- ACCUEIL
- VISUALISATION
- Statistiques
- IA Classification
- IA Clusters

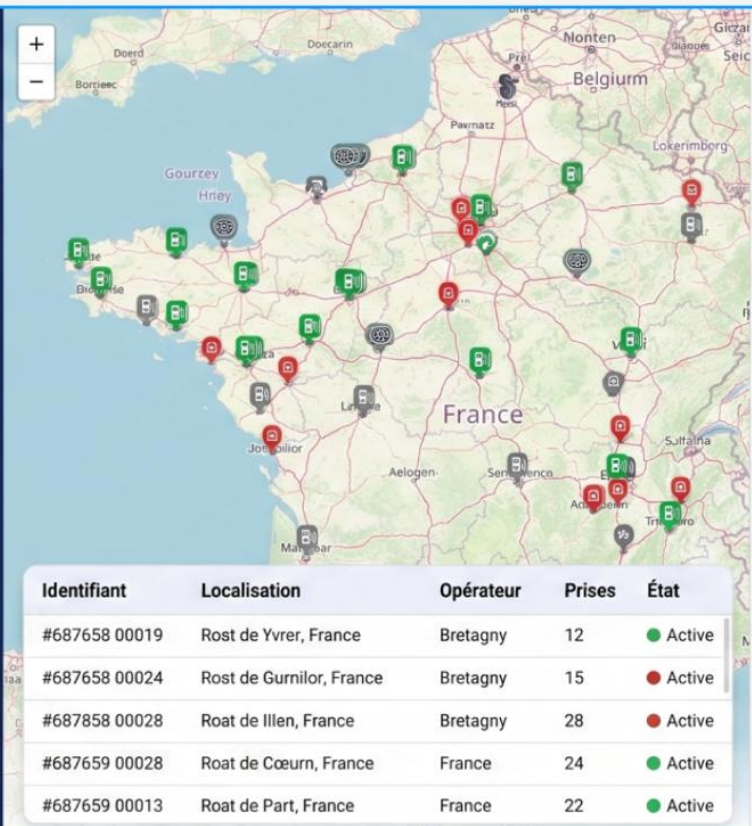

Type de Prise

- ☒ Type 2
- ☐ CCS
- ☐ CHAdeMO

Puissance

7kW 22kW 50kW
10kW >100kW

Disponibilité

- ☒ Active
- ☐ En maintenance

INFRA-CHARGE

- ACCUEIL
- VISUALISATION
- Statistiques
- IA Classification
- IA Clusters

Classification des Points de Recharge (SVM, Random Forest)


Prédiction de la disponibilité et des pannes.

Précision Globale (SVM)
94.2%


Rappel Globale (Random Forest)
96.5%

Dernière Analyse
Il y a 3 mins
(23/06/2026 10:18)


Confusion matrix



Model comparison

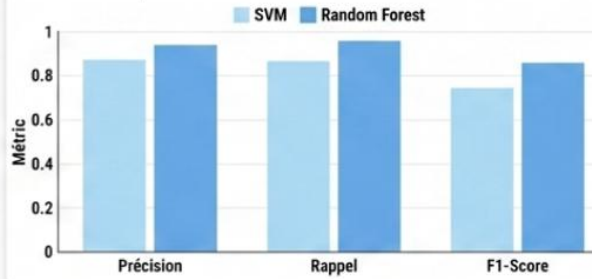

Importance des Caractéristiques (Random Forest)

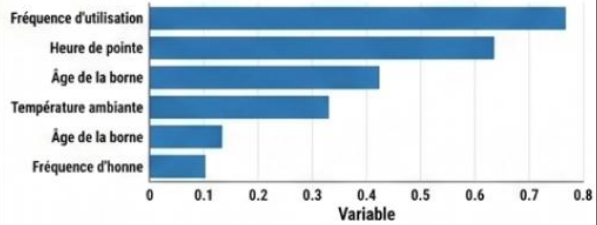

INFRA-CHARGE

- ACCUEIL
- VISUALISATION
- Statistiques
- IA Classification
- IA Clusters

Analyse des Clusters de Recharge (K-Means, DBSCAN, Géospatial)

Identification des modèles de déploiement et des besoins futurs.



Cluster A: Centres Urbains Denses
145 bornes
CCS prédominant
Util. moyenne 91%



Cluster B: Axe A7 Lyon-Marseille
92 bornes
Chargeurs ultra-rapides
Fort transit



Cluster C: Zones Commerciales Périurbaines
68 bornes
Type 2
Util. modérée

