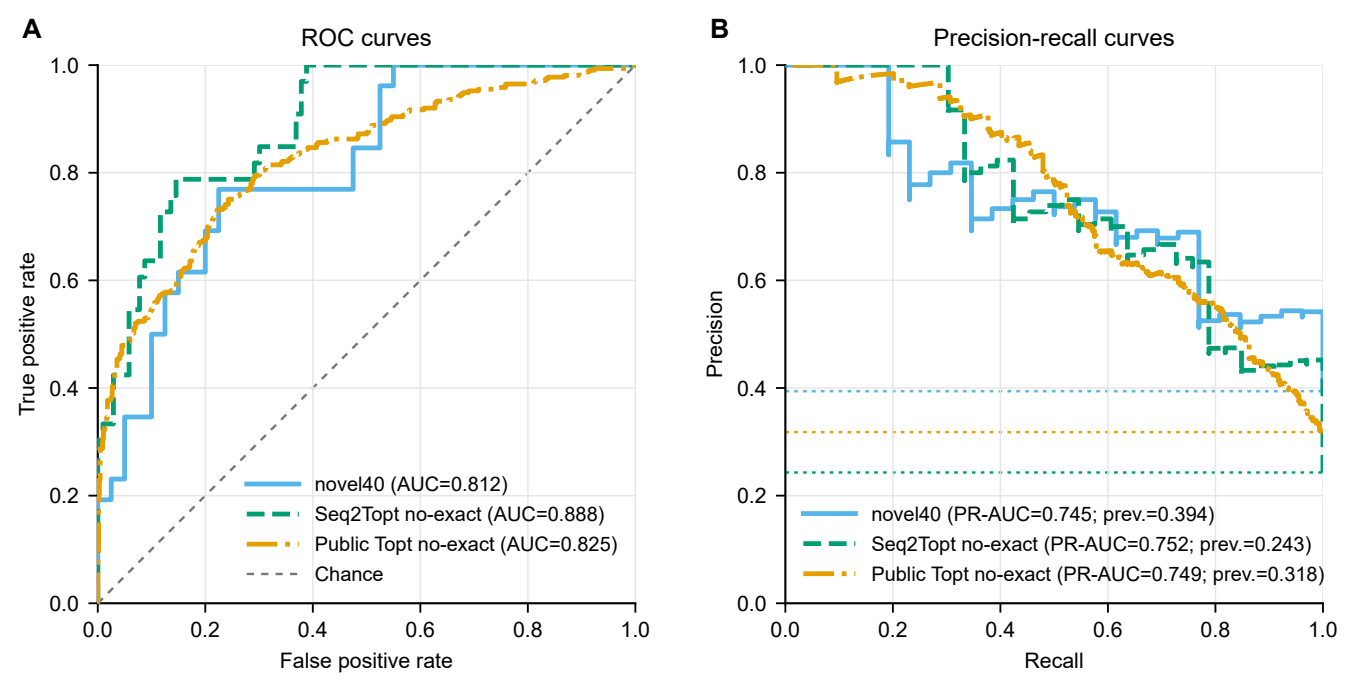
A
ROC curves
True positive rate
False positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
novel40 (AUC=0.812)
Seq2Topt no-exact (AUC=0.888)
Public Topt no-exact (AUC=0.825)
Chance
B
Precision-recall curves
Precision
Recall
novel40 (PR-AUC=0.745; prev.=0.394)
Seq2Topt no-exact (PR-AUC=0.752; prev.=0.243)
Public Topt no-exact (PR-AUC=0.749; prev.=0.318)