

PHÂN TÍCH & ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU: POW

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | Ngành: Nhiệt điện (Thermal Power Generation) | Ngày lập: 12/07/2026


Mã CP	Giá TT (VND)	Vốn hóa (tỷ)	Fair Value (VND)	Upside/Down
POW	14,100	39,294.2	4,652	-67.0%


1. Mô hình kinh doanh

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (POW) hoạt động trong ngành nhiệt điện — vận hành nhà máy phát điện từ than/khí đốt, bán điện chủ yếu cho EVN theo hợp đồng mua bán điện (PPA). Doanh thu phụ thuộc vào sản lượng điện phát ra, giá bán điện bình quân, và chi phí nhiên liệu đầu vào (than/khí/dầu). Xem "Hướng dẫn Định giá Doanh nghiệp Nhóm Nhiệt điện Việt Nam" để biết chi tiết phương pháp luận.



2. Kết quả tài chính lịch sử

Chỉ tiêu (tỷ VND)	2021	2022	2023	2024	2025
Doanh thu thuần	24,561	28,224	28,329	30,306	34,306
Lợi nhuận gộp	2,540	3,726	2,704	1,998	4,479
Biên LNG (%)	10.3%	13.2%	9.5%	6.6%	13.1%
EBIT	2,400	2,859	1,436	1,120	3,231
LNST cổ đông mẹ	1,799	2,061	1,038	1,112	2,427
Biên LNST (%)	7.3%	7.3%	3.7%	3.7%	7.1%

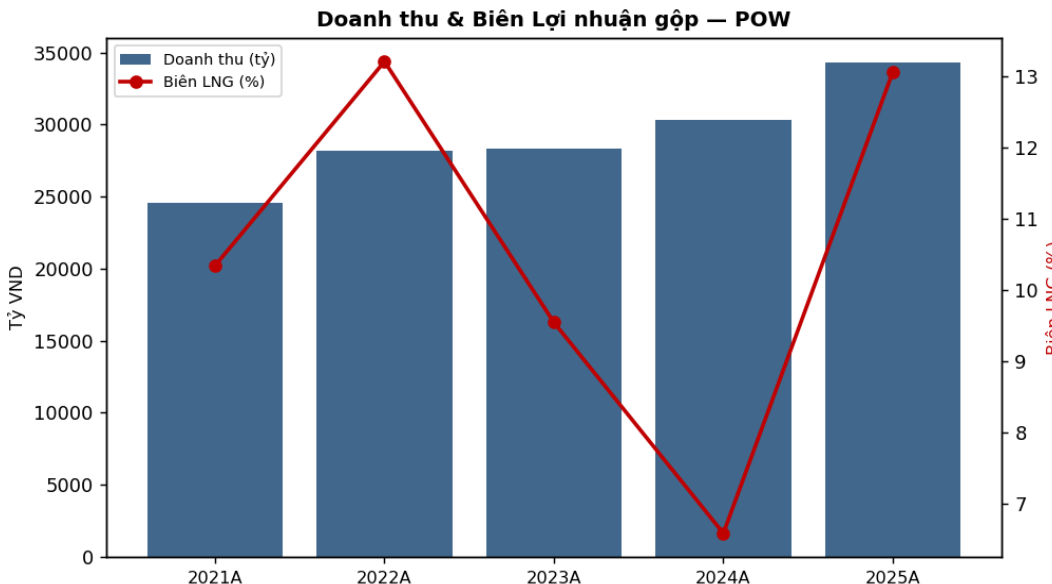

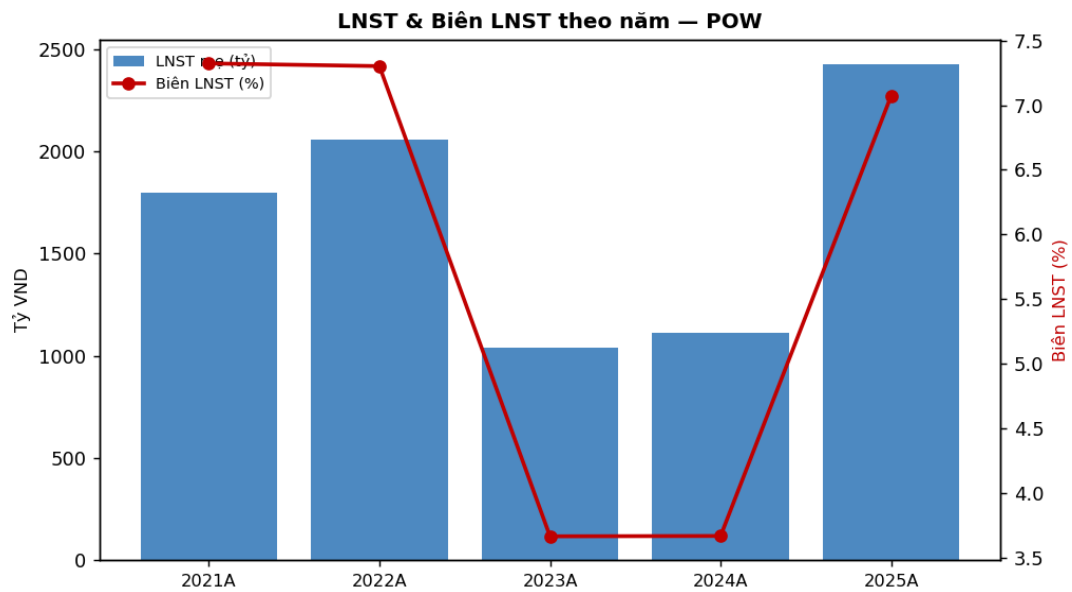


LNST theo quý (12 quý gần nhất):

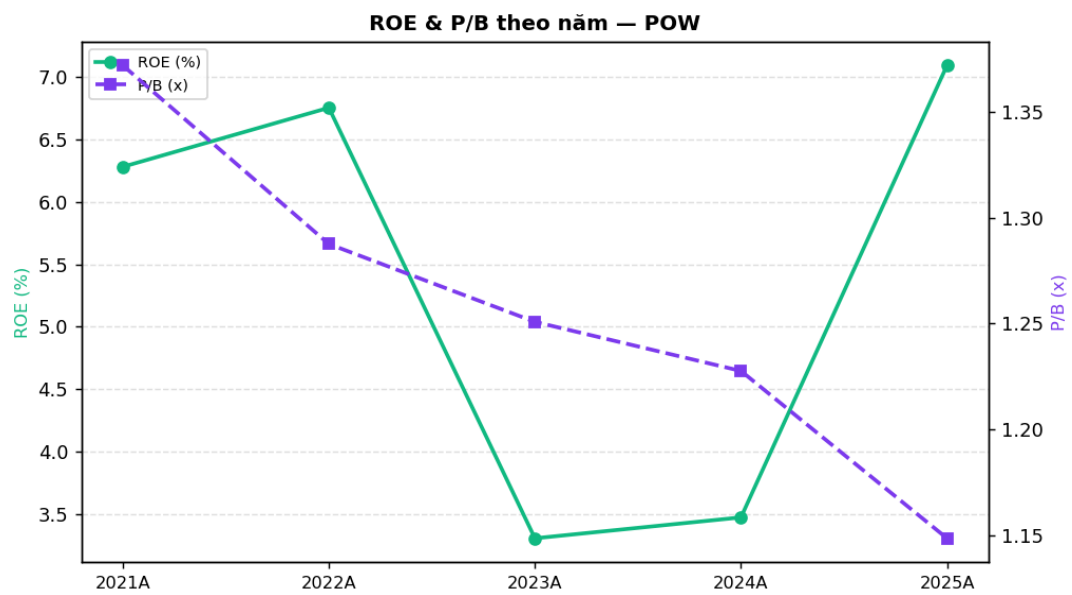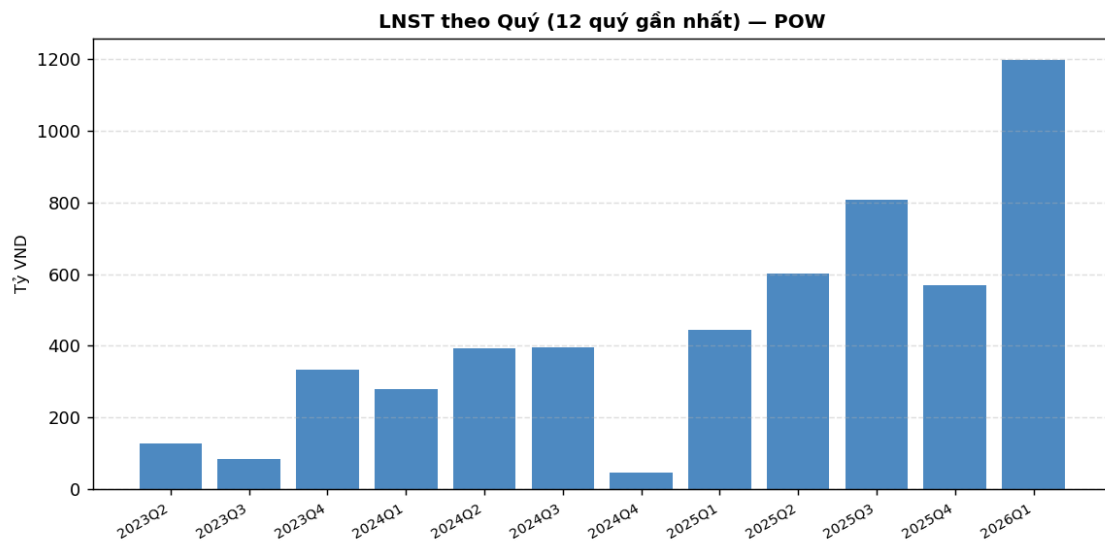

3. So sánh tương quan nhóm Nhiệt điện

Target multiple dùng trong định giá lấy từ MEDIAN thực tế cả nhóm (POW/NT2/PPC/QTP), không tự đặt biên số: EV/EBITDA=7.38x, P/B=1.01x, P/E=10.94x (tham chiếu).



Mã	EV/EBITDA	P/B	P/E	Giá (VND)	Vốn hóa (tỷ)
POW □	10.09x	1.15x	16.19x	14,100	39,294
NT2	4.66x	1.29x	5.69x	21,800	6,276
PPC	13.37x	0.67x	17.94x	9,240	3,014
QTP	2.61x	0.87x	4.95x	11,400	5,130

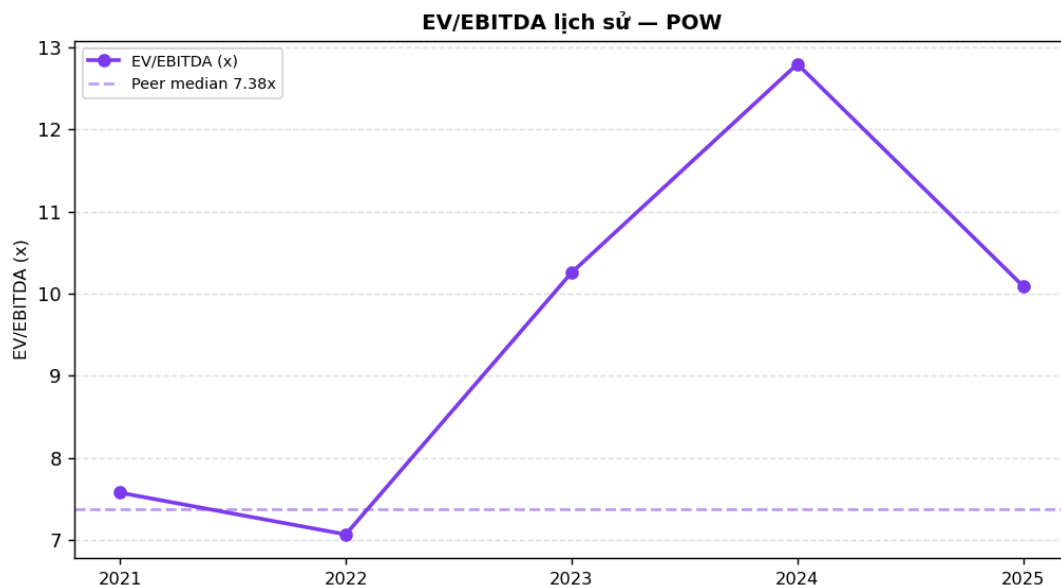

4. Định giá: DCF 50% + EV/EBITDA 20% + P/B 15% + Asset-based 15%


WACC = 8.00% (COE=11.10% từ CAPM $R_f=4.50\%+\beta=0.94\times ERP=7.0\%$; COD=2.54%; tỷ trọng vốn CSH 57.6%/nợ vay 42.4%). FCFF chiết khấu 5 năm + Terminal Value = trung bình phương pháp Gordon-growth và Exit-multiple (EV/EBITDA mục tiêu) — xem sheet Excel "02_WACC_DCF" để biết công thức đầy đủ, có thể chỉnh giả định và tự tính lại.

Phương pháp	Trọng số	Fair Value (VND/cp)
DCF (FCFF chiết khấu WACC)	50%	-2,559
EV/EBITDA (target 7.38x)	20%	11,147
P/B (target 1.01x)	15%	12,400
Asset-based (Book Value of Equity)	15%	12,277
P/E (target 10.94x) — THAM CHIẾU, không trong blend	—	10,958

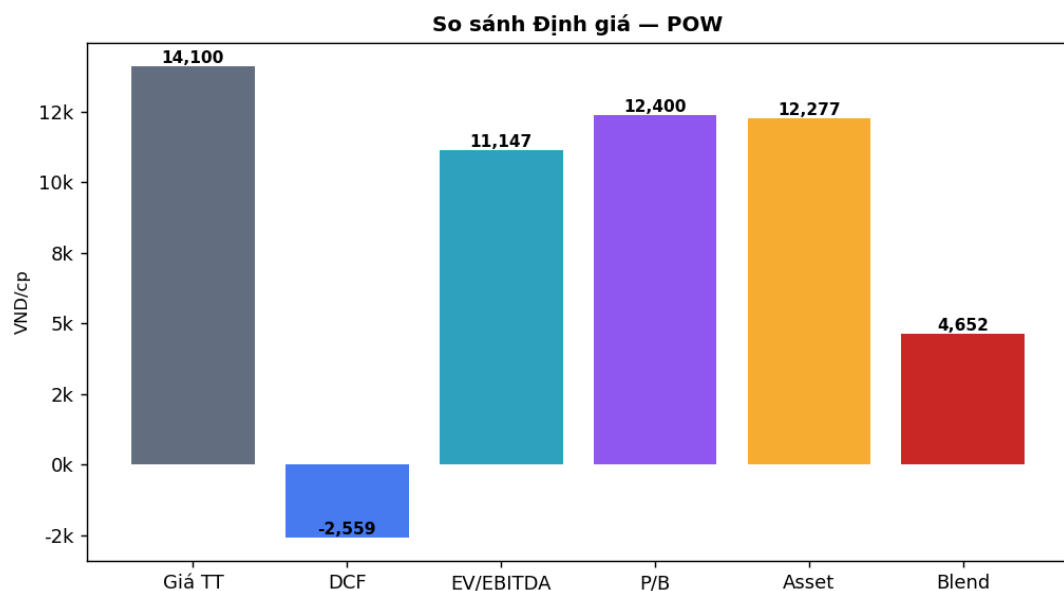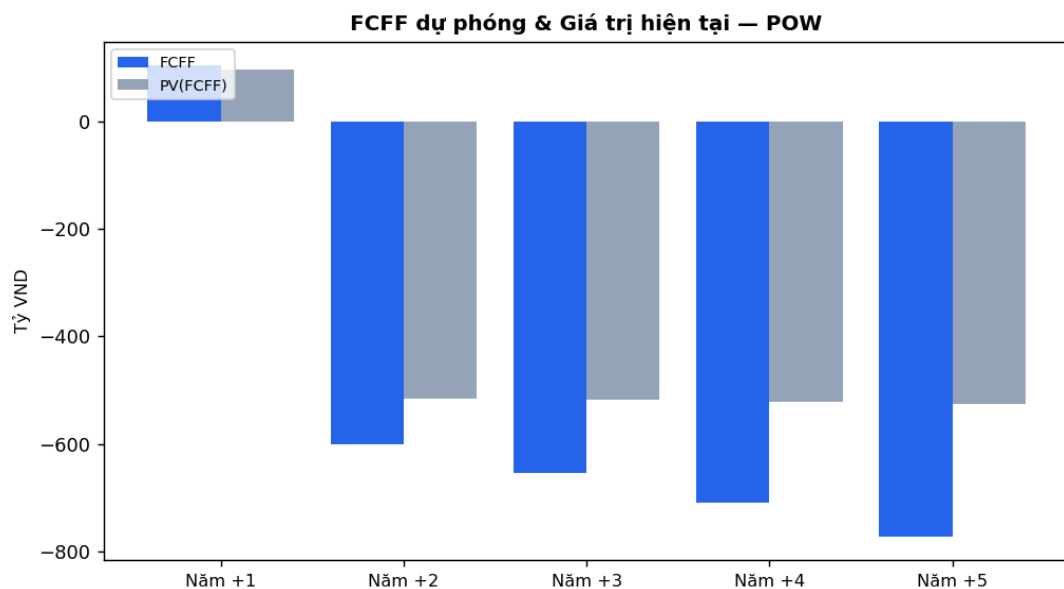

5. Giá nhiên liệu đầu vào & Rủi ro

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị	Nguồn
Than nhiệt (Newcastle)	110.0	USD/tấn	Fallback (manual)
Khí tự nhiên (Henry Hub)	3.00	USD/MMBtu	Fallback (manual)
Dầu thô (Brent)	75.0	USD/thùng	Fallback (manual)
Tỷ giá USD/VND	26,200	VND/USD	Fallback (manual)

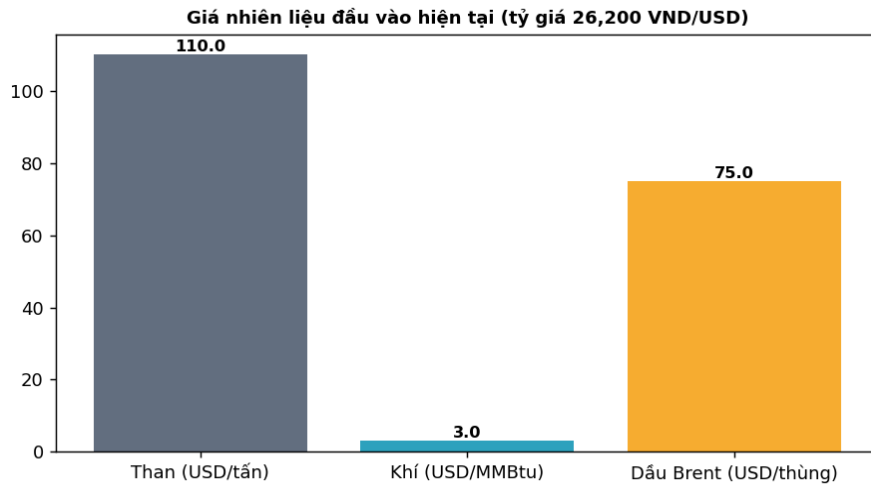

Các nhóm rủi ro chính (theo Hướng dẫn Định giá Nhóm Nhiệt điện):

- Chính sách năng lượng: Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo (điện mặt trời, gió) có thể giảm hệ số tải nhiệt điện; các quy định môi trường (CO₂, NO_x, SO₂) có thể tăng chi phí vận hành.
- Giá nhiên liệu: Than/khí/dầu biến động lớn theo thị trường quốc tế — giá than tăng ~20% có thể làm LNST giảm ước 30-40% (độ nhạy cao nhất trong các biến số).
- Hệ số tải: Phụ thuộc điều độ của EVN và nhu cầu điện — nhu cầu giảm hoặc ưu tiên năng lượng tái tạo sẽ giảm sản lượng phát, giảm doanh thu.
- Kỹ thuật: Nhà máy cũ (như PPC) có chi phí vận hành cao hơn, hiệu suất thấp hơn; bảo trì lớn định kỳ có thể yêu cầu dừng máy, giảm sản lượng tạm thời.
- Tài chính: Nợ vay cao (đặc biệt các dự án đang xây dựng như NT3/NT4 của POW) làm tăng rủi ro lãi suất; cấu trúc vốn ảnh hưởng trực tiếp tới WACC và định giá.

□ Giai đoạn 1: định giá dựa trên BCTC chuẩn (Vietcap) + giá nhiên liệu quốc tế — CHƯA tích hợp trực tiếp sản lượng điện (MWh)/hệ số tải (%)/giá bán bình quân theo IR từng công ty/EVN (sẽ bổ sung ở giai đoạn 2). Dự phóng FCFF dùng tăng trưởng CAGR lịch sử + biên EBIT bình quân — với POW đang đầu tư thêm NT3/NT4 (tăng công suất đáng kể), fair value DCF có thể CHƯA phản ánh đủ tiềm năng tăng trưởng sản lượng từ dự án mới.