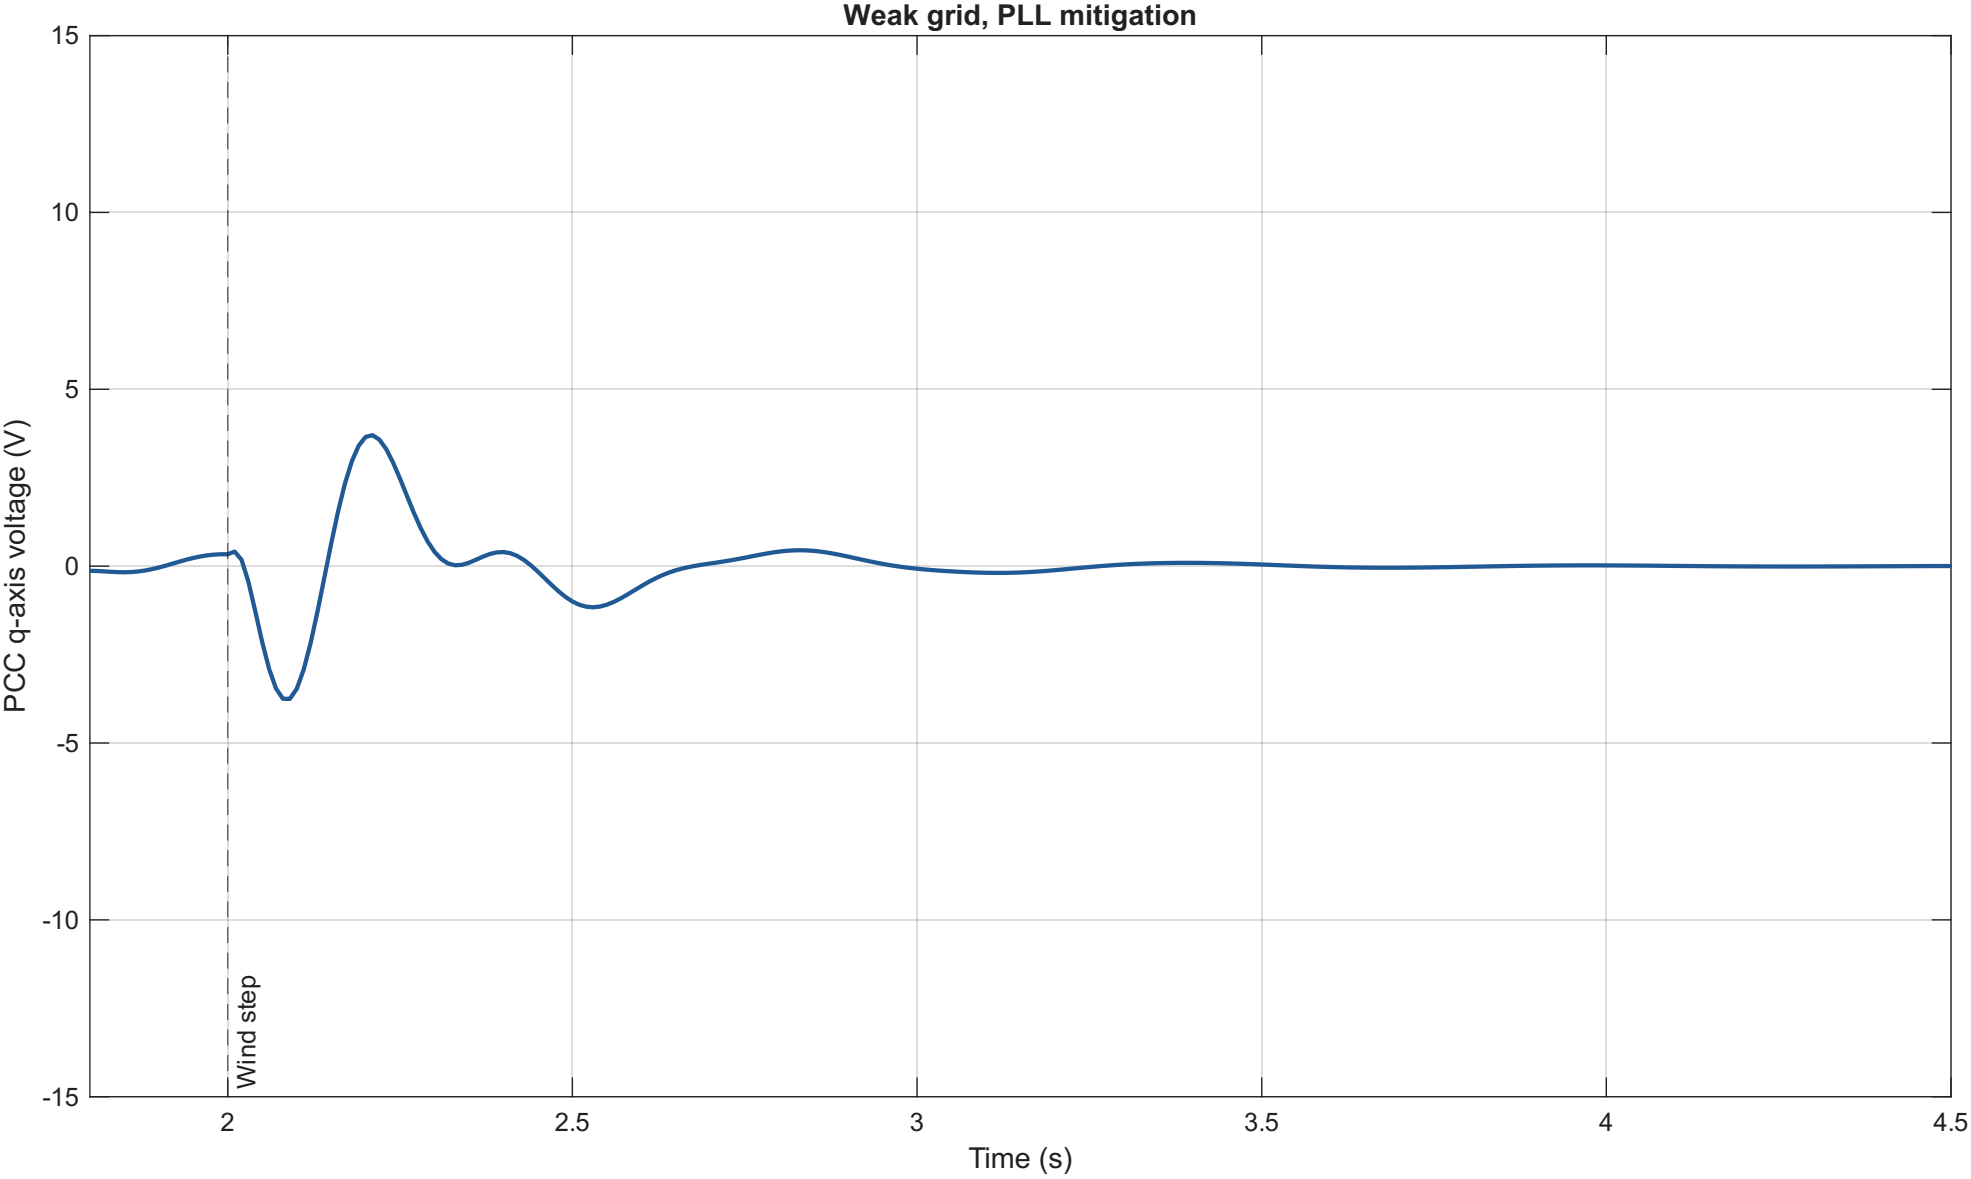
Weak grid, PLL mitigation
PCC q-axis voltage (V)
Time (s)
Wind step
15
10
5
0
-5
-10
-15
2
2.5
3
3.5
4
4.5