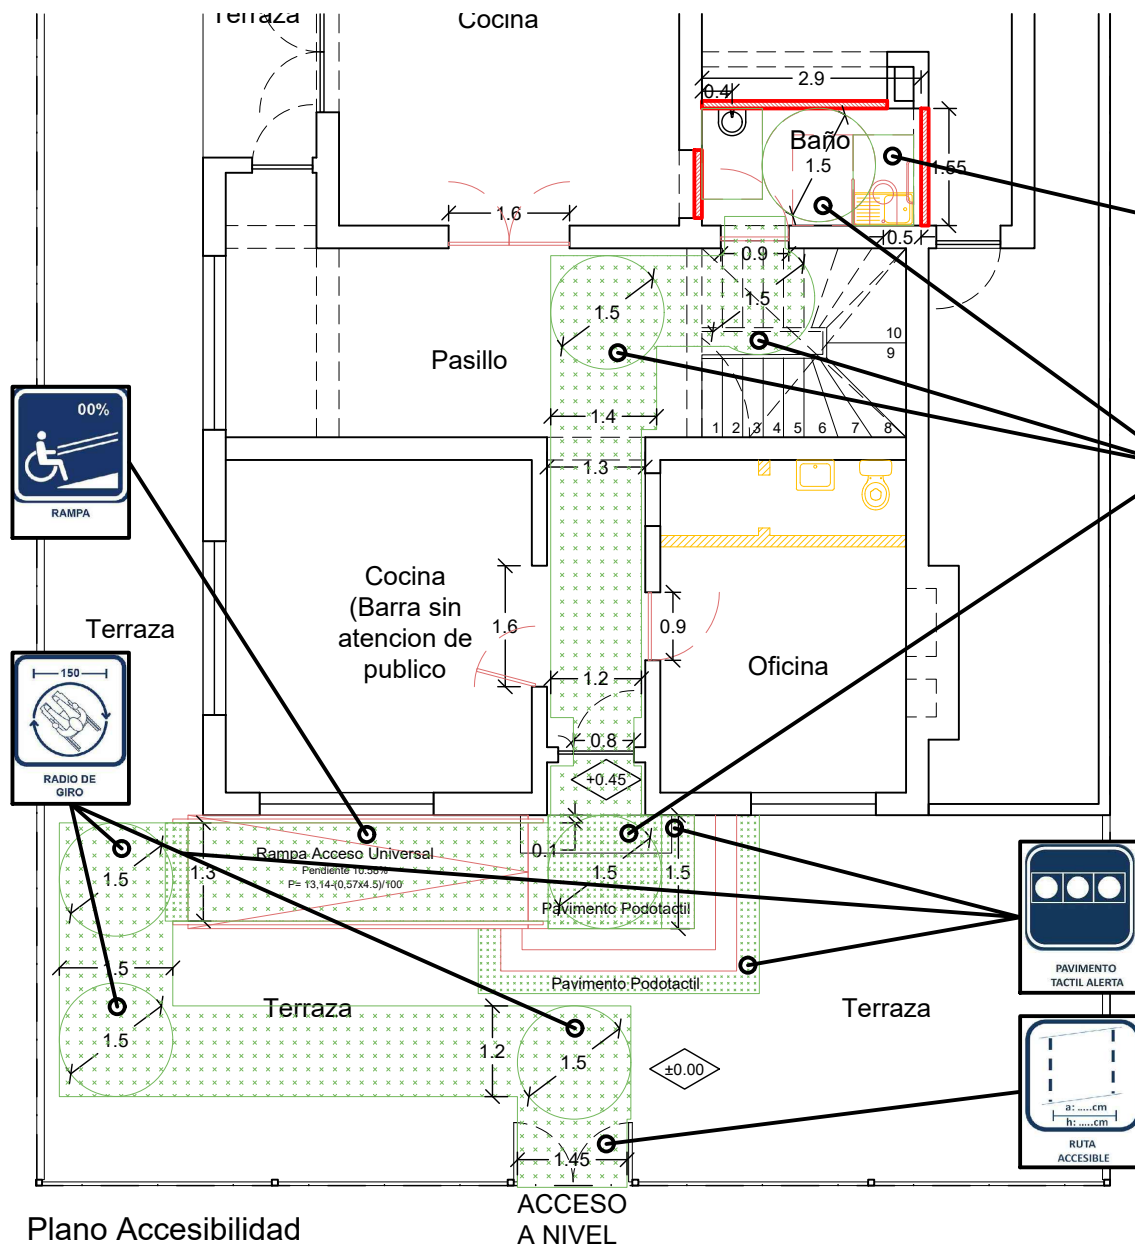


Santiago, 03 de Mayo de 2021

Informe de Accesibilidad Proyecto Habilitacion Restaurant Pedro de Valdivia

1: ACCESO PRINCIPAL:

En el acceso la ruta accesible tiene un ancho libre de ancho mayor a 1.1 mt y altura mayor a 2.1 mt, con una zona de giro de radio 1.5 mt. Las puertas tienen un paso libre de 1.4 mt. El pavimento es antideslizante.

2: RUTA ACCESIBLE:

La ruta accesible cuenta con un ancho libre mínimo de 1.2 mt, permitiendo la circulación y el giro de personas con movilidad reducida. El pavimento es antideslizante y de color claro para permitir su adecuada visibilidad. La rampa cumple con las pendientes y apoyos indicados en la O.G.U.C.

3: BAÑO UNIVERSAL

El baño universal se encuentra en el nivel 1, y dispone de las dimensiones y características que lo habilitan para su uso universal. En particular se dispone de artefactos y grifería adecuadas para su uso por personas en situación de discapacidad.

E I E
CONSULTORES

OBRA: MEMORIA DE ACCESIBILIDAD
**HABILITACION RESTAURANT
PLAZA PEDRO DE VALDIVIA**

CONTENIDO:
- Informe de Accesibilidad

PROPIETARIA:
As. e Inv. Conchali Ltda.
Propietario
DIRECCIÓN : Pza P. de Valdivia n°2025
COMUNA : Providencia
REGIÓN : Metropolitana
DESTINO : Restaurant:
SUPERFICIE : 298.91.m2
N° DE PISOS : 2 Pisos
ROL : 03228 - 012

JEFE PROYECTO:
Cristian Wrbka Moreno
Arquitecto P.U.C.
Los Leones 783 D11
F: 942466448
cwrba@eieconsultores.cl

ENCARGADO INFORME ACCESIBILIDAD:
José Manuel Allue

LAMINA : 1 de 1

A1

Fecha : 03 de Mayo de 2021
Version: 1.0