

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Daikin Trệt Cửa Ra Vào**


Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Trệt Cửa Ra Vào

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 0.122 kWh

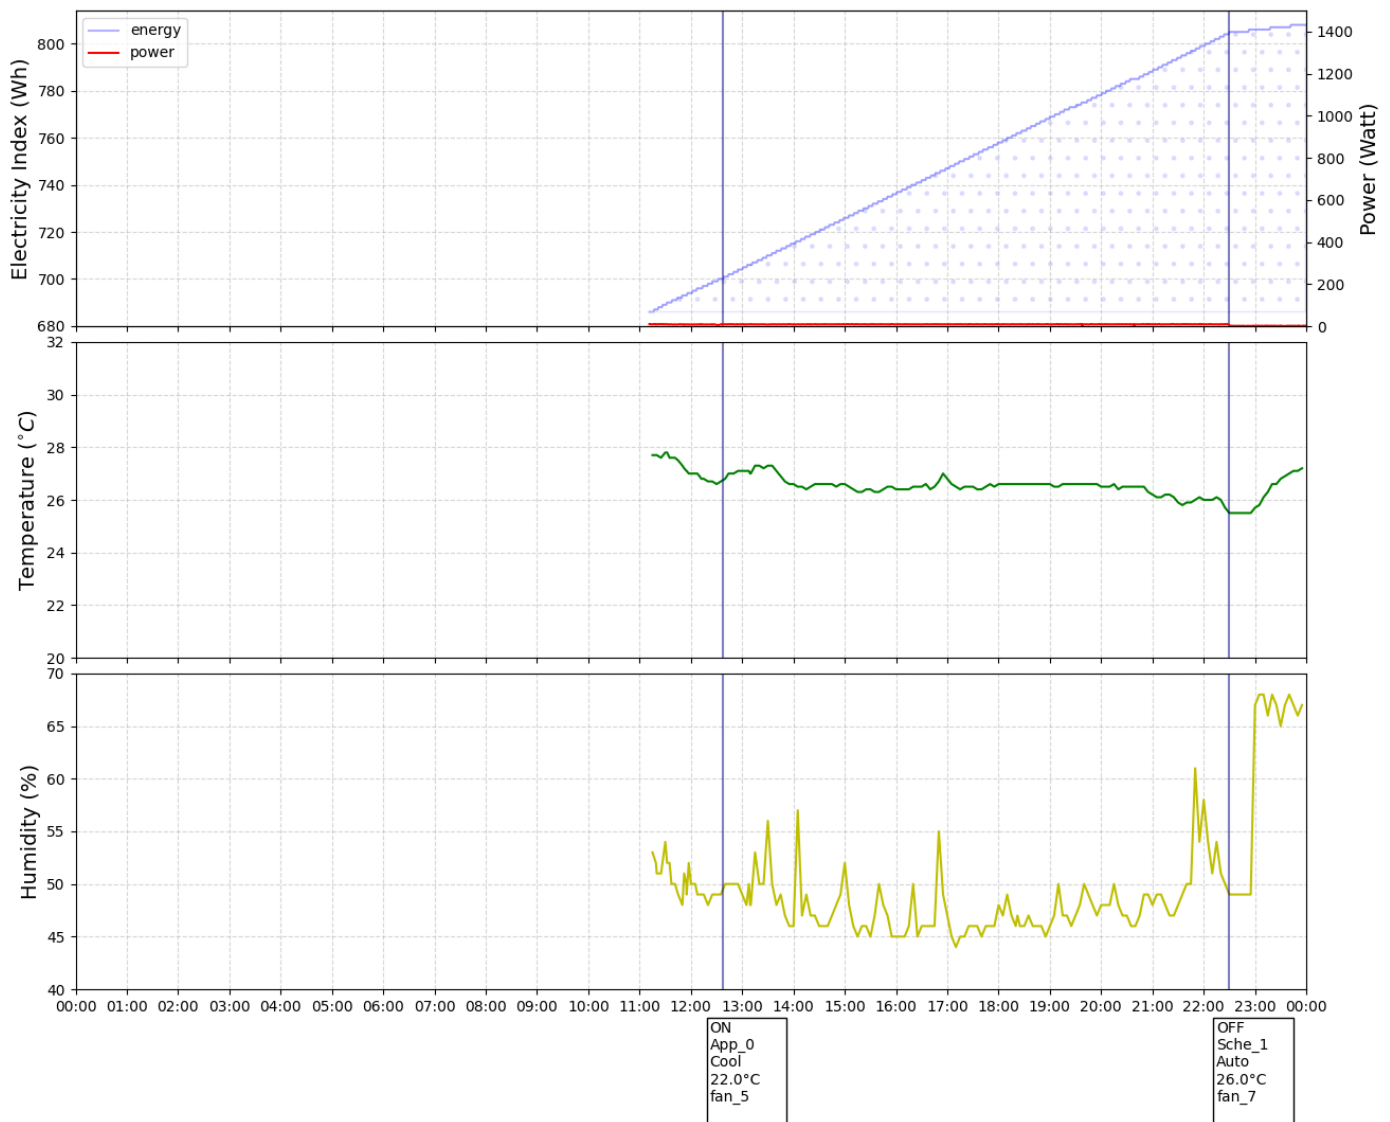

Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	12:37:10	set_temperature	ON	Cool	22°C	5
2	22:30:00	scheduler_control	OFF	Auto	26°C	Auto

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Cục nóng máy Daikin cửa ra vào**


Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Cục nóng máy Daikin cửa ra vào

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 15.12 kWh

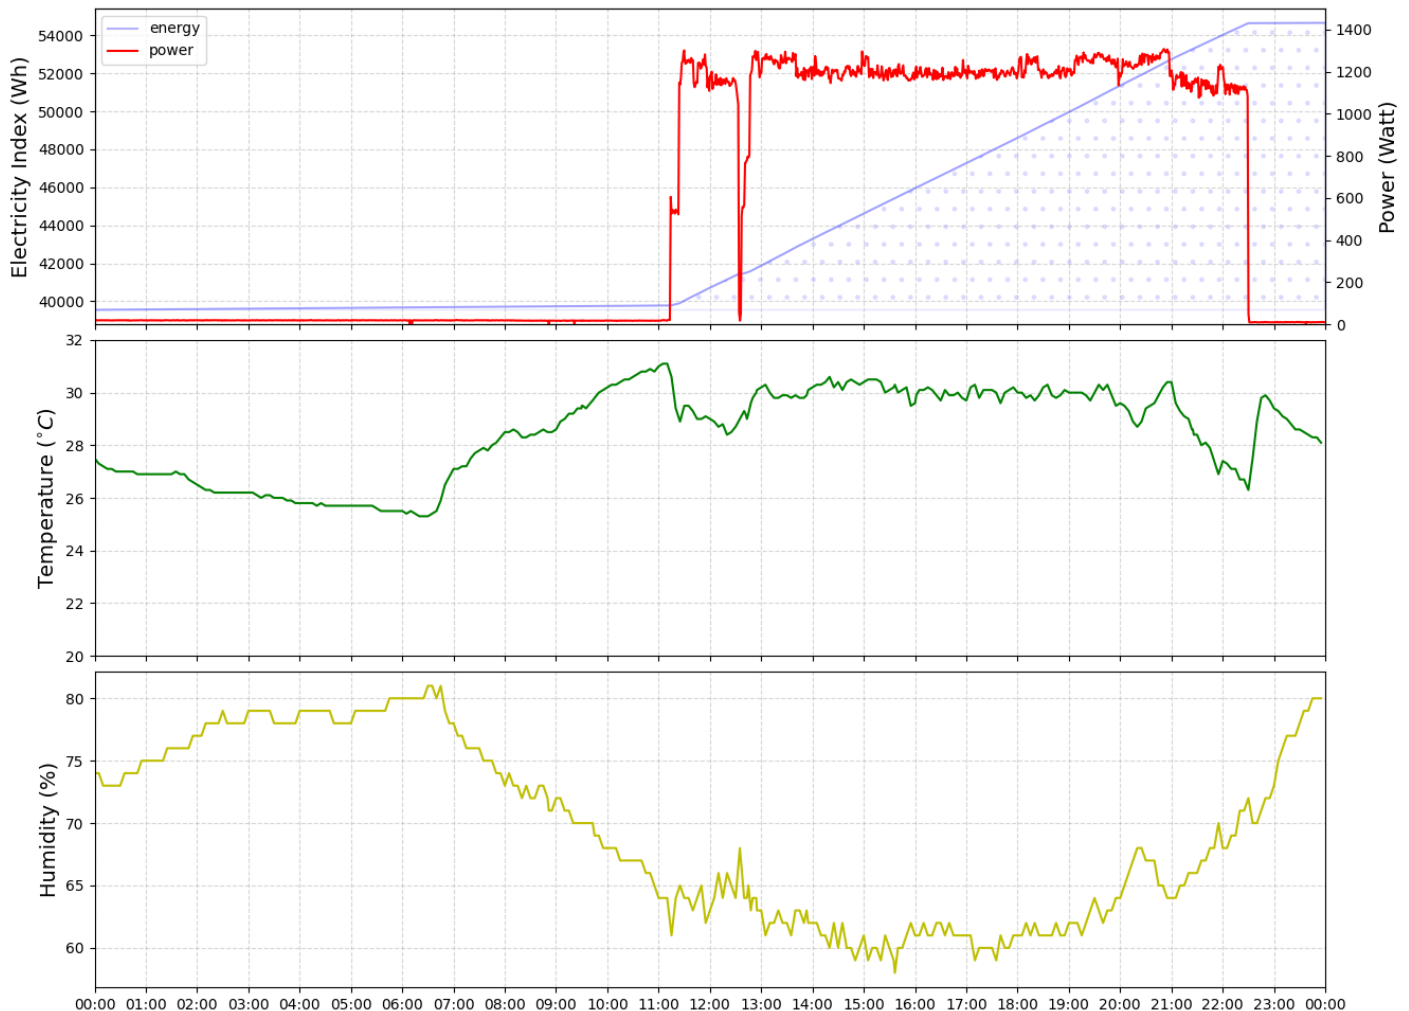

Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
-----	-----------	-----------	------------	--------	--------------------	-------------

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Daikin Trệt Cầu Thang**

Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Trệt Cầu Thang

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 7.909 kWh

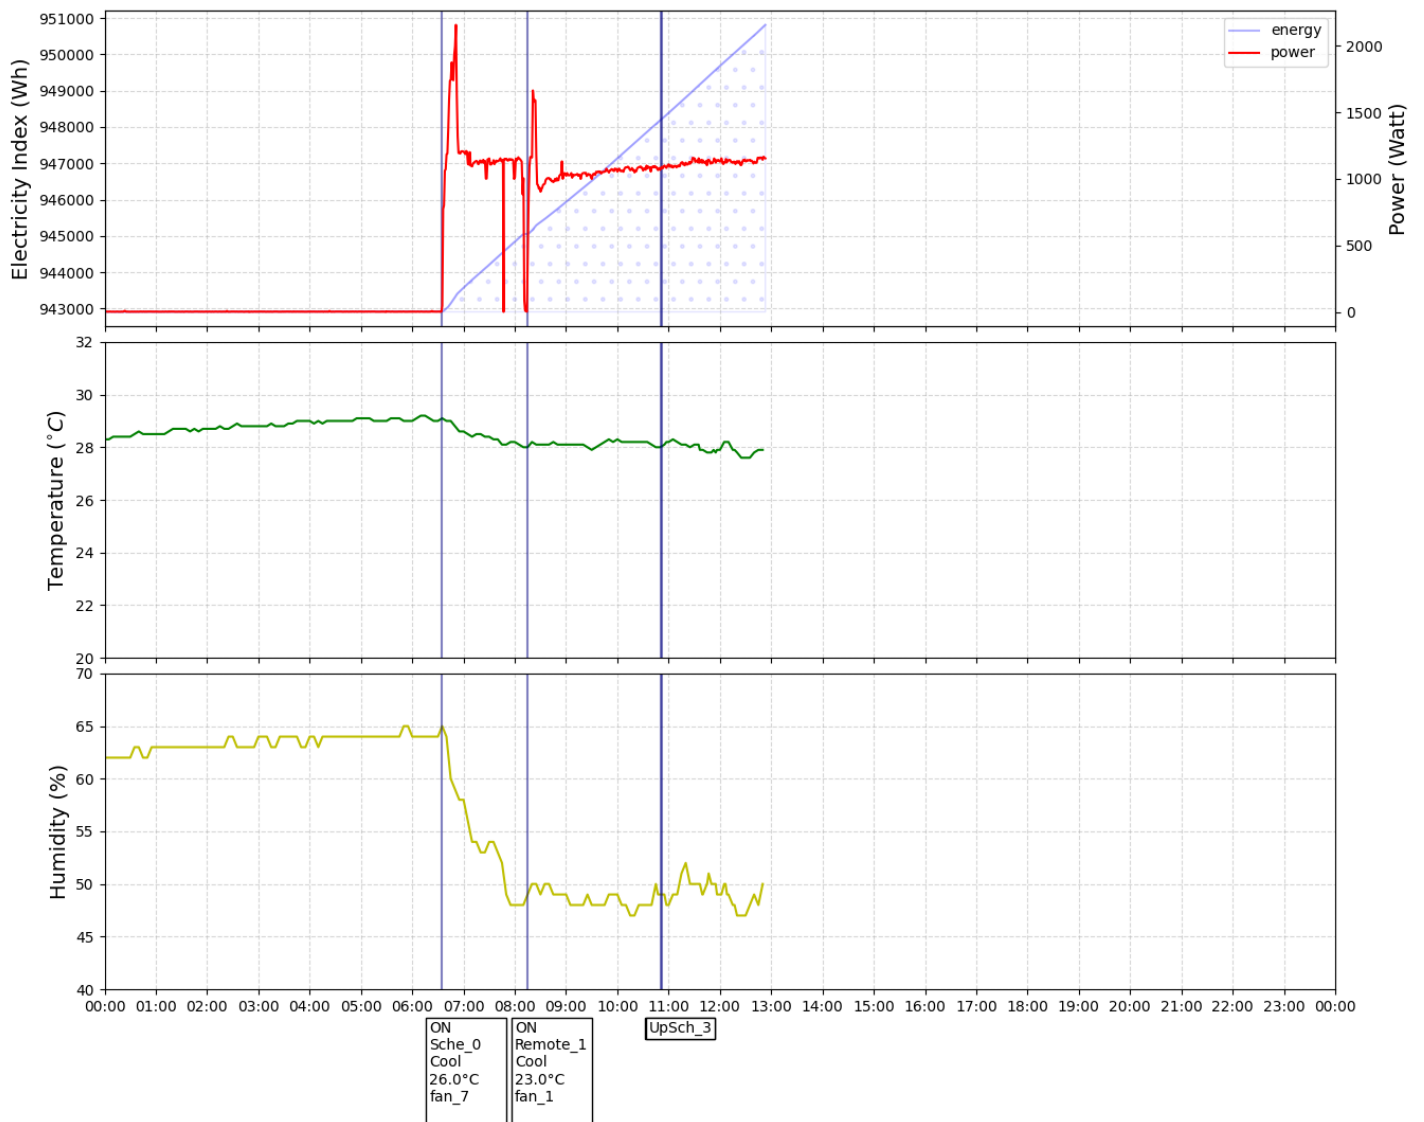

Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	06:35:00	scheduler_control	ON	Cool	26°C	Auto
2	08:14:52	remote_control	ON	Cool	23°C	1
3	10:51:05	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
4	10:51:37	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**



Tên thiết bị: **Daikin Tầng 1 Cầu Thang**

Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Tầng 1 Cầu Thang

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 12.83 kWh



Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	06:35:00	scheduler_control	ON	Cool	26°C	Auto
2	07:30:00	scheduler_control	ON	Cool	22°C	3
3	08:11:42	remote_control	ON	Cool	24°C	3
4	10:40:27	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
5	10:41:05	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
6	10:41:47	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
7	10:42:31	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
8	10:43:16	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
9	10:51:27	remote_control	ON	Cool	24°C	4
10	12:40:42	remote_control	ON	Cool	24°C	3
11	13:08:55	remote_control	ON	Cool	24°C	3
12	13:53:00	set_temperature	ON	Cool	24°C	1
13	16:00:00	scheduler_control	ON	Cool	25°C	3
14	21:00:00	scheduler_control	ON	Auto	27°C	Auto
15	22:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	26°C	Auto

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022


Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**

Tên thiết bị: **Daikin Tầng 1 Bên Ngoài**


Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Tầng 1 Bên Ngoài

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 25.598 kWh

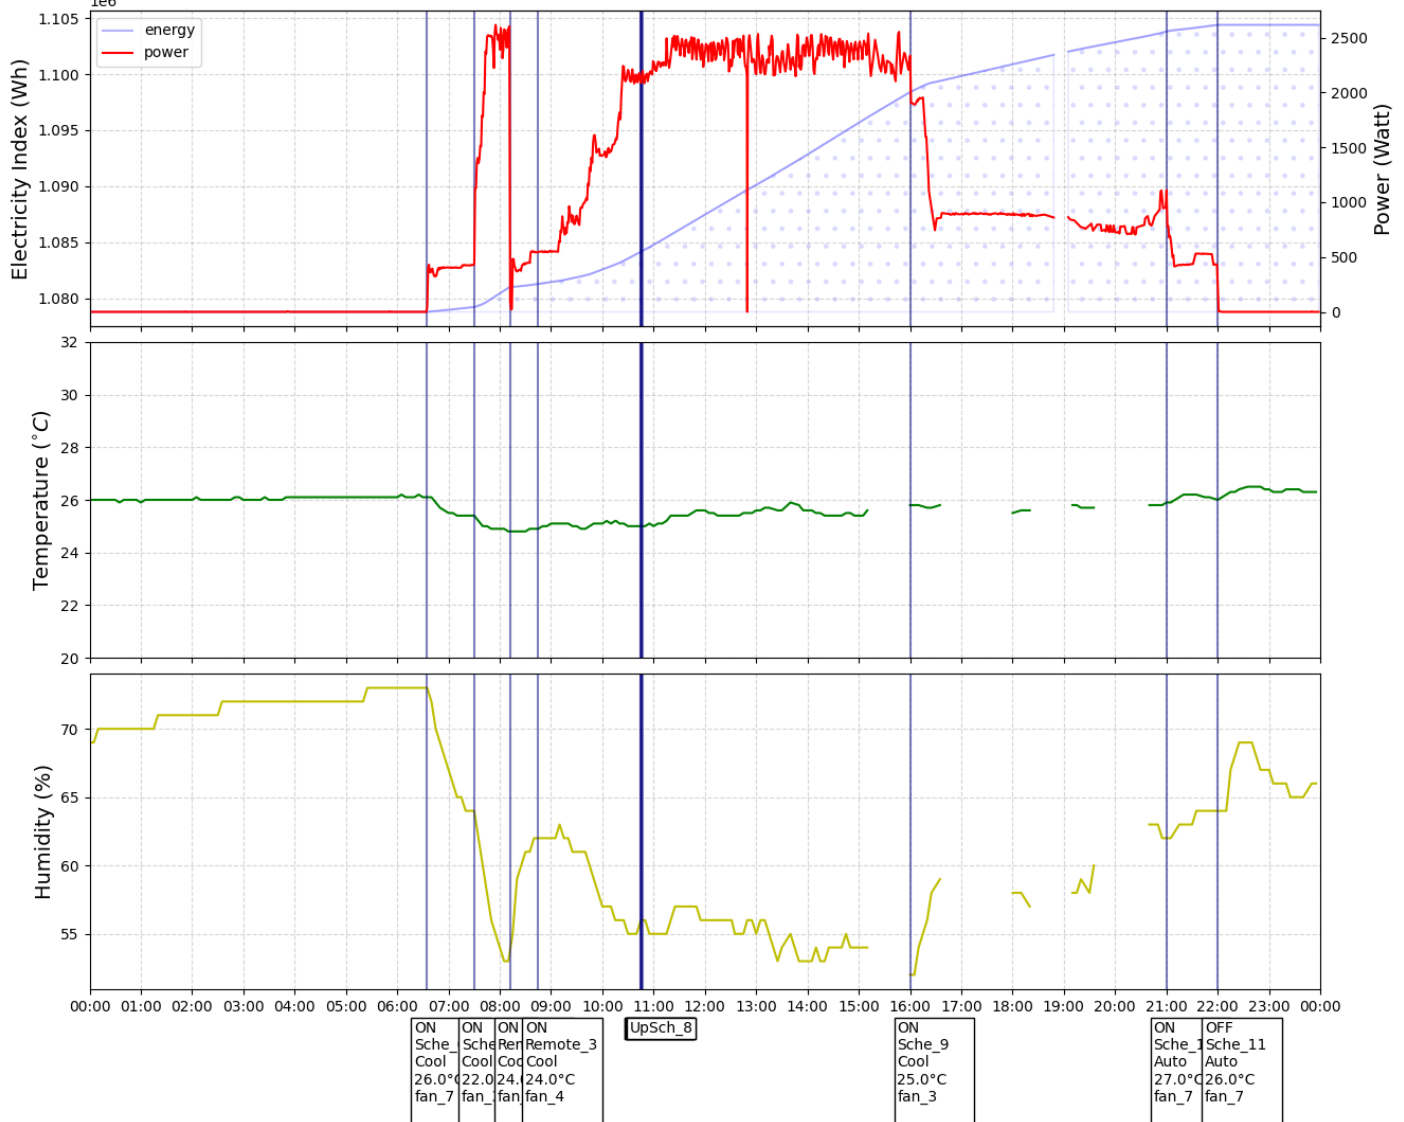

Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	06:35:00	scheduler_control	ON	Cool	26°C	Auto
2	07:30:00	scheduler_control	ON	Cool	22°C	3
3	08:11:53	remote_control	ON	Cool	24°C	3
4	08:44:44	remote_control	ON	Cool	24°C	4
5	10:44:13	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
6	10:44:50	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
7	10:45:30	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
8	10:46:10	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
9	10:46:51	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
10	16:00:00	scheduler_control	ON	Cool	25°C	3
11	21:00:00	scheduler_control	ON	Auto	27°C	Auto
12	22:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	26°C	Auto

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**



Tên thiết bị: **York Tầng 2**


Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: York Tầng 2

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 17.653 kWh



Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	06:35:00	scheduler_control	ON	Cool	26°C	Auto
2	07:30:00	scheduler_control	ON	Cool	22°C	3
3	10:19:39	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
4	10:20:25	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
5	10:21:07	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
6	10:21:49	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
7	10:22:30	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
8	16:00:00	scheduler_control	ON	Cool	25°C	3
9	21:00:00	scheduler_control	ON	Auto	27°C	Auto
10	22:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	26°C	Auto

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **DaiKin Tầng 2**


Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: DaiKin Tầng 2

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 7.486 kWh

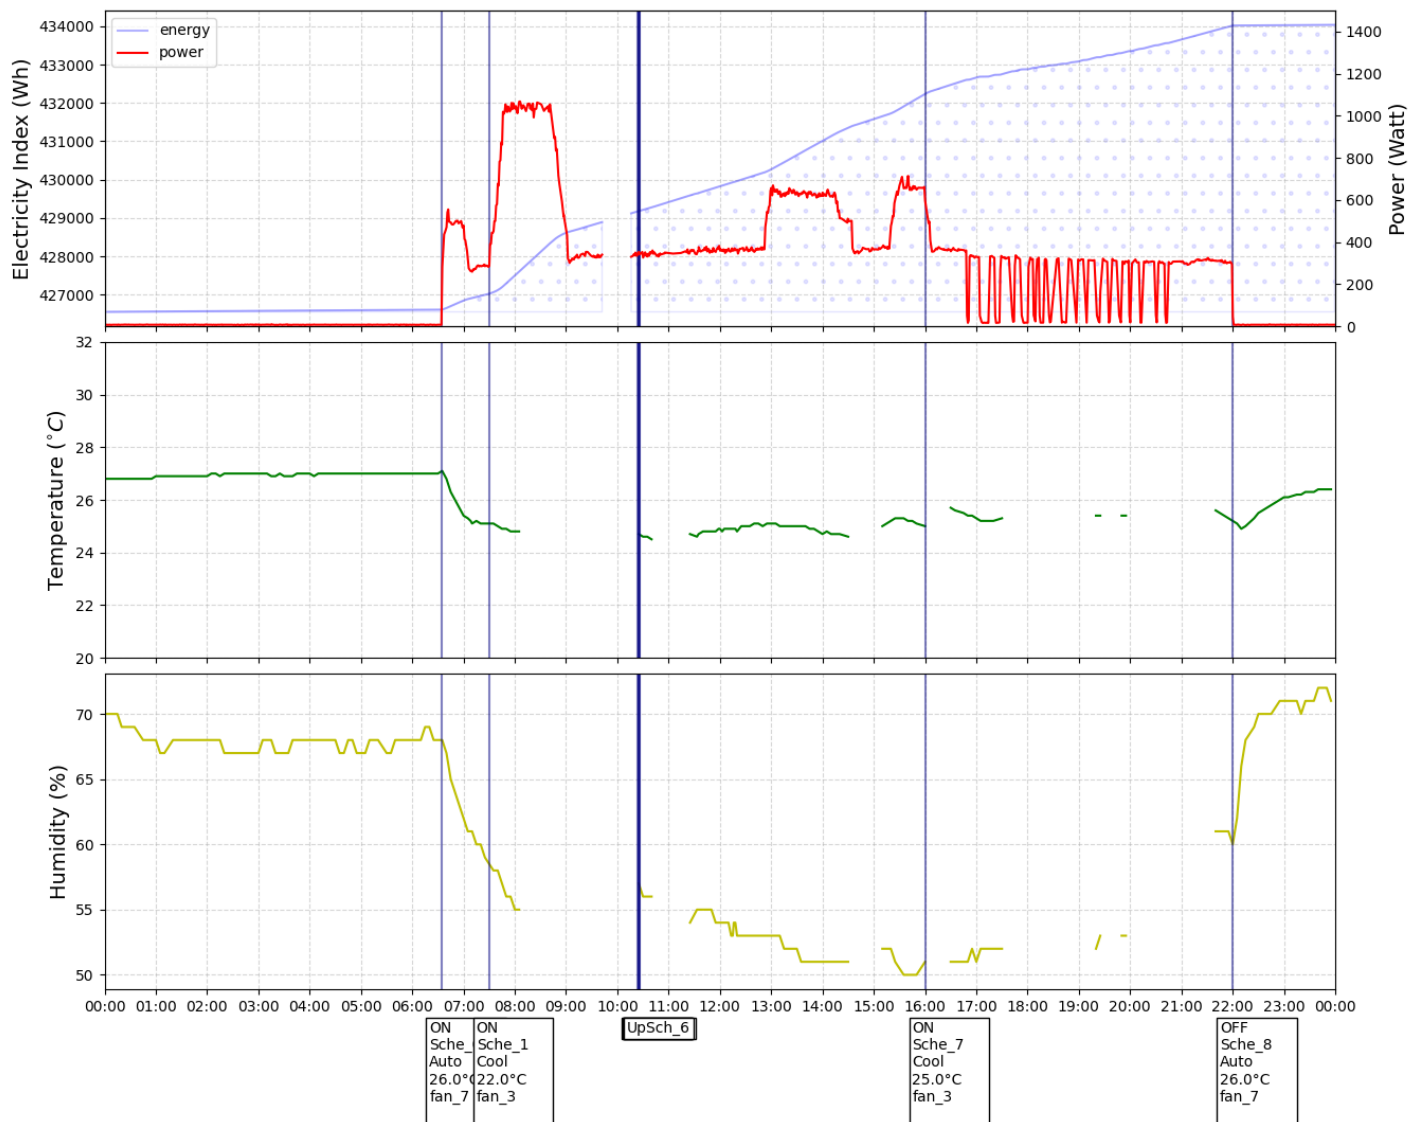

Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	06:35:00	scheduler_control	ON	Auto	26°C	Auto
2	07:30:00	scheduler_control	ON	Cool	22°C	3
3	10:23:36	delete_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
4	10:24:29	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
5	10:25:08	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
6	10:25:54	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
7	10:26:36	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
8	16:00:00	scheduler_control	ON	Cool	25°C	3
9	22:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	26°C	Auto

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Reetech Tầng 2**


Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Reetech Tầng 2

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 19.188 kWh

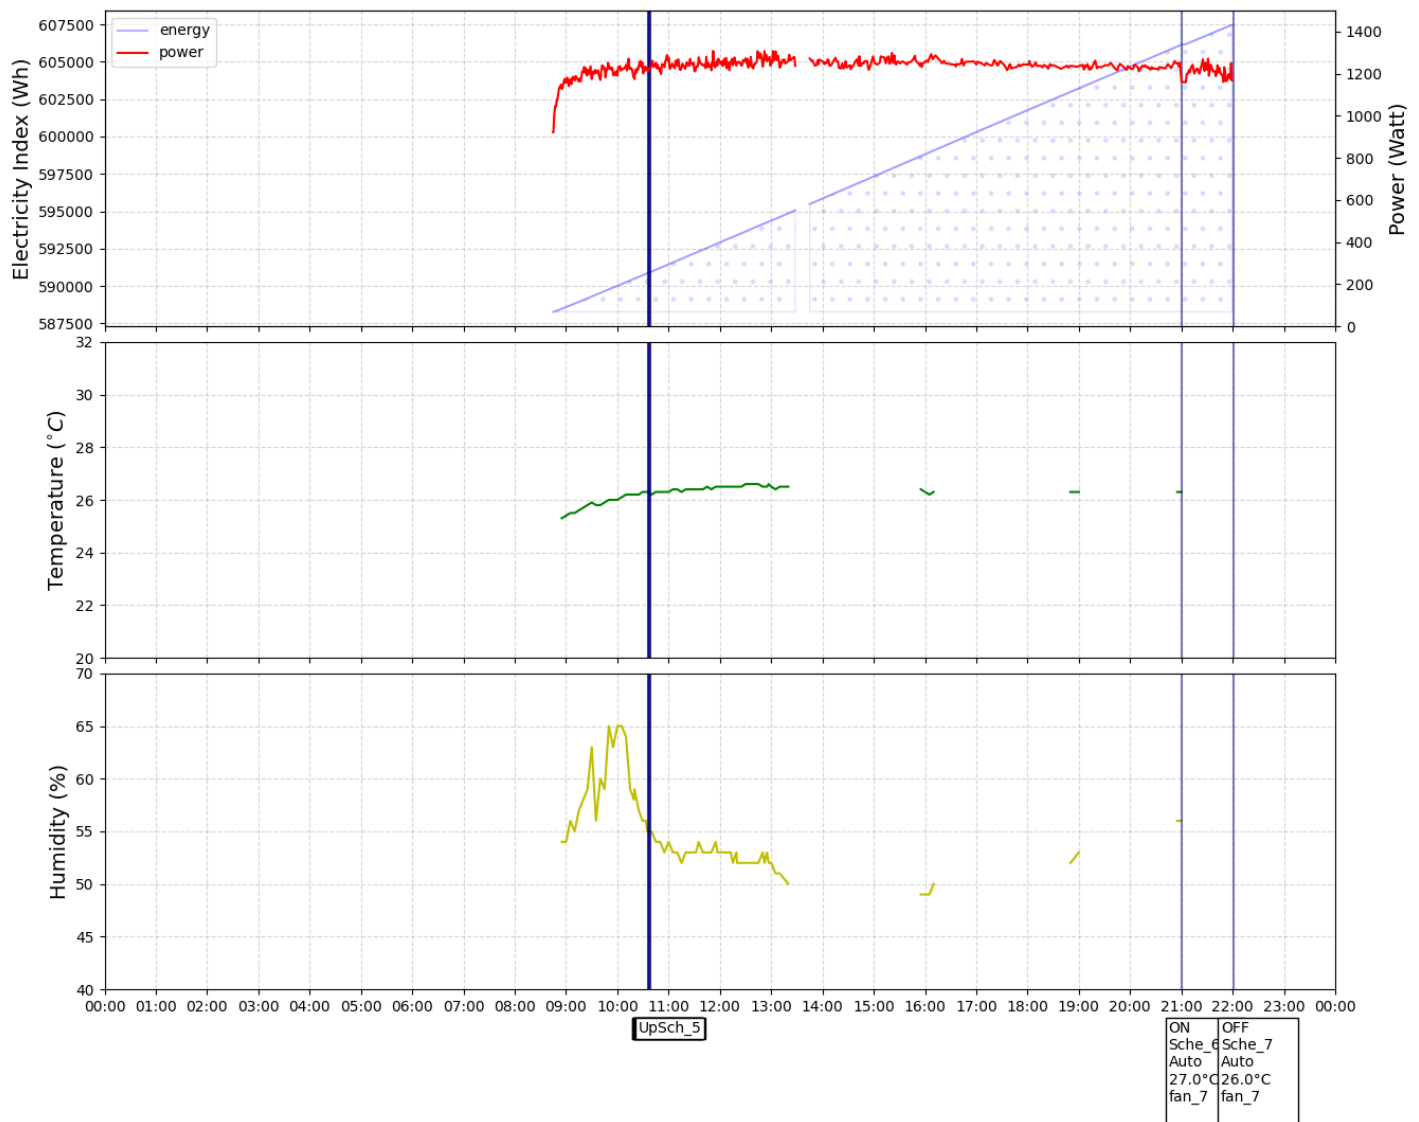

Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	10:35:31	delete_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
2	10:36:17	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
3	10:36:58	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
4	10:37:45	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
5	10:38:28	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
6	10:39:08	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
7	21:00:00	scheduler_control	ON	Auto	27°C	Auto
8	22:01:00	scheduler_control	OFF	Auto	26°C	Auto