

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 2, 28/03/2022


Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**

Tên thiết bị: **Daikin Tầng 1 Cầu Thang**


## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Tầng 1 Cầu Thang

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-28): 21.53 kWh

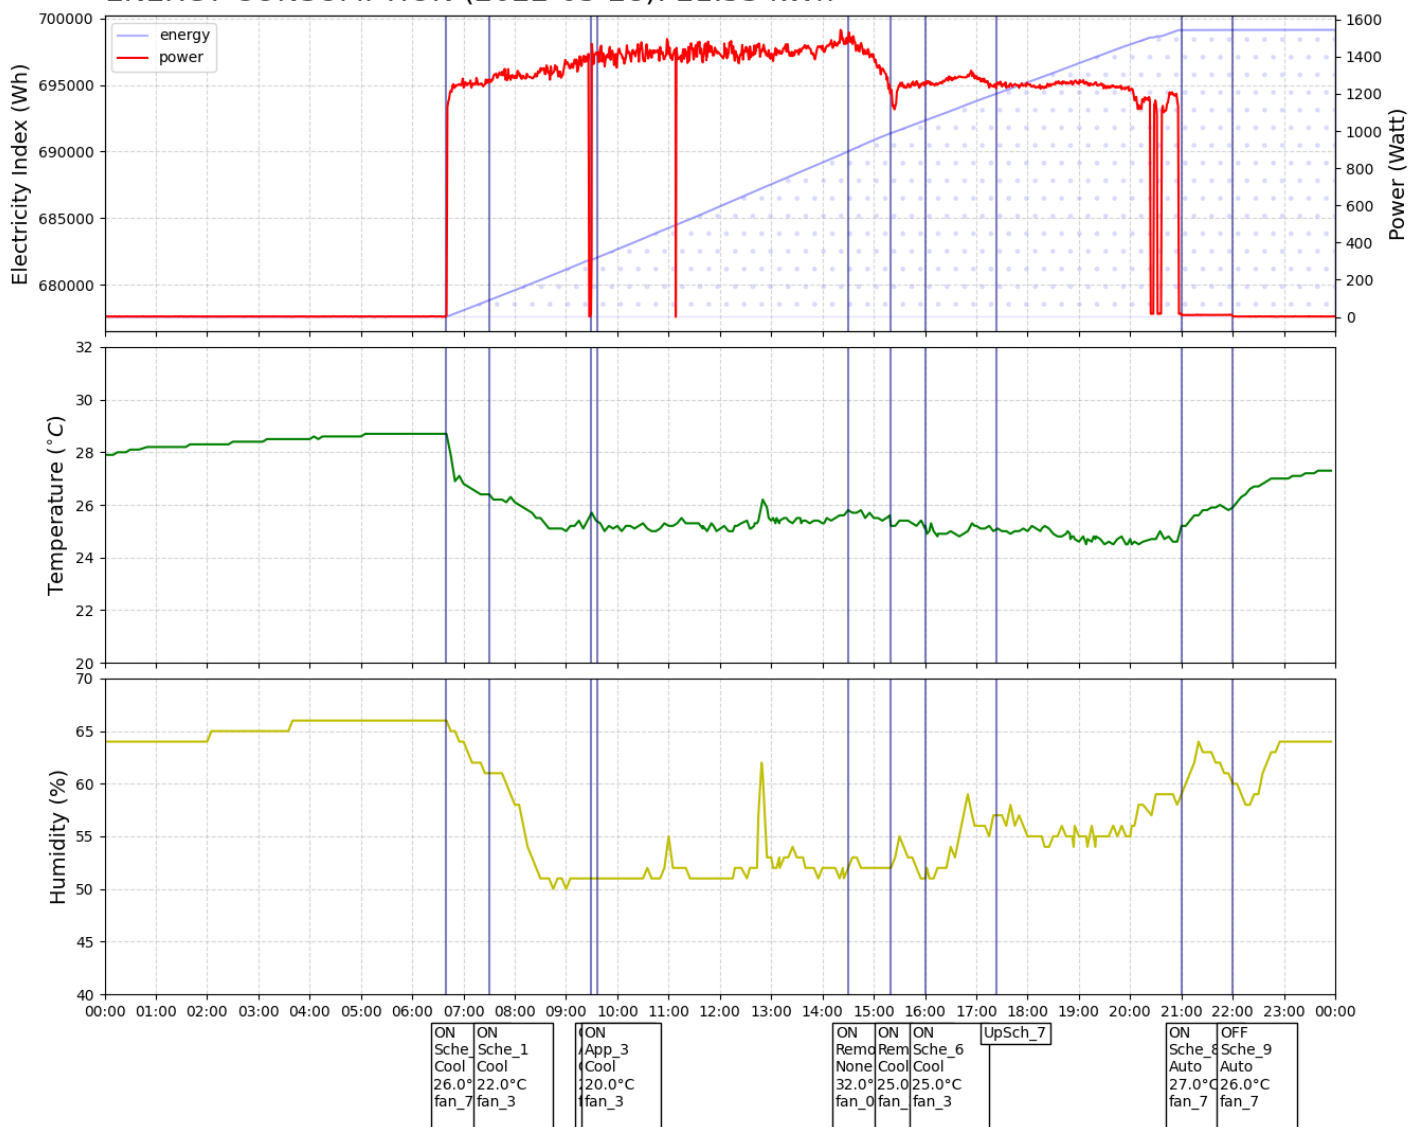

## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

| STT | Thời gian | Hoạt động         | Trạng thái | Chế độ | Nhiệt độ thiết lập | Tốc độ quạt |
|-----|-----------|-------------------|------------|--------|--------------------|-------------|
| 1   | 06:40:00  | scheduler_control | ON         | Cool   | 26.0°C             | 7.0         |
| 2   | 07:30:00  | scheduler_control | ON         | Cool   | 22.0°C             | 3.0         |
| 3   | 09:28:59  | set_temperature   | ON         | Cool   | 22.0°C             | 3.0         |
| 4   | 09:36:22  | set_temperature   | ON         | Cool   | 20.0°C             | 3.0         |
| 5   | 14:30:13  | remote_control    | ON         | None   | 32.0°C             | 0.0         |
| 6   | 15:19:10  | remote_control    | ON         | Cool   | 25.0°C             | 3.0         |
| 7   | 16:00:00  | scheduler_control | ON         | Cool   | 25.0°C             | 3.0         |
| 8   | 17:23:53  | update_scheduler  | Không có   | None   | nan°C              | nan         |
| 9   | 21:00:00  | scheduler_control | ON         | Auto   | 27.0°C             | 7.0         |
| 10  | 22:00:00  | scheduler_control | OFF        | Auto   | 26.0°C             | 7.0         |

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 2, 28/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**



Tên thiết bị: **Daikin Tầng 1 Bên Ngoài**


## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Tầng 1 Bên Ngoài

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-28): 27.092 kWh



## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

| STT | Thời gian | Hoạt động         | Trạng thái | Chế độ | Nhiệt độ thiết lập | Tốc độ quạt |
|-----|-----------|-------------------|------------|--------|--------------------|-------------|
| 1   | 06:40:00  | scheduler_control | ON         | Cool   | 26.0°C             | 7.0         |
| 2   | 09:33:35  | set_temperature   | ON         | Cool   | 22.0°C             | 3.0         |
| 3   | 16:00:00  | scheduler_control | ON         | Cool   | 25.0°C             | 3.0         |
| 4   | 17:18:37  | update_scheduler  | Không có   | None   | nan°C              | nan         |
| 5   | 21:00:00  | scheduler_control | ON         | Auto   | 27.0°C             | 7.0         |
| 6   | 22:00:00  | scheduler_control | OFF        | Auto   | 26.0°C             | 7.0         |

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 2, 28/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Daikin Trệt Cửa Ra Vào**

## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Trệt Cửa Ra Vào

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-28): 0.159 kWh

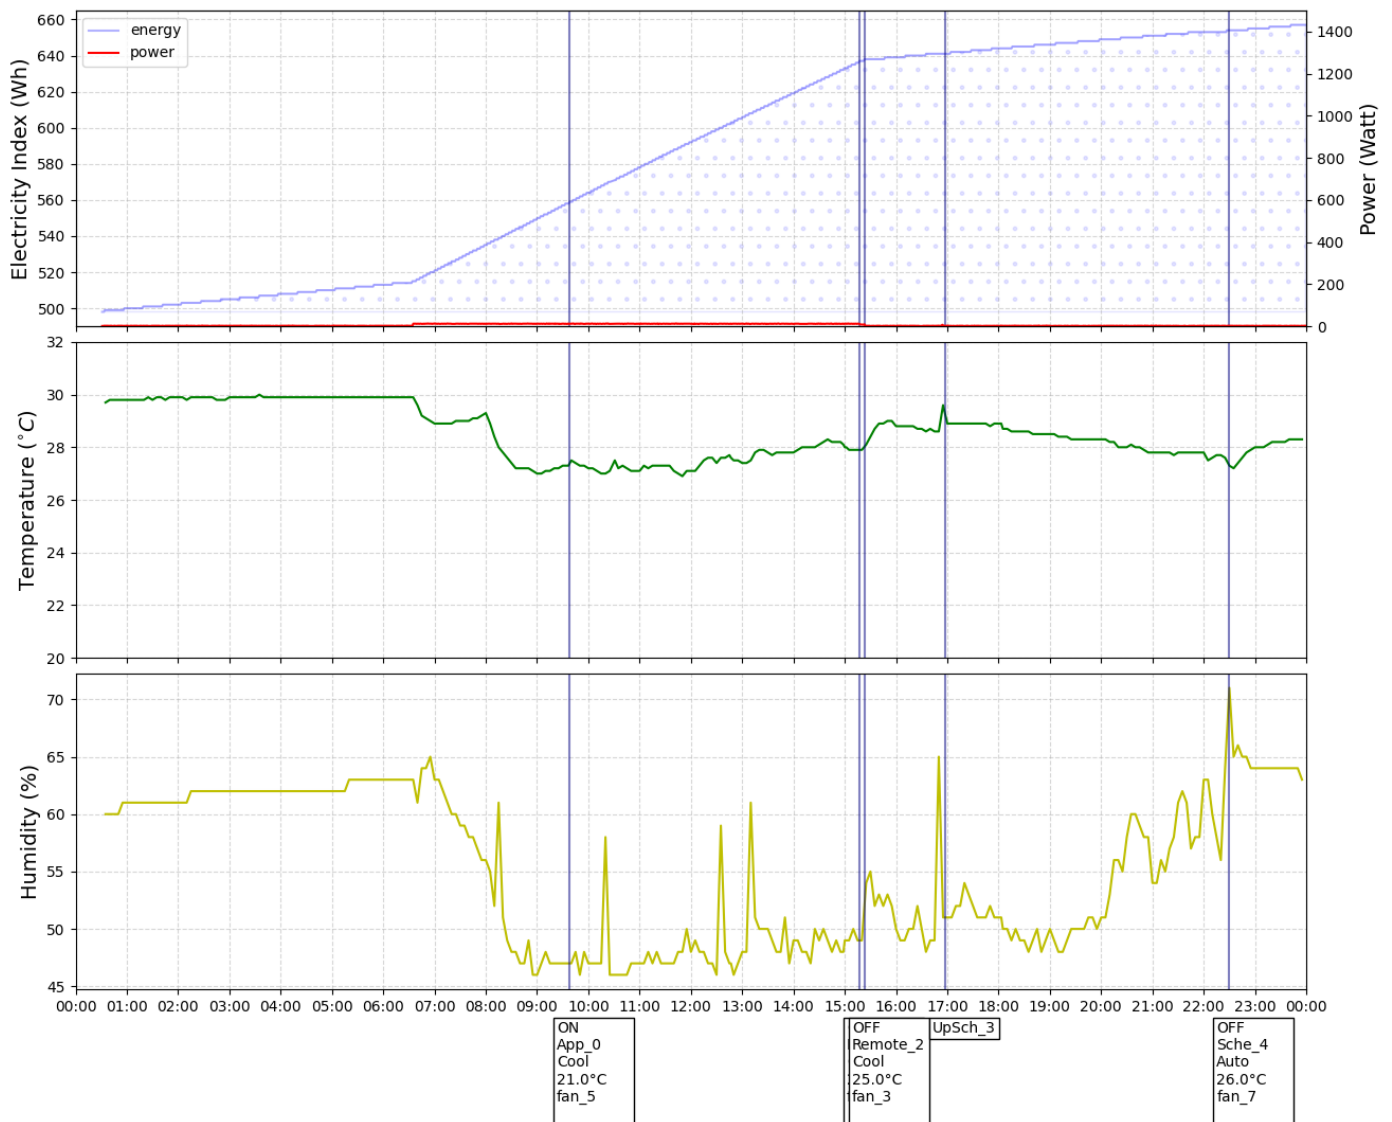

## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

| STT | Thời gian | Hoạt động         | Trạng thái | Chế độ | Nhiệt độ thiết lập | Tốc độ quạt |
|-----|-----------|-------------------|------------|--------|--------------------|-------------|
| 1   | 09:37:59  | set_temperature   | ON         | Cool   | 21.0°C             | 5.0         |
| 2   | 15:17:19  | remote_control    | ON         | Cool   | 23.0°C             | 3.0         |
| 3   | 15:23:30  | remote_control    | OFF        | Cool   | 25.0°C             | 3.0         |
| 4   | 16:57:52  | update_scheduler  | Không có   | None   | nan°C              | nan         |
| 5   | 22:30:00  | scheduler_control | OFF        | Auto   | 26.0°C             | 7.0         |

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 2, 28/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Daikin Trệt Cầu Thang**

## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Trệt Cầu Thang

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-28): 31.401 kWh

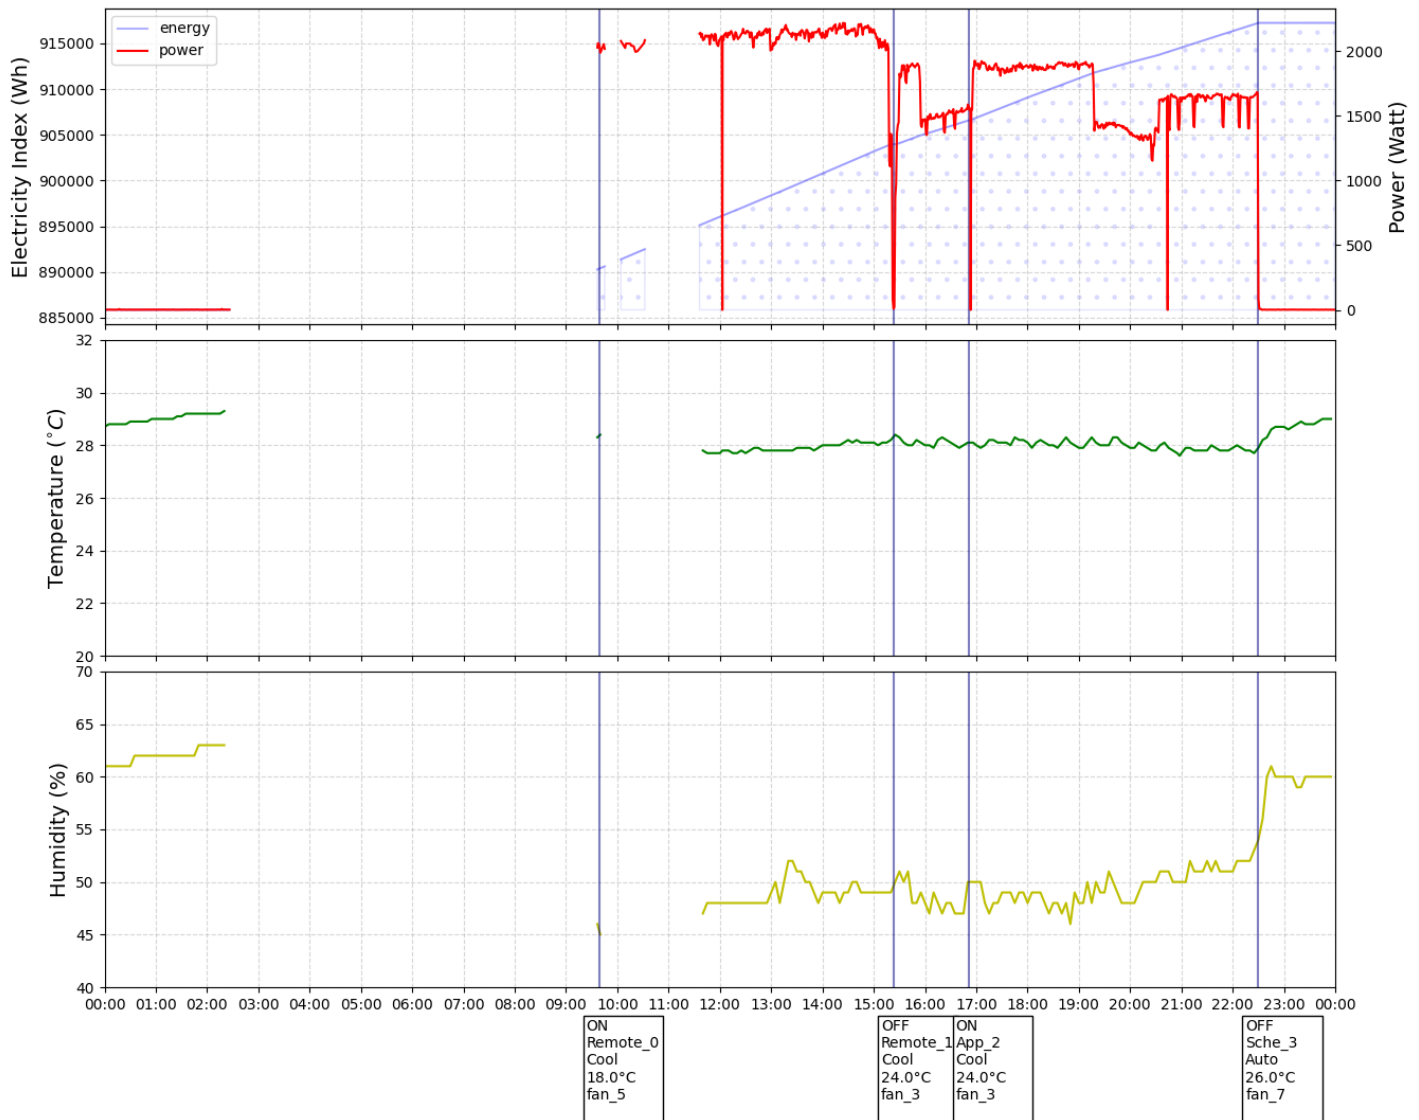

## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

| STT | Thời gian | Hoạt động         | Trạng thái | Chế độ | Nhiệt độ thiết lập | Tốc độ quạt |
|-----|-----------|-------------------|------------|--------|--------------------|-------------|
| 1   | 09:38:38  | remote_control    | ON         | Cool   | 18.0°C             | 5.0         |
| 2   | 15:23:35  | remote_control    | OFF        | Cool   | 24.0°C             | 3.0         |
| 3   | 16:50:59  | set_power         | ON         | Cool   | 24.0°C             | 3.0         |
| 4   | 22:30:00  | scheduler_control | OFF        | Auto   | 26.0°C             | 7.0         |



# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 2, 28/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **York Tầng 2**

## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: York Tầng 2

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-28): 15.219 kWh

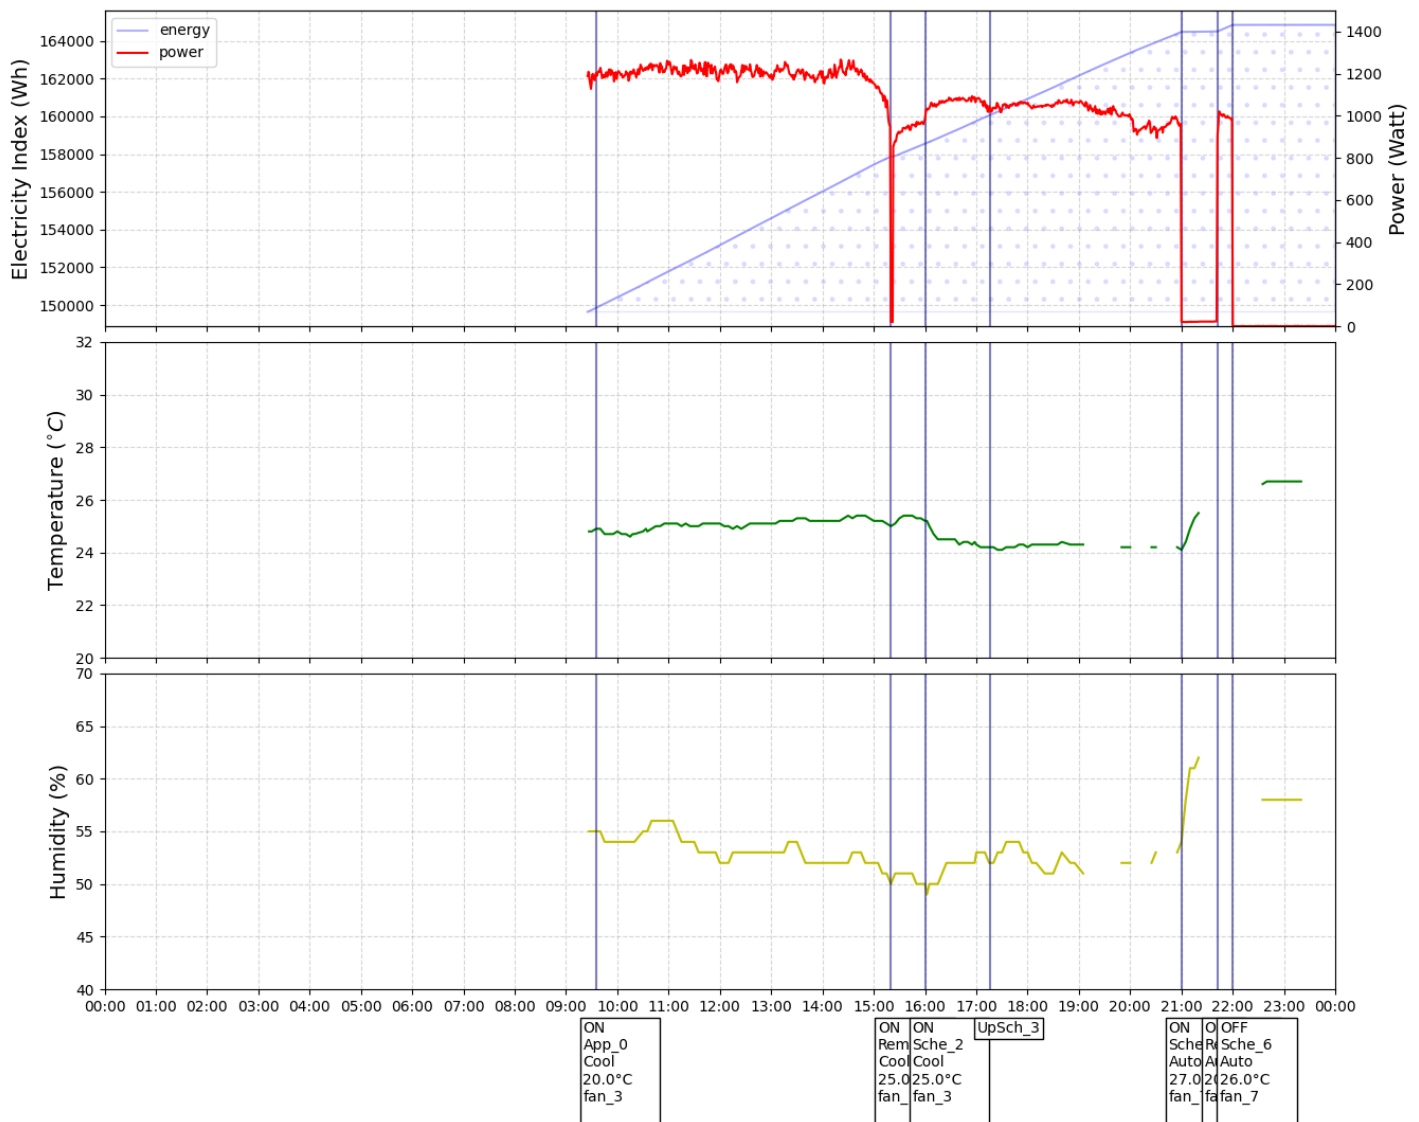

## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

| STT | Thời gian | Hoạt động         | Trạng thái | Chế độ | Nhiệt độ thiết lập | Tốc độ quạt |
|-----|-----------|-------------------|------------|--------|--------------------|-------------|
| 1   | 09:34:52  | set_temperature   | ON         | Cool   | 20.0°C             | 3.0         |
| 2   | 15:19:53  | remote_control    | ON         | Cool   | 25.0°C             | 1.0         |
| 3   | 16:00:00  | scheduler_control | ON         | Cool   | 25.0°C             | 3.0         |
| 4   | 17:15:46  | update_scheduler  | Không có   | None   | nan°C              | nan         |
| 5   | 21:00:00  | scheduler_control | ON         | Auto   | 27.0°C             | 7.0         |
| 6   | 21:42:00  | remote_control    | ON         | Auto   | 20.0°C             | 7.0         |
| 7   | 22:00:00  | scheduler_control | OFF        | Auto   | 26.0°C             | 7.0         |

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 2, 28/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **DaiKin Tầng 2**

## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: DaiKin Tầng 2

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-28): 9.988 kWh

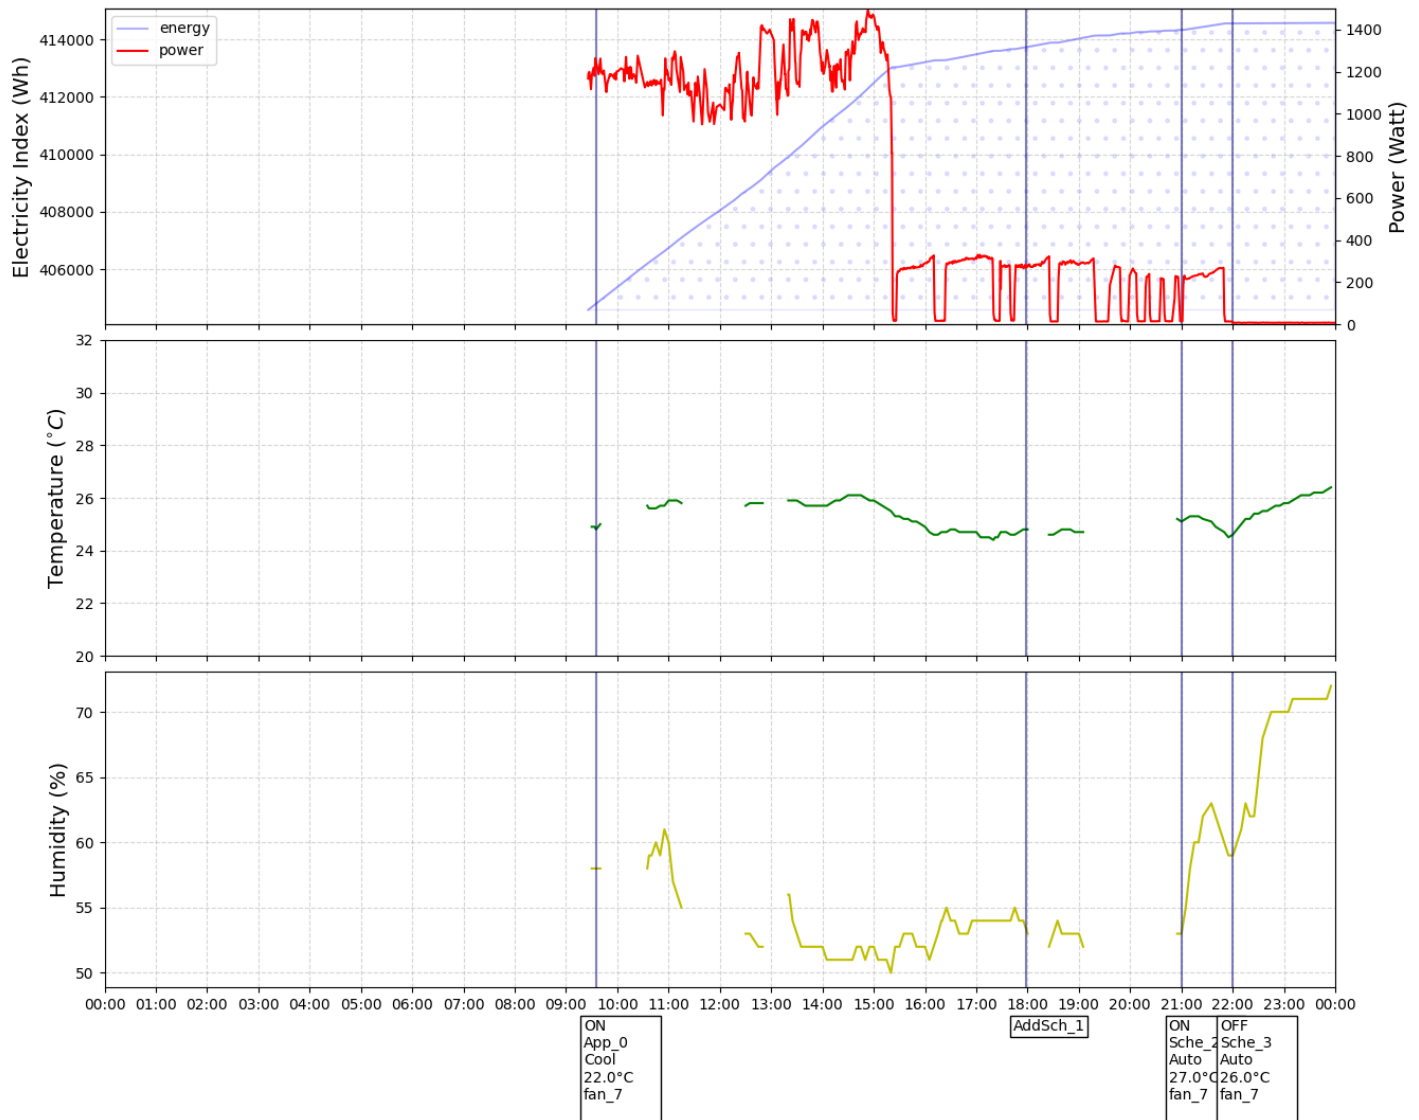

## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

| STT | Thời gian | Hoạt động         | Trạng thái | Chế độ | Nhiệt độ thiết lập | Tốc độ quạt |
|-----|-----------|-------------------|------------|--------|--------------------|-------------|
| 1   | 09:35:24  | set_temperature   | ON         | Cool   | 22.0°C             | 7.0         |
| 2   | 17:57:41  | add_scheduler     | Không có   | None   | nan°C              | nan         |
| 3   | 21:00:00  | scheduler_control | ON         | Auto   | 27.0°C             | 7.0         |
| 4   | 22:00:00  | scheduler_control | OFF        | Auto   | 26.0°C             | 7.0         |

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 2, 28/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Reetech Tầng 2**


## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Reetech Tầng 2

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-28): 17.779 kWh

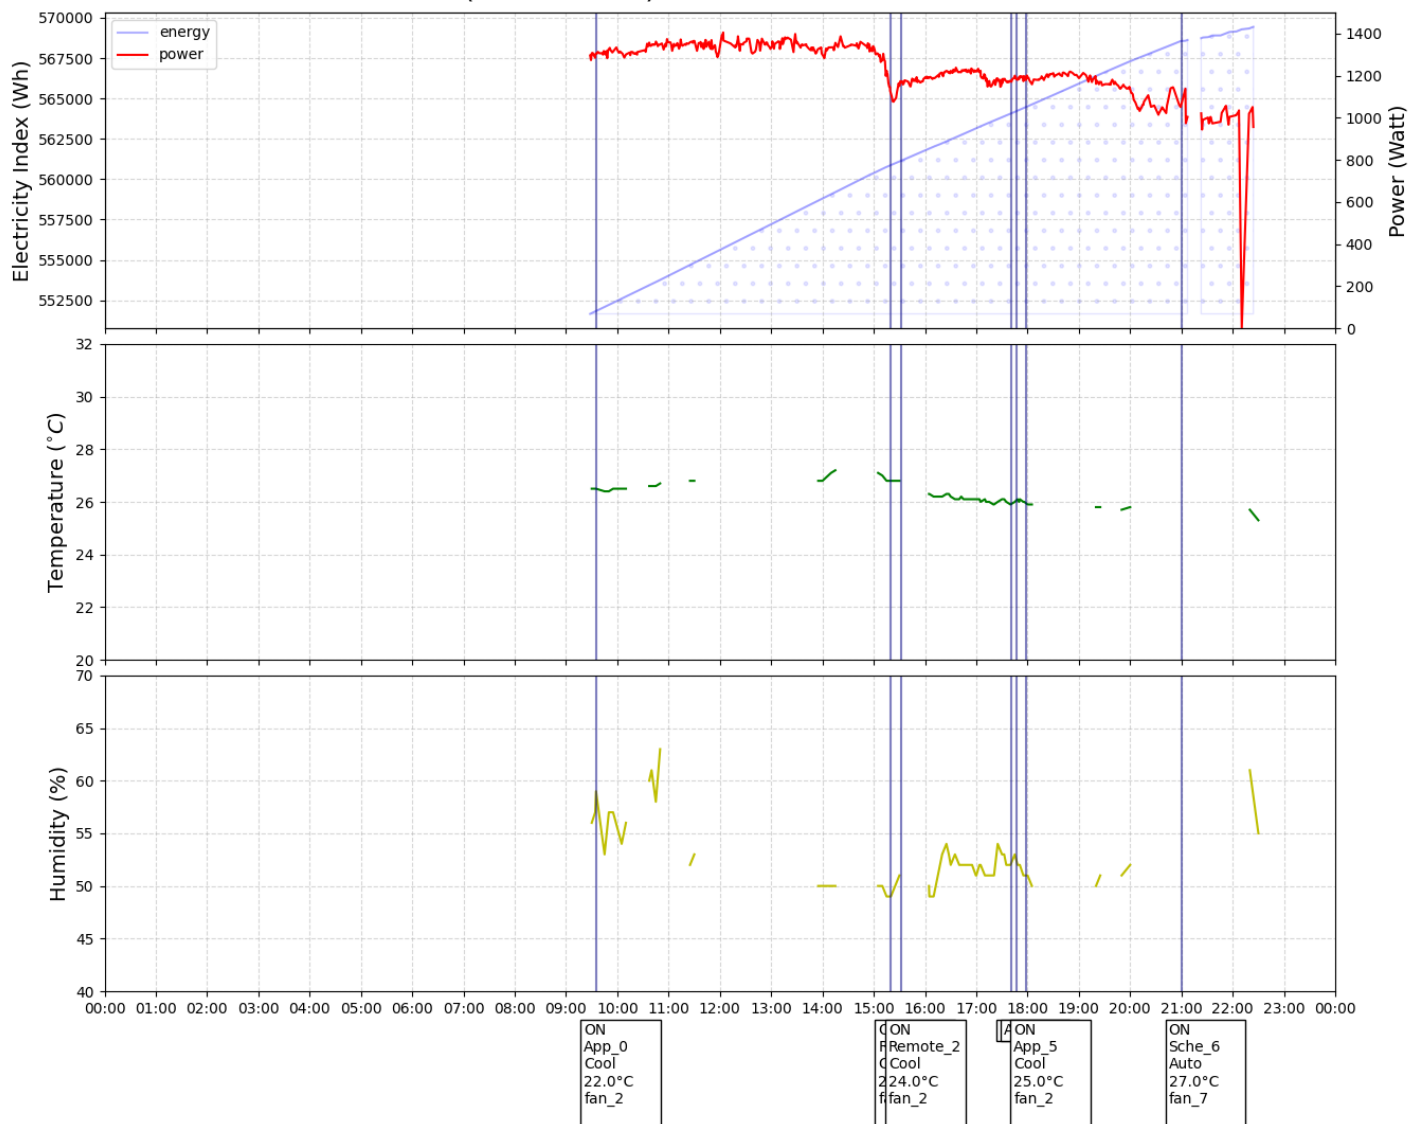

## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

| STT | Thời gian | Hoạt động         | Trạng thái | Chế độ | Nhiệt độ thiết lập | Tốc độ quạt |
|-----|-----------|-------------------|------------|--------|--------------------|-------------|
| 1   | 09:35:51  | set_temperature   | ON         | Cool   | 22.0°C             | 2.0         |
| 2   | 15:20:03  | remote_control    | ON         | Cool   | 23.0°C             | 1.0         |
| 3   | 15:32:08  | remote_control    | ON         | Cool   | 24.0°C             | 2.0         |
| 4   | 17:41:30  | delete_scheduler  | Không có   | None   | nan°C              | nan         |
| 5   | 17:47:29  | add_scheduler     | Không có   | None   | nan°C              | nan         |
| 6   | 17:58:40  | set_temperature   | ON         | Cool   | 25.0°C             | 2.0         |
| 7   | 21:00:00  | scheduler_control | ON         | Auto   | 27.0°C             | 7.0         |

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 2, 28/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Cục nóng máy Daikin cửa ra vào**

## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Cục nóng máy Daikin cửa ra vào

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-28): 0.405 kWh

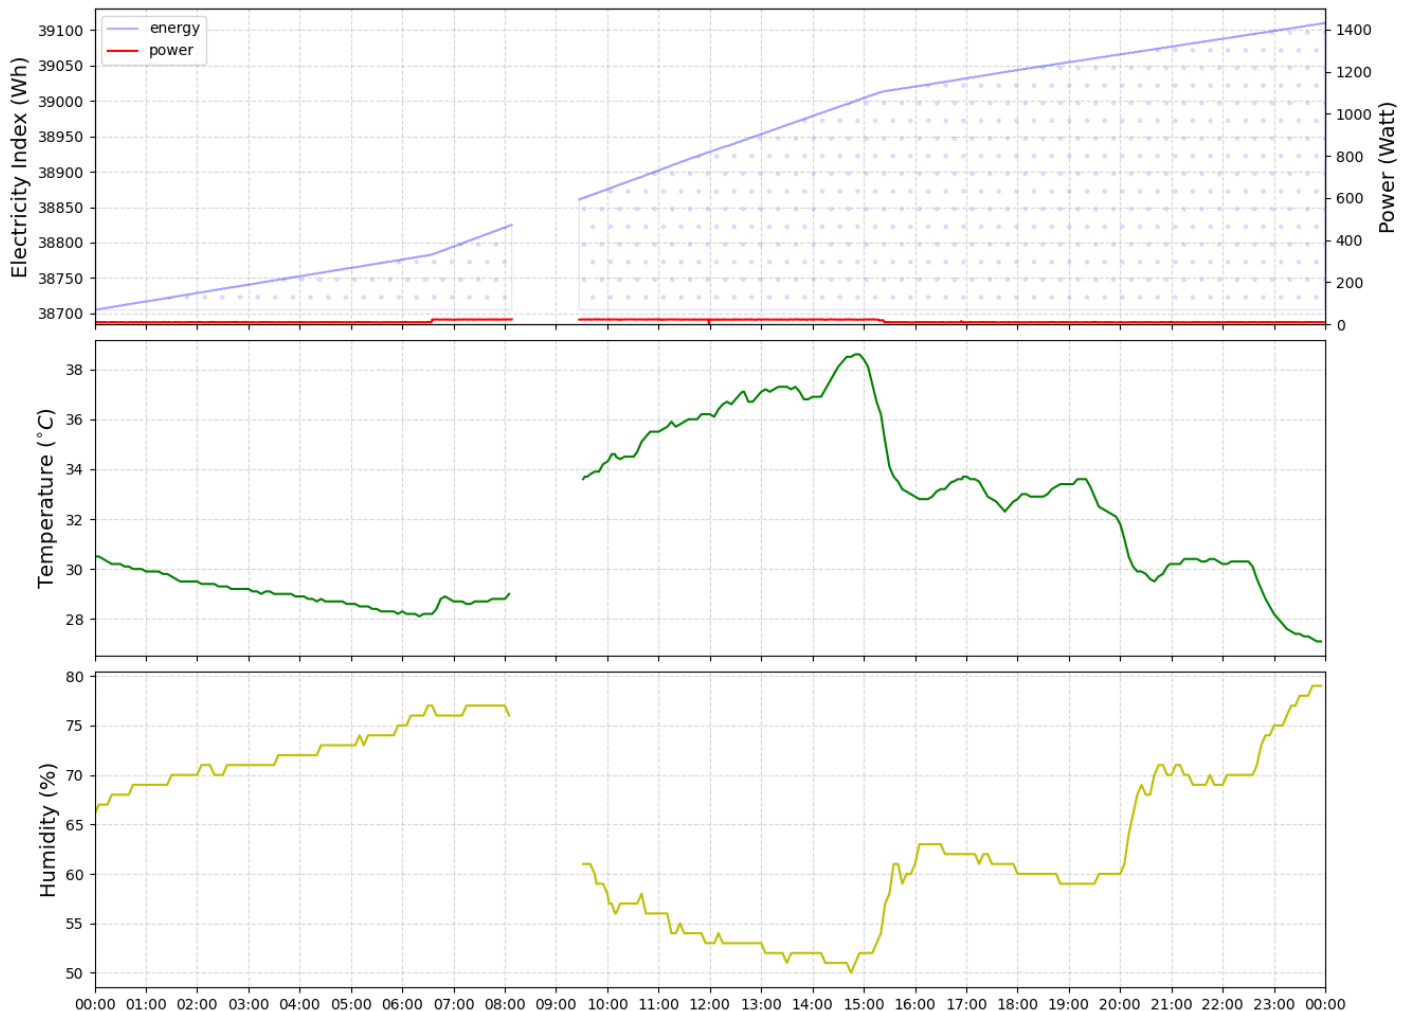

## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

| STT | Thời gian | Hoạt động | Trạng thái | Chế độ | Nhiệt độ thiết lập | Tốc độ quạt |
|-----|-----------|-----------|------------|--------|--------------------|-------------|
|-----|-----------|-----------|------------|--------|--------------------|-------------|