

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Daikin Trệt Cửa Ra Vào**


## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Trệt Cửa Ra Vào

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 0.122 kWh

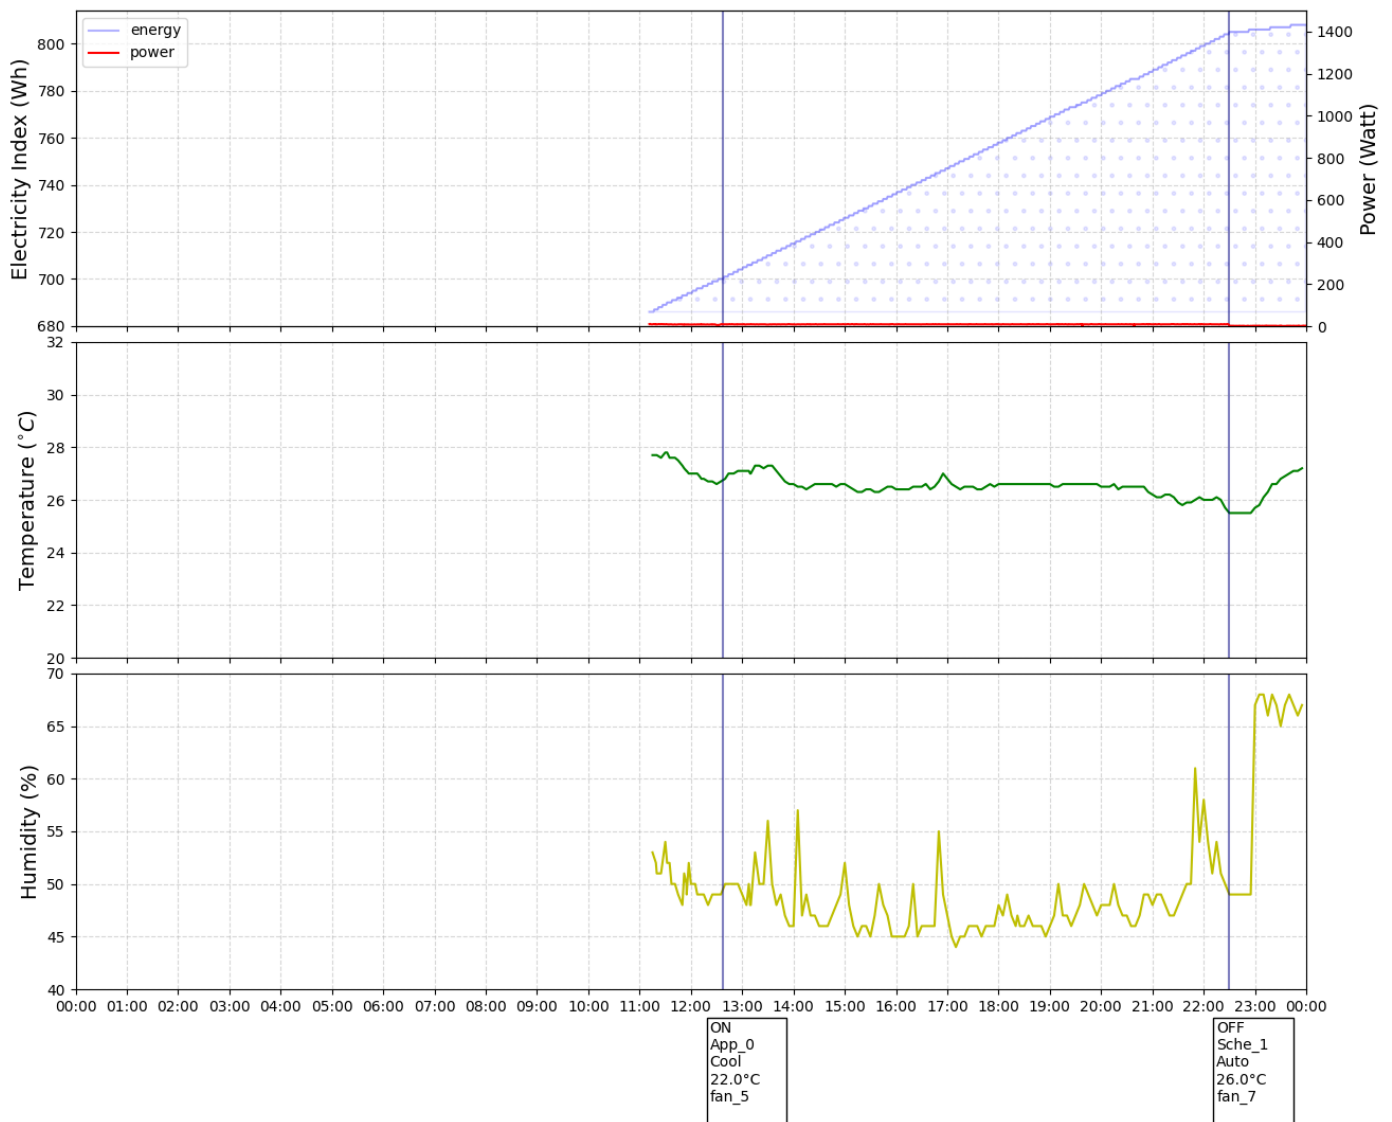

## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	12:37:10	set_temperature	ON	Cool	22°C	5
2	22:30:00	scheduler_control	OFF	Auto	26°C	Auto

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Cục nóng máy Daikin cửa ra vào**


## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Cục nóng máy Daikin cửa ra vào

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 15.12 kWh

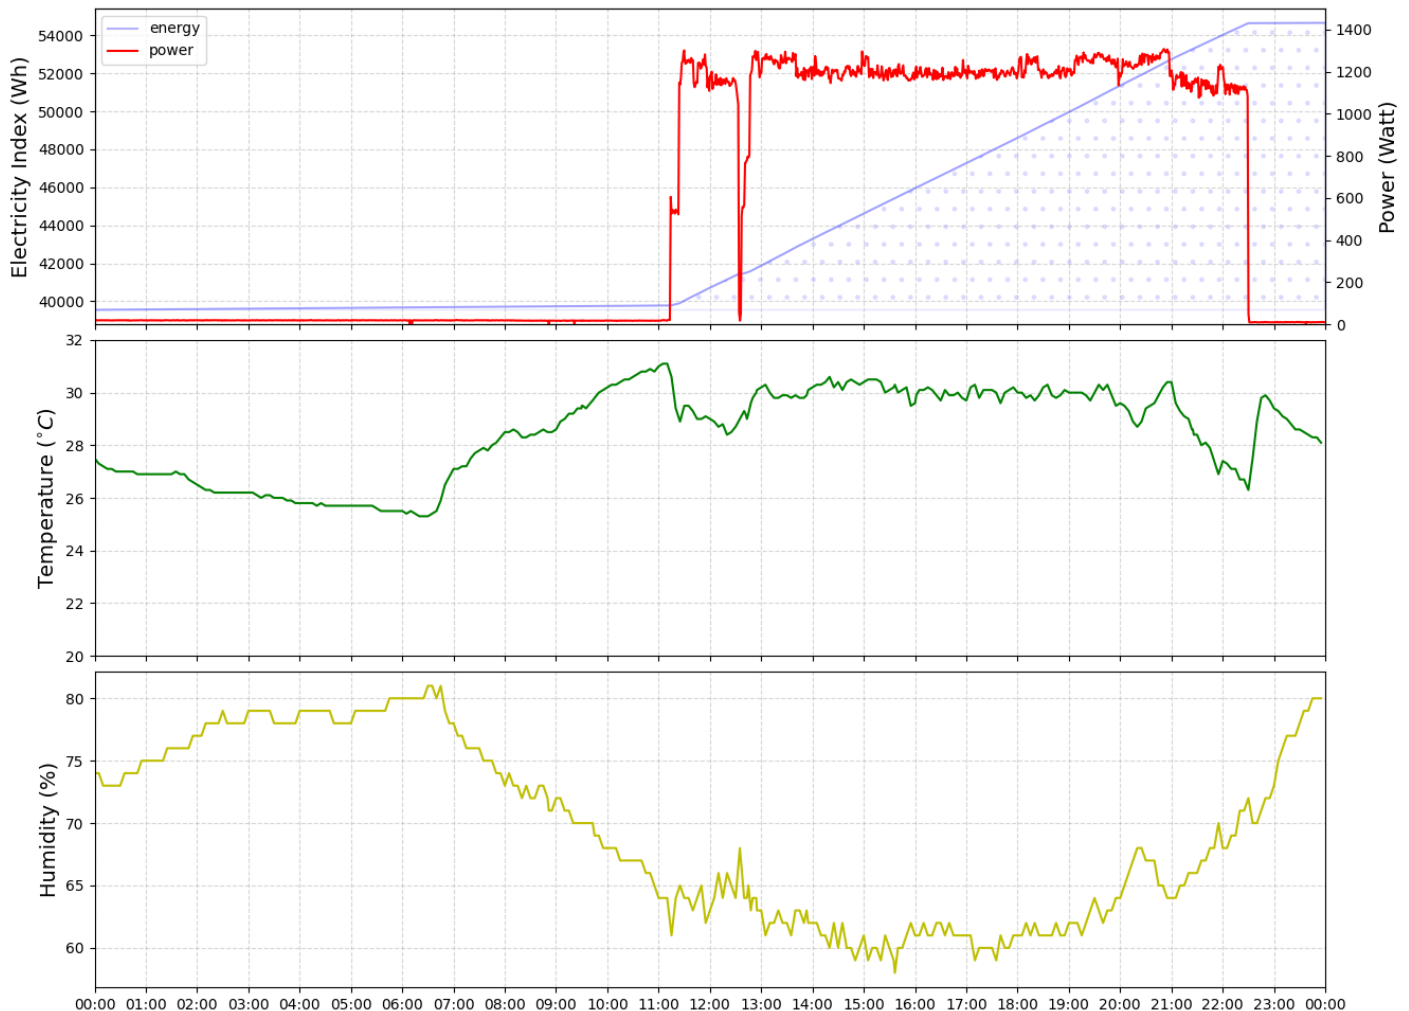

## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
-----	-----------	-----------	------------	--------	--------------------	-------------

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Daikin Trệt Cầu Thang**

## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Trệt Cầu Thang

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 7.909 kWh

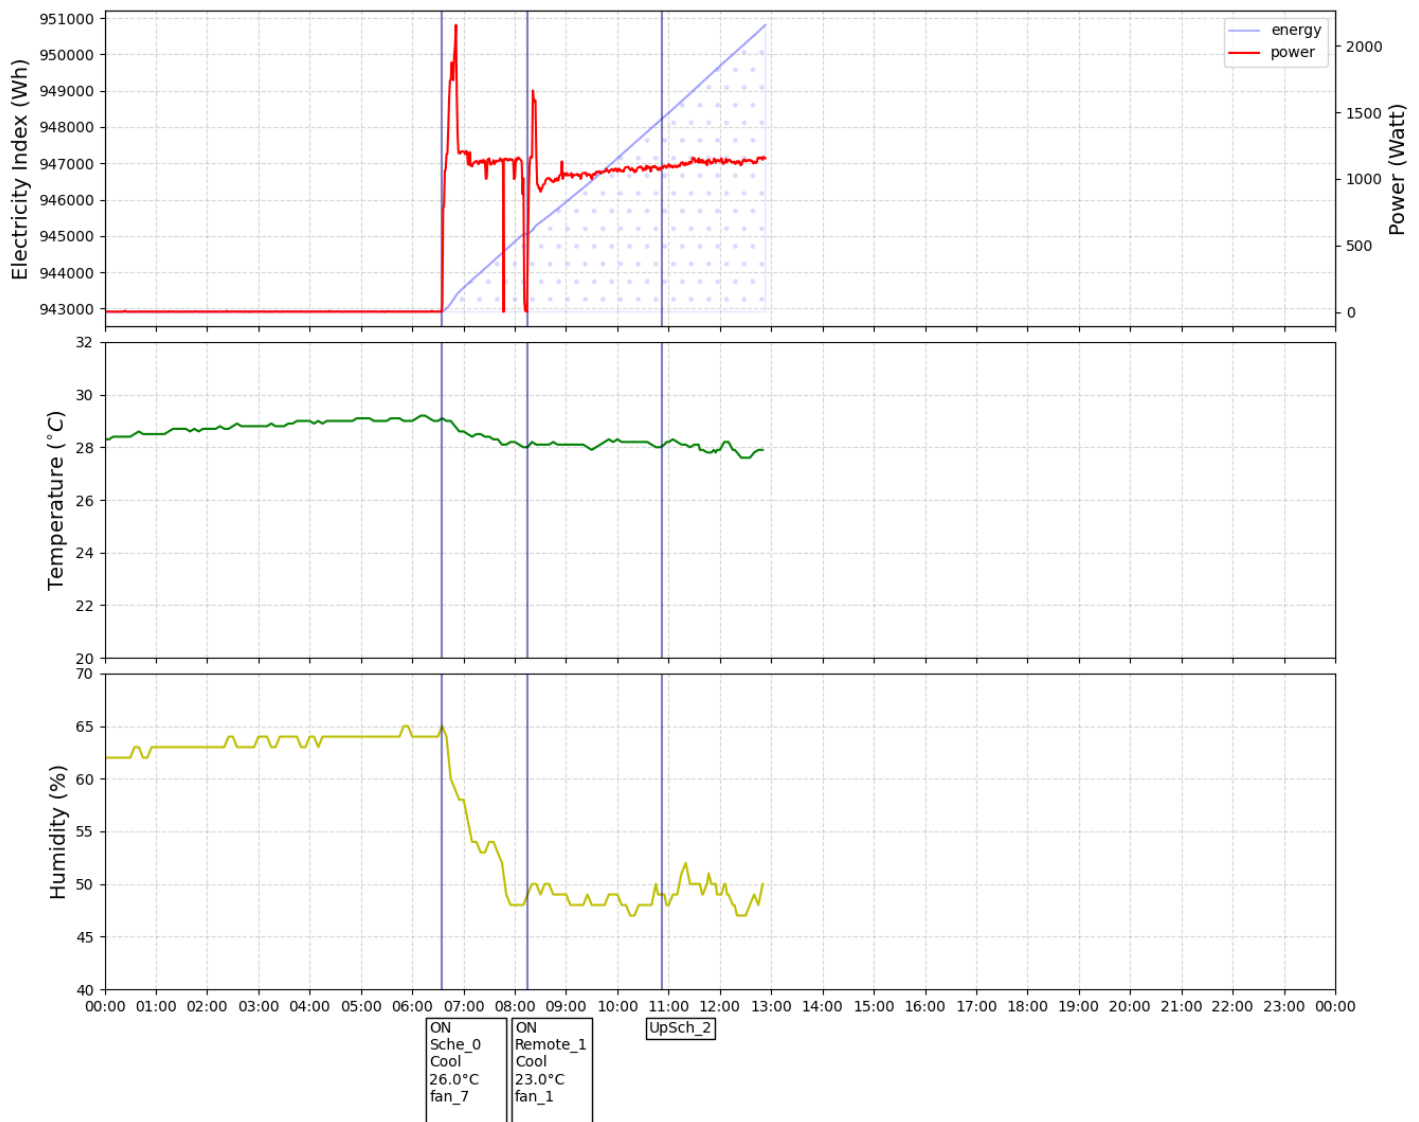

## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	06:35:00	scheduler_control	ON	Cool	26°C	Auto
2	08:14:52	remote_control	ON	Cool	23°C	1
3	10:51:37	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**



Tên thiết bị: **Daikin Tầng 1 Cầu Thang**


## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Tầng 1 Cầu Thang

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 12.83 kWh



## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	06:35:00	scheduler_control	ON	Cool	26°C	Auto
2	07:30:00	scheduler_control	ON	Cool	22°C	3
3	08:11:42	remote_control	ON	Cool	24°C	3
4	10:43:16	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
5	10:51:27	remote_control	ON	Cool	24°C	4
6	10:51:27	remote_control	ON	Cool	24°C	4
7	12:40:42	remote_control	ON	Cool	24°C	3
8	13:08:55	remote_control	ON	Cool	24°C	3
9	13:53:00	set_temperature	ON	Cool	24°C	1
10	16:00:00	scheduler_control	ON	Cool	25°C	3
11	22:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	26°C	Auto



# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Daikin Tầng 1 Bên Ngoài**


## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Tầng 1 Bên Ngoài

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 25.598 kWh

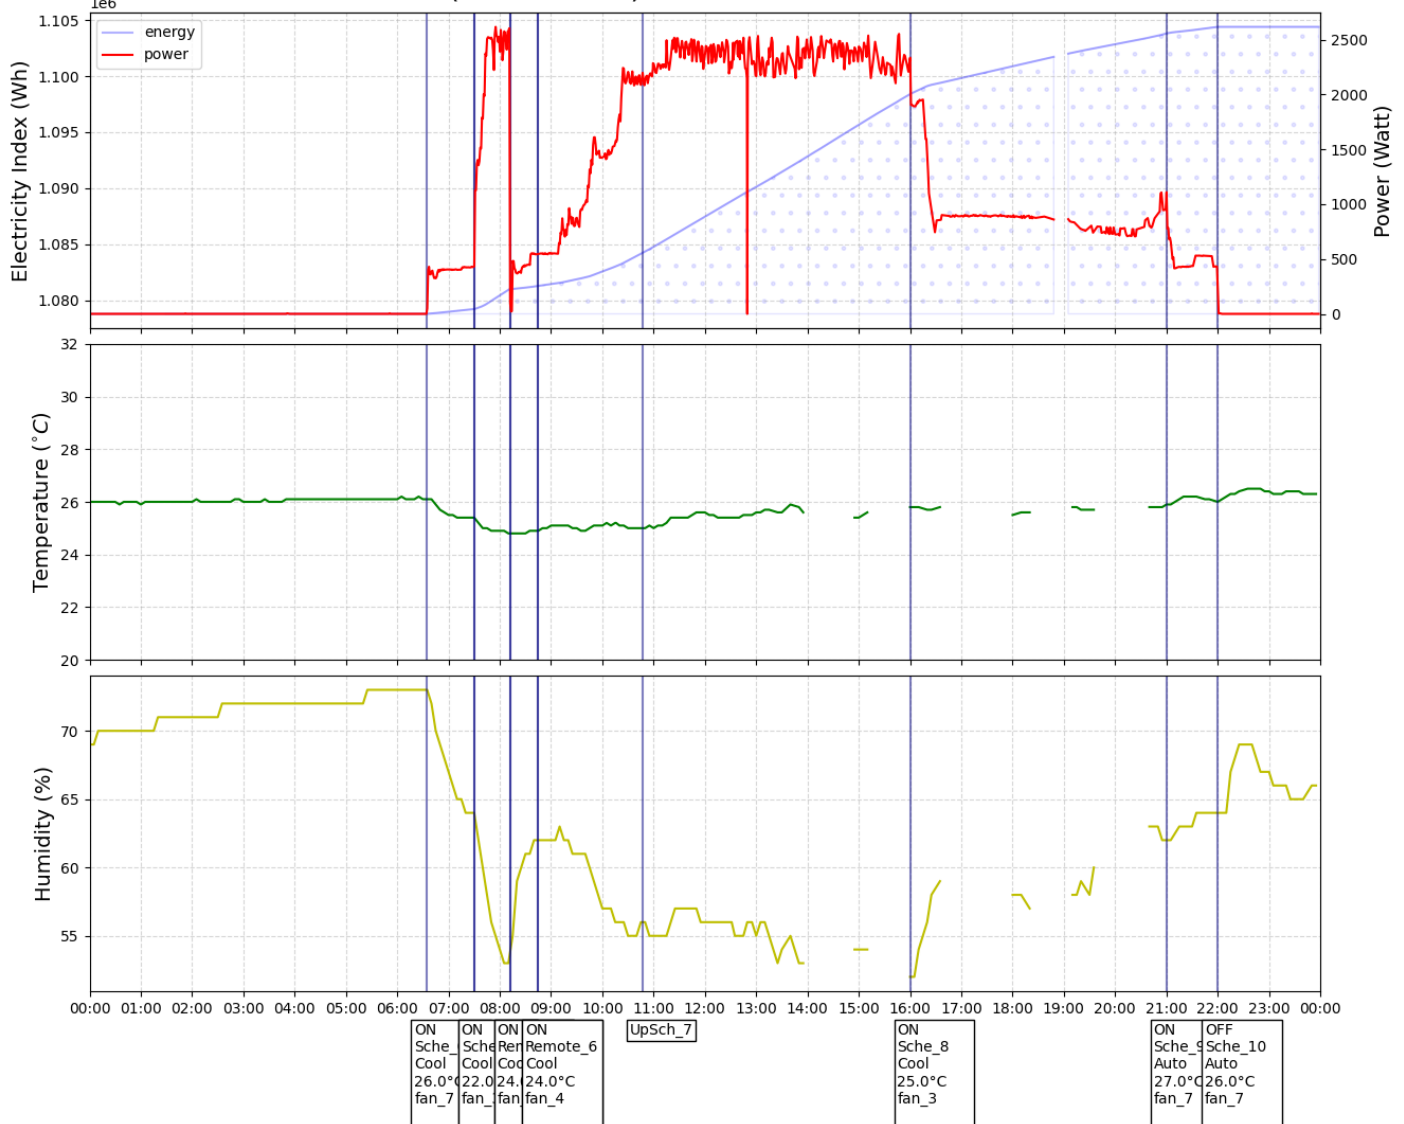

## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	06:35:00	scheduler_control	ON	Cool	26°C	Auto
2	07:30:00	scheduler_control	ON	Cool	22°C	3
3	07:30:00	scheduler_control	ON	Cool	22°C	3
4	08:11:53	remote_control	ON	Cool	24°C	3
5	08:11:53	remote_control	ON	Cool	24°C	3
6	08:44:44	remote_control	ON	Cool	24°C	4
7	08:44:44	remote_control	ON	Cool	24°C	4
8	10:46:51	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
9	16:00:00	scheduler_control	ON	Cool	25°C	3
10	21:00:00	scheduler_control	ON	Auto	27°C	Auto
11	22:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	26°C	Auto

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **York Tầng 2**


## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: York Tầng 2

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 17.653 kWh

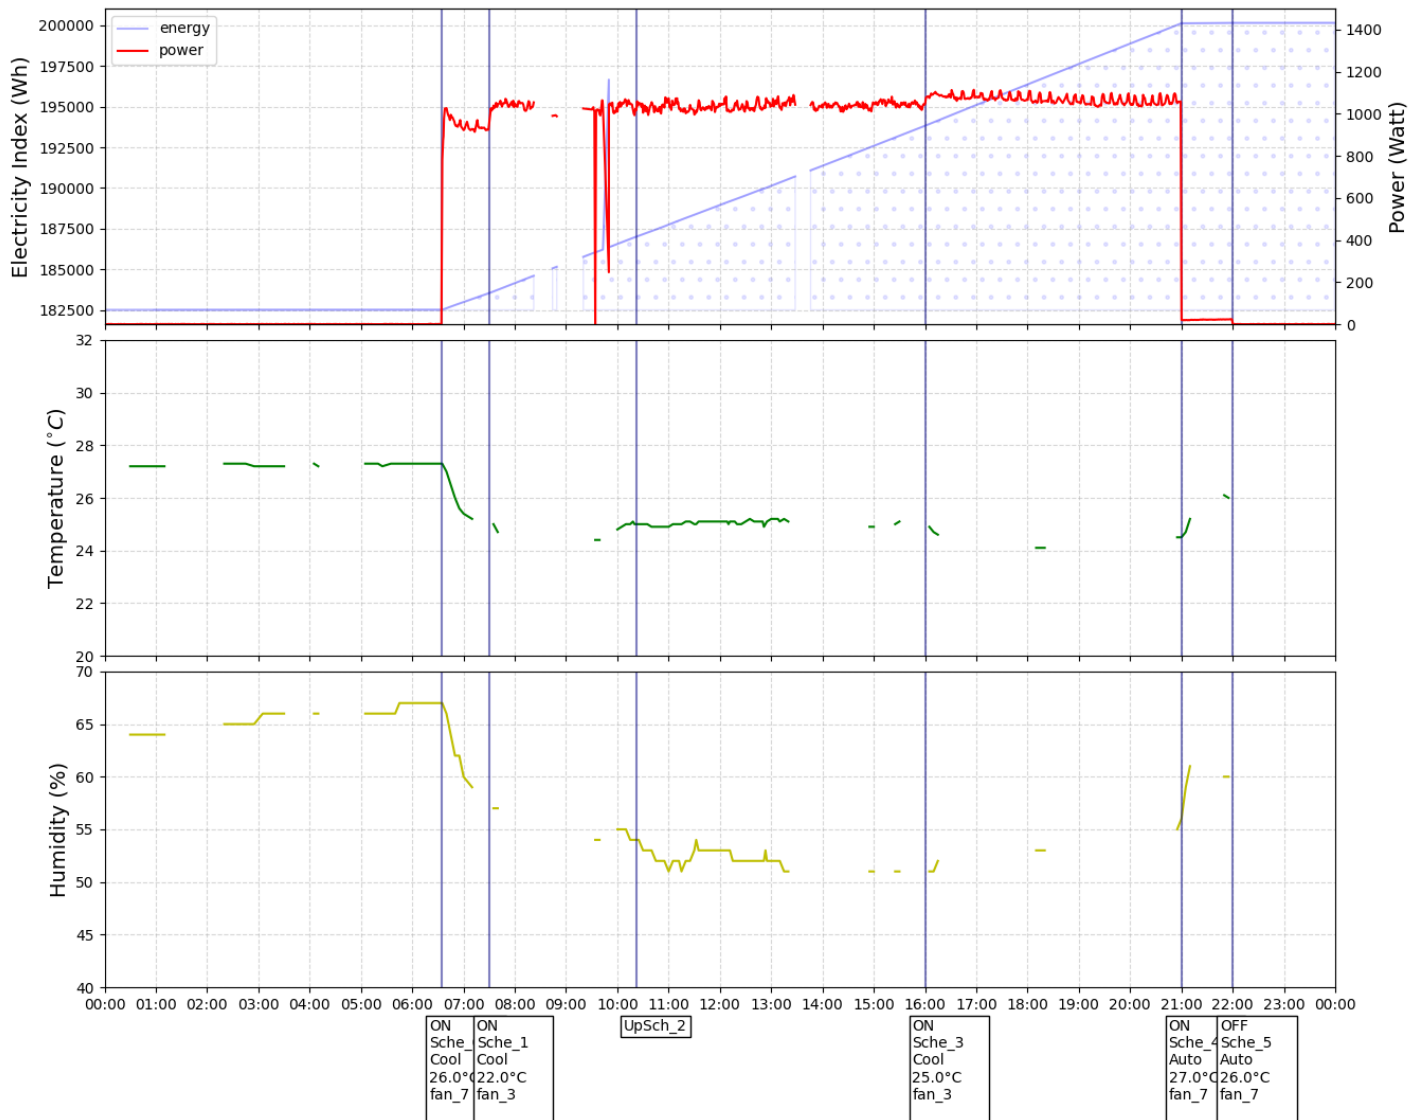

## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	06:35:00	scheduler_control	ON	Cool	26°C	Auto
2	07:30:00	scheduler_control	ON	Cool	22°C	3
3	10:22:30	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
4	16:00:00	scheduler_control	ON	Cool	25°C	3
5	21:00:00	scheduler_control	ON	Auto	27°C	Auto
6	22:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	26°C	Auto

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**



Tên thiết bị: **DaiKin Tầng 2**


## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: DaiKin Tầng 2

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 7.486 kWh



## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	06:35:00	scheduler_control	ON	Auto	26°C	Auto
2	07:30:00	scheduler_control	ON	Cool	22°C	3
3	10:26:36	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
4	16:00:00	scheduler_control	ON	Cool	25°C	3
5	22:00:00	scheduler_control	OFF	Auto	26°C	Auto

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Thứ 4, 30/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Reetech Tầng 2**


## Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Reetech Tầng 2

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-30): 19.188 kWh

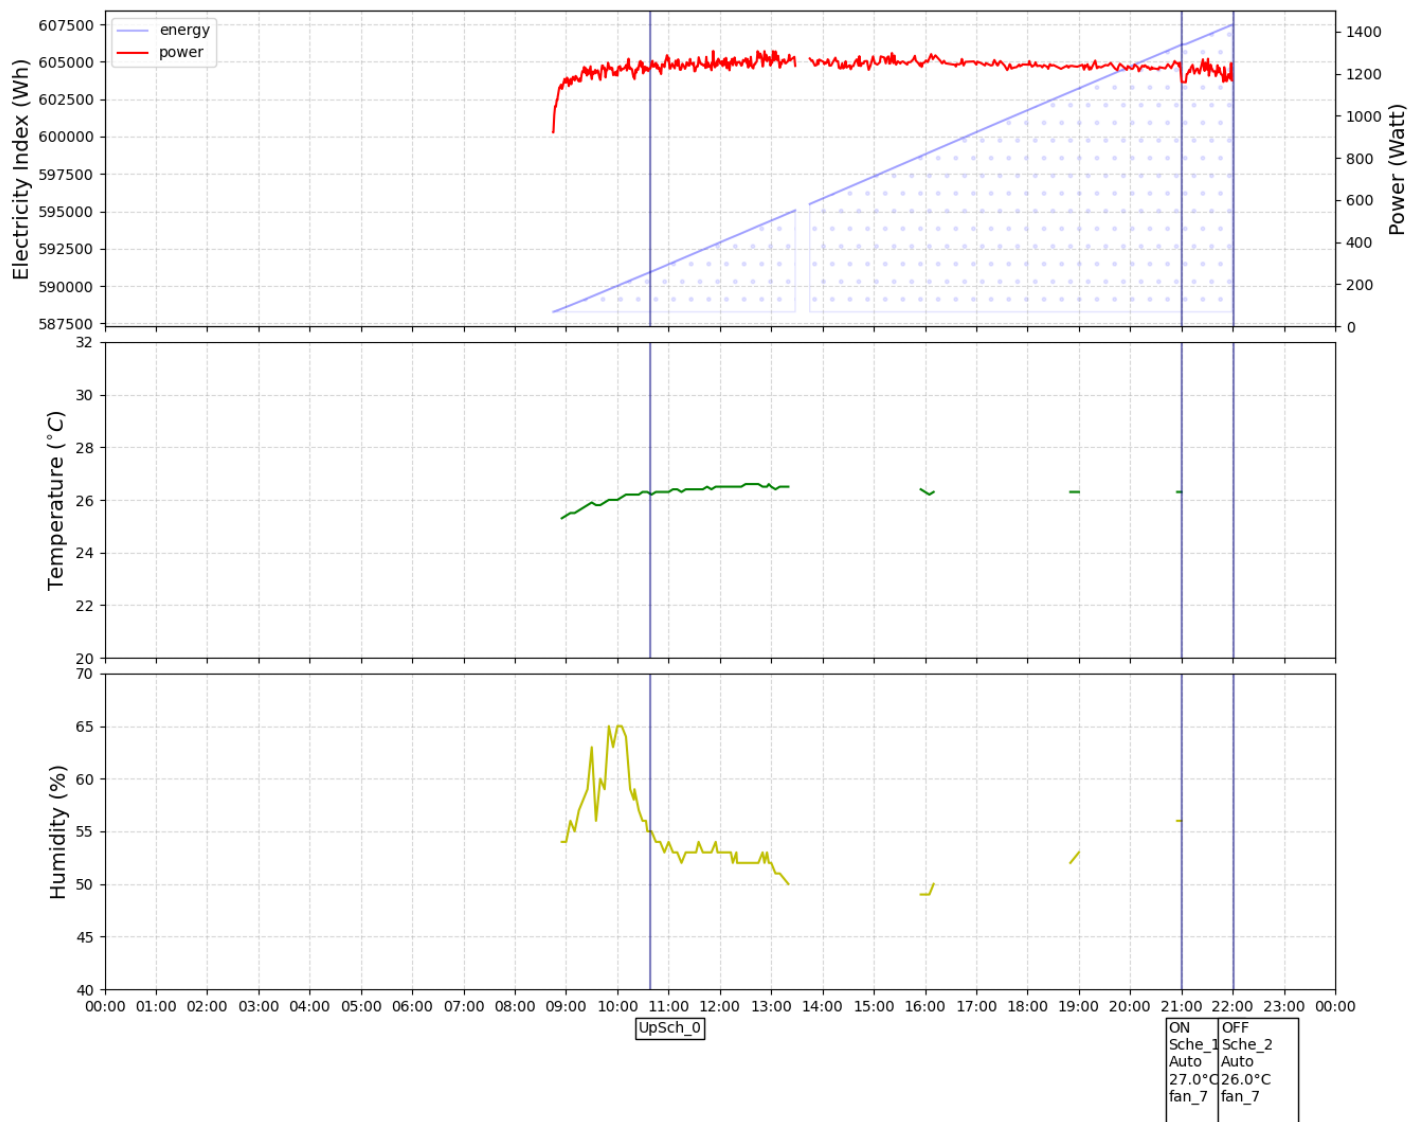

## Tổng điện năng tiêu thụ



## Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	10:39:08	update_scheduler	Không có	Không có	Không có	Không có
2	21:00:00	scheduler_control	ON	Auto	27°C	Auto
3	22:01:00	scheduler_control	OFF	Auto	26°C	Auto