

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Chủ Nhật, 27/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Daikin Tầng 1 Cầu Thang**


Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Tầng 1 Cầu Thang

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-27): 22.754 kWh

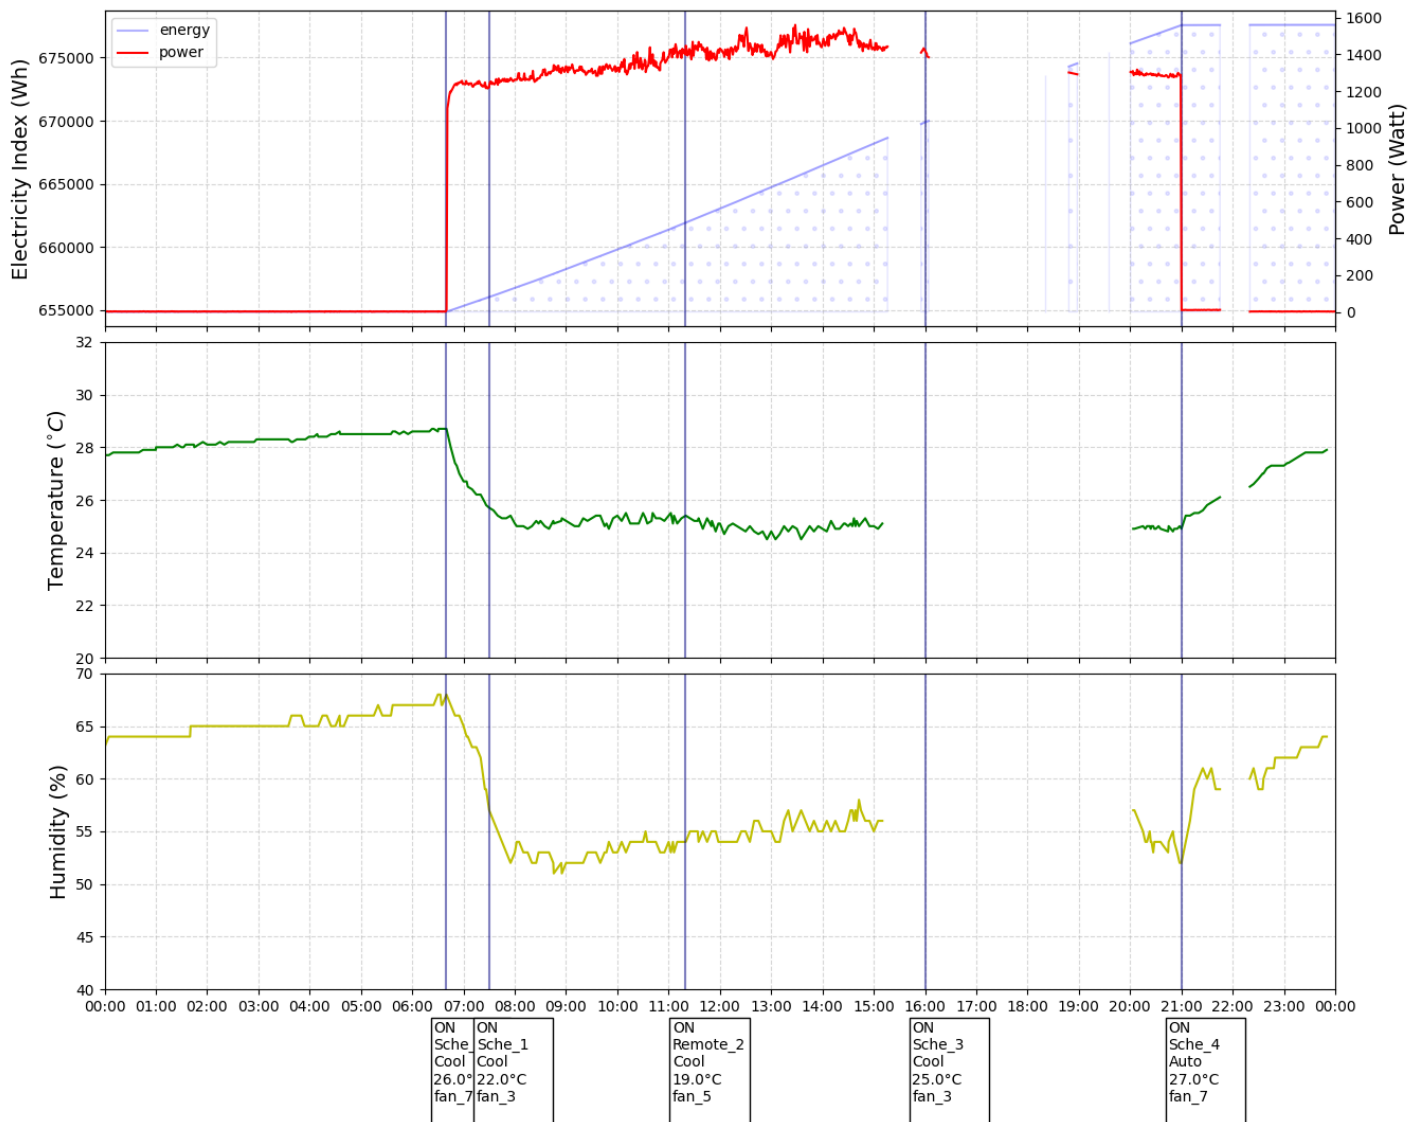

Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	06:40:00	scheduler_control	ON	Cool	26.0°C	7
2	07:30:00	scheduler_control	ON	Cool	22.0°C	3
3	11:19:23	remote_control	ON	Cool	19.0°C	5
4	16:00:00	scheduler_control	ON	Cool	25.0°C	3
5	21:00:00	scheduler_control	ON	Auto	27.0°C	7

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Chủ Nhật, 27/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Daikin Tầng 1 Bên Ngoài**


Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Tầng 1 Bên Ngoài

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-27): 31.785 kWh

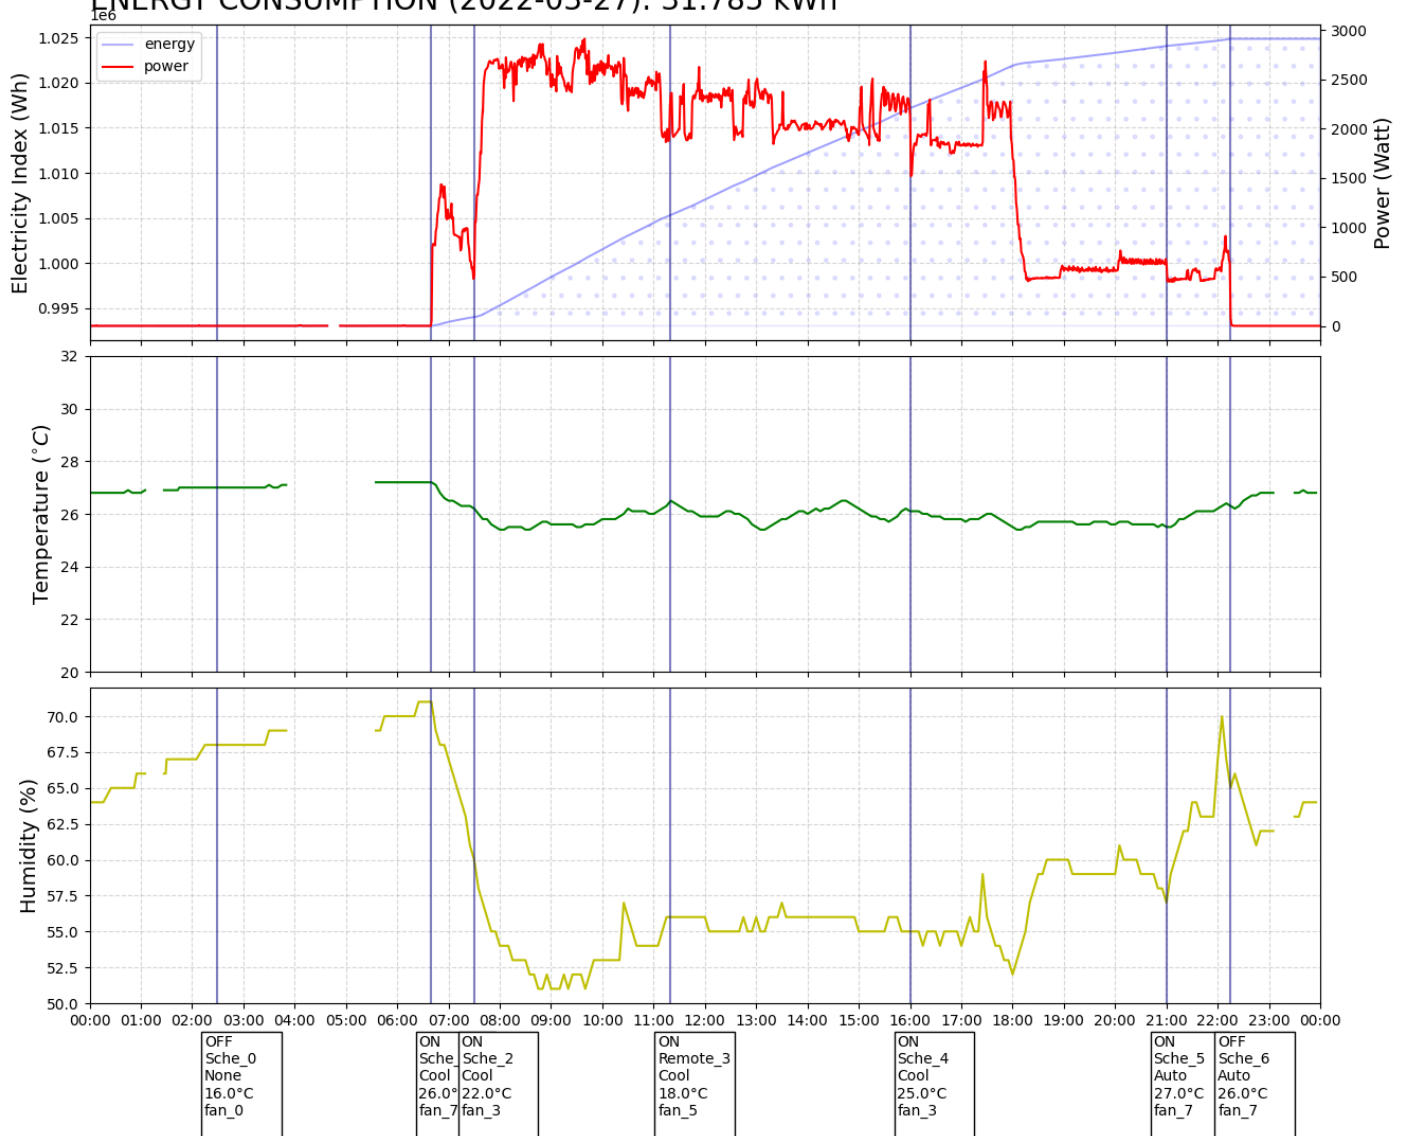

Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	02:29:13	scheduler_control	OFF	None	16.0°C	0
2	06:40:00	scheduler_control	ON	Cool	26.0°C	7
3	07:30:00	scheduler_control	ON	Cool	22.0°C	3
4	11:19:51	remote_control	ON	Cool	18.0°C	5
5	16:00:00	scheduler_control	ON	Cool	25.0°C	3
6	21:00:00	scheduler_control	ON	Auto	27.0°C	7
7	22:15:00	scheduler_control	OFF	Auto	26.0°C	7

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Chủ Nhật, 27/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Daikin Trệt Cửa Ra Vào**

Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Trệt Cửa Ra Vào

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-27): 0.229 kWh

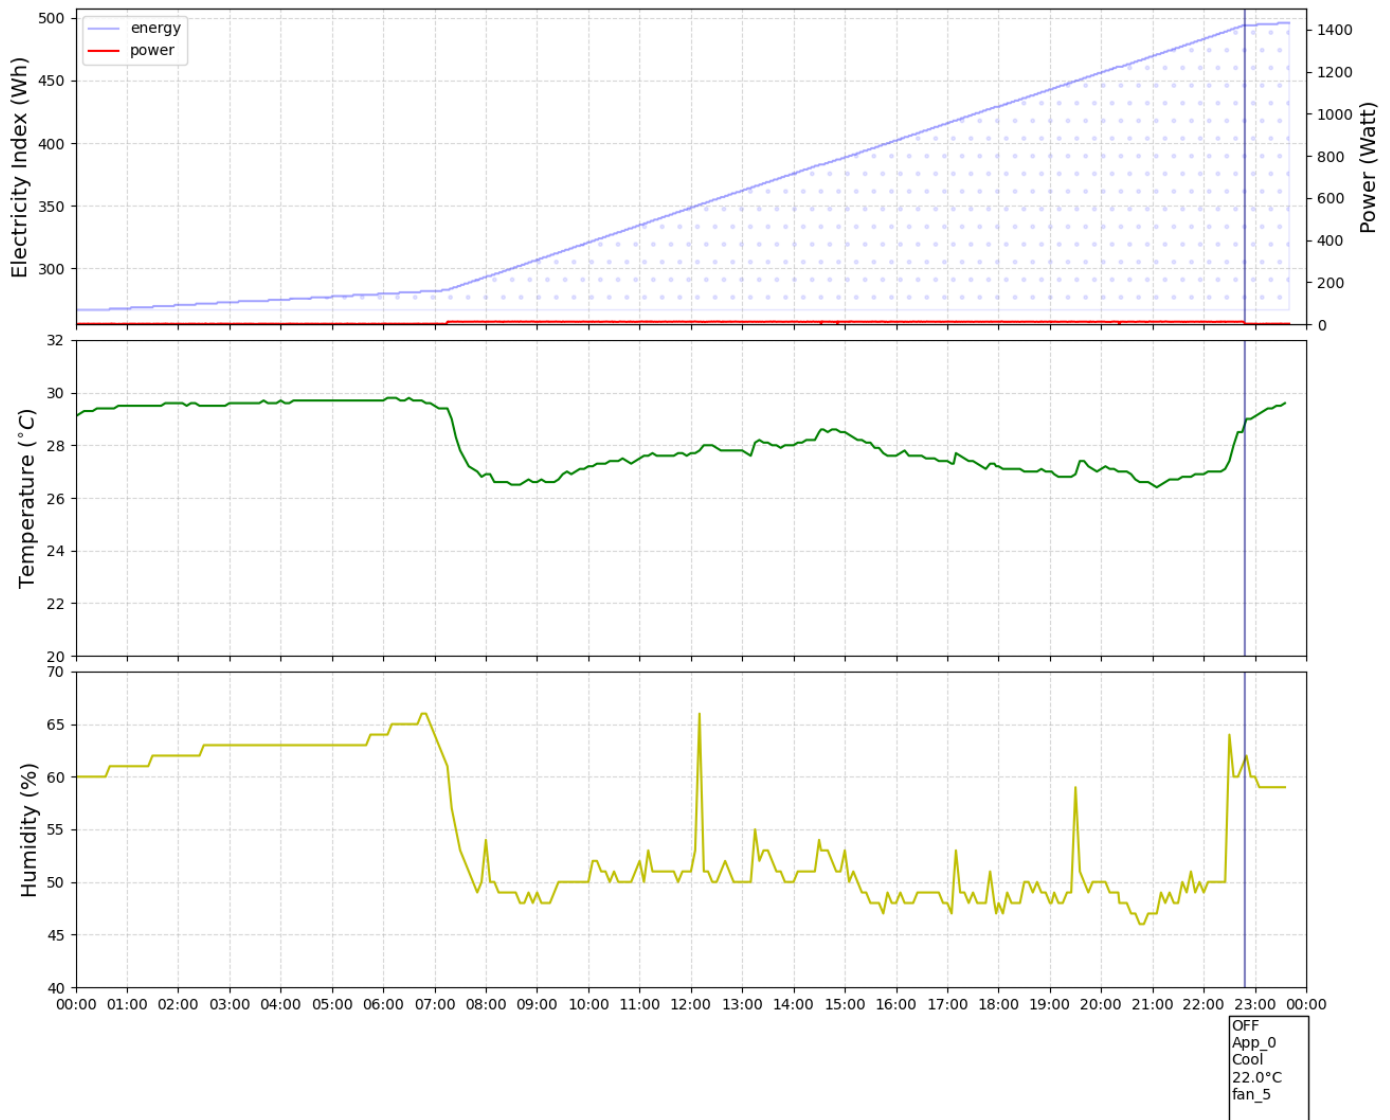

Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	22:47:44	set_power	OFF	Cool	22.0°C	5

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Chủ Nhật, 27/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**



Tên thiết bị: **Daikin Trệt Cầu Thang**


Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Daikin Trệt Cầu Thang

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-27): 31.912 kWh



Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	06:40:00	scheduler_control	ON	Fan Only	26.0°C	7
2	07:14:57	remote_control	ON	Cool	18.0°C	5
3	22:25:00	scheduler_control	OFF	Auto	26.0°C	7

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Chủ Nhật, 27/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **York Tầng 2**


Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: York Tầng 2

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-27): 18.285 kWh

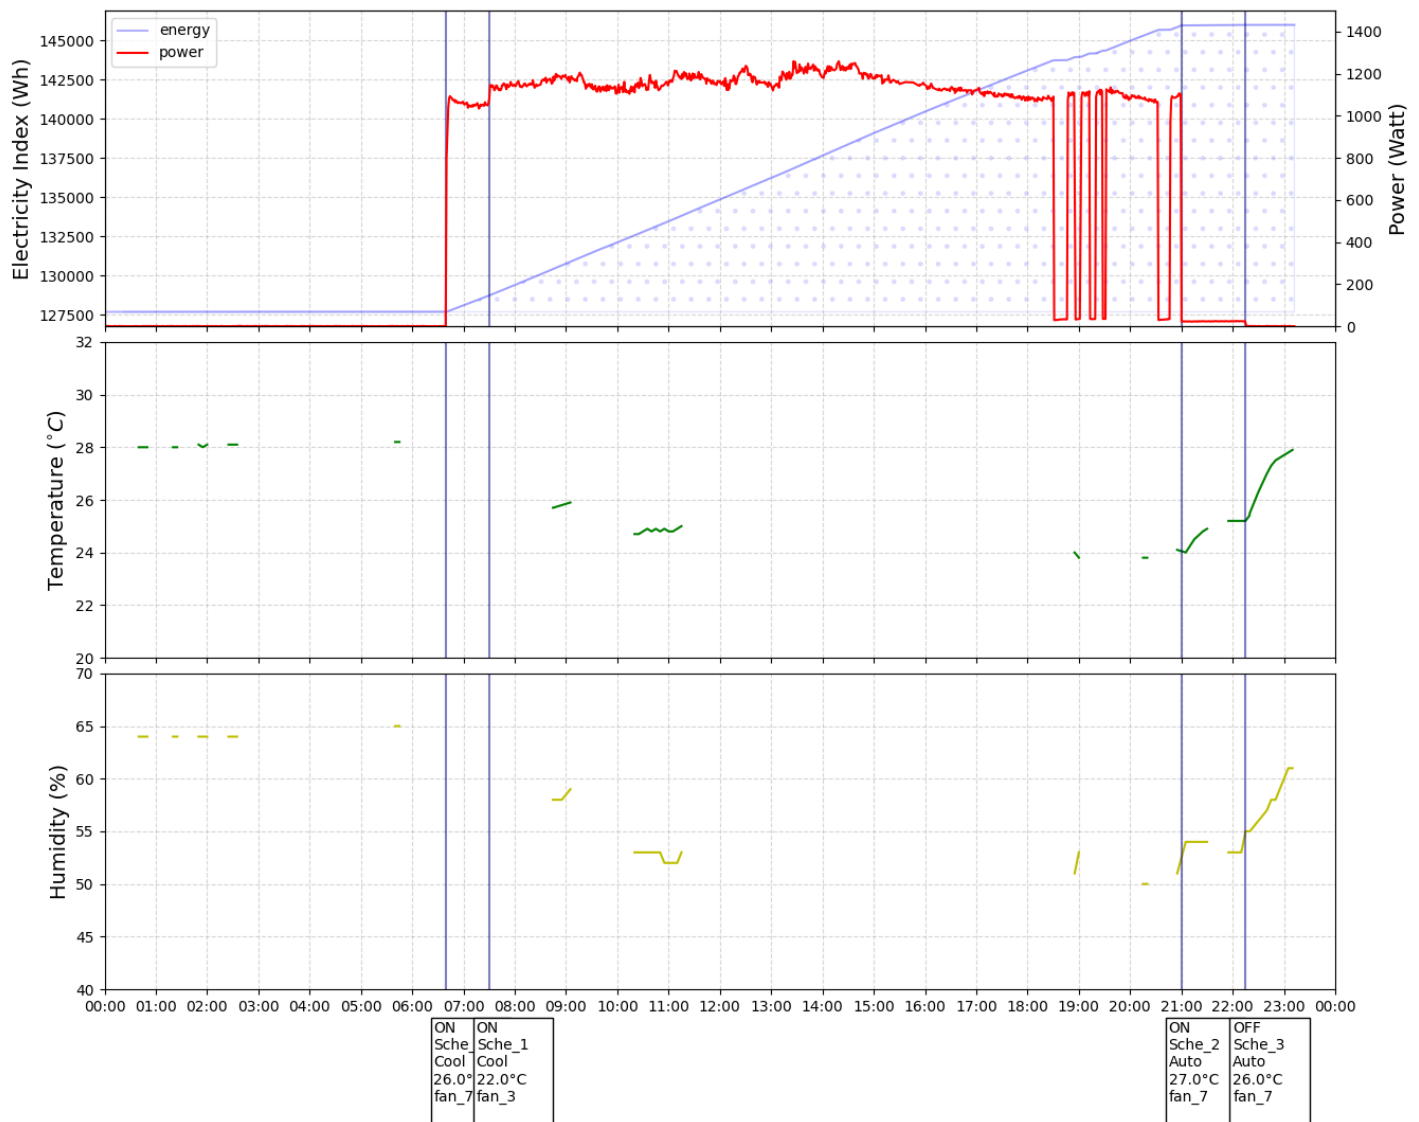

Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
1	06:40:00	scheduler_control	ON	Cool	26.0°C	7
2	07:30:00	scheduler_control	ON	Cool	22.0°C	3
3	21:00:00	scheduler_control	ON	Auto	27.0°C	7
4	22:15:00	scheduler_control	OFF	Auto	26.0°C	7

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Chủ Nhật, 27/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **DaiKin Tầng 2**


Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: DaiKin Tầng 2

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-27): 18.72 kWh

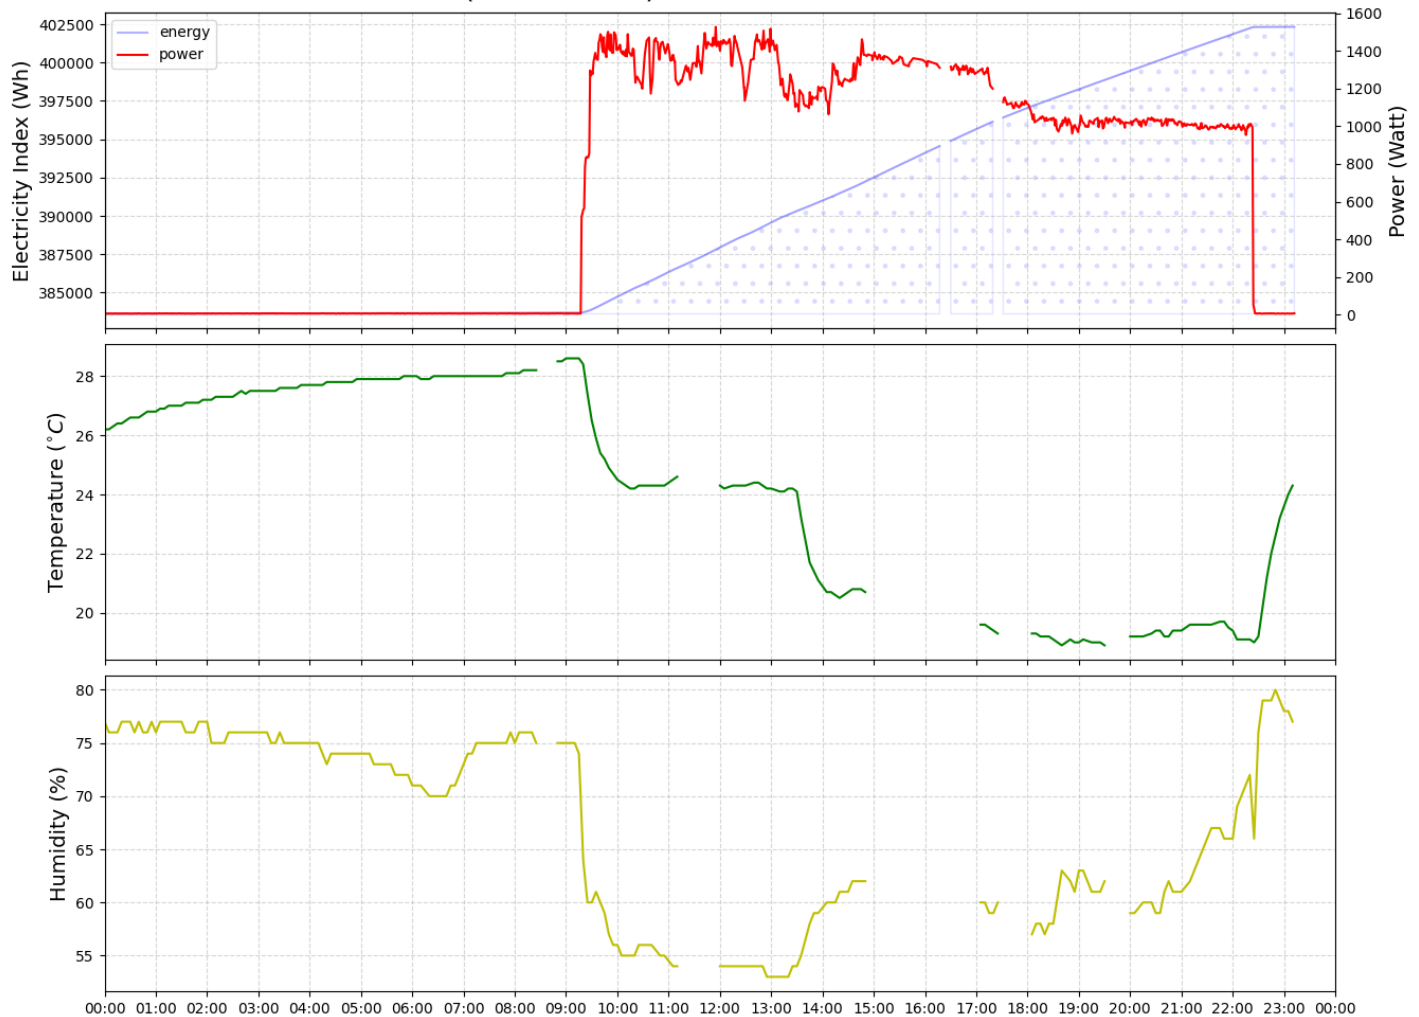

Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
-----	-----------	-----------	------------	--------	--------------------	-------------

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Chủ Nhật, 27/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Reetech Tầng 2**


Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Reetech Tầng 2

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-27): 21.551 kWh

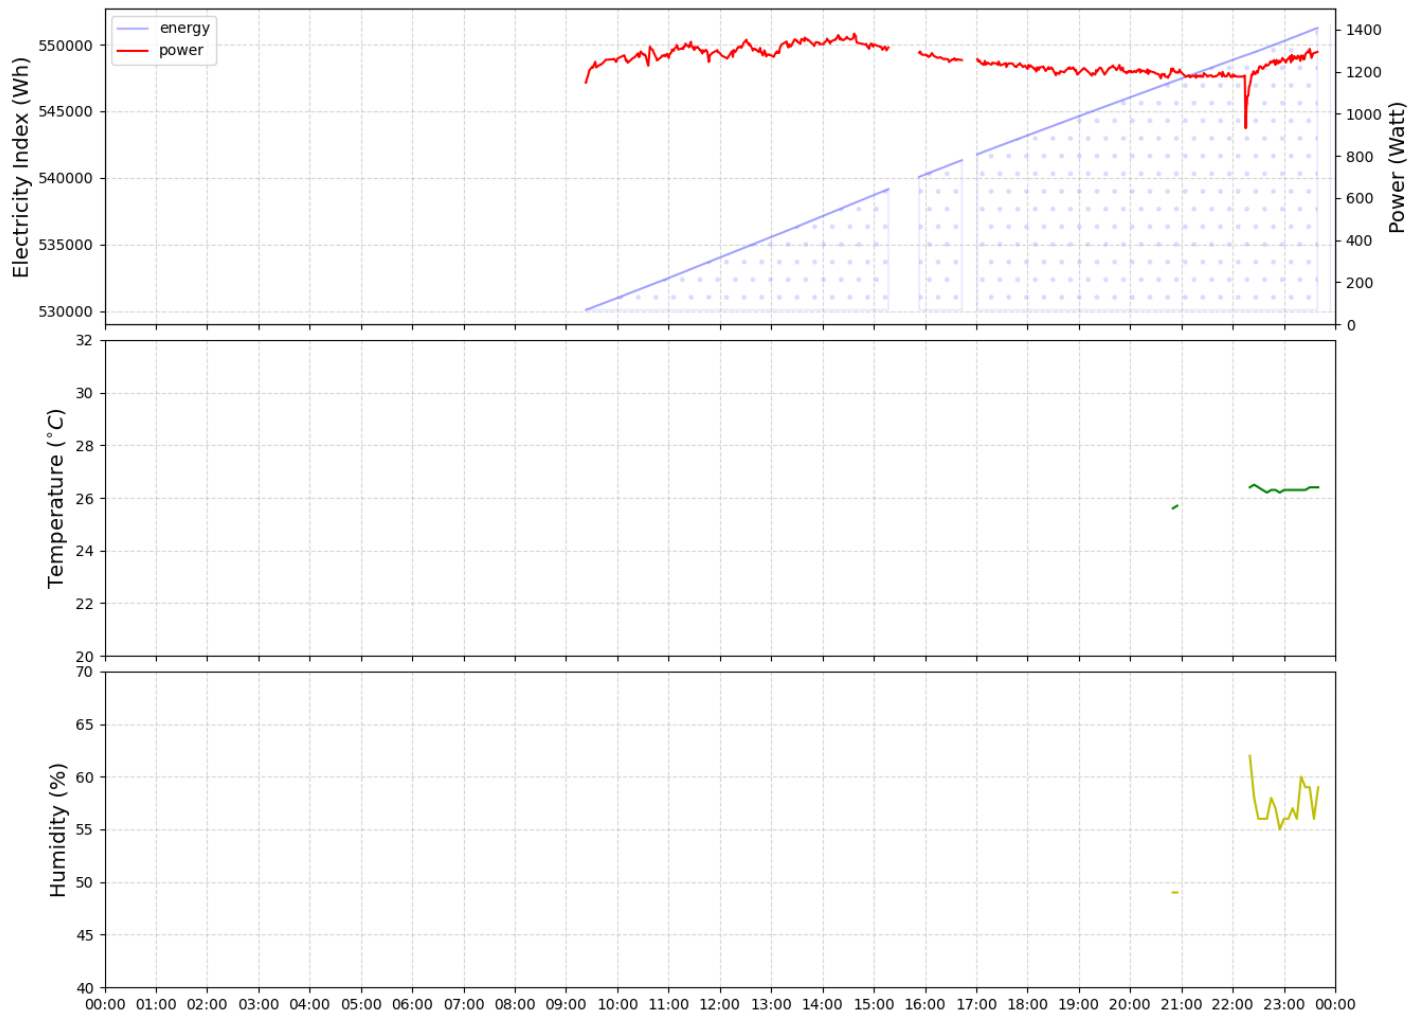

Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
-----	-----------	-----------	------------	--------	--------------------	-------------

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÁY LẠNH

Chủ Nhật, 27/03/2022



Khách hàng: **The Coffee House Lê Văn Sỹ**




Tên thiết bị: **Cục nóng máy Daikin cửa ra vào**

Biểu đồ trạng thái máy lạnh trong ngày

Device name: Cục nóng máy Daikin cửa ra vào

ENERGY CONSUMPTION (2022-03-27): 0.491 kWh

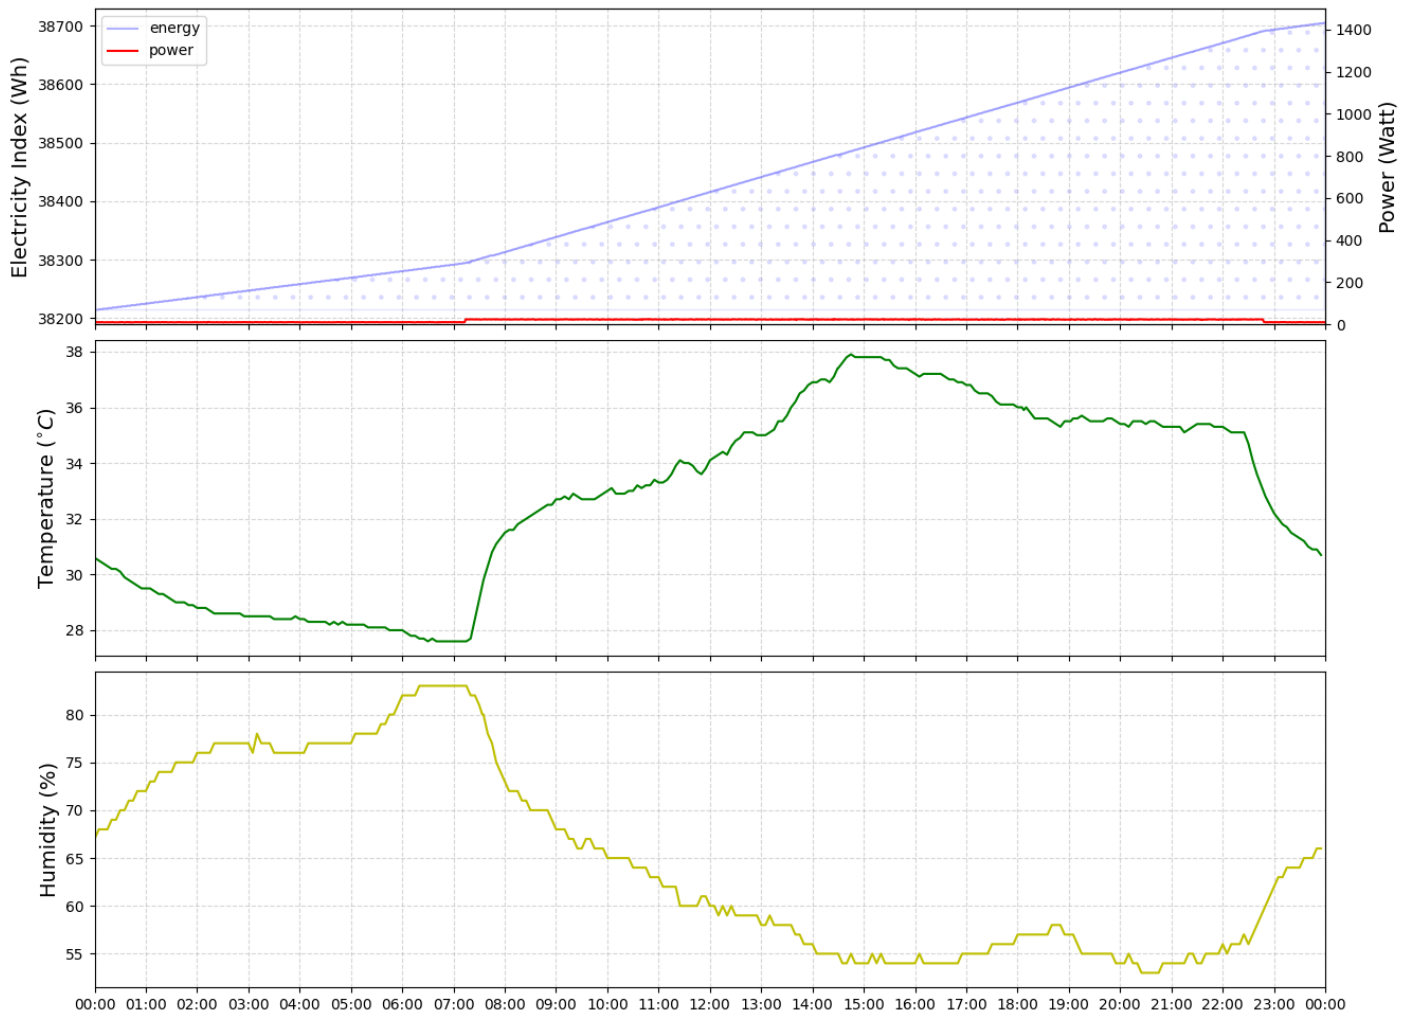

Tổng điện năng tiêu thụ



Bảng các hoạt động trong ngày của máy lạnh

STT	Thời gian	Hoạt động	Trạng thái	Chế độ	Nhiệt độ thiết lập	Tốc độ quạt
-----	-----------	-----------	------------	--------	--------------------	-------------