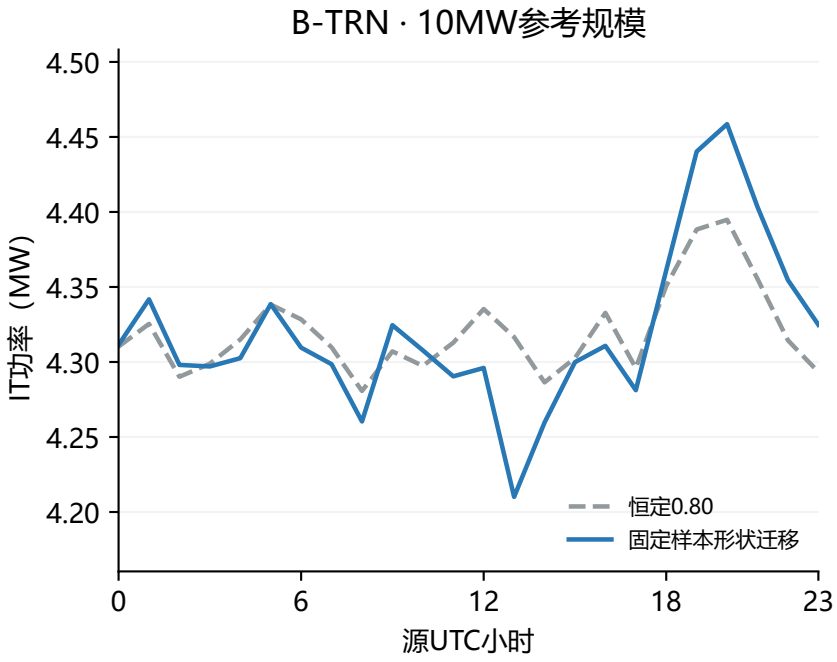
B-TRN · 10MW参考规模
IT功率（MW）
4.50
4.45
4.40
4.35
4.30
4.25
4.20
0
6
12
18
23
源UTC小时
恒定0.80
固定样本形状迁移

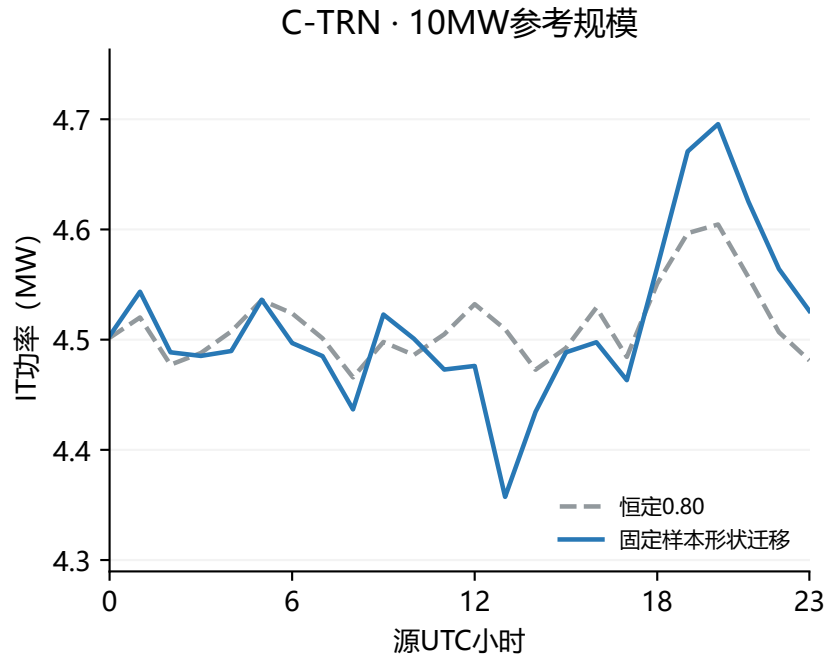
C-TRN · 10MW参考规模
IT功率（MW）
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
0
6
12
18
23
源UTC小时
恒定0.80
固定样本形状迁移

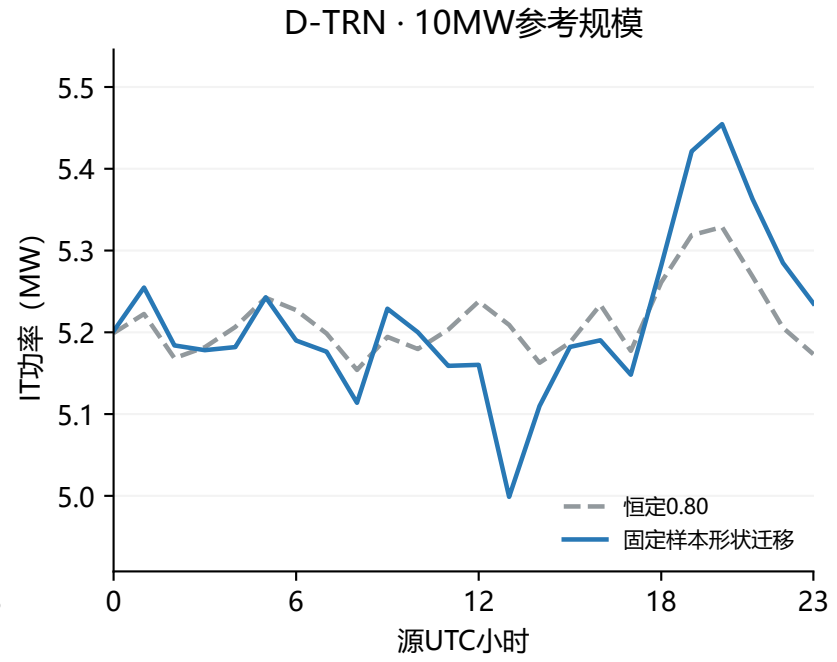
D-TRN · 10MW参考规模
IT功率（MW）
5.5
5.4
5.3
5.2
5.1
5.0
0
6
12
18
23
源UTC小时
恒定0.80
固定样本形状迁移

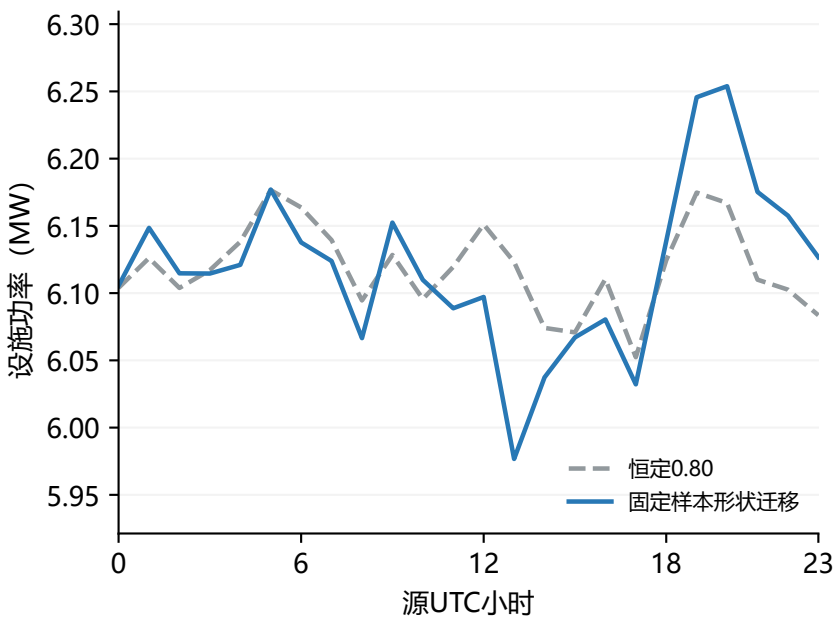
设施功率（MW）
6.30
6.25
6.20
6.15
6.10
6.05
6.00
5.95
0
6
12
18
23
源UTC小时
恒定0.80
固定样本形状迁移

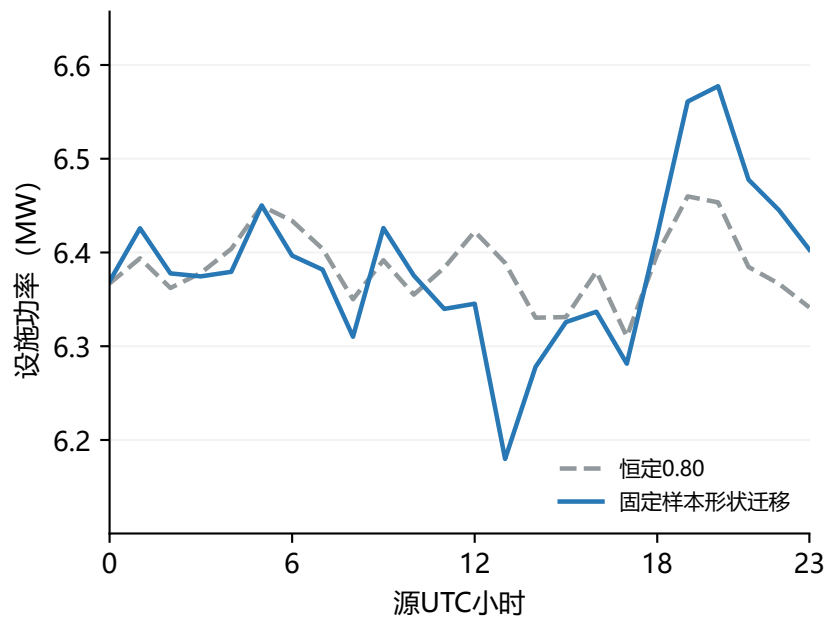
设施功率（MW）
6.6
6.5
6.4
6.3
6.2
0
6
12
18
23
源UTC小时
恒定0.80
固定样本形状迁移

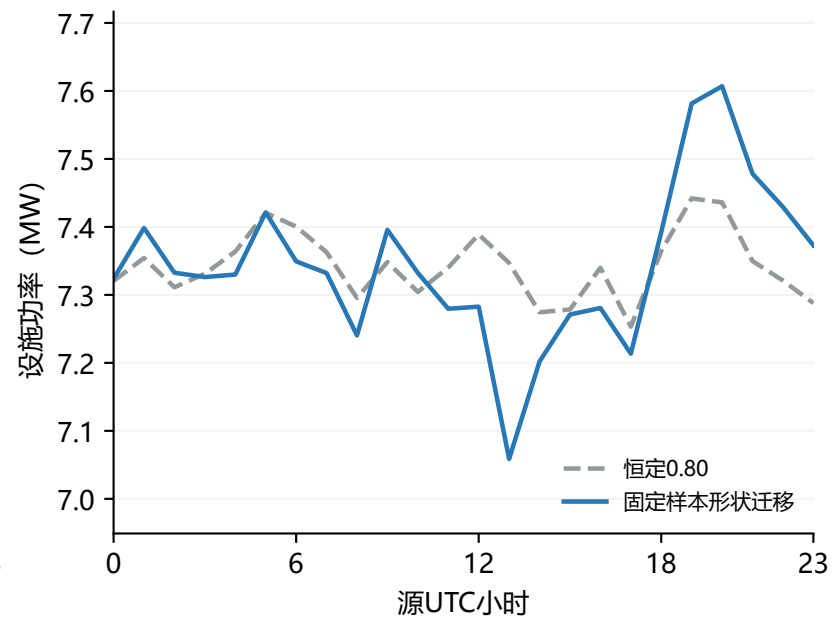
设施功率（MW）
7.7
7.6
7.5
7.4
7.3
7.2
7.1
7.0
0
6
12
18
23
源UTC小时
恒定0.80
固定样本形状迁移

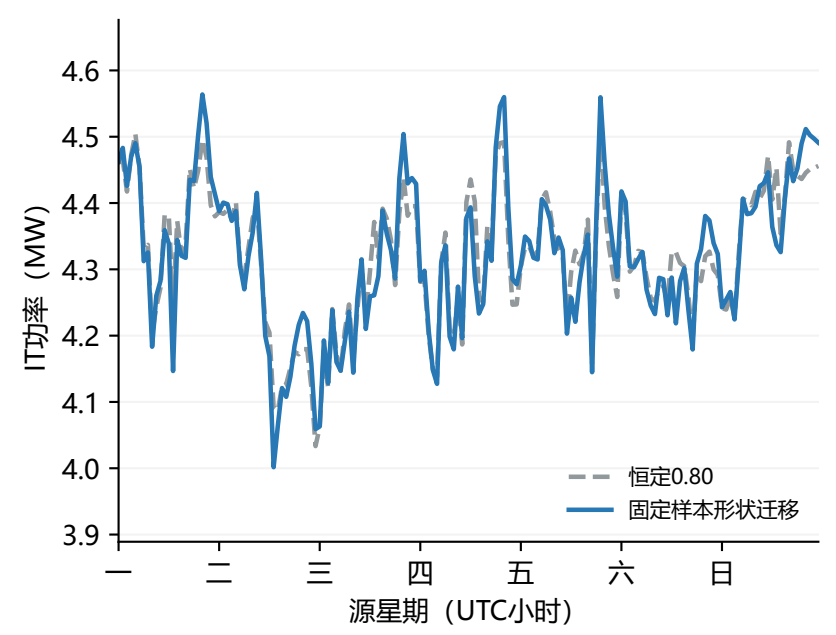
IT功率（MW）
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4.0
3.9
一
二
三
四
五
六
日
源星期（UTC小时）
恒定0.80
固定样本形状迁移

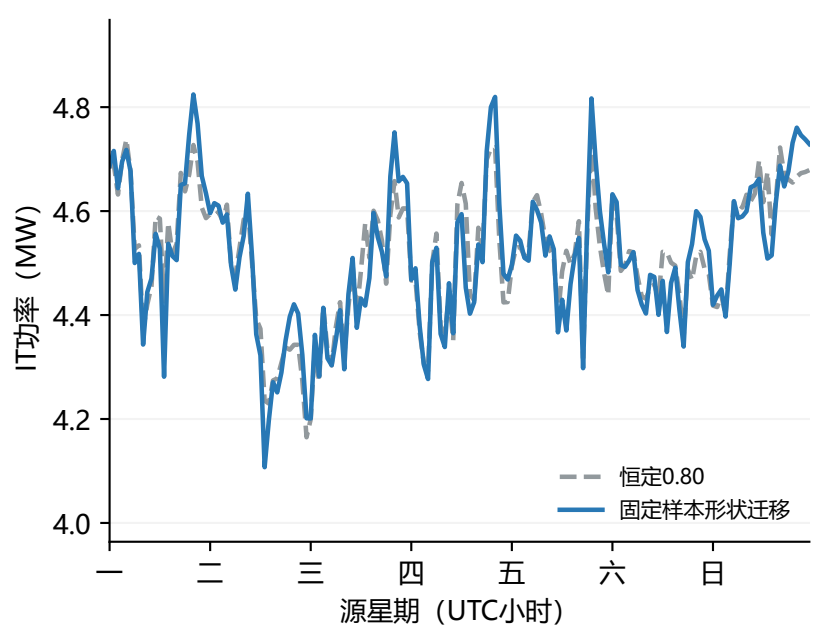
IT功率（MW）
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
一
二
三
四
五
六
日
源星期（UTC小时）
恒定0.80
固定样本形状迁移

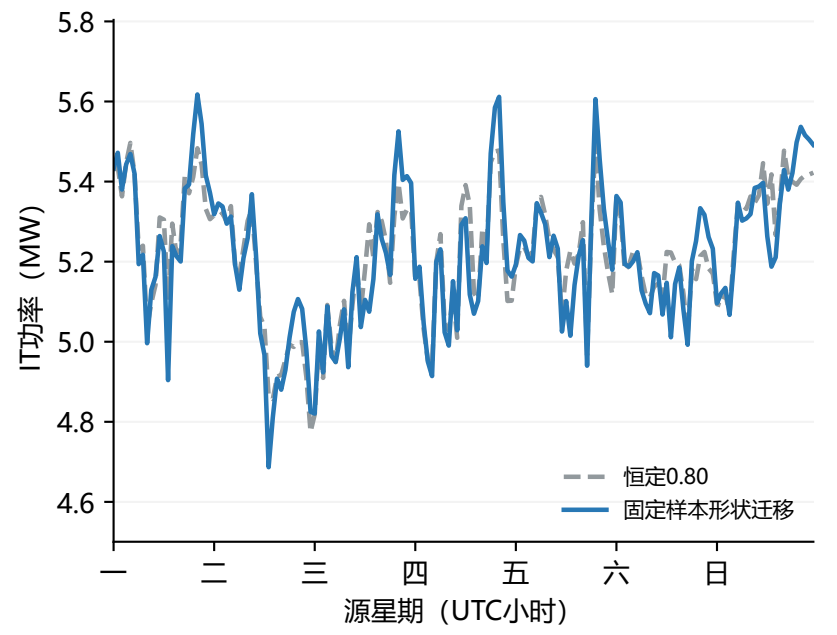
IT功率（MW）
5.8
5.6
5.4
5.2
5.0
4.8
4.6
一
二
三
四
五
六
日
源星期（UTC小时）
恒定0.80
固定样本形状迁移