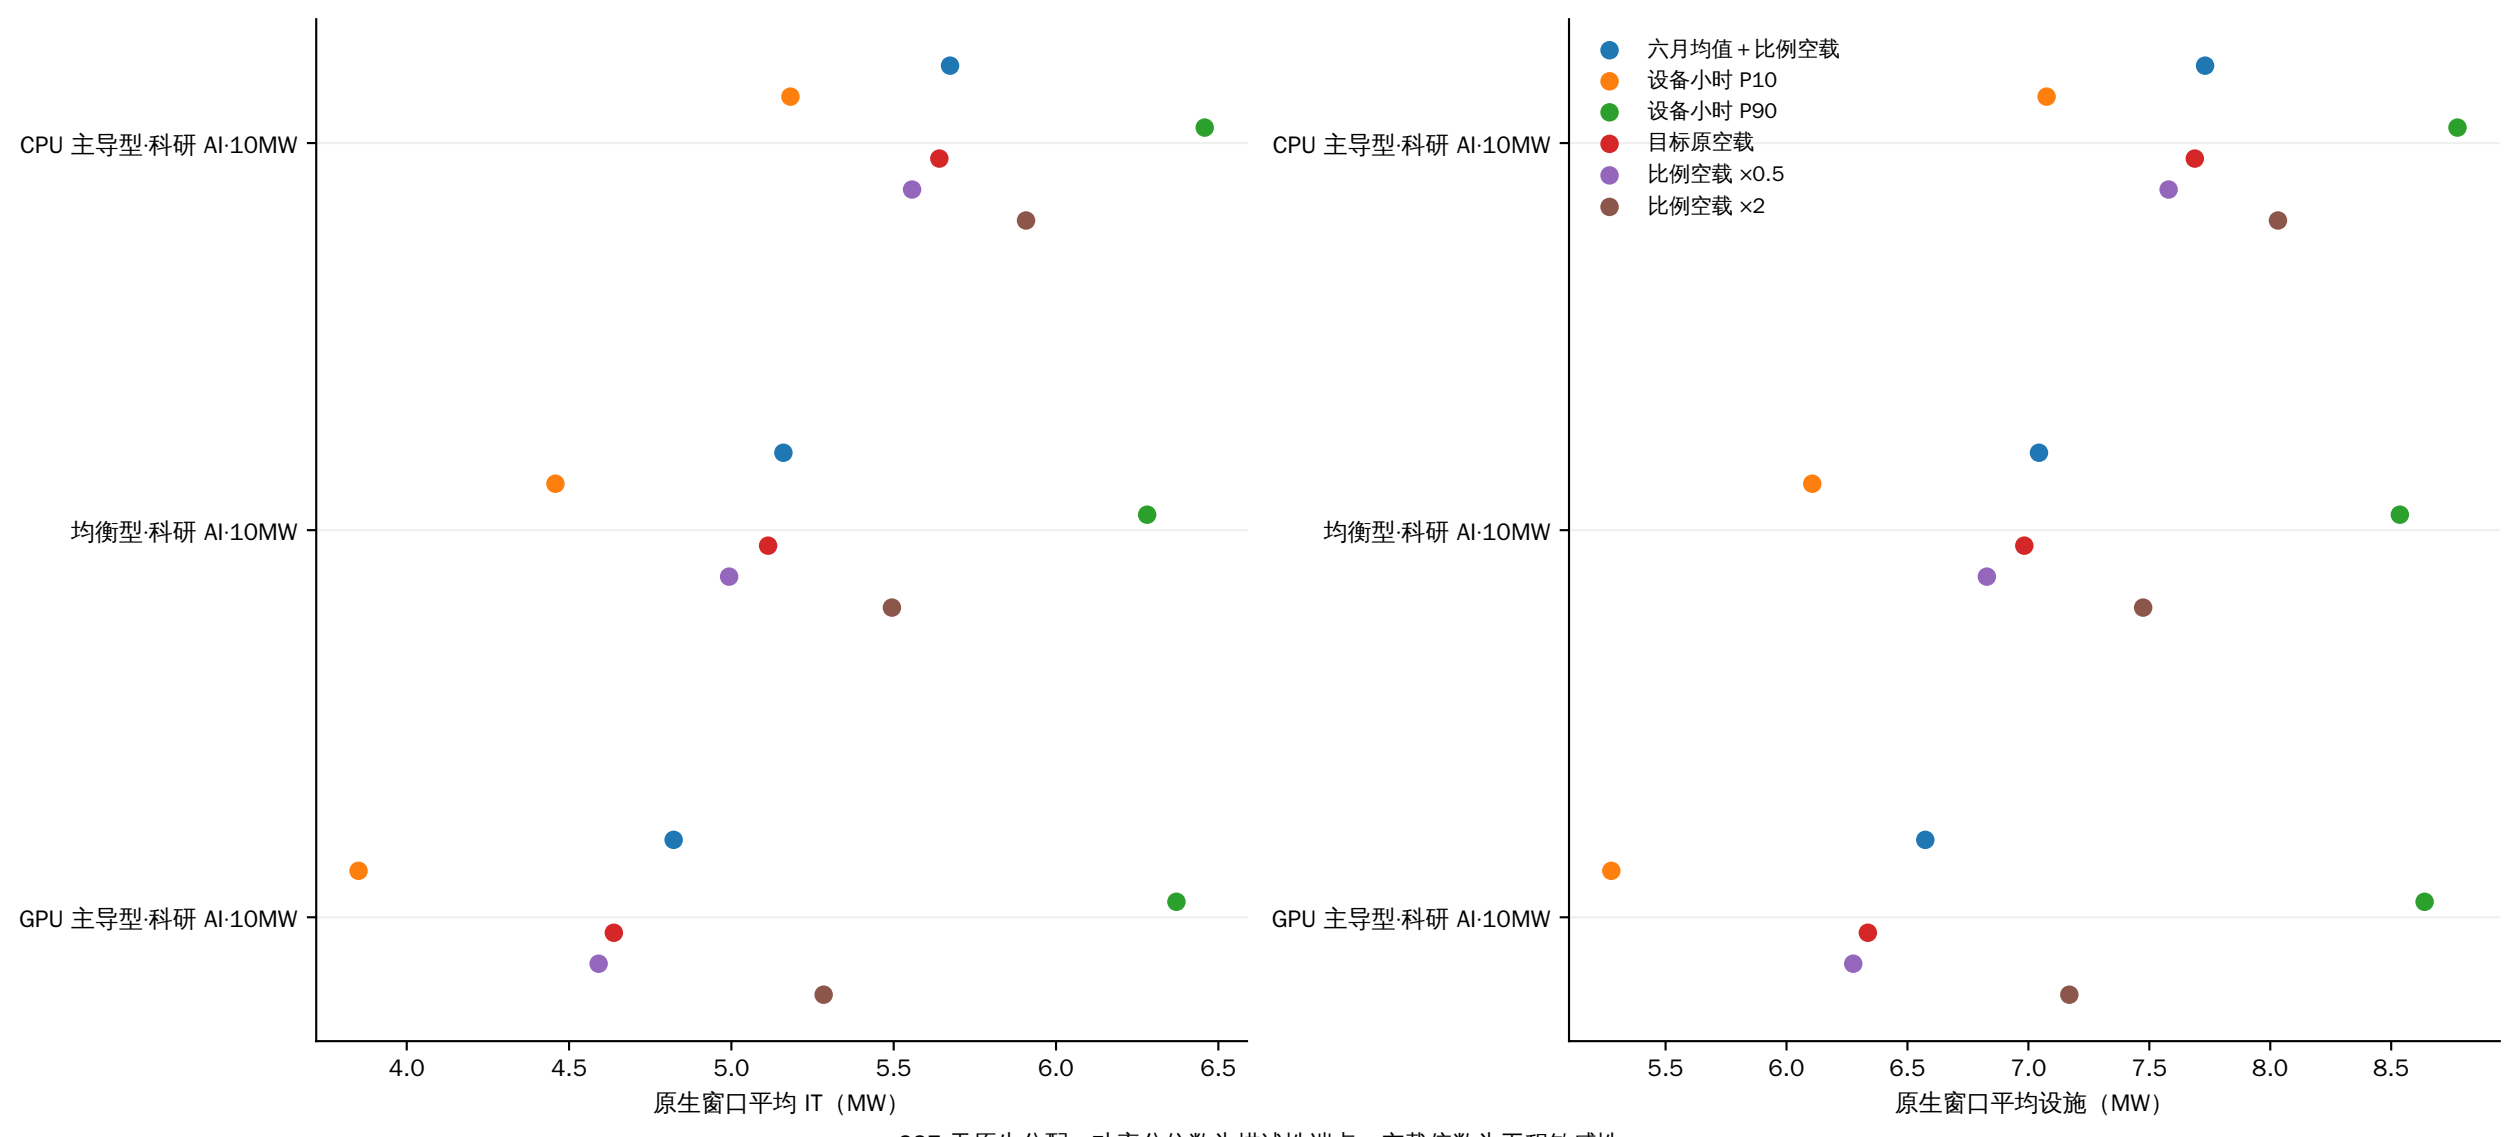

237 天原生分配；功率分位数为描述性端点，空载倍数为工程敏感性