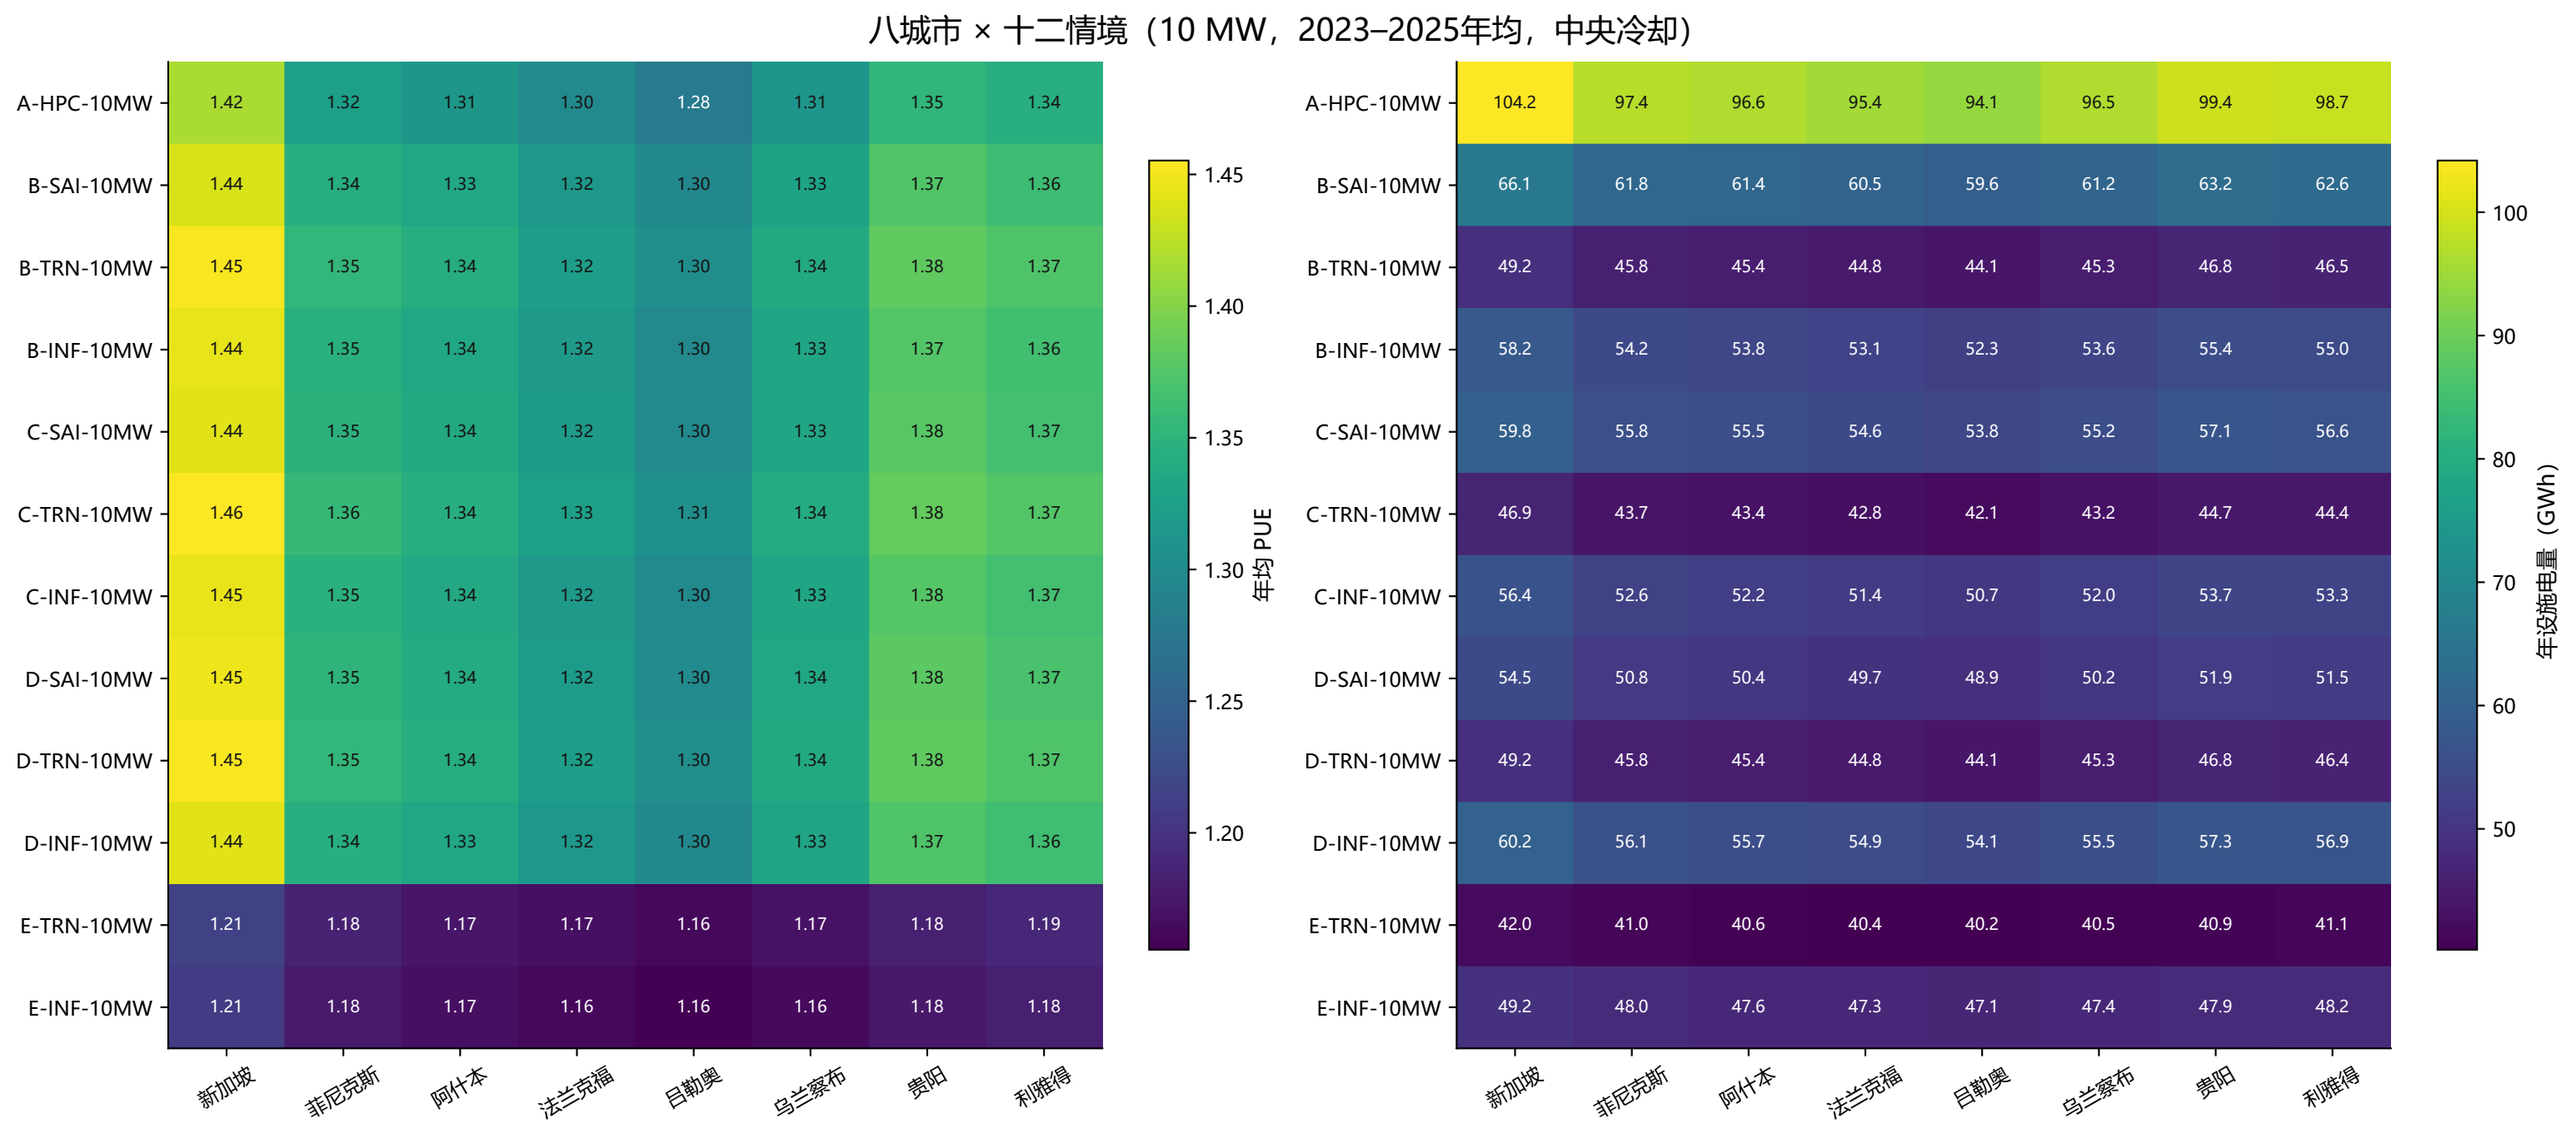

八城市 × 十二情境（10 MW，2023–2025年均，中央冷却）
A-HPC-10MW 1.42 1.32 1.31 1.30 1.28 1.31 1.35 1.34
B-SAI-10MW 1.44 1.34 1.33 1.32 1.30 1.33 1.37 1.36
B-TRN-10MW 1.45 1.35 1.34 1.32 1.30 1.34 1.38 1.37
B-INF-10MW 1.44 1.35 1.34 1.32 1.30 1.33 1.37 1.36
C-SAI-10MW 1.44 1.35 1.34 1.32 1.30 1.33 1.38 1.37
C-TRN-10MW 1.46 1.36 1.34 1.33 1.31 1.34 1.38 1.37
C-INF-10MW 1.45 1.35 1.34 1.32 1.30 1.33 1.38 1.37
D-SAI-10MW 1.45 1.35 1.34 1.32 1.30 1.34 1.38 1.37
D-TRN-10MW 1.45 1.35 1.34 1.32 1.30 1.34 1.38 1.37
D-INF-10MW 1.44 1.34 1.33 1.32 1.30 1.33 1.37 1.36
E-TRN-10MW 1.21 1.18 1.17 1.17 1.16 1.17 1.18 1.19
E-INF-10MW 1.21 1.18 1.17 1.16 1.16 1.16 1.18 1.18
新加坡 菲尼克斯 阿什本 法兰克福 吕勒奥 乌兰察布 贵阳 利雅得
1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20
年均 PUE
A-HPC-10MW 104.2 97.4 96.6 95.4 94.1 96.5 99.4 98.7
B-SAI-10MW 66.1 61.8 61.4 60.5 59.6 61.2 63.2 62.6
B-TRN-10MW 49.2 45.8 45.4 44.8 44.1 45.3 46.8 46.5
B-INF-10MW 58.2 54.2 53.8 53.1 52.3 53.6 55.4 55.0
C-SAI-10MW 59.8 55.8 55.5 54.6 53.8 55.2 57.1 56.6
C-TRN-10MW 46.9 43.7 43.4 42.8 42.1 43.2 44.7 44.4
C-INF-10MW 56.4 52.6 52.2 51.4 50.7 52.0 53.7 53.3
D-SAI-10MW 54.5 50.8 50.4 49.7 48.9 50.2 51.9 51.5
D-TRN-10MW 49.2 45.8 45.4 44.8 44.1 45.3 46.8 46.4
D-INF-10MW 60.2 56.1 55.7 54.9 54.1 55.5 57.3 56.9
E-TRN-10MW 42.0 41.0 40.6 40.4 40.2 40.5 40.9 41.1
E-INF-10MW 49.2 48.0 47.6 47.3 47.1 47.4 47.9 48.2
新加坡 菲尼克斯 阿什本 法兰克福 吕勒奥 乌兰察布 贵阳 利雅得
100 90 80 70 60 50
年设施电量（GWh）