IT / 冷却构成 · v2 全年设施电量

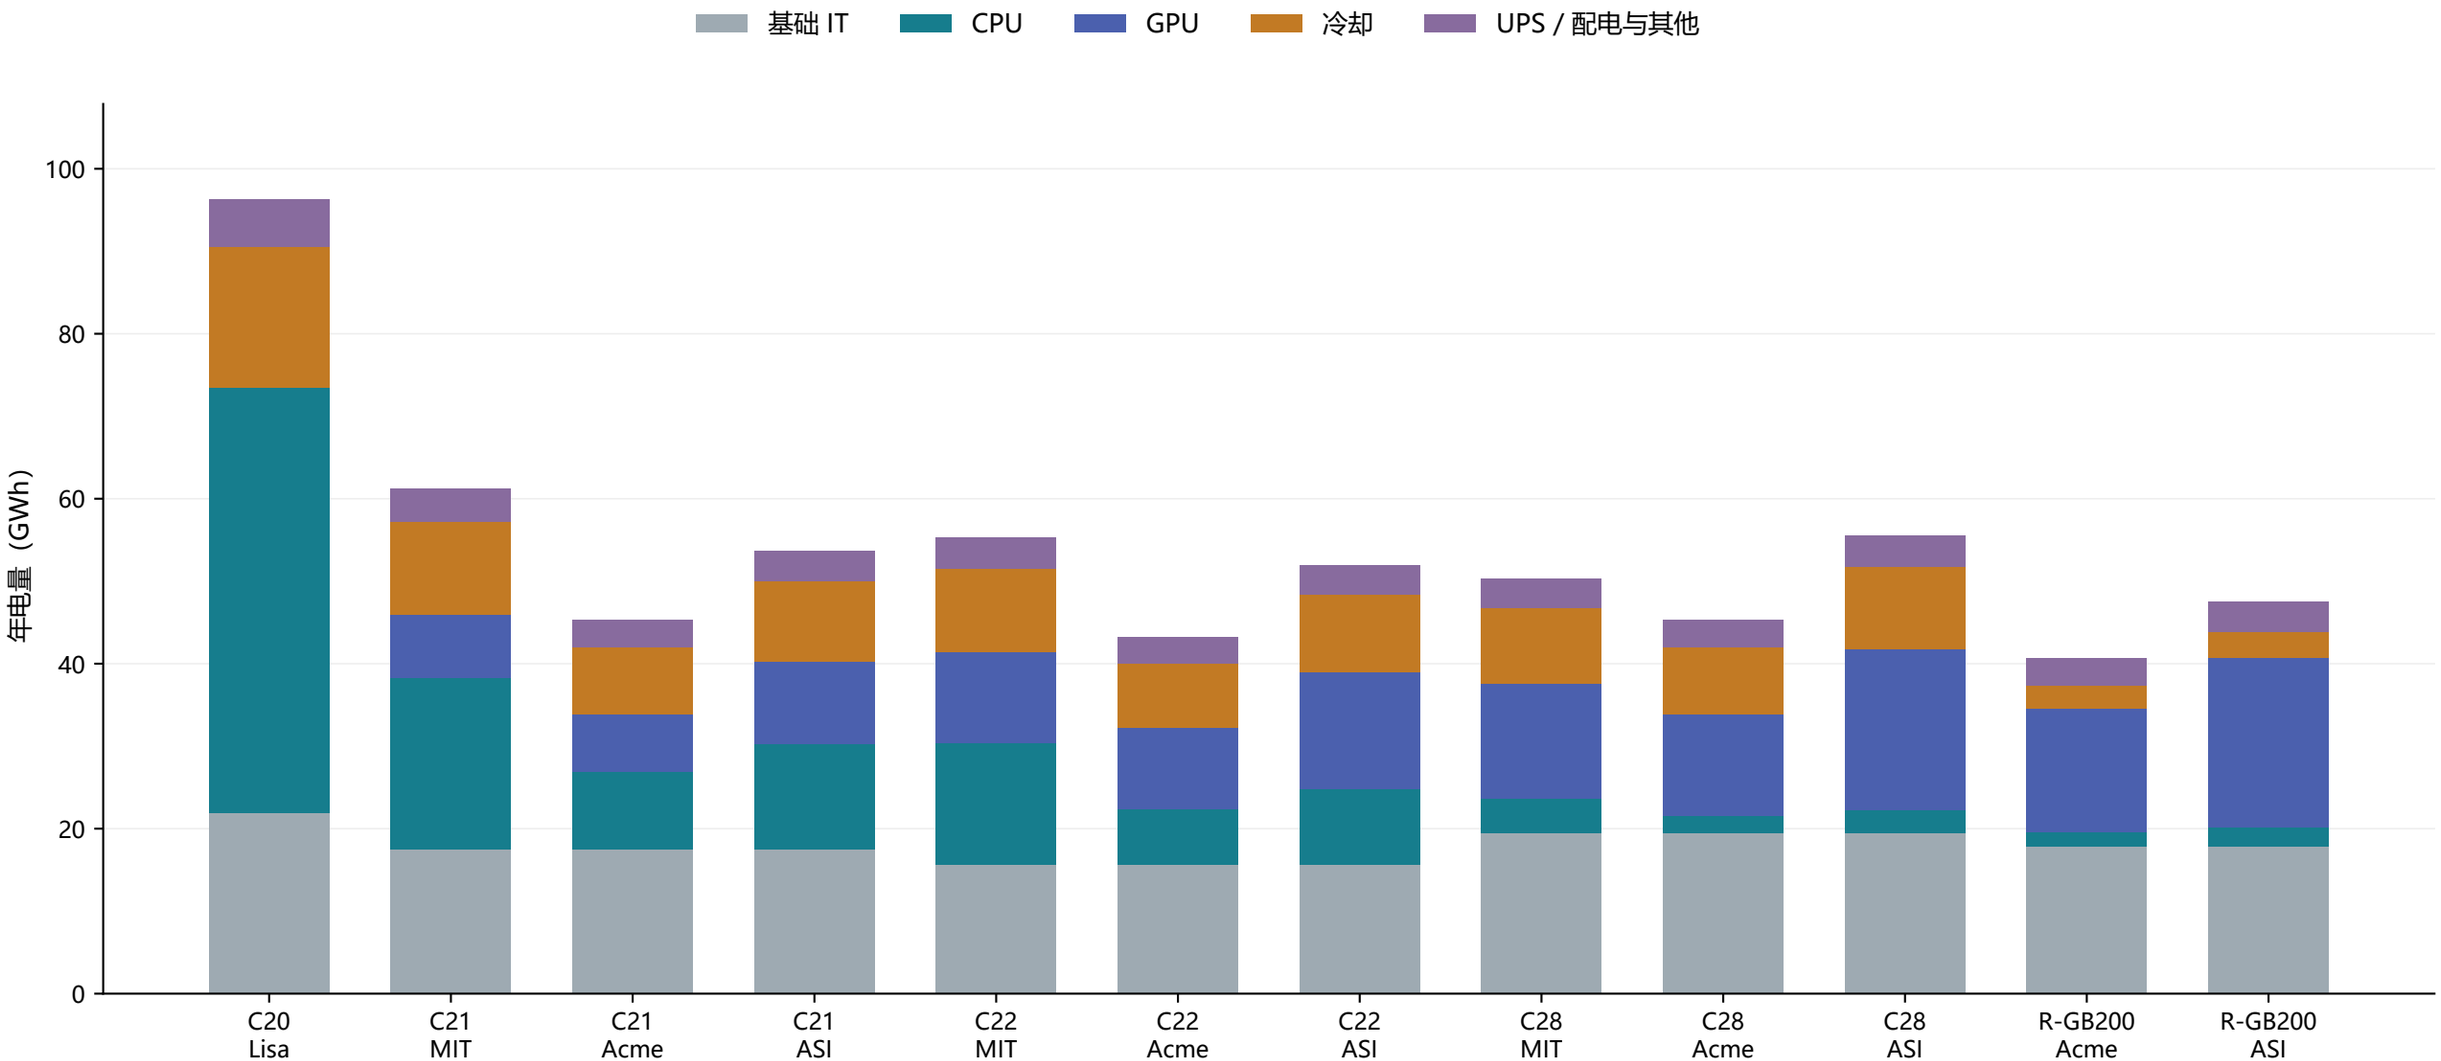

10 MW IT 参考规模；GPU 功率比例中位与冷却中央参数。GB200 已包含直接液冷、残余风冷和设施电气损耗。
功率比例的 P10/P90 与冷却高/低档为敏感性情境，见汇总表；曲线未建立跨设备吞吐等价。