v1 → v2 · 年电量、峰值与 PUE

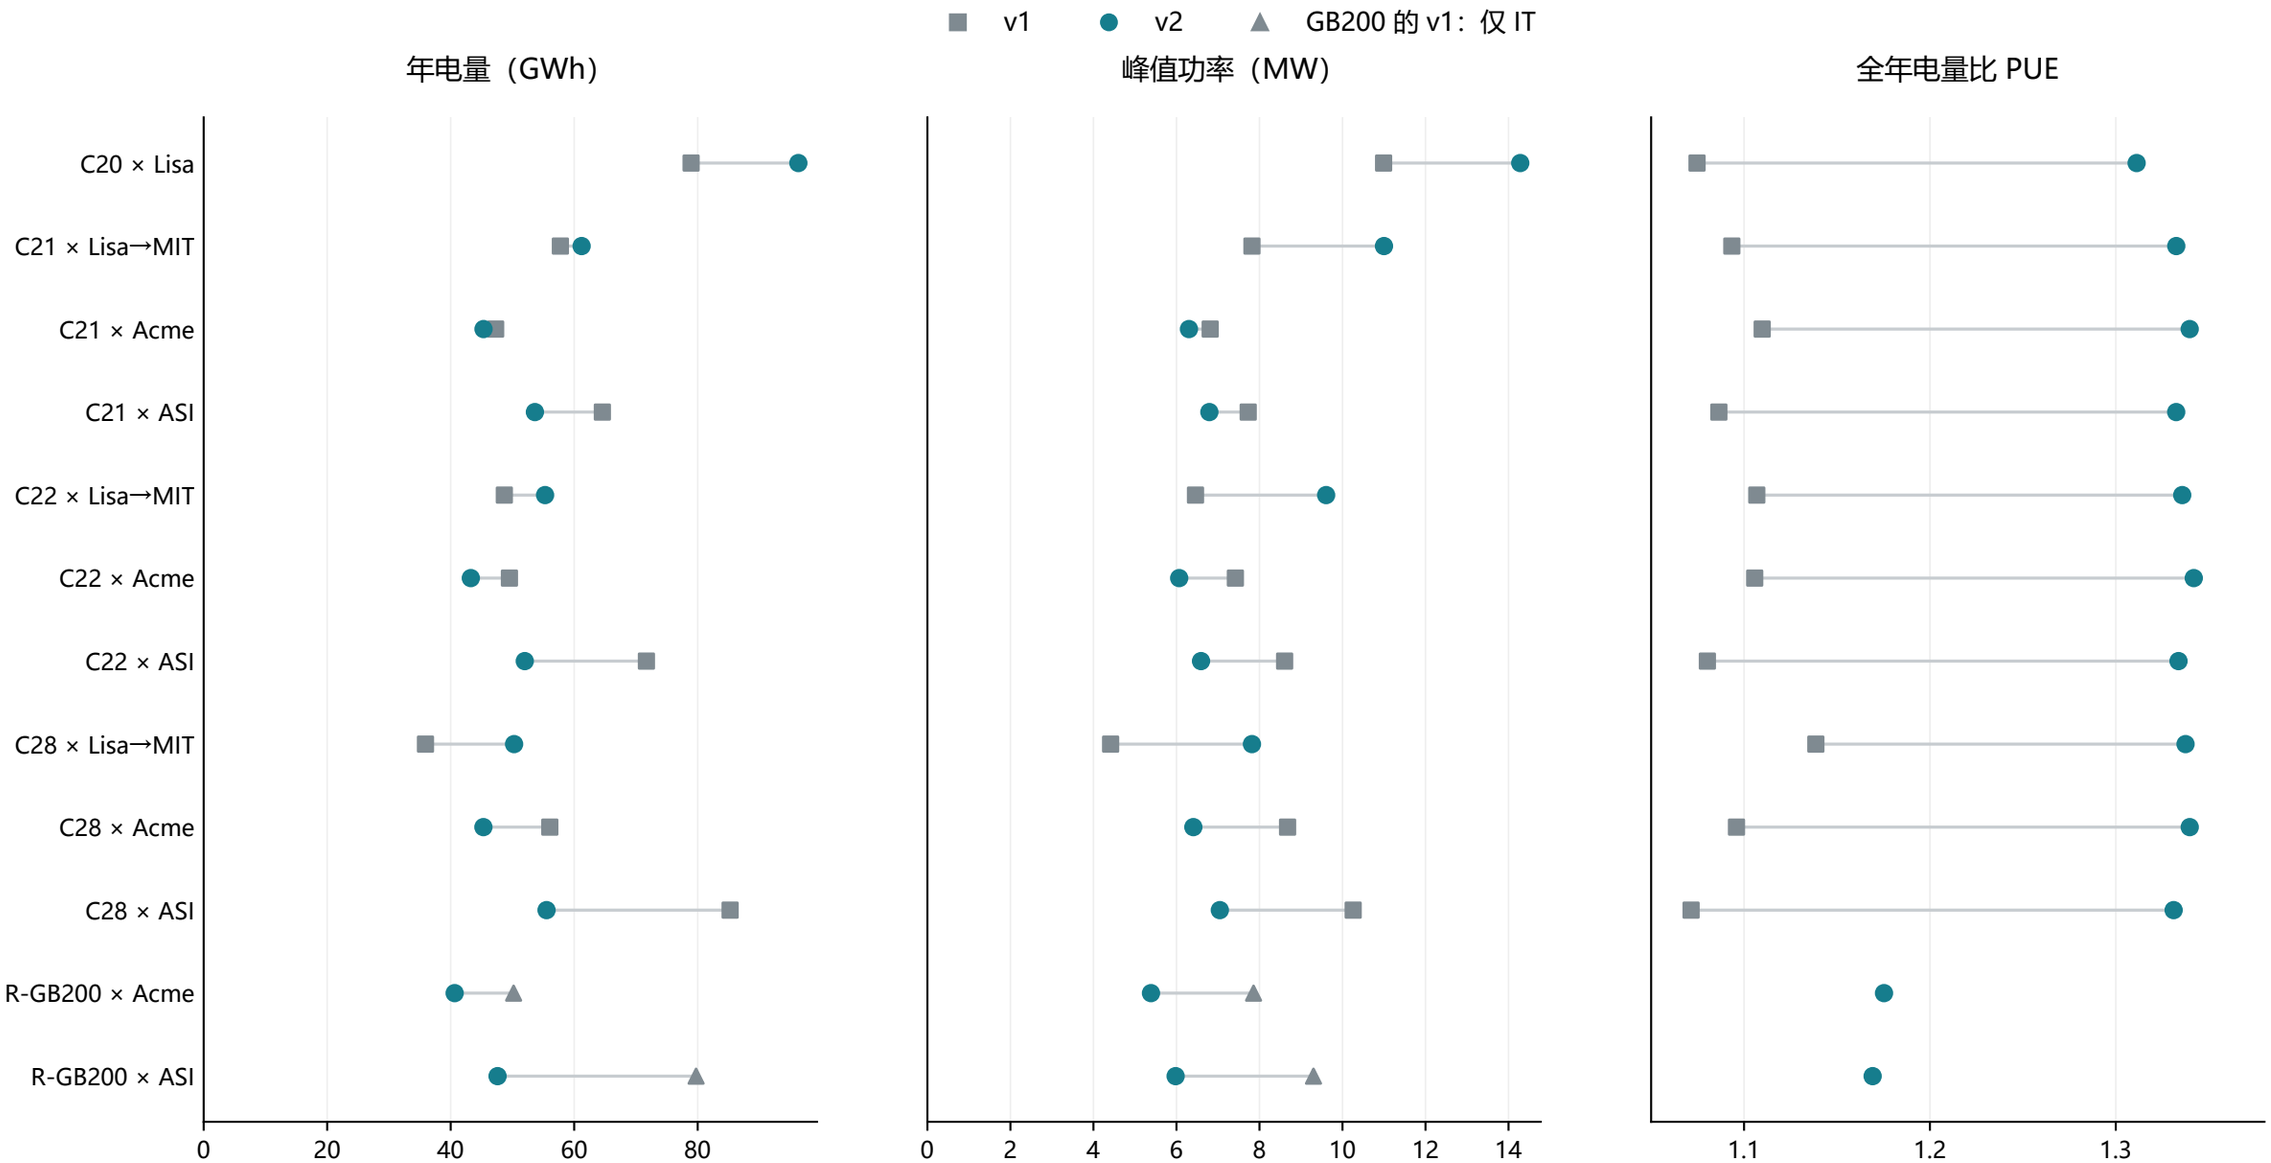

科研 GPU 组合由 v1 的 Lisa CPU 需求改为 v2 的 MIT GPU 作业，变化同时包含需求与功率方法。
GB200 的 v1 仅有 IT 电量/峰值，v2 为设施；原版没有 PUE，故不计算 GB200 的设施增幅。