同一需求在不同配置下的全年平均功率构成

参考 IT 预算均为 10 MW；跨配置比较资源份额形状，服务吞吐量尚未统一

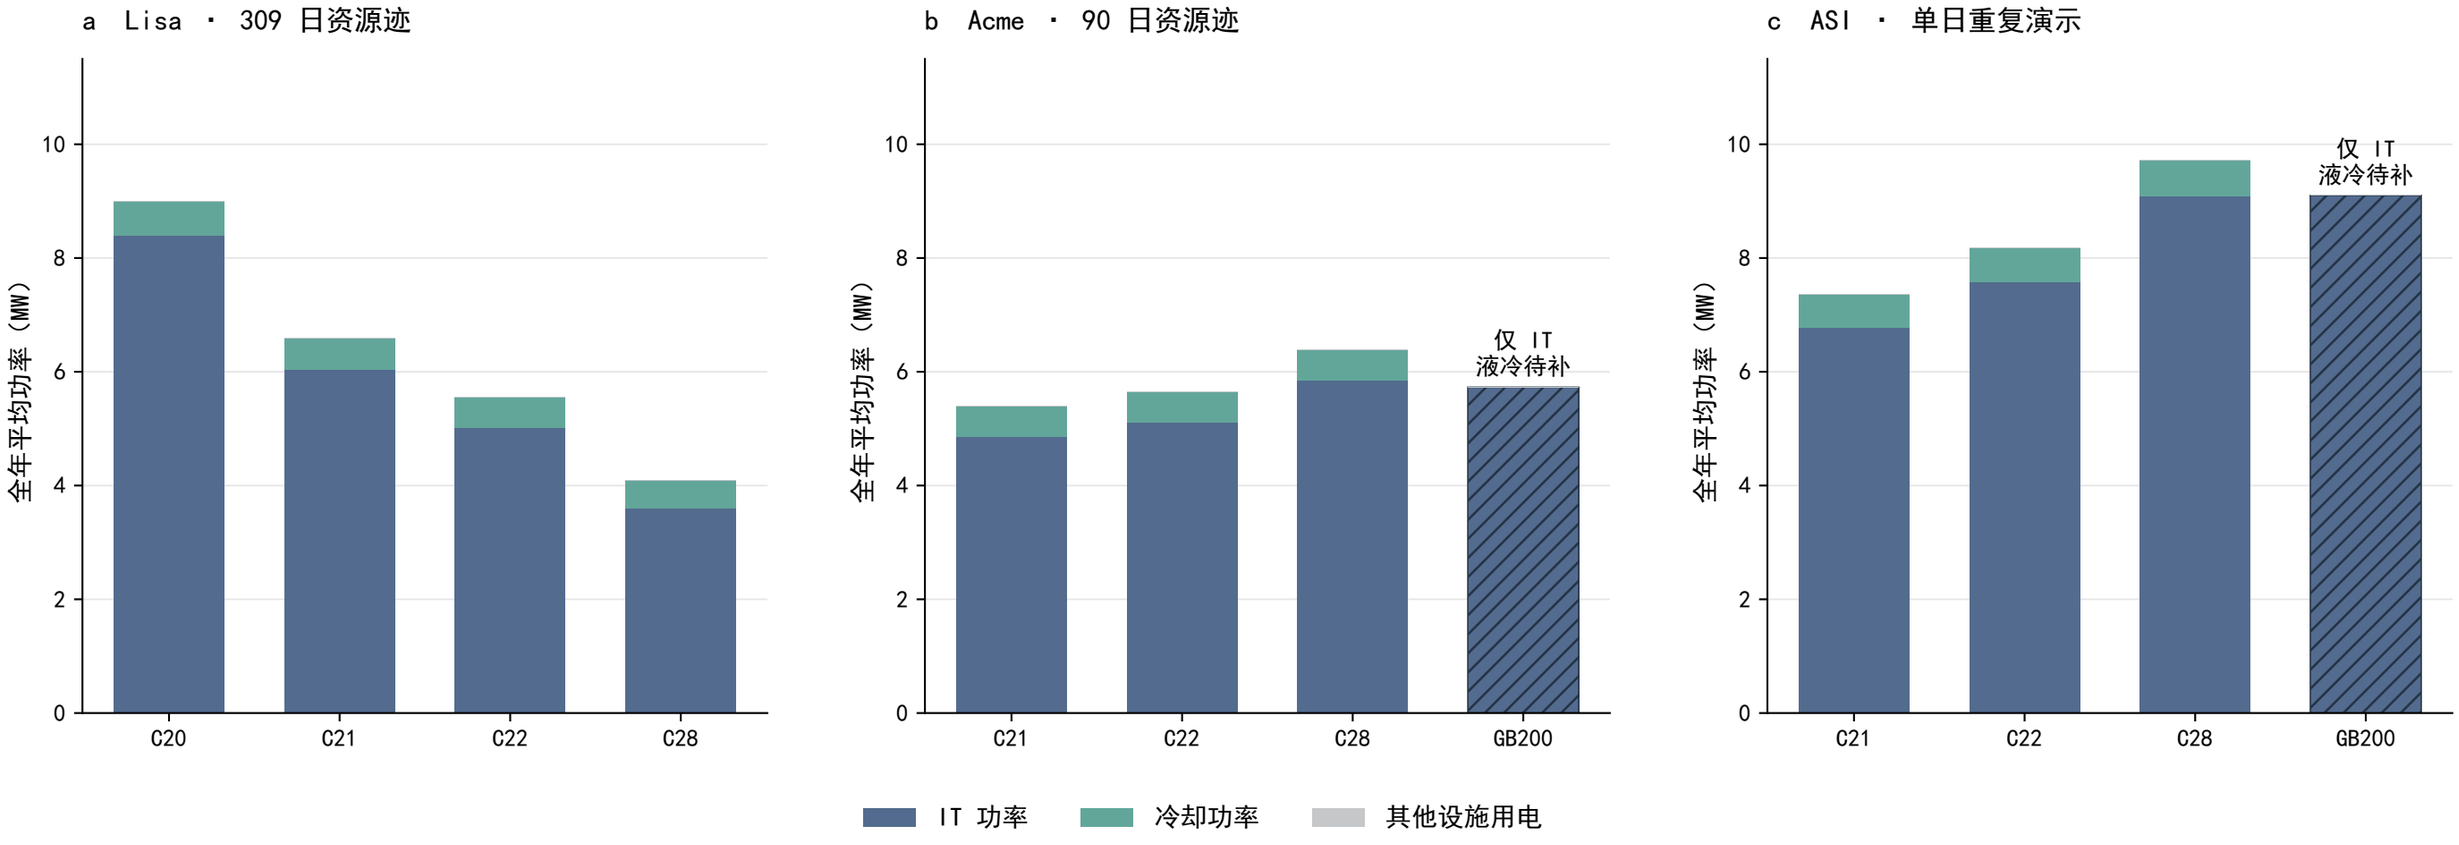

其他设施用电包括机房辅助设备；GB200 仅显示 IT 部分。

功率参数：公开资料+假设（演示）