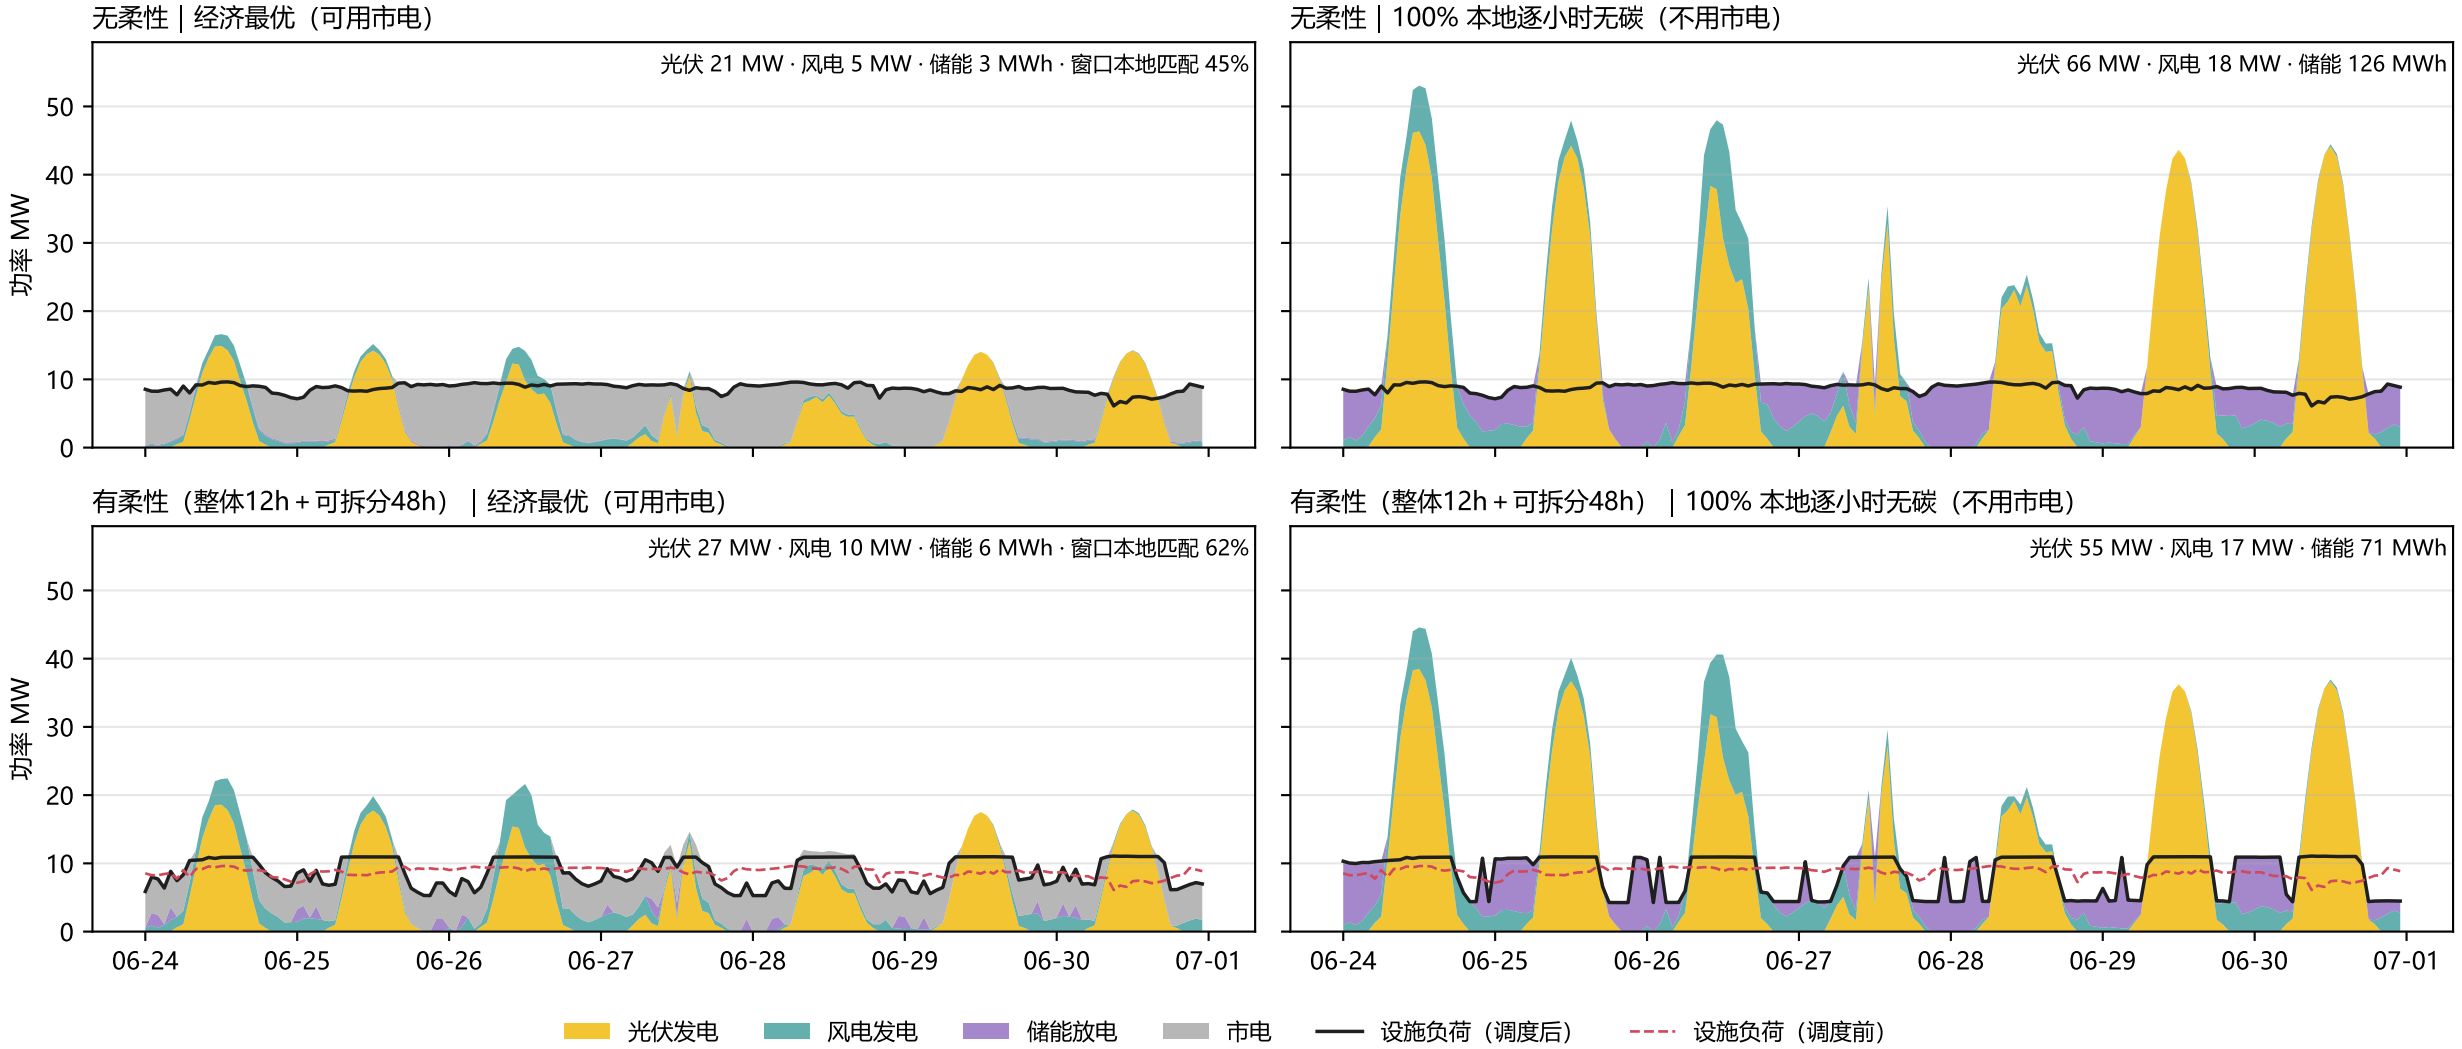

无柔性 | 经济最优（可用市电）
光伏 21 MW · 风电 5 MW · 储能 3 MWh · 窗口本地匹配 45%
无柔性 | 100% 本地逐小时无碳（不用市电）
光伏 66 MW · 风电 18 MW · 储能 126 MWh
有柔性（整体12h + 可拆分48h） | 经济最优（可用市电）
光伏 27 MW · 风电 10 MW · 储能 6 MWh · 窗口本地匹配 62%
有柔性（整体12h + 可拆分48h） | 100% 本地逐小时无碳（不用市电）
光伏 55 MW · 风电 17 MW · 储能 71 MWh
功率 MW
0
10
20
30
40
50
06-24
06-25
06-26
06-27
06-28
06-29
06-30
07-01
光伏发电
风电发电
储能放电
市电
设施负荷（调度后）
设施负荷（调度前）