
典型工作日 · v2 设施负荷


2025 年周一至周五按 UTC 小时求均值 · 10 MW IT 参考规模

科研：C20 为 Lisa CPU，其余为 MIT GPU　Acme · 90 日循环　ASI · 单日重复演示


a　C20 · 双路 CPU

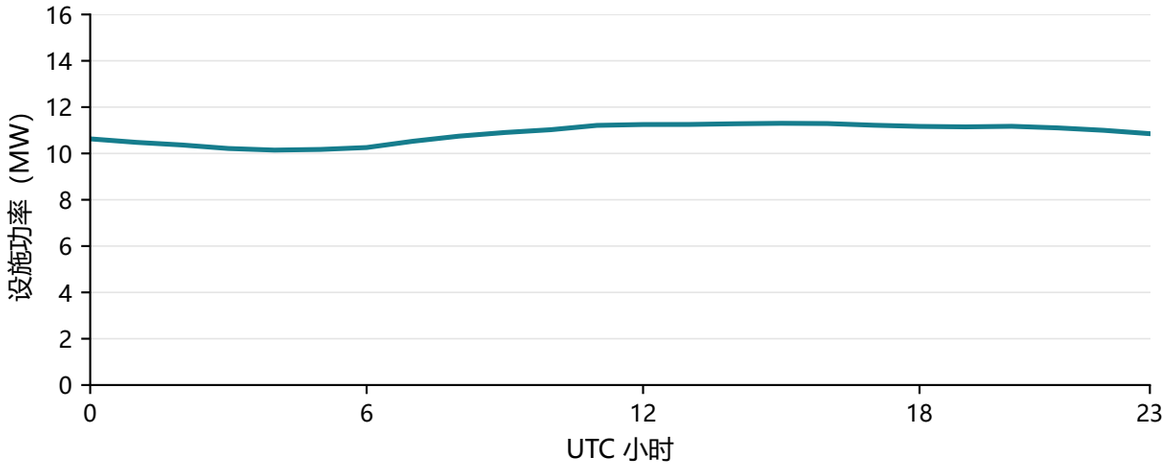


b　C21 · 双路 CPU + 1 张 H100 PCIe

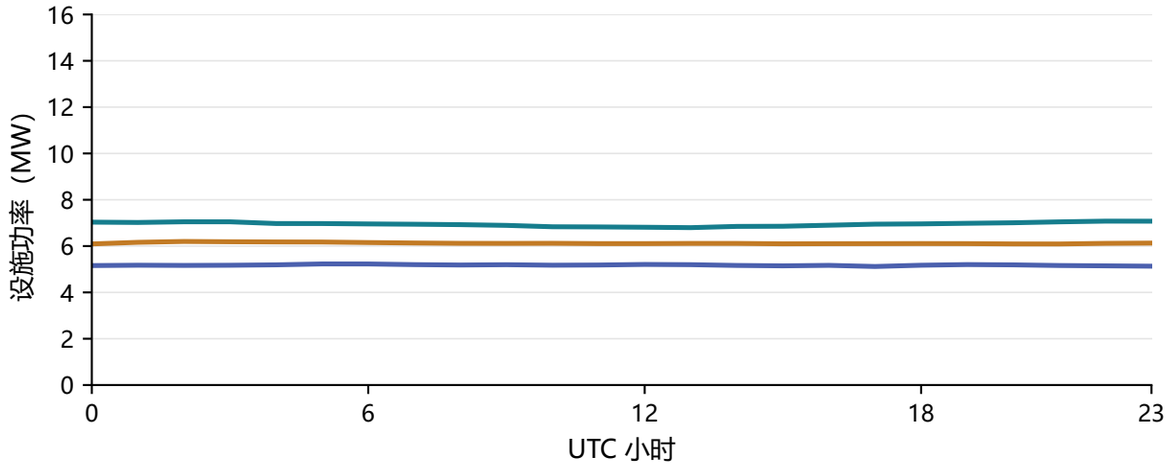


c　C22 · 双路 CPU + 2 张 H100 PCIe

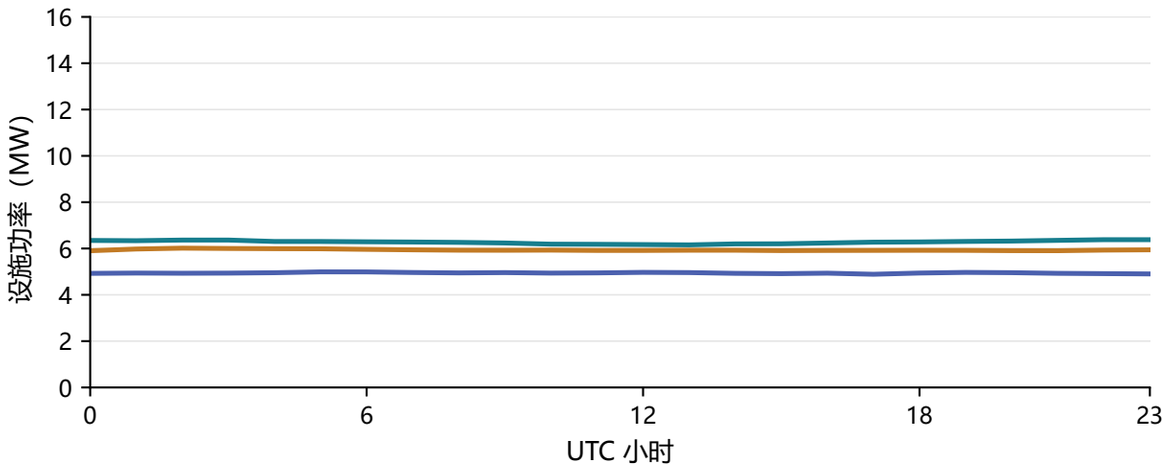

d　C28 · DGX H100 八卡整机

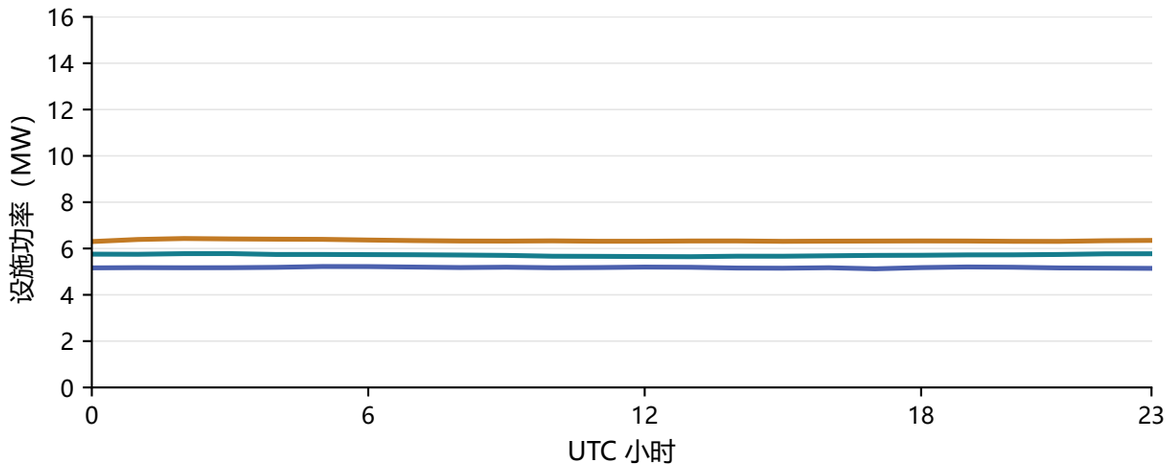

e　GB200 NVL72 · 直接液冷整柜

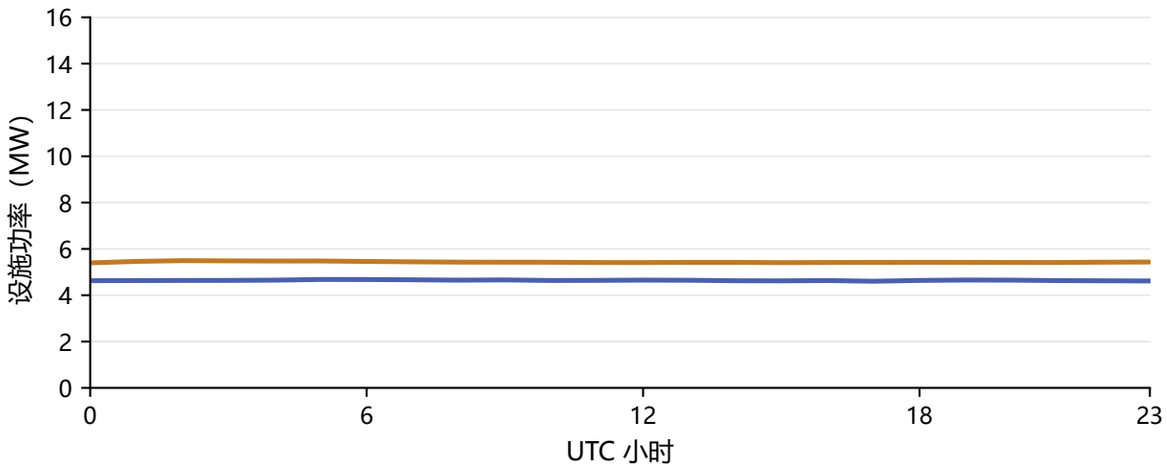

10 MW 为安装参考 IT 预算，台数/柜数向下取整。

主曲线：实测功率比例中位 × 目标 GPU TDP。

风冷与直接液冷均采用 v2 中央参数。

MIT：1,574 文件随机前缀，功率分布尚未稳定。

CPU、未分配 GPU 空载及跨代迁移含假设。

C20 × Alibaba：待数据，跳过计算。

功率比例的 P10/P90 与冷却高/低档为敏感性情境，见汇总表；曲线未建立跨设备吞吐等价。