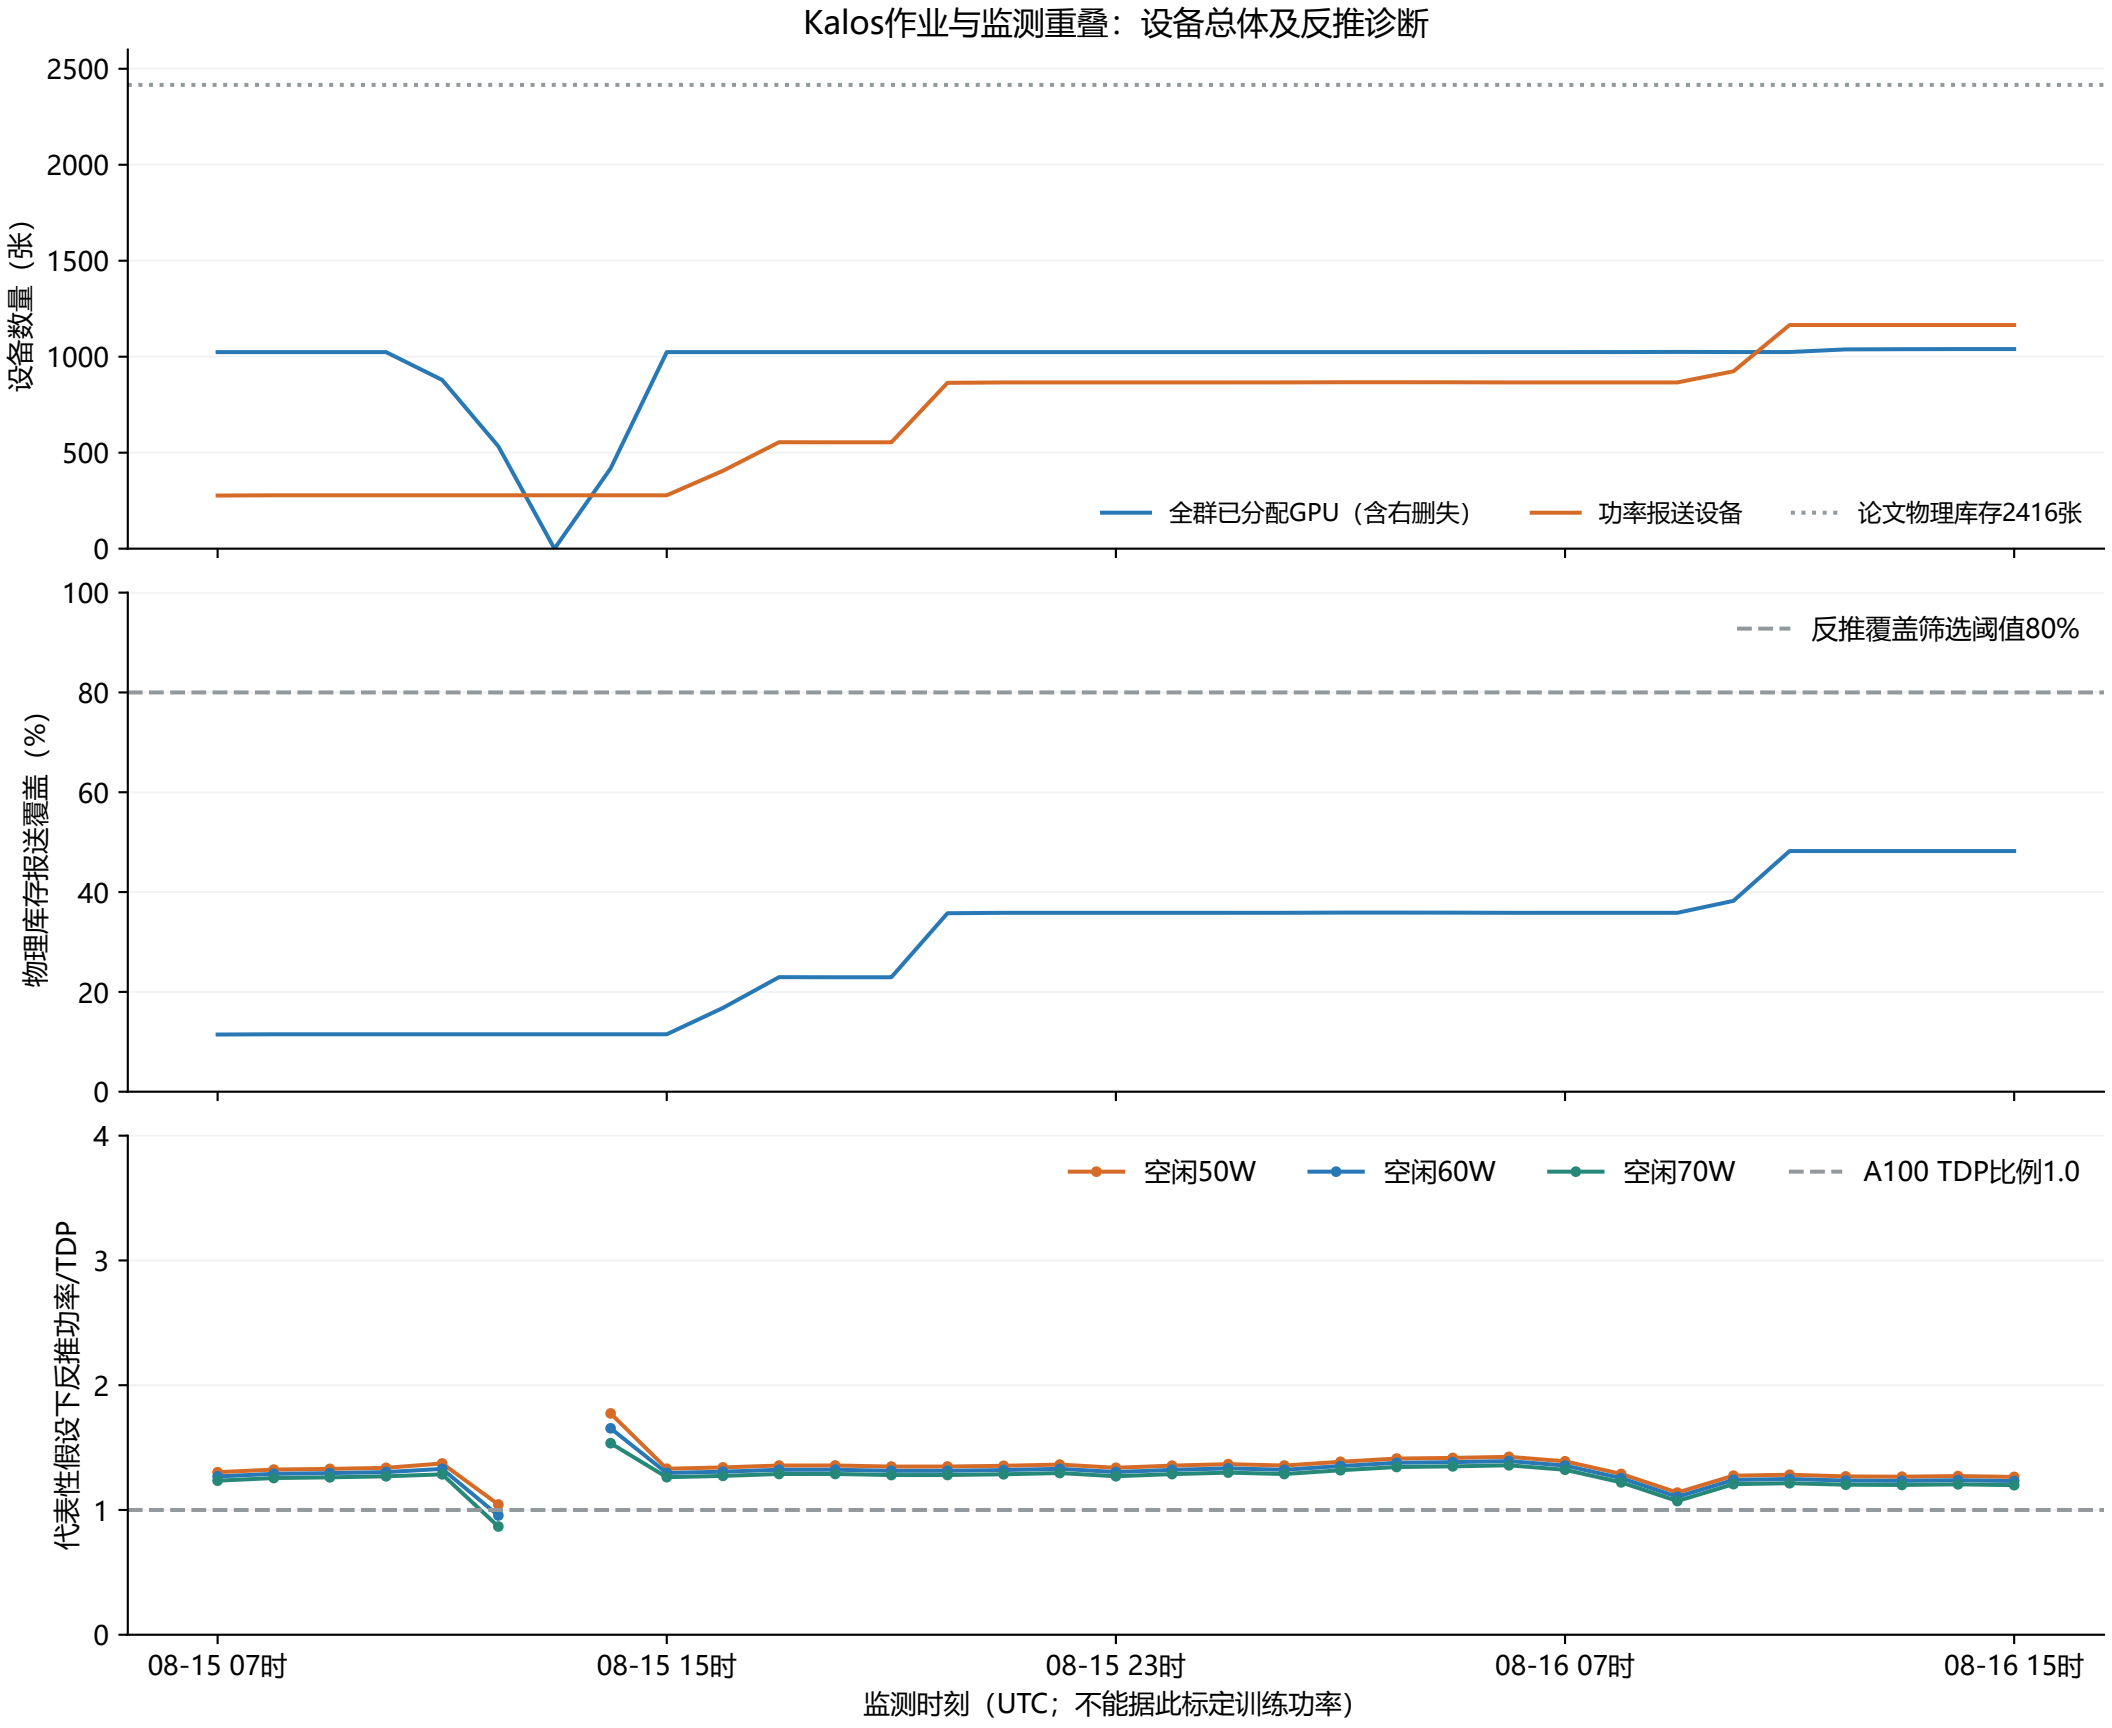
Kalos作业与监测重叠：设备总体及反推诊断
设备数量（张）
2500
2000
1500
1000
500
0
全群已分配GPU（含右删失）
功率报送设备
论文物理库存2416张
物理库存报送覆盖（%）
100
80
60
40
20
0
反推覆盖筛选阈值80%
代表性假设下反推功率/TDP
4
3
2
1
0
空闲50W
空闲60W
空闲70W
A100 TDP比例1.0
08-15 07时
08-15 15时
08-15 23时
08-16 07时
08-16 15时
监测时刻（UTC；不能据此标定训练功率）