

ФЮРА.421232.01233


ХТ1	
Конт	Цепь
1	0/13 В, 2-8 кГц
2	GND
3	UART TXD

ХТ3	
Конт	Цепь
1	380 В, 50 Гц
2	380 В, 50 Гц
3	380 В, 50 Гц
4	N

ХТ2	
Цепь	Конт.
0/225 В, 11 кГц	1
GND	2

ХТ4	
Цепь	Конт.
A	1
B	2
GND	3

ХТ5	
Цепь	Конт.
0-275 В	1
GND	2

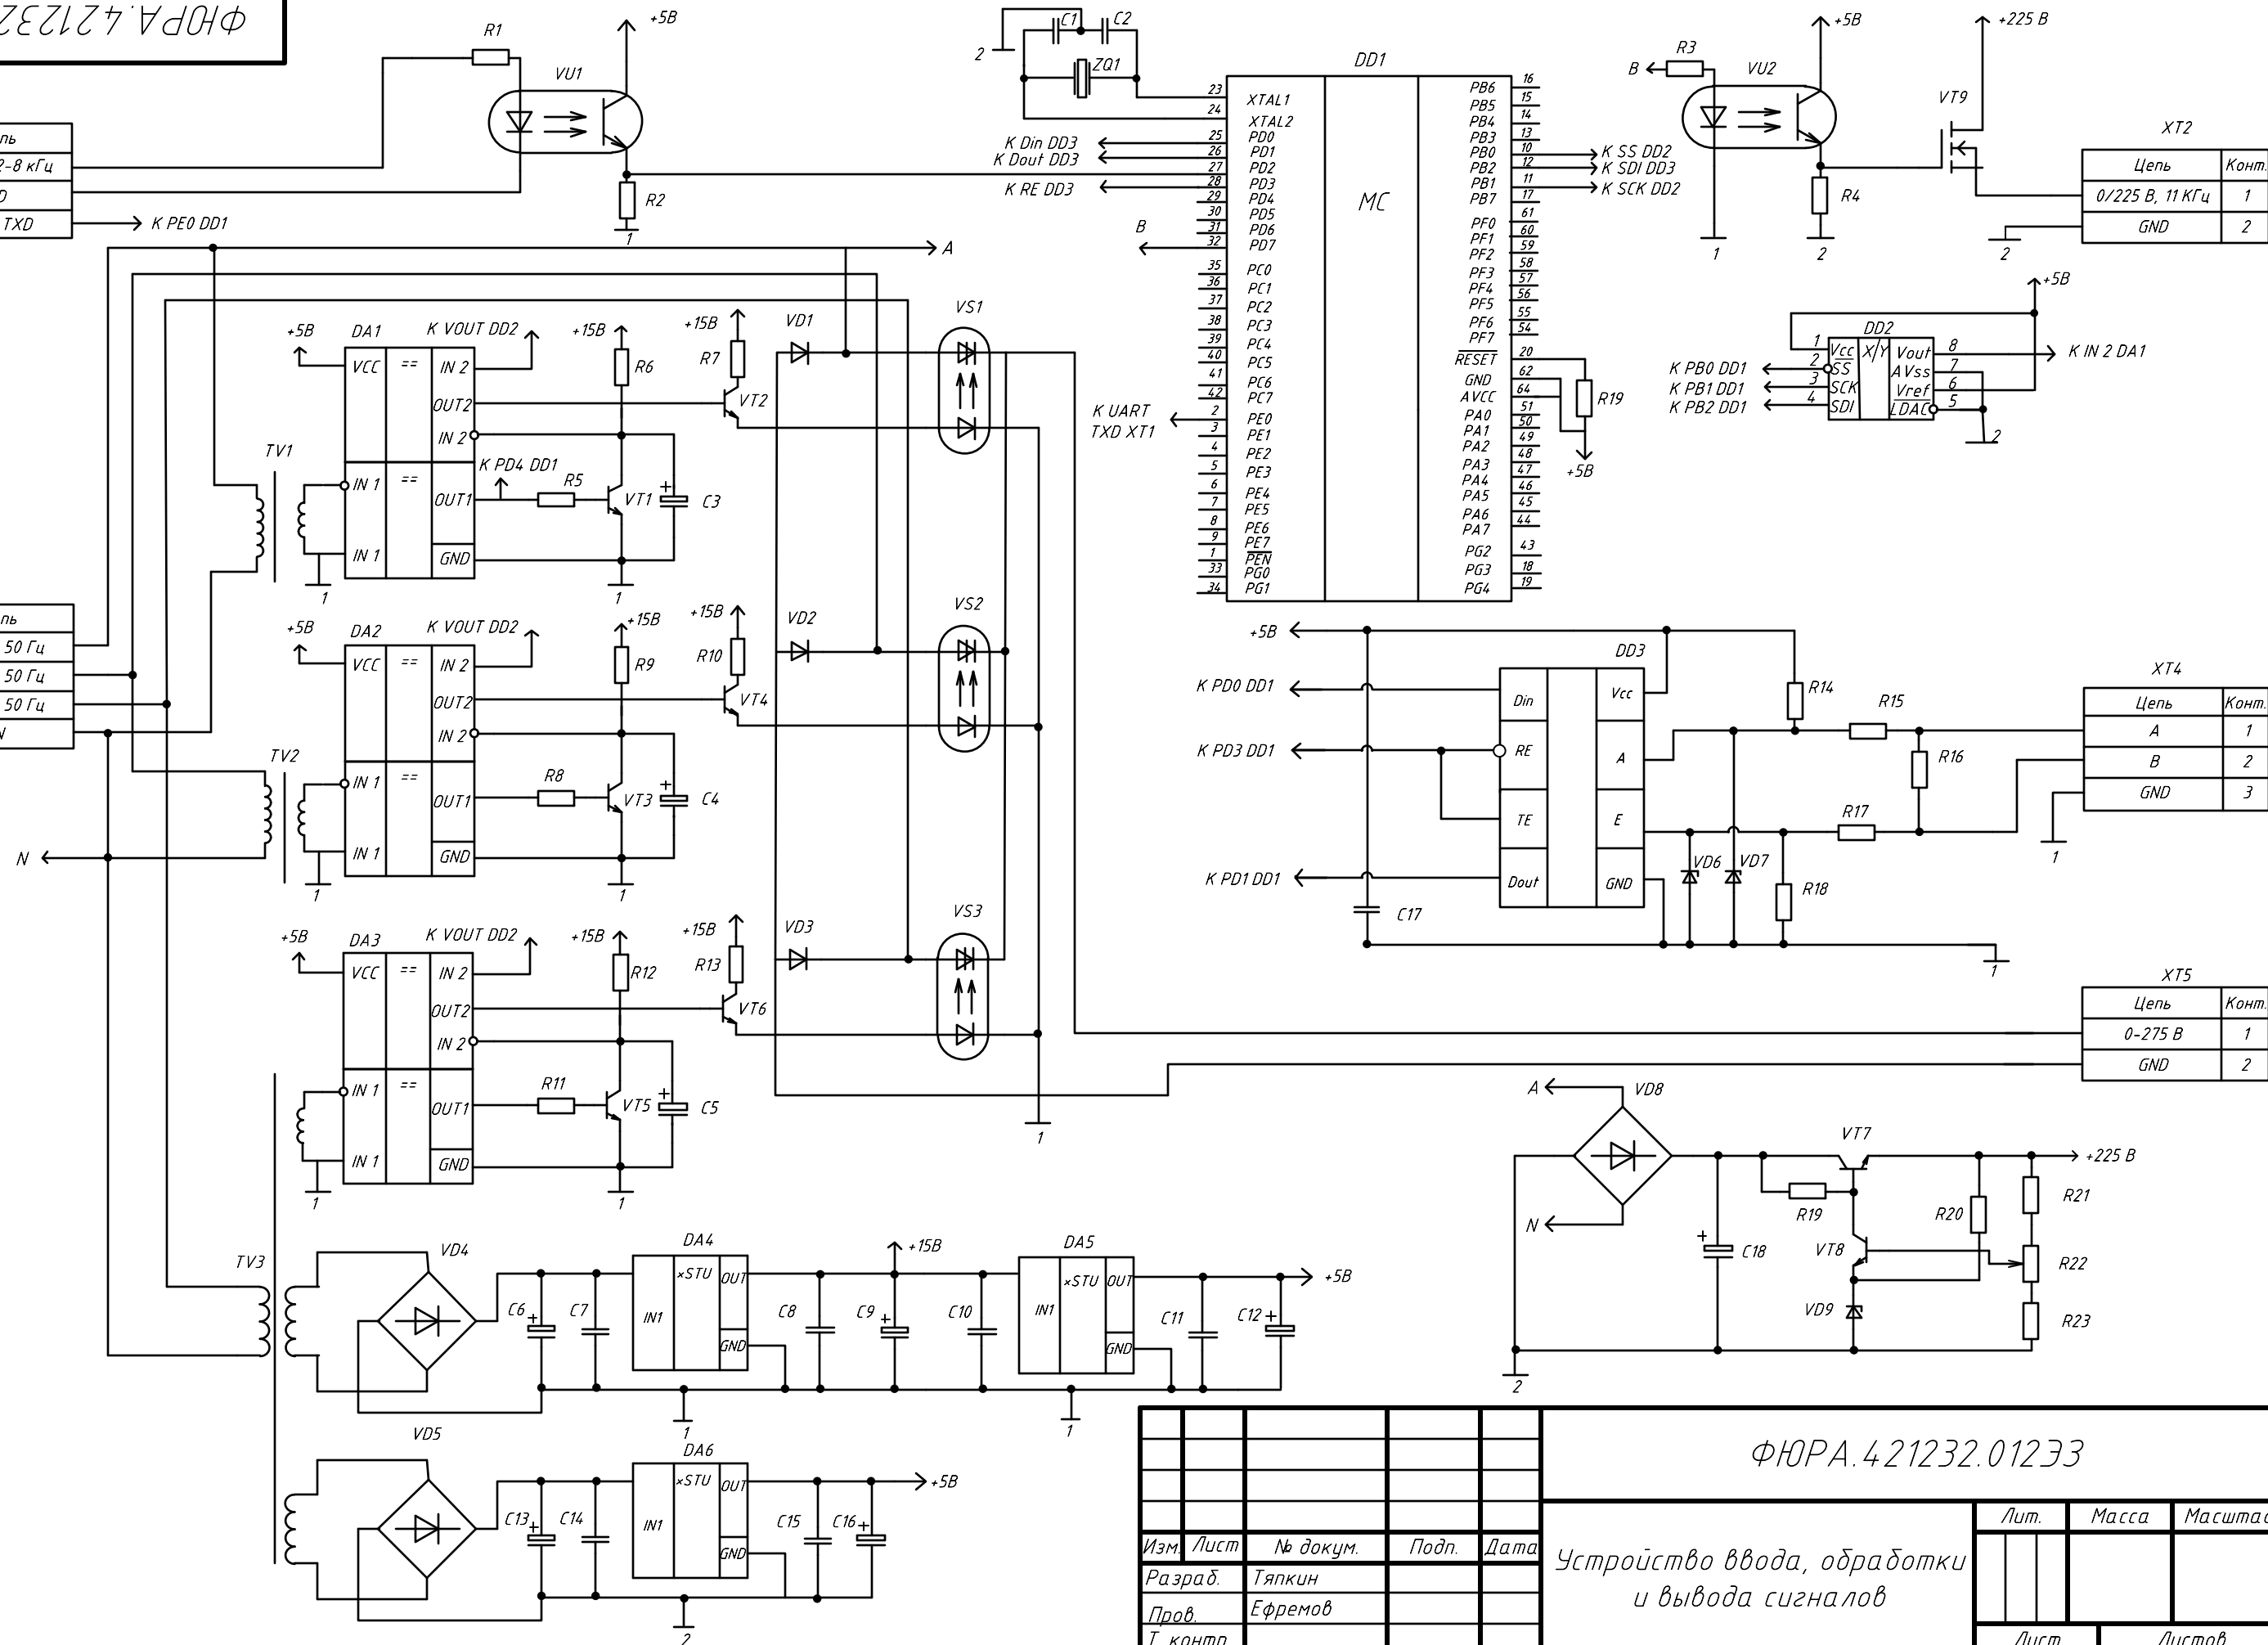

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Тяпкин			
Пров.	Ефремов			
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ФЮРА.421232.01233

Устройство ввода, обработки  
и вывода сигналов

Лист	Масса	Масштаб
Лист	Листов	
ТПУ	ИЯТШ	
Группа	0781	