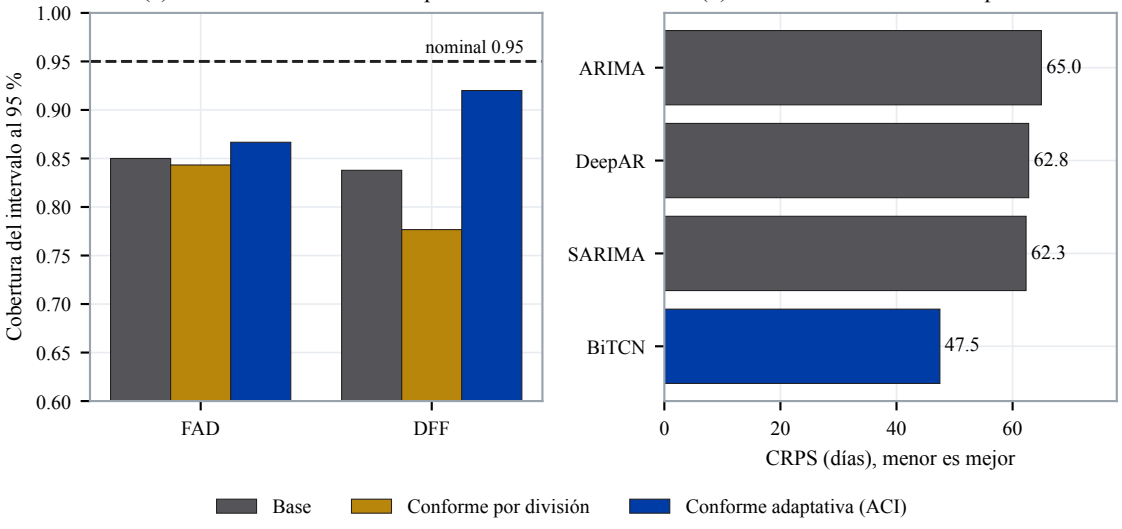
(a) Calibración conforme adaptativa
Cobertura del intervalo al 95 %
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
nominal 0.95
FAD
DFF
(b) Afilado de la distribución predictiva
ARIMA
DeepAR
SARIMA
BiTCN
65.0
62.8
62.3
47.5
0
20
40
60
CRPS (días), menor es mejor
Base
Conforme por división
Conforme adaptativa (ACI)