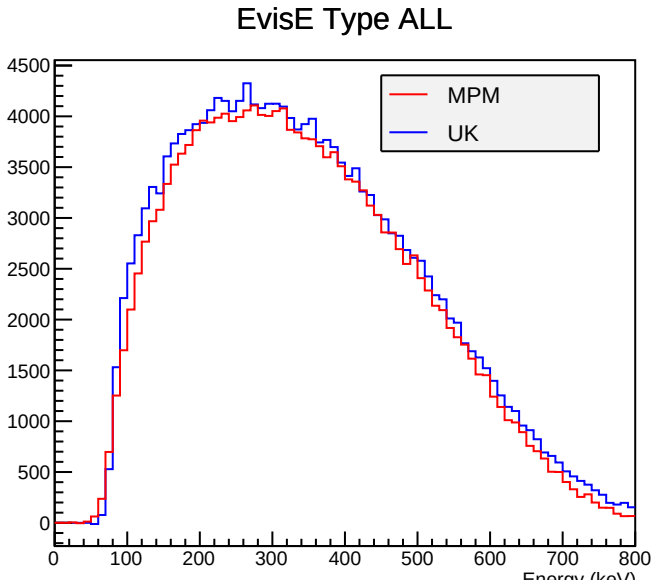
EvisE Type ALL
MPM
UK
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Energy (keV)

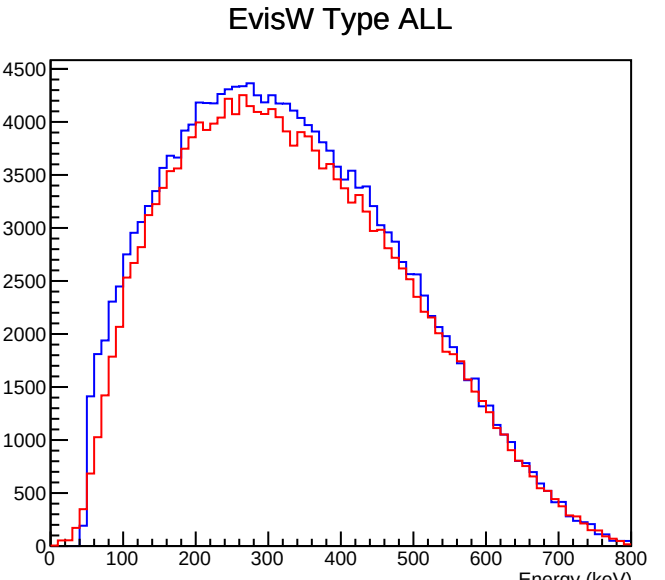
EvisW Type ALL
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Energy (keV)

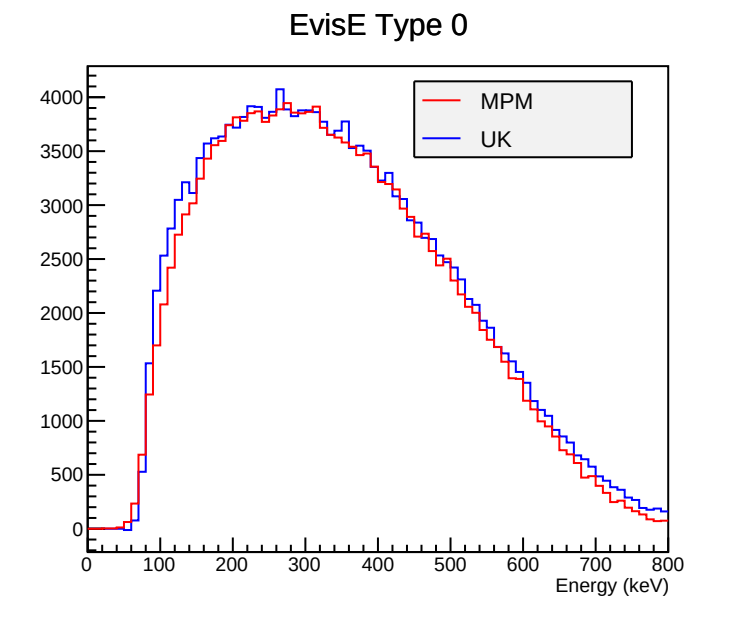
EvisE Type 0
MPM
UK
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Energy (keV)

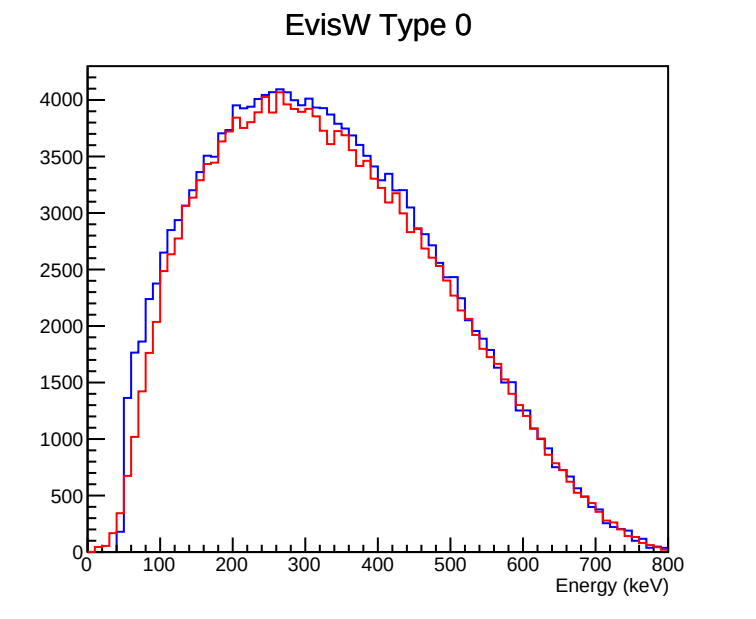
EvisW Type 0
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Energy (keV)

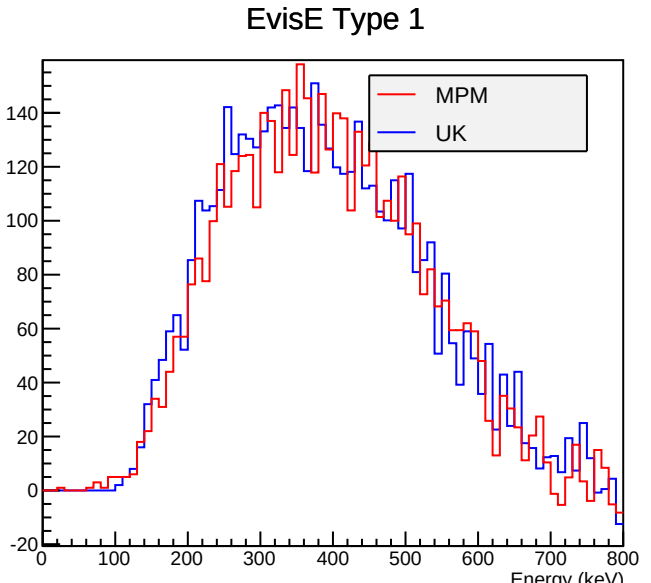
EvisE Type 1
MPM
UK
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Energy (keV)

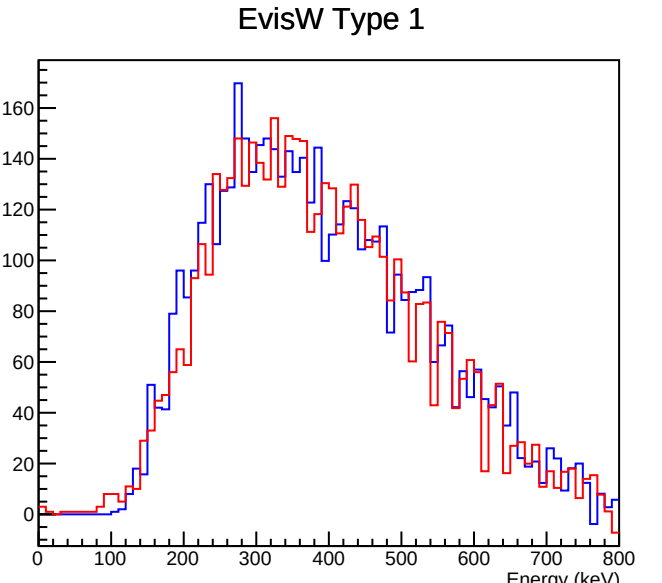
EvisW Type 1
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Energy (keV)

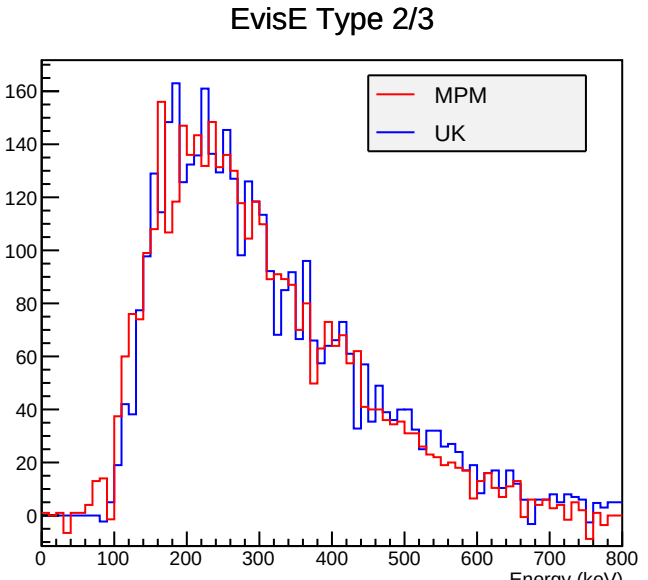
EvisE Type 2/3
MPM
UK
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Energy (keV)

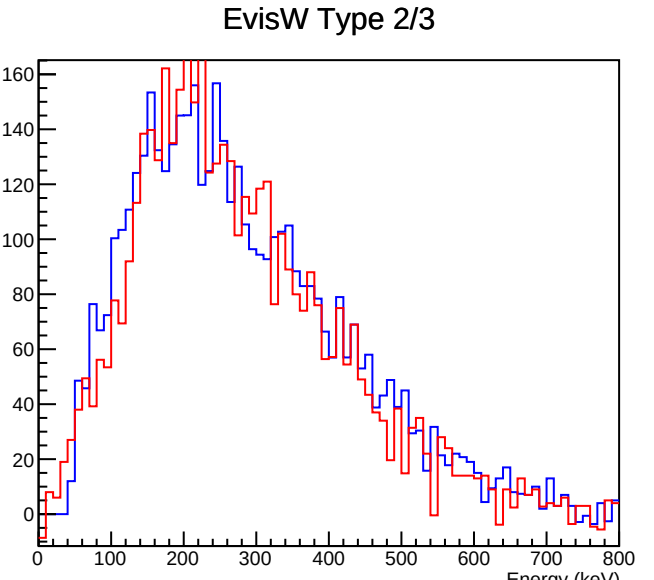
EvisW Type 2/3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Energy (keV)

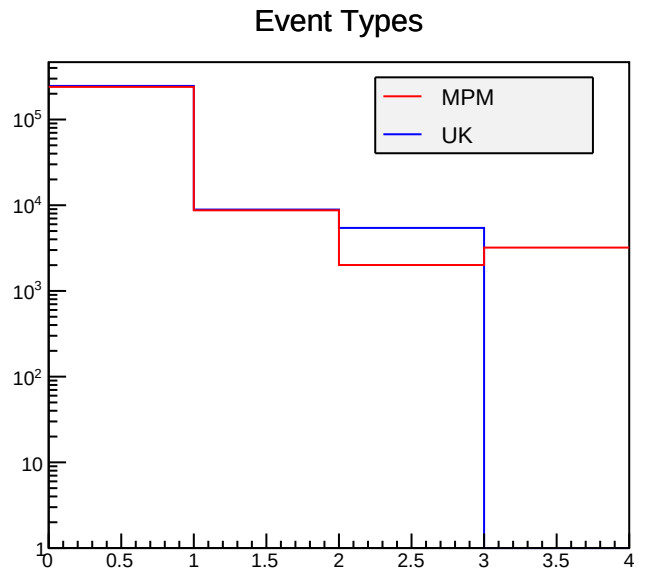

UK Analyzer

Evis = 225-675 keV

Events: East 129890 West 131007

Total: 260897

Raw Asymmetry: -0.00428

Octet Asymmetry: 0.05443 +/- 0.00210

Type:	East:	West:
0	0.94525	0.94486
I	0.03403	0.03420
II/III	0.02073	0.02094

MPM Analyzer

Evis = 225-675 keV

Events: East 126999 West 127236

Total: 254235

Raw Asymmetry: -0.00093

Octet Asymmetry: 0.05480 +/- 0.00209

Type:	East:	West:
0	0.94550	0.94488
I	0.03418	0.03445
II/III	0.02032	0.02067