



Unité de
neuroimagerie
fonctionnelle

Functional
Neuroimaging
Unit

PROCÉDURES DE DÉSINFECTIONS

Calendrier du personnel de nettoyage de l'IUGM

Le nettoyage de l'UNF se fait tous les jours, après les heures d'ouverture.

Mardi et jeudi à 8h: Le nettoyage de la salle IRM (zone bleue), sera effectué lorsque l'opérateur IRM sera sur place.

Équipement de protection individuelle (EPI) pour le nettoyage

Conformément aux règles de l'INSPQ et de la CNESST, l'équipement de protection individuelle (EPI) suivant doit être porté lors de la désinfection :

- Gants
- Masques de procédure

L'ÉPI mentionné ci-dessus sera mis à la disposition du personnel et des chercheurs dans l'ensemble de l'UNF. Des masques de procédure sont disponibles à l'entrée de l'UNF et à l'entrée de la salle d'IRM (C-0674). Du désinfectant pour les mains est disponible à l'entrée de l'UNF (C-0653), à l'entrée de la salle d'IRM (C-0674) et dans la salle de contrôle (C-0669). Des boîtes de gants sont disponibles à l'entrée de la salle d'IRM ainsi qu'à l'intérieur de la salle d'IRM (C-0674).

Produit désinfectant approuvé

- Alcool isopropylique à 70 % pour l'extérieur et l'intérieur de la salle d'IRM
- Lingettes Virucide pour la salle d'IRM uniquement


Stations de désinfection (DS)

- Une table est installée à l'entrée de l'UNF (zone verte) : afin de mettre un nouveau masque à votre arrivée à l'UNF et pour se désinfecter les mains et l'équipement de laboratoire appartenant aux chercheurs (ordinateurs portables).
- Une table est installée à côté du bureau du personnel (C-0661) (zone orange), pour désinfecter l'équipement (tablettes électroniques, stylos, visières, etc.).

Procédure générale de désinfection

1. Lavez-vous les mains et les poignets avec du savon et de l'eau tiède pendant 20 secondes, ou utilisez un désinfectant pour les mains (ce dernier est recommandé).
2. Mettez un masque (seulement si vous avez besoin d'un nouveau masque).
3. Mettre des gants jetables.
4. Désinfecter toutes les surfaces selon le zonage présenté ci-dessous.
 - Jeter les lingettes usagées dans la poubelle fermée désignée.
 - Les participants doivent jeter leur pyjama dans les bacs à linge jaune situé à l'extérieur des toilettes (C-0656).
5. Retirer les gants en toute sécurité.
6. Lavez-vous les mains et les poignets avec du savon et de l'eau tiède pendant 20 secondes ou utilisez un désinfectant pour les mains (ce dernier est recommandé).

Instructions de désinfection par zones

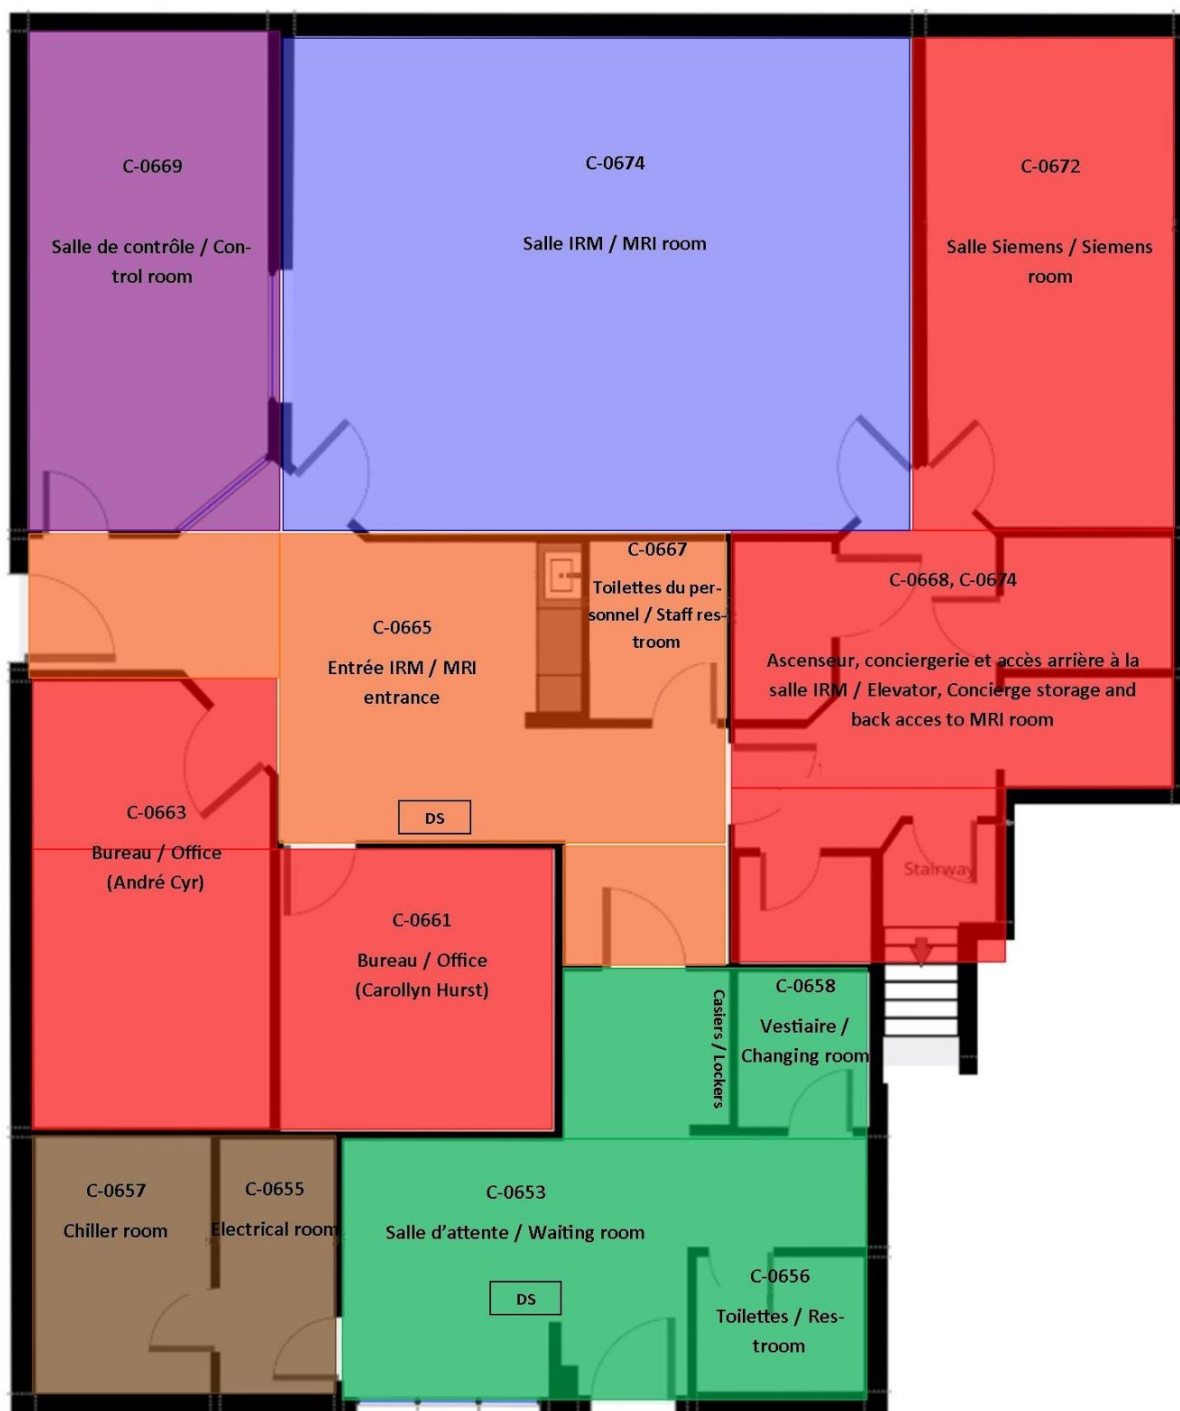

Zone verte

Salle d'attente (C-0653), toilettes (C-0656), vestiaire (C-0658) et casiers

Désinfection requise par:

Chercheur ou assistant de recherche	Opérateurs de l'UNF
<ul style="list-style-type: none">• Équipement de test (s'il appartient aux chercheurs, il doit être désinfecté dans la salle d'attente en arrivant)• Chaises et table dans la salle d'attente• Poignées de porte, banc et interrupteur dans le vestiaire• Poignées de porte, interrupteur et robinet dans les toilettes• Clés, poignées et intérieur des casiers utilisés	<ul style="list-style-type: none">• Poignées de la porte séparant la zone verte et la zone orange• Thermomètre

Zone orange

Entrée salle d'IRM (C-0665) et toilettes du personnel (C-0667)

Désinfection requise par:

Chercheur ou assistant de recherche	Opérateurs de l'UNF
<ul style="list-style-type: none">• Chaise, table, portes et poignées d'armoires, si touché• Visière utilisée	<ul style="list-style-type: none">• Poignées de porte, interrupteurs, robinet dans les toilettes du personnel• Stylo et tablette

Zone violette

Salle de contrôle (C-0669)

Désinfection requise par:

Chercheur ou assistant de recherche	Opérateurs de l'UNF
<ul style="list-style-type: none">• Table, souris, clavier, ordinateur et les fils touchés et utilisés par le chercheur ou l'assistant de recherche	<ul style="list-style-type: none">• Table, chaise, interrupteurs, poignées de porte, téléphone et interphone utilisés par l'opérateur d'IRM

Blue zone

Salle d'IRM (C-0674)

Désinfection requise par:

Chercheur ou assistant de recherche	Opérateurs de l'UNF
<ul style="list-style-type: none">• Équipement d'essai utilisé : propriété des chercheurs et propriété de l'UNF	<ul style="list-style-type: none">• Table d'IRM• Antenne• Tunnel de l'IRM• Disposal of linen

Zone rouge

Bureaux du personnel (C-0661 et C-0663), ascenseur, local de conciergerie (C-0668), accès à l'arrière de la salle d'IRM (C-0674) et salle Siemens (C-0672)

Zone strictement réservée au personnel de l'UNF et aux membres du laboratoire Julien Cohen-Adad. Si un seul membre du personnel (c.-à-d. un opérateur d'IRM pendant son quart de travail d'acquisition) accède à cette zone, elle peut être désinfectée après son quart de travail. Toutefois, si cette zone est utilisée par plusieurs personnes (c.-à-d. des employés d'entretien, du personnel de l'UNF et/ou des membres du laboratoire Cohen-Adad), l'équipement utilisé et les zones de

contact élevé (c.-à-d. les poignées de porte, l'éclairage commuté, les portes d'armoire, etc.) doivent être désinfectés après chaque utilisation.

Nettoyage requis :

- Poignées de porte et interrupteurs d'éclairage
- Tout ce que les opérateurs/employés/membres du laboratoire Cohen-Adad ont touché
- Pour les appareils qui ne sont pas propices à la désinfection (c.-à-d. que les matériaux sont sensibles au produit de nettoyage ou à l'humidité), des gants doivent être portés pendant l'utilisation et jetés immédiatement après.

Personne désignée : opérateurs d'IRM, personnel de l'UNF, membres du laboratoire Julien Cohen-Adad

Zone brune

Salle de refroidissement (C-0657) et salle électrique (C-0655)

La zone n'est accessible que par le personnel de l'UNF et le personnel d'entretien.

Nettoyage requis: Poignées de porte, interrupteurs d'éclairage et tout ce qui a été touché

Personne désignée: personnel de l'UNF

Salle de tests de l'UNF (R0743)

Un séparateur en plexiglas est installé sur la table des participants.

Des lingettes à l'alcool isopropylique, des désinfectants pour les mains, des gants et des masques seront disponibles dans la salle.

L'assistant de recherche doit essuyer la table, les chaises, les poignées de porte, les interrupteurs d'éclairage et l'ordinateur E-prime s'il est utilisé, avant et après.