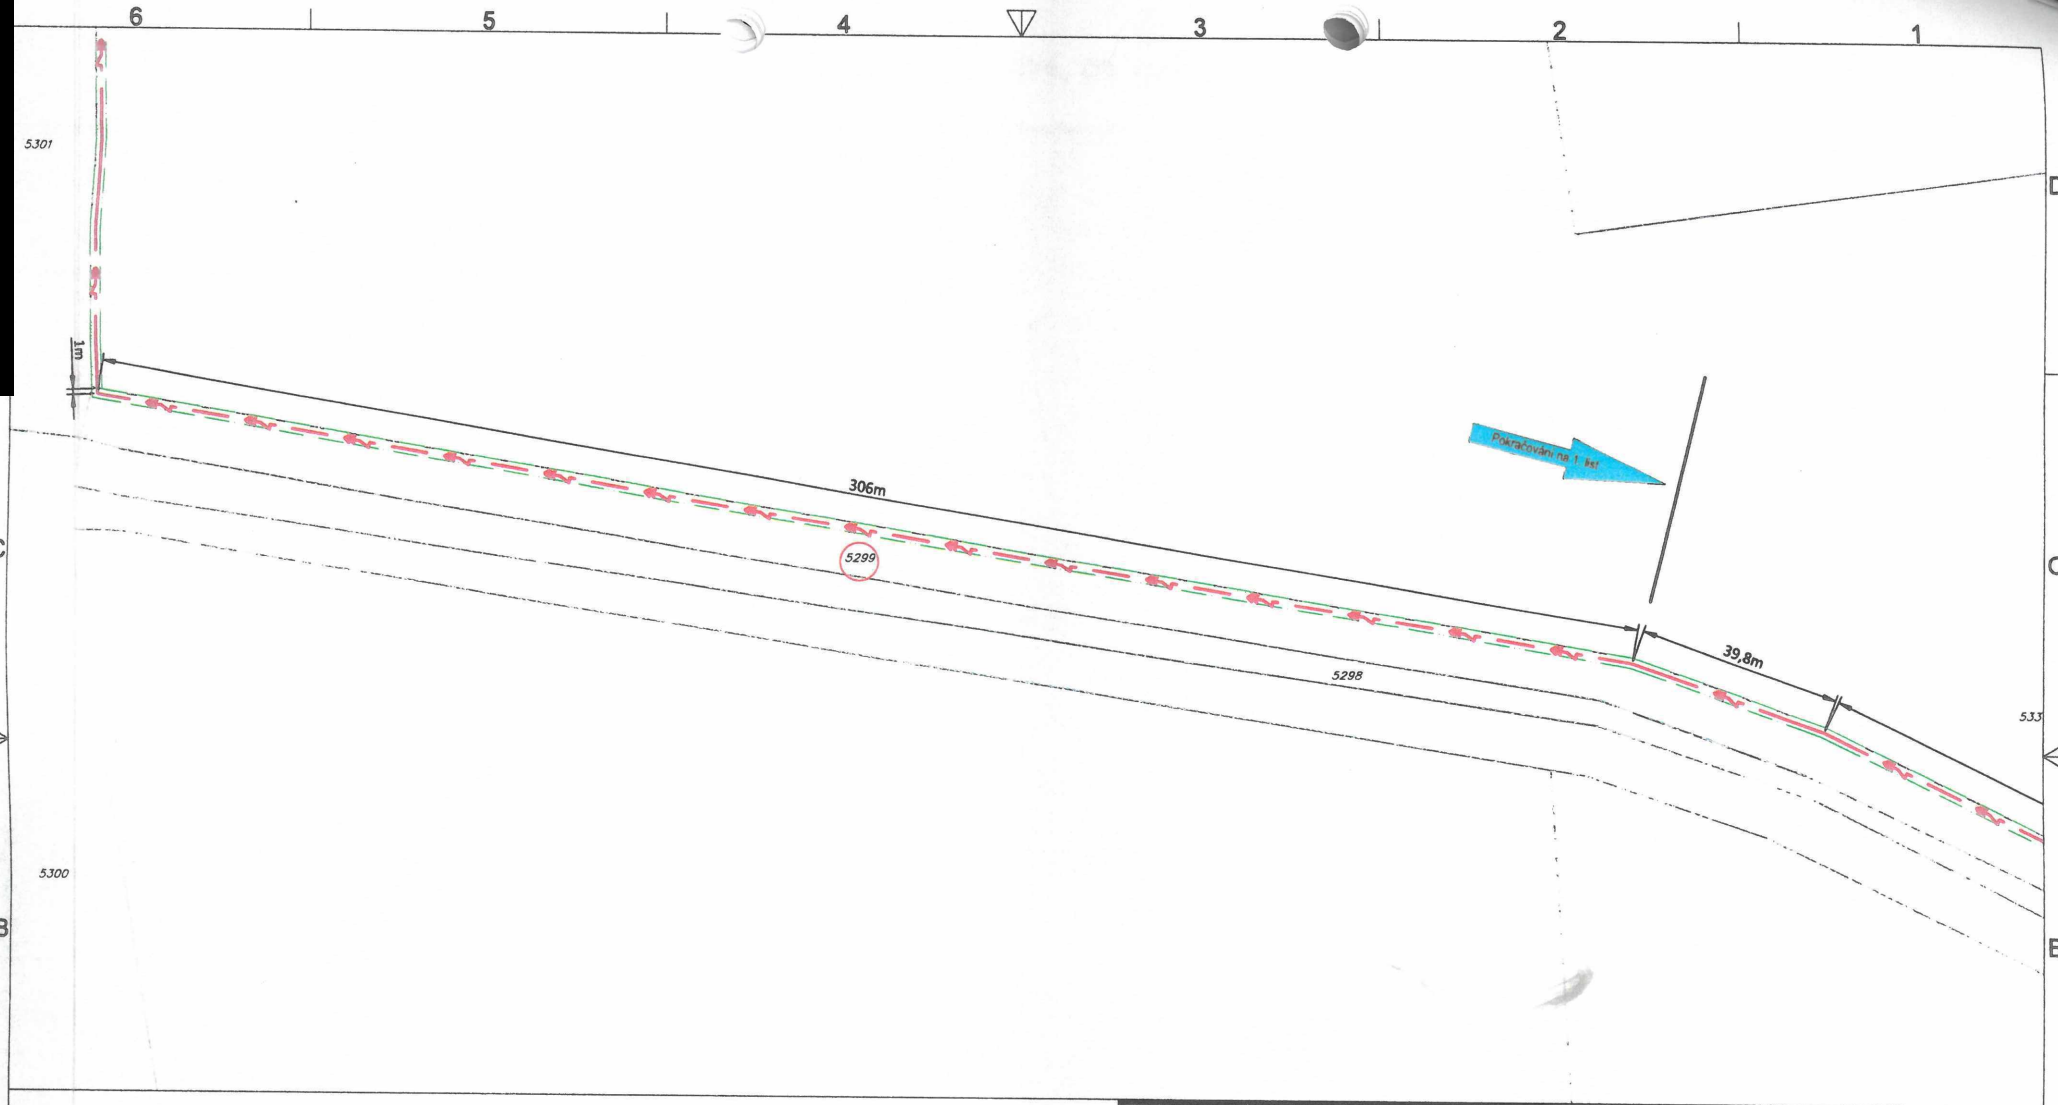


LEGENDA:

- Nová trasa kabelového vedení VN - varianta 1
- Ochranné pásmo 1m kabelových vedení VN
- Hranice katastrálního území
- Značky kultur
- Hranice parcel
- Stávající předávací stanice VN 22 kV
- Dotčená parcela
- Dotčená parcela (ochranné pasmo)
- Plocha ochranného pásma kabelu kVN

Délka věcného břemene: 307 m

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
B. Němcov
530 02 Pa

[redacted]

Odpovědný projektant:	Ing. Jan Šelepa	[redacted]	COM-PAKT Com-Pakt Energy, a.s., IČ:27619613 hala VI, Vlastibořská 2840/1 193 00 Praha 9, www.com-pakt.cz
Vedoucí projektant:	Evžen Kiecka	[redacted]	
Vypracoval:	Hanna Pohorila		
Investor:	Greenbuddies Langa Project Twelve s.r.o.		
Název stavby:	Přípojky VN pro FVE Boršov u Moravské Třebové 1 a FVE Boršov u Moravské Třebové 2		Číslo stavby: BOMT-01-CZ, BOMT-02-CZ Číslo zakázky: 25ZAP001 Datum: 07/2025 Měřítko: 1:1000
Část:	C. SITUAČNÍ VÝKRESY		Stupeň PD: DPZ Stránka: 2/2
Název výkresu:	GRAFICKÁ PŘÍLOHA K UZAVŘENÍ SMLOUVY PRO PARC. 5299		Č. výkresu: C.5.6

Výtisk č.: