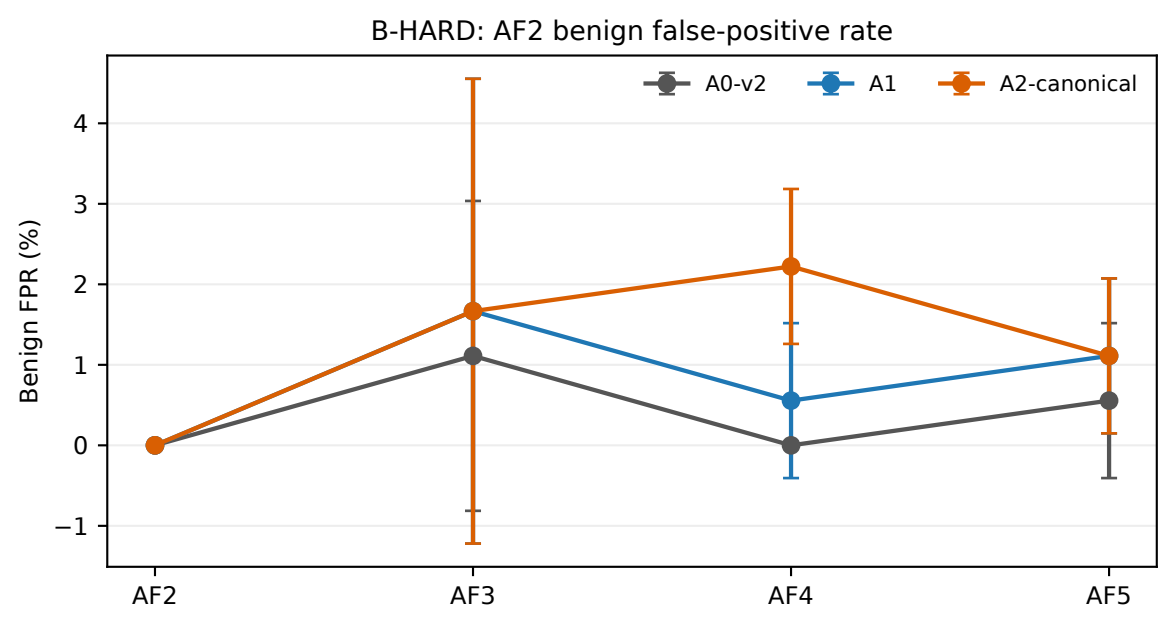
B-HARD: AF2 benign false-positive rate
A0-v2
A1
A2-canonical
Benign FPR (%)
4
3
2
1
0
−1
AF2
AF3
AF4
AF5