



PLANTA  
TECHO (TANQUES DE AGUA Y CALENTADOR HÍBRIDO-SOLAR)

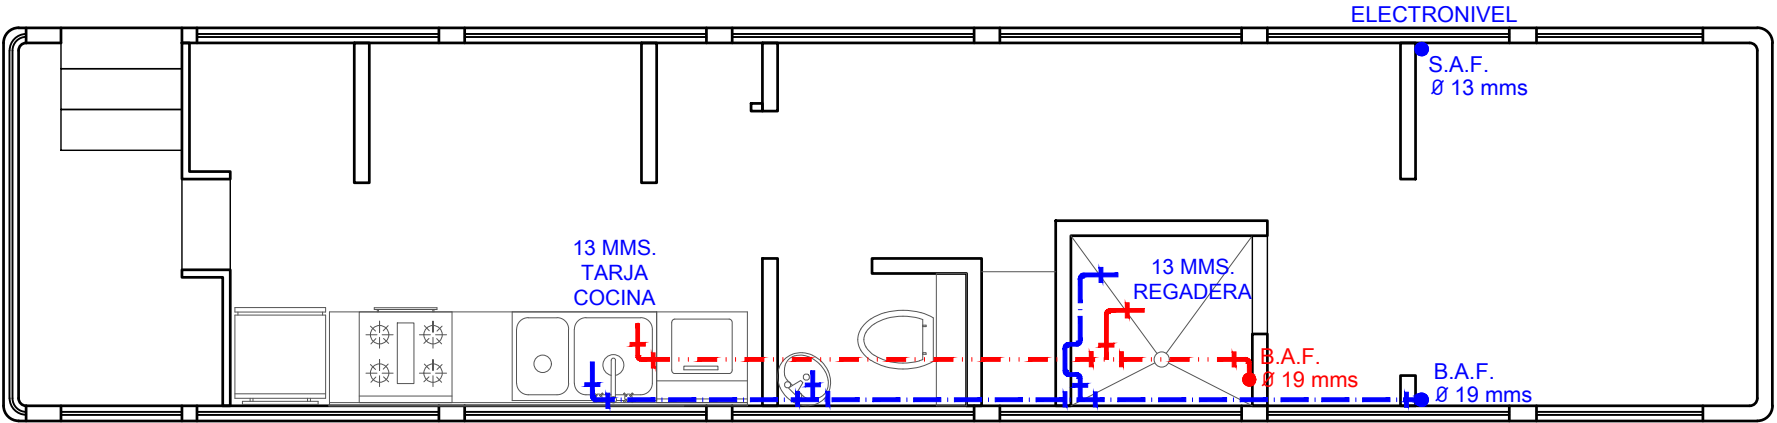

PLANTA  
SERVICIOS

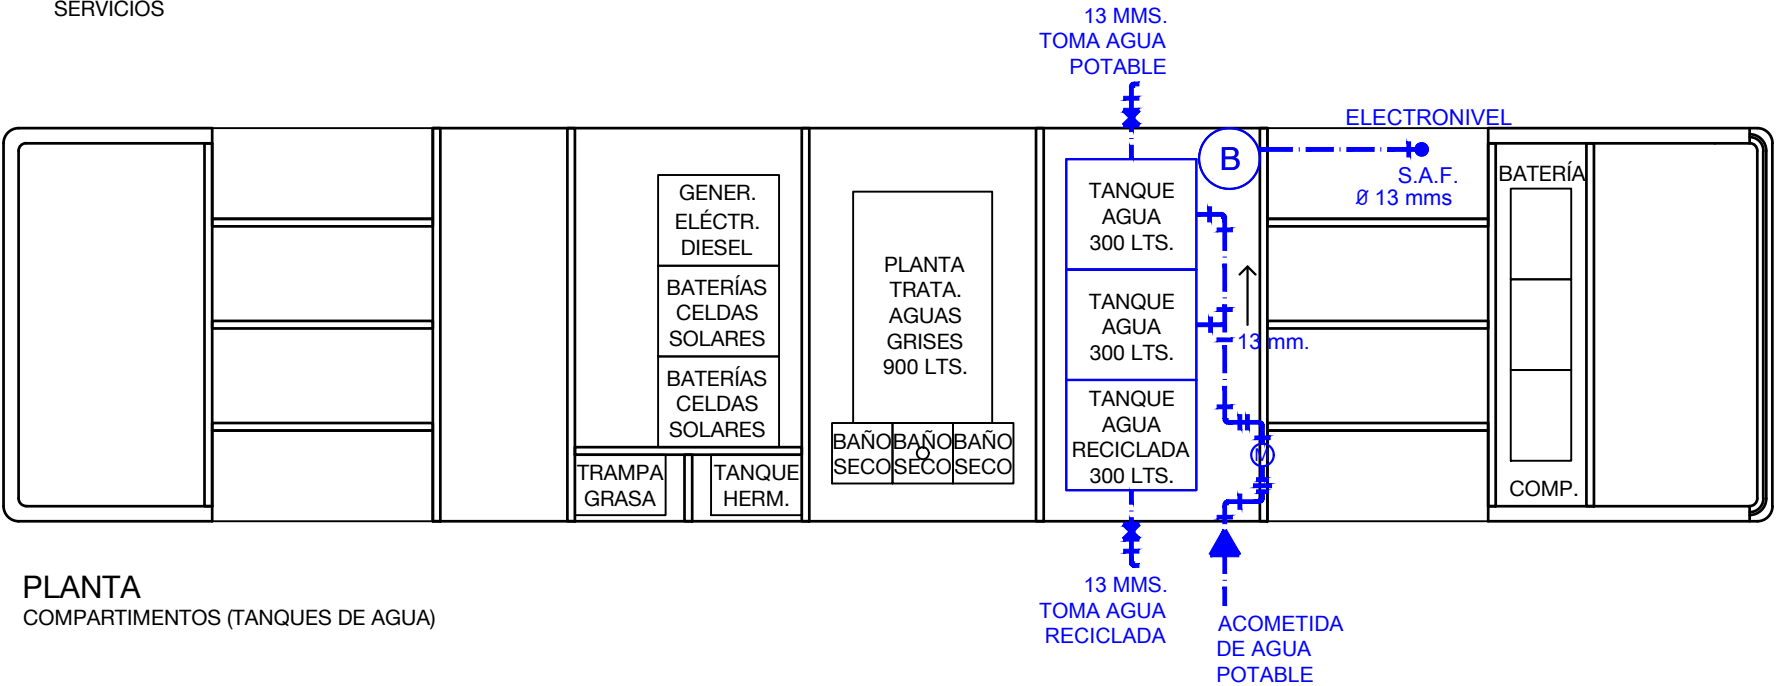

PLANTA  
COMPARTIMENTOS (TANQUES DE AGUA)



SIMBOLOGÍA INSTALACIÓN HIDRÁULICA					
ACOMETIDA TOMA DE AGUA MUNICIPAL		CRUCE DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN (DIÁMETRO INDICADO)		CISTERNA PREFABRICADA DE AGUA POTABLE MARCA ROTOPLAS (CAPACIDAD 5,000 LITROS)	
MEDIDOR					
TUERCA UNIÓN					
VÁLVULA DE COMPUERTA O DE GLOBO		SUBE COLUMNA DE AGUA FRÍA (DIÁMETRO INDICADO)		CISTERNA PREFABRICADA DE TRATAMIENTO DE AGUA PLUVIAL MARCA ROTOPLAS (CAPACIDAD 5,000 LITROS)	
VÁLVULA CHECK		BAJA COLUMNA DE AGUA FRÍA (DIÁMETRO INDICADO)			
VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN PARA FLOTADOR		SUBE COLUMNA DE AGUA CALIENTE (DIÁMETRO INDICADO)			
LLAVE DE NARIZ		CALENTADOR DE PASO A GAS L.P. O NATURAL SEGÚN ESPECIFICACIONES		TINACO PREFABRICADO DE AGUA POTABLE MARCA ROTOPLAS (CAPACIDAD 1,100 LITROS)	
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA (DIÁMETRO INDICADO)		BOMBA CENTRÍFUGA PARA LLENADO DE TINACOS (CAPACIDAD DE ½ H.P.)			
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CALENTADO (DIÁMETRO INDICADO)		EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PARA ALIMENTACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS (SEGÚN DESCRIPCIÓN)			
CODO A 45 °					
CODO A 90 °					
TEE					

### NOTAS INSTALACIÓN HIDRÁULICA

1.
- INSTALACIÓN HIDRÁULICA ELABORADA CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO O TUBOPLUS CON DIÁMETROS DE ½" (13 mms.) Y ¾" (19 mms.) " SEGÚN PROYECTO.
2.
- CONECTORES DE COBRE A MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO.
3.
- TANQUES DE AGUA PREFABRICADO 300 LTS.BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP MARCA PEDROLLO.
4.
- MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO SUGERIDOS.
5.
- SE RECOMIENDA CARGAR LA TUBERÍA CON ANTICIPACIÓN Y VERIFICAR LA PRESIÓN CONSTANTE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DE ACABADOS.