P-Boiler TOC Quality & Sample Turnaround Time Analysis

Min_TOC_value	Max_TOC_value	Max_time_taken(mins)	Min_time_taken(mins)
0.1	926	1.41K	30

Average_Result_Time vs (Year & Shift)

Year	A	B	C	Total
2023	32,182.90	19,545.63	10,109.81	61,838.34
2022	20,725.11	7,582.36	4,380.92	32,688.39
2024	8,256.34	2,190.46	336.99	10,783.80
2021	1,010.98			1,010.98
Total	62,175.33	29,486.95	14,827.72	106,490.00

Select_sample

All

Select_shift

All

TOC vs Year

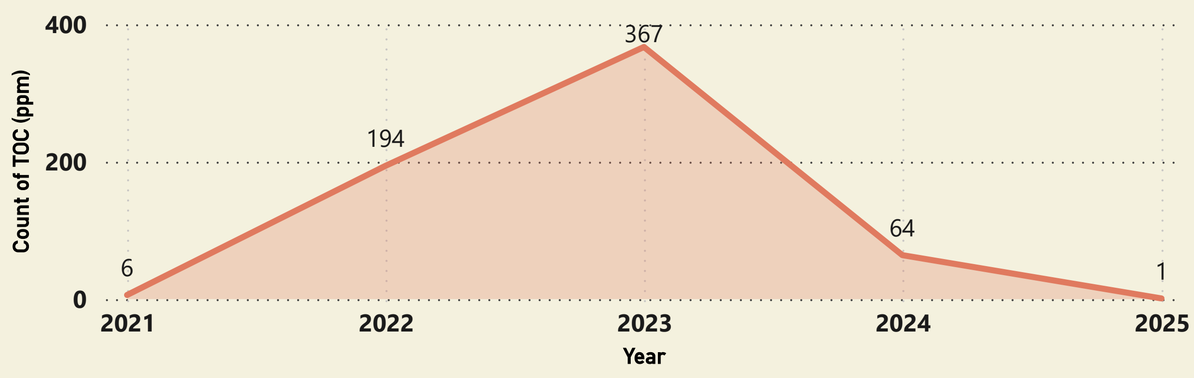

Shift vs Year

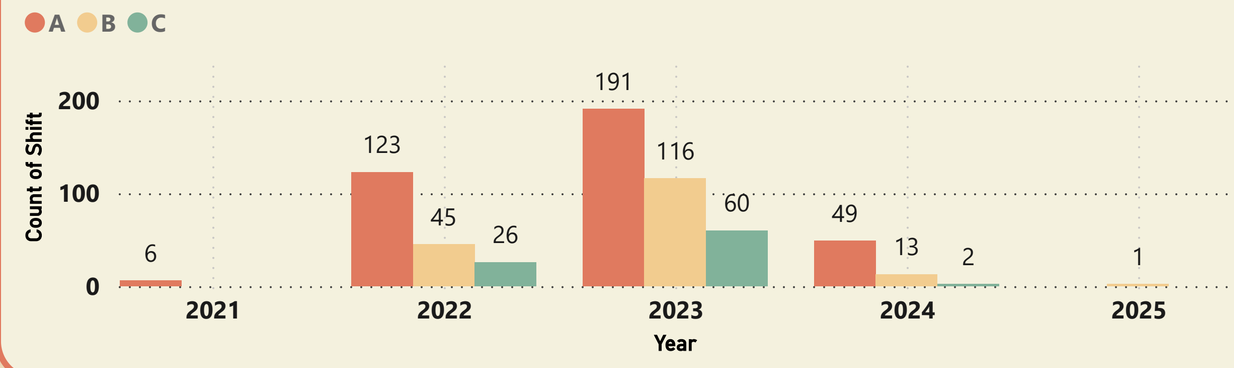

Ash Handling Plant (AHP) Performance & TSS Analysis

Min_TSS_value	Max_TSS_value	Max_time_taken(mins)	Min_time_taken(mins)
384	15K	360	130

Select sample

All

TSS Variation vs Output Duration

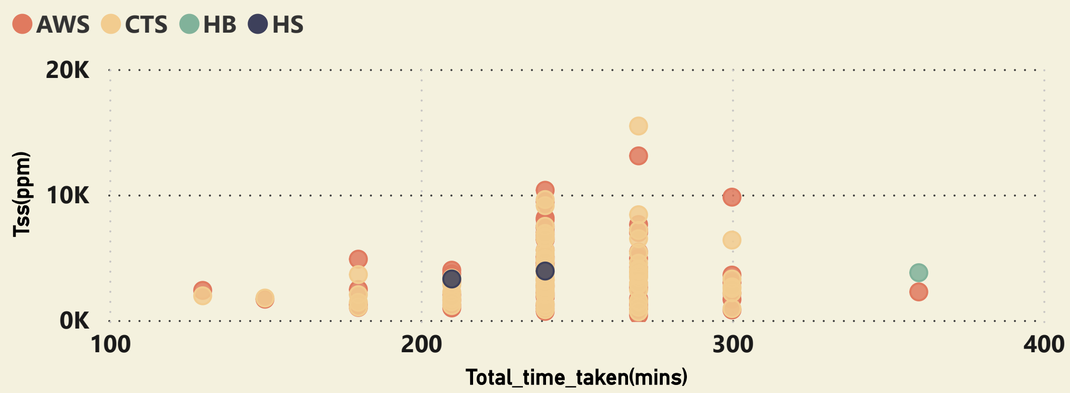

Select Date

All

Time vs TSS

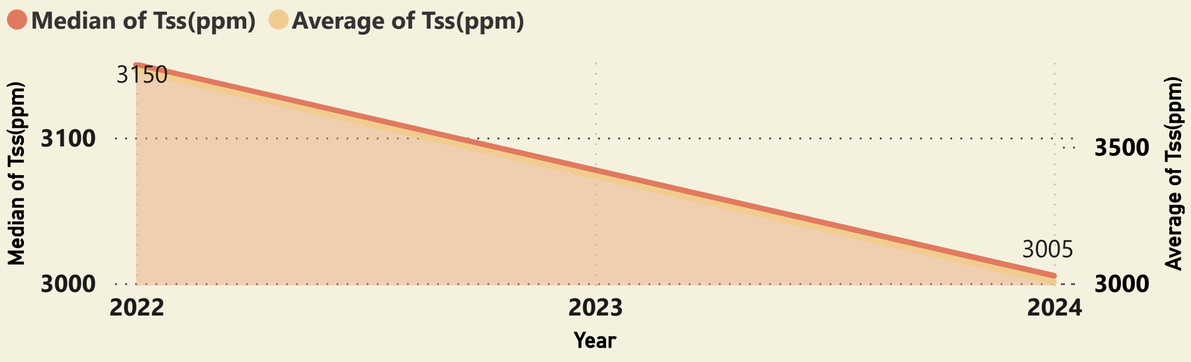

Sample_id vs TSS

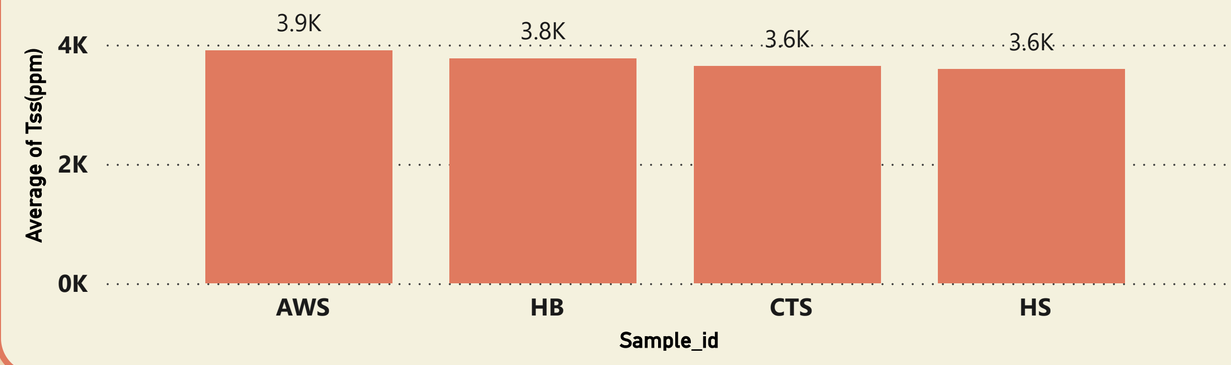

Coal Feed Quality & Energy Performance : Data-Driven Root Cause Analysis

Avg GCV(kcal/kg)	Avg FC(%)	Avg Ash(%)	Avg TM(%)	Avg IM(%)
5K	35.97%	27.82%	16.65%	4.80%

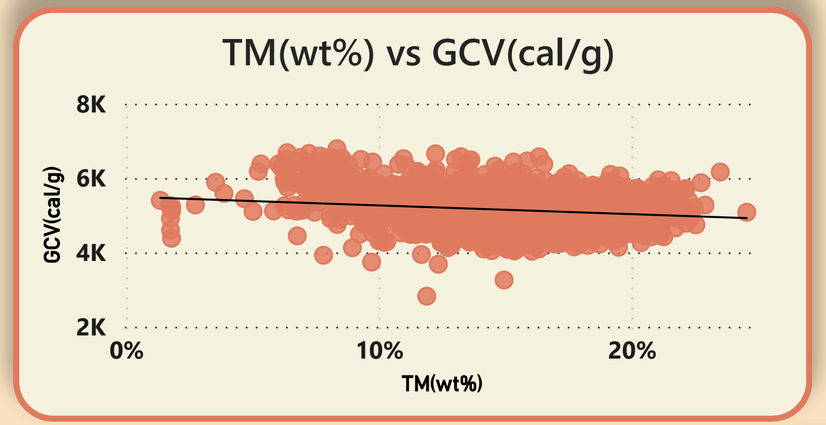

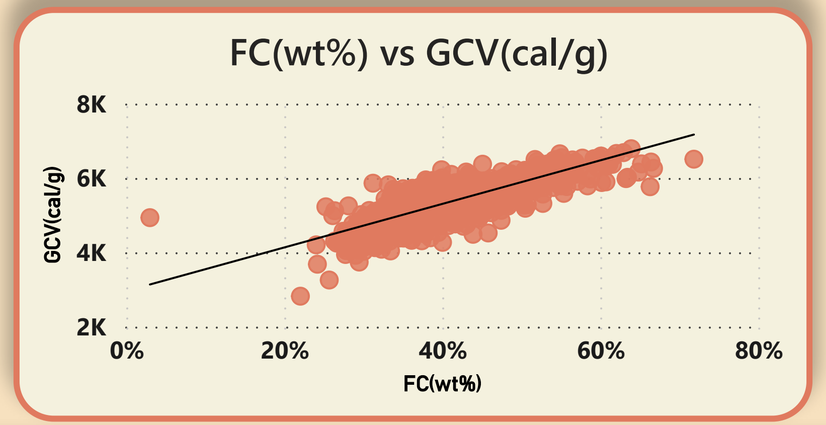

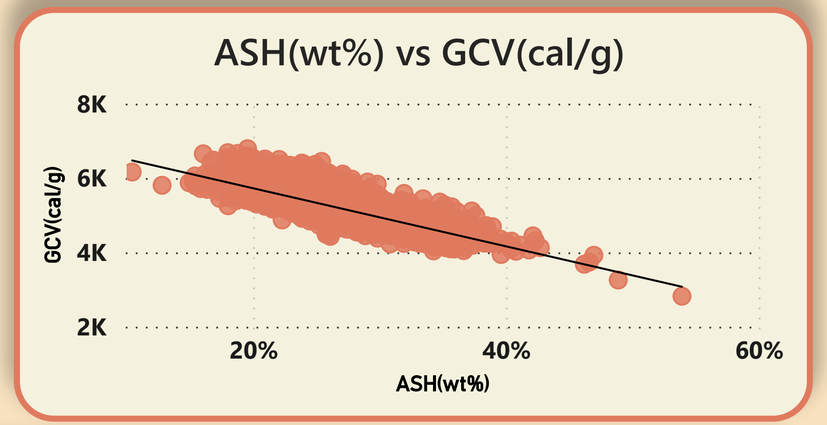

Select sample

All

Select date

All

Select shift
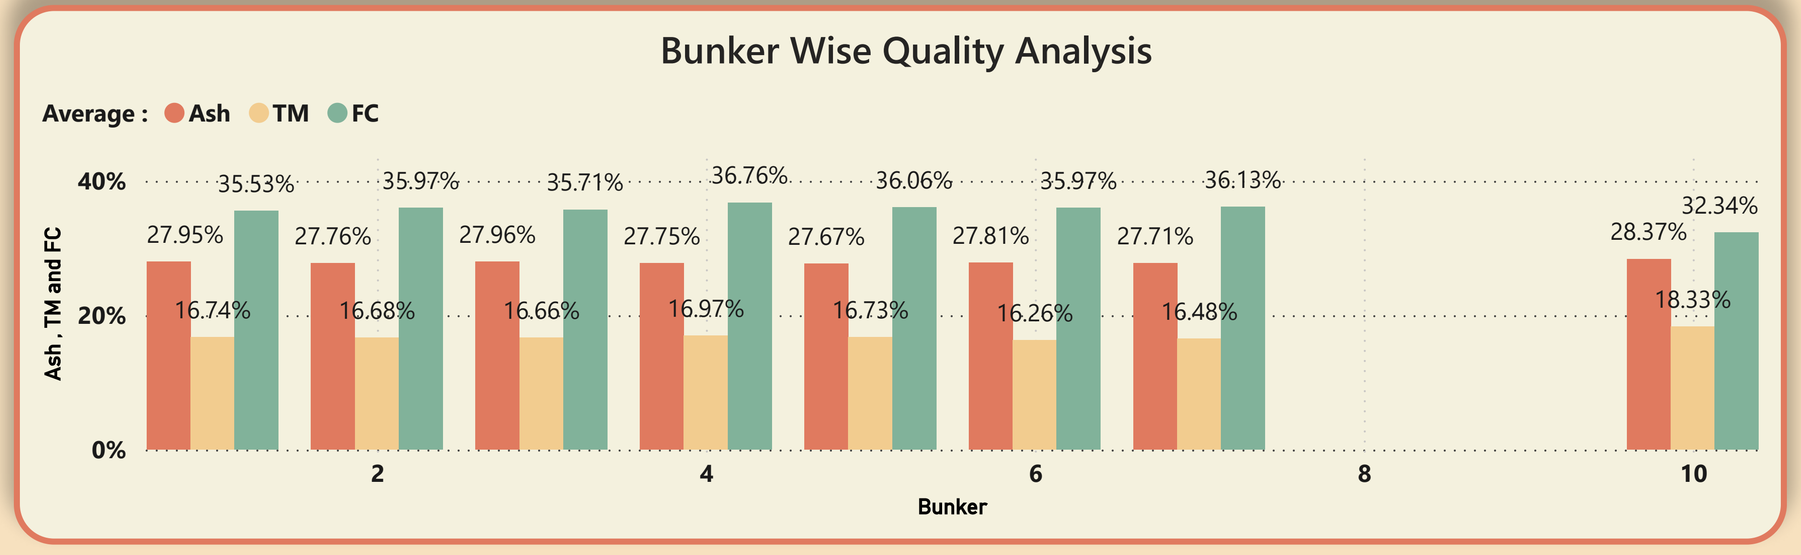
All