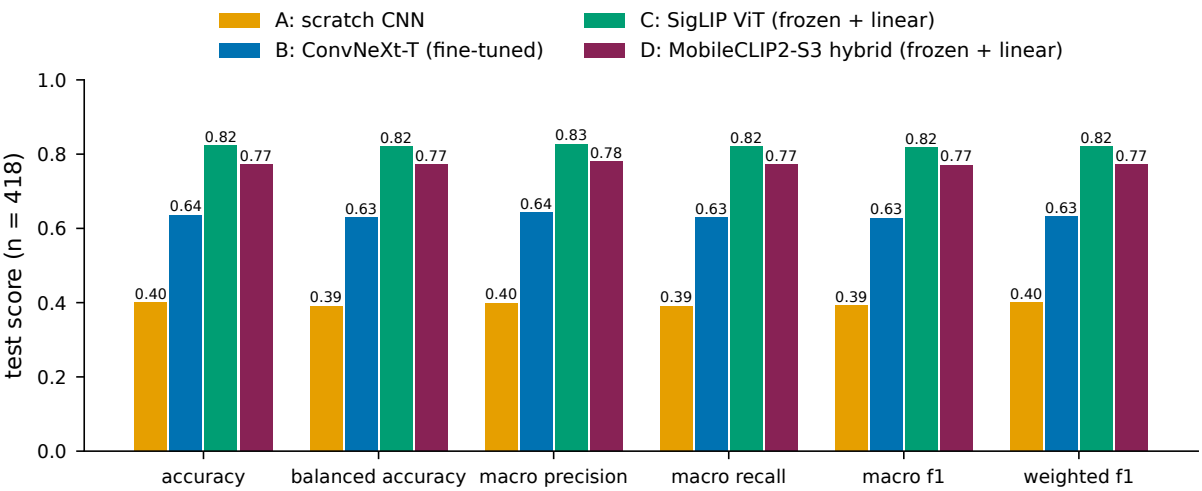
A: scratch CNN
B: ConvNeXt-T (fine-tuned)
C: SigLIP ViT (frozen + linear)
D: MobileCLIP2-S3 hybrid (frozen + linear)
test score (n = 418)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.40
0.64
0.82
0.77
0.39
0.63
0.82
0.77
0.40
0.64
0.83
0.78
0.39
0.63
0.82
0.77
0.39
0.63
0.82
0.77
0.40
0.63
0.82
0.77
accuracy
balanced accuracy
macro precision
macro recall
macro f1
weighted f1