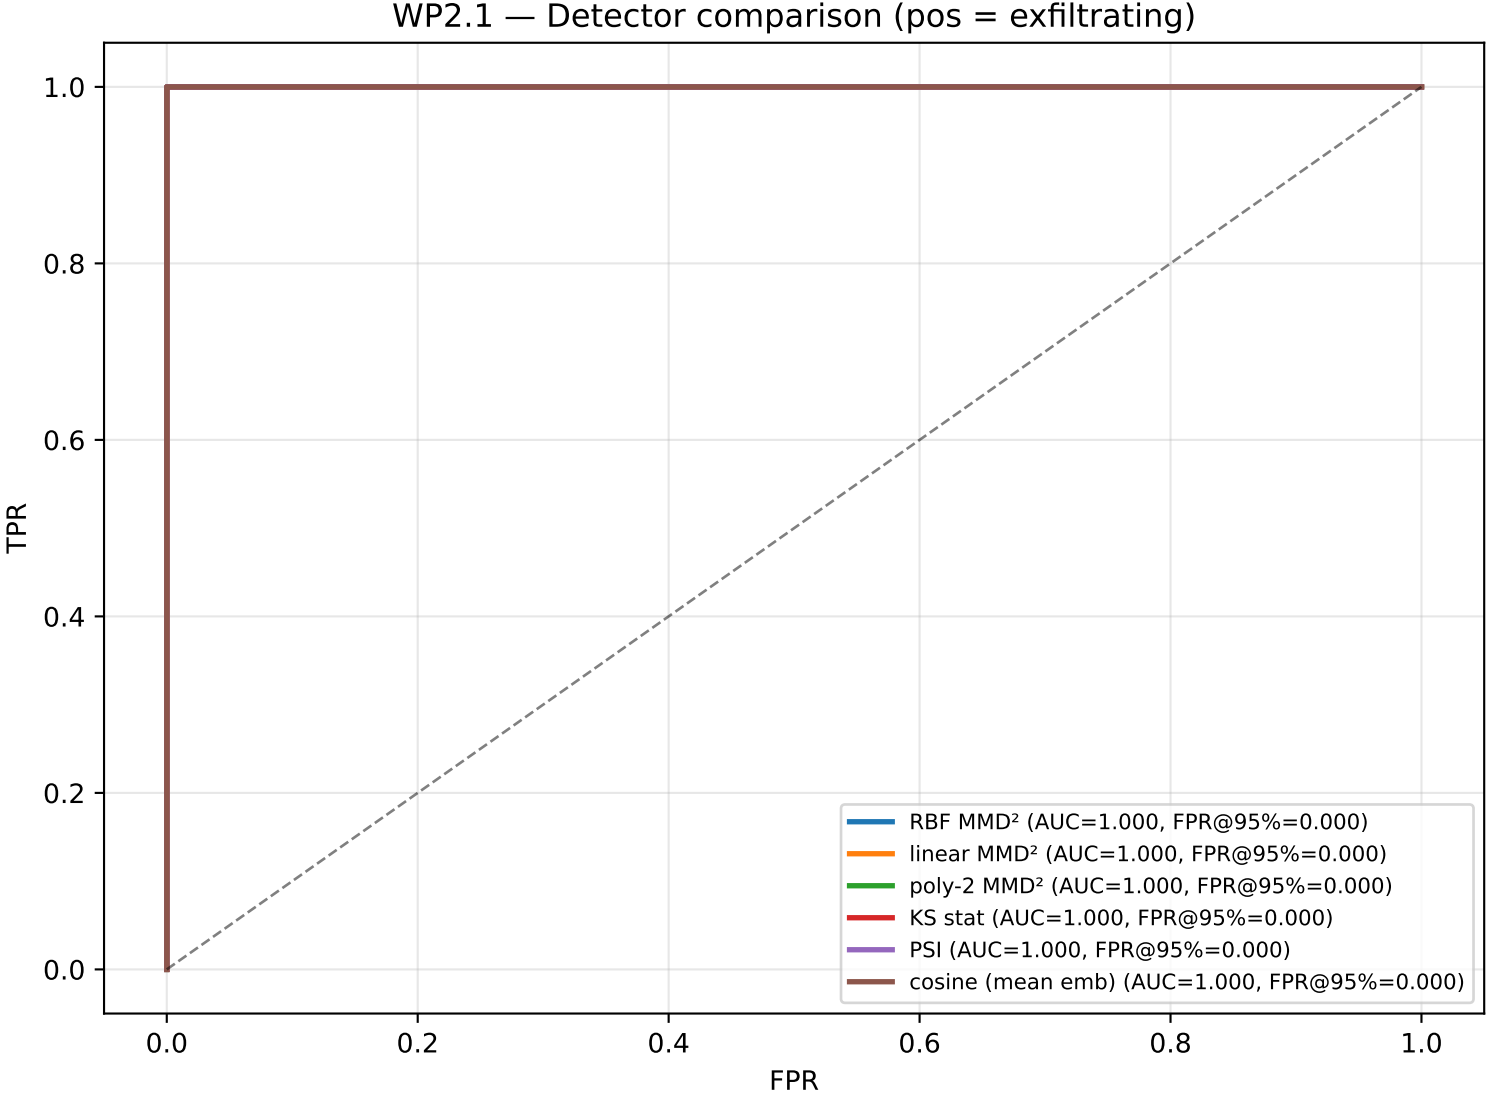
WP2.1 — Detector comparison (pos = exfiltrating)
TPR
FPR
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
RBF MMD² (AUC=1.000, FPR@95%=0.000)
linear MMD² (AUC=1.000, FPR@95%=0.000)
poly-2 MMD² (AUC=1.000, FPR@95%=0.000)
KS stat (AUC=1.000, FPR@95%=0.000)
PSI (AUC=1.000, FPR@95%=0.000)
cosine (mean emb) (AUC=1.000, FPR@95%=0.000)