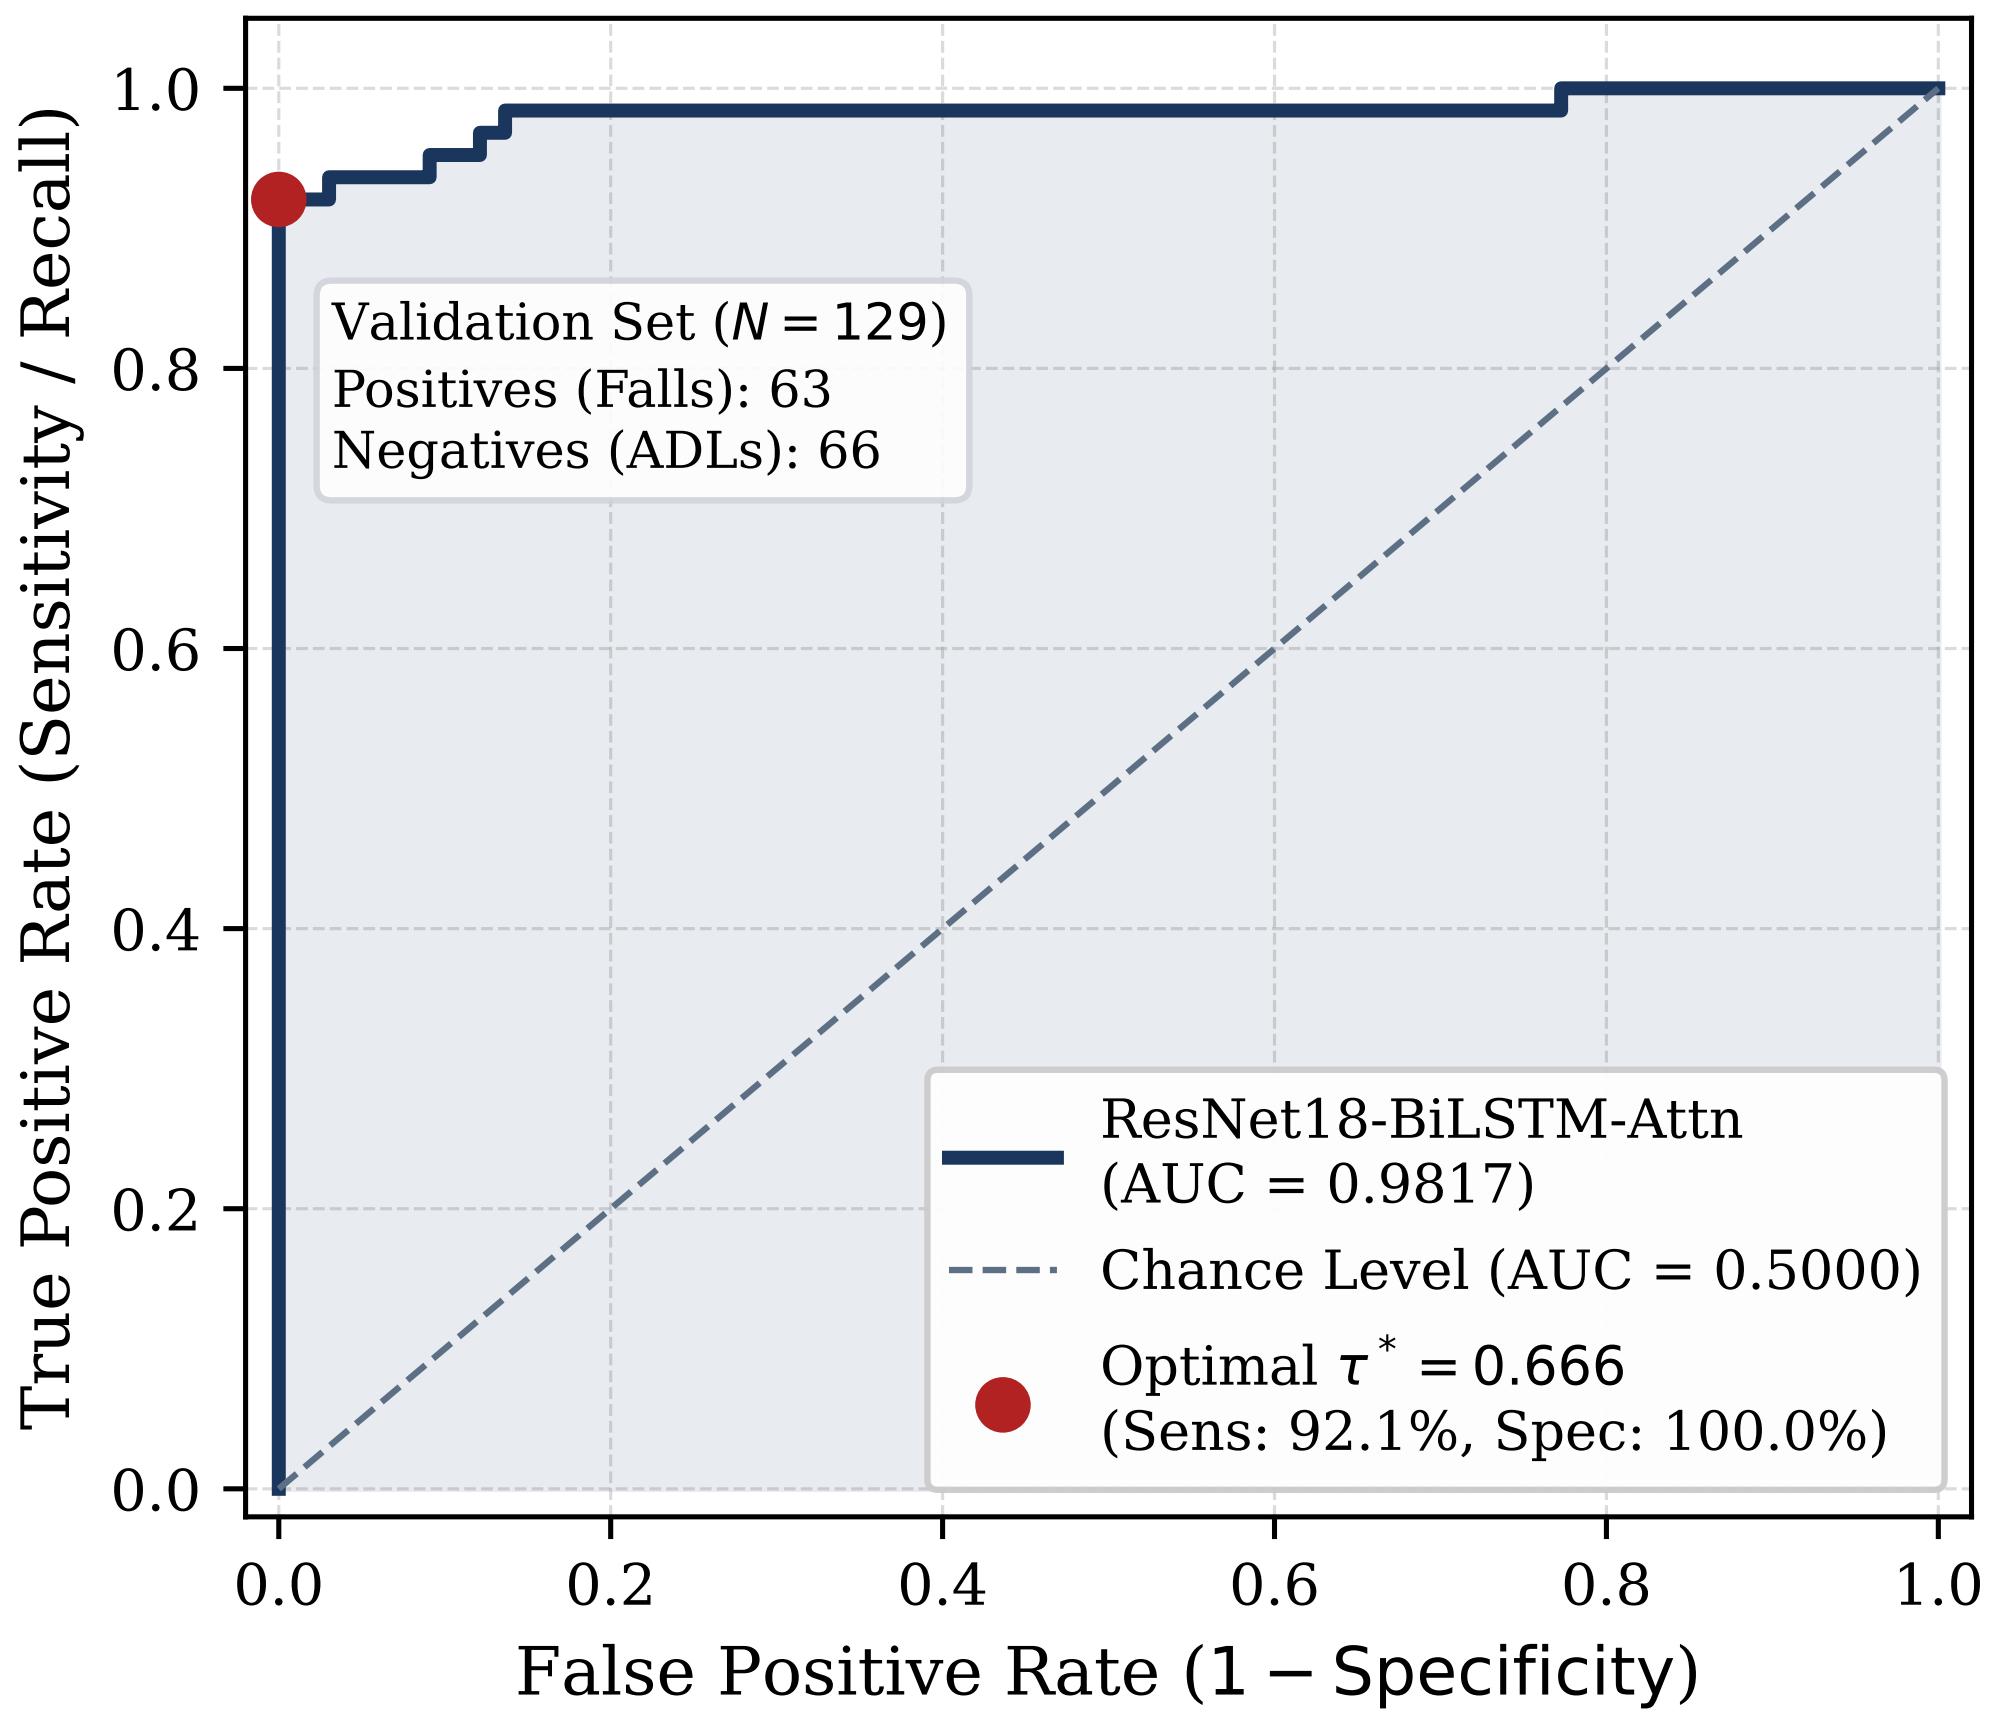
True Positive Rate (Sensitivity / Recall)
False Positive Rate (1 − Specificity)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Validation Set ($N = 129$)
Positives (Falls): 63
Negatives (ADLs): 66
ResNet18-BiLSTM-Attn
(AUC = 0.9817)
Chance Level (AUC = 0.5000)
Optimal $\tau^* = 0.666$
(Sens: 92.1%, Spec: 100.0%)