



训练 / 验证划分改变后的真实重训回测

(a) 净负荷 RMSE / kW

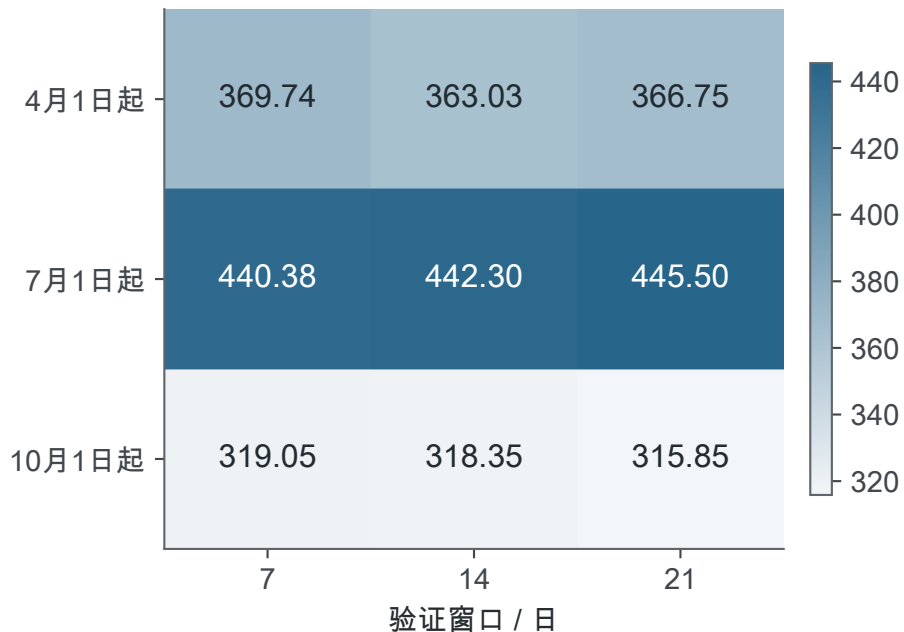

(b) 相对 7 日验证方案变化 / %

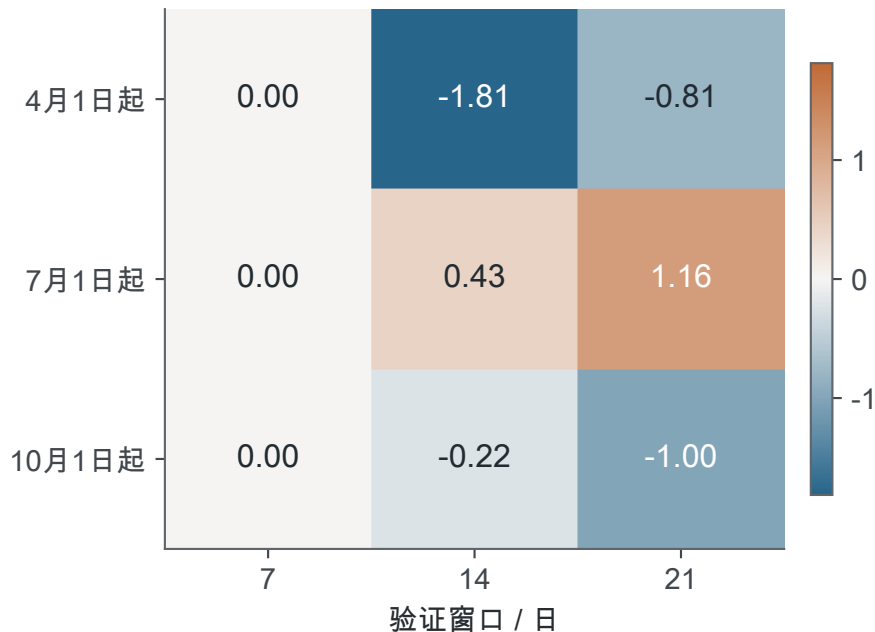

每格28日；验证窗加长也减少训练日数。28日内逐日发布并更新已完成的历史输入。