



问题一单参数重求解的敏感性

15组（含基准） | 基准费用 34115.03 元；循环总变差 33209.17 kW

(a) 购电费用变化

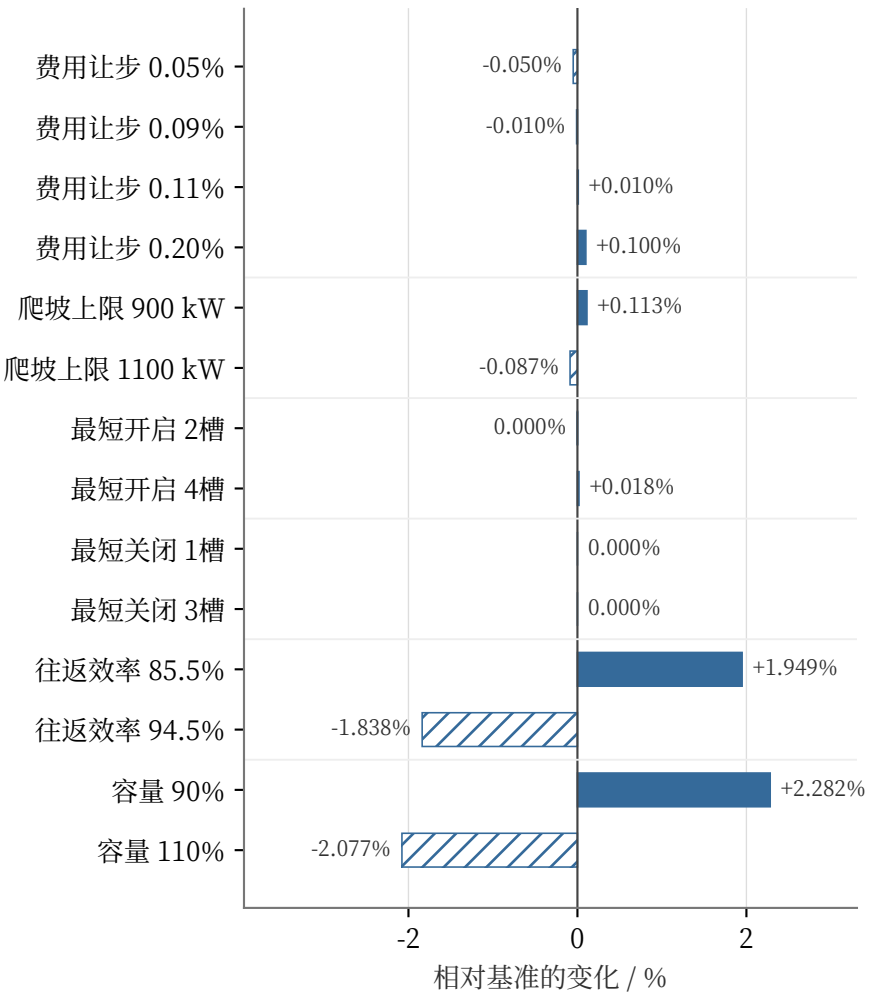

(b) 循环功率总变差变化

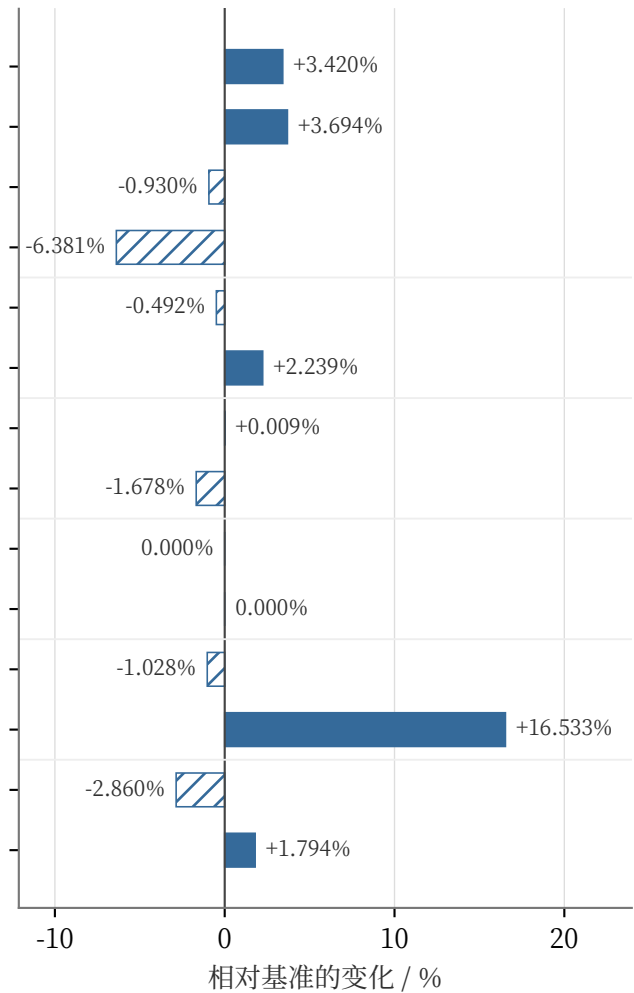

来源: exp008 / q1 / sensitivity.csv. 各组重新优化; 非固定计划扰动检验。
实心表示增加, 斜线表示减少; 两个面板的横轴尺度不同。