


Segunda-Feira, 22 Setembro de 2025

1 - Balanço de Energia

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed

Produção

Hidro Nacional	36.826	36.687	44,17%
Itaipu Binacional	4.501	4.454	5,36%
Termo Nuclear	1.990	2.008	2,42%
Termo Convencional	13.737	13.104	15,78%
Eólica	16.553	16.546	19,92%
Solar (***)	10.934	10.251	12,34%
Total SIN	84.541	83.050	100,00%
Intercâmbio Internacional (**)	-342	-208	
Carga (*)	84.883	83.258	

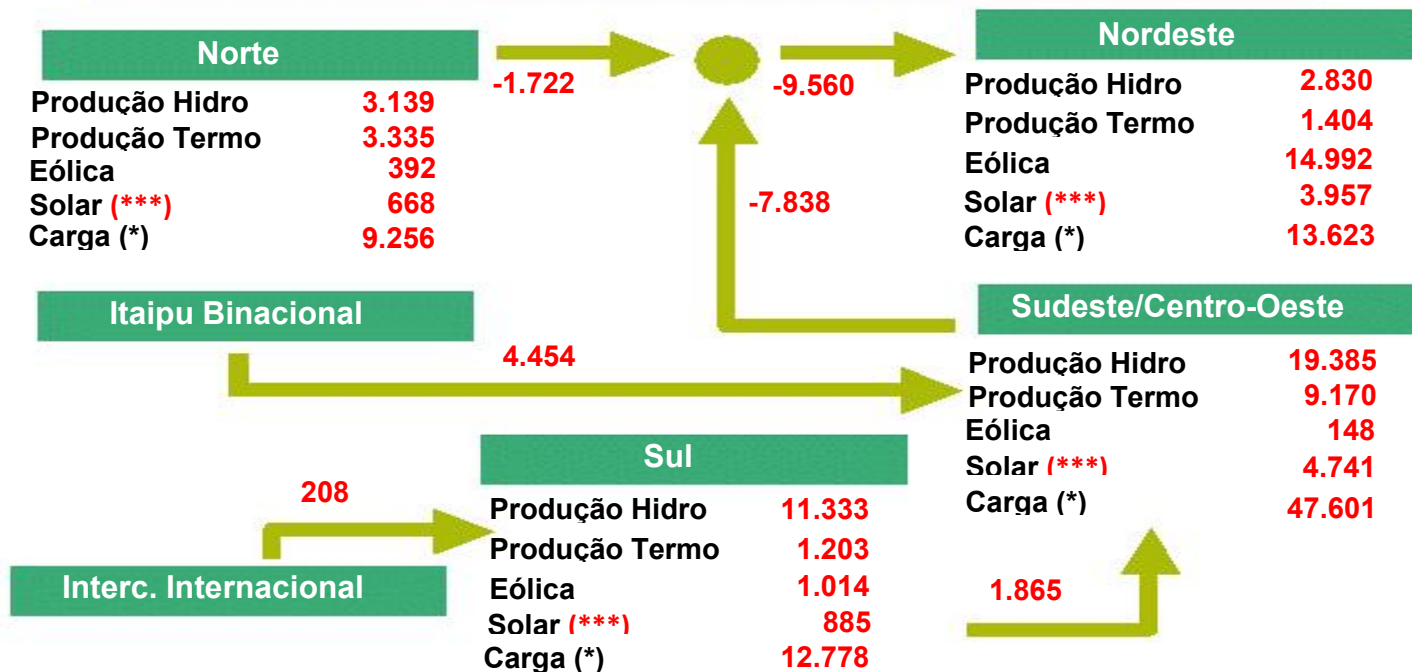

(*) Carga = Consumo + Perdas

(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação

(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMDG

LEGENDA: ■ Verificado

■ Programado

1.2 - Carga - MWmed

Verificada no Dia


Máxima Histórica

SUL	12.778	19.304	em	11/02/25
SUDESTE - CO	47.601	55.559	em	18/02/25
NORTE	9.256	9.261	em	11/09/25
NORDESTE	13.623	14.869	em	10/10/24
SIN	83.258	96.608	em	26/02/25

Em 13/09/2025, as datas e valores dos recordes de demanda máxima instantânea do submercado Norte foram atualizados para considerar a carga de Roraima.

2 - Balanço de Energia Detalhado

LEGENDA: ■ Verificado ■ Programado

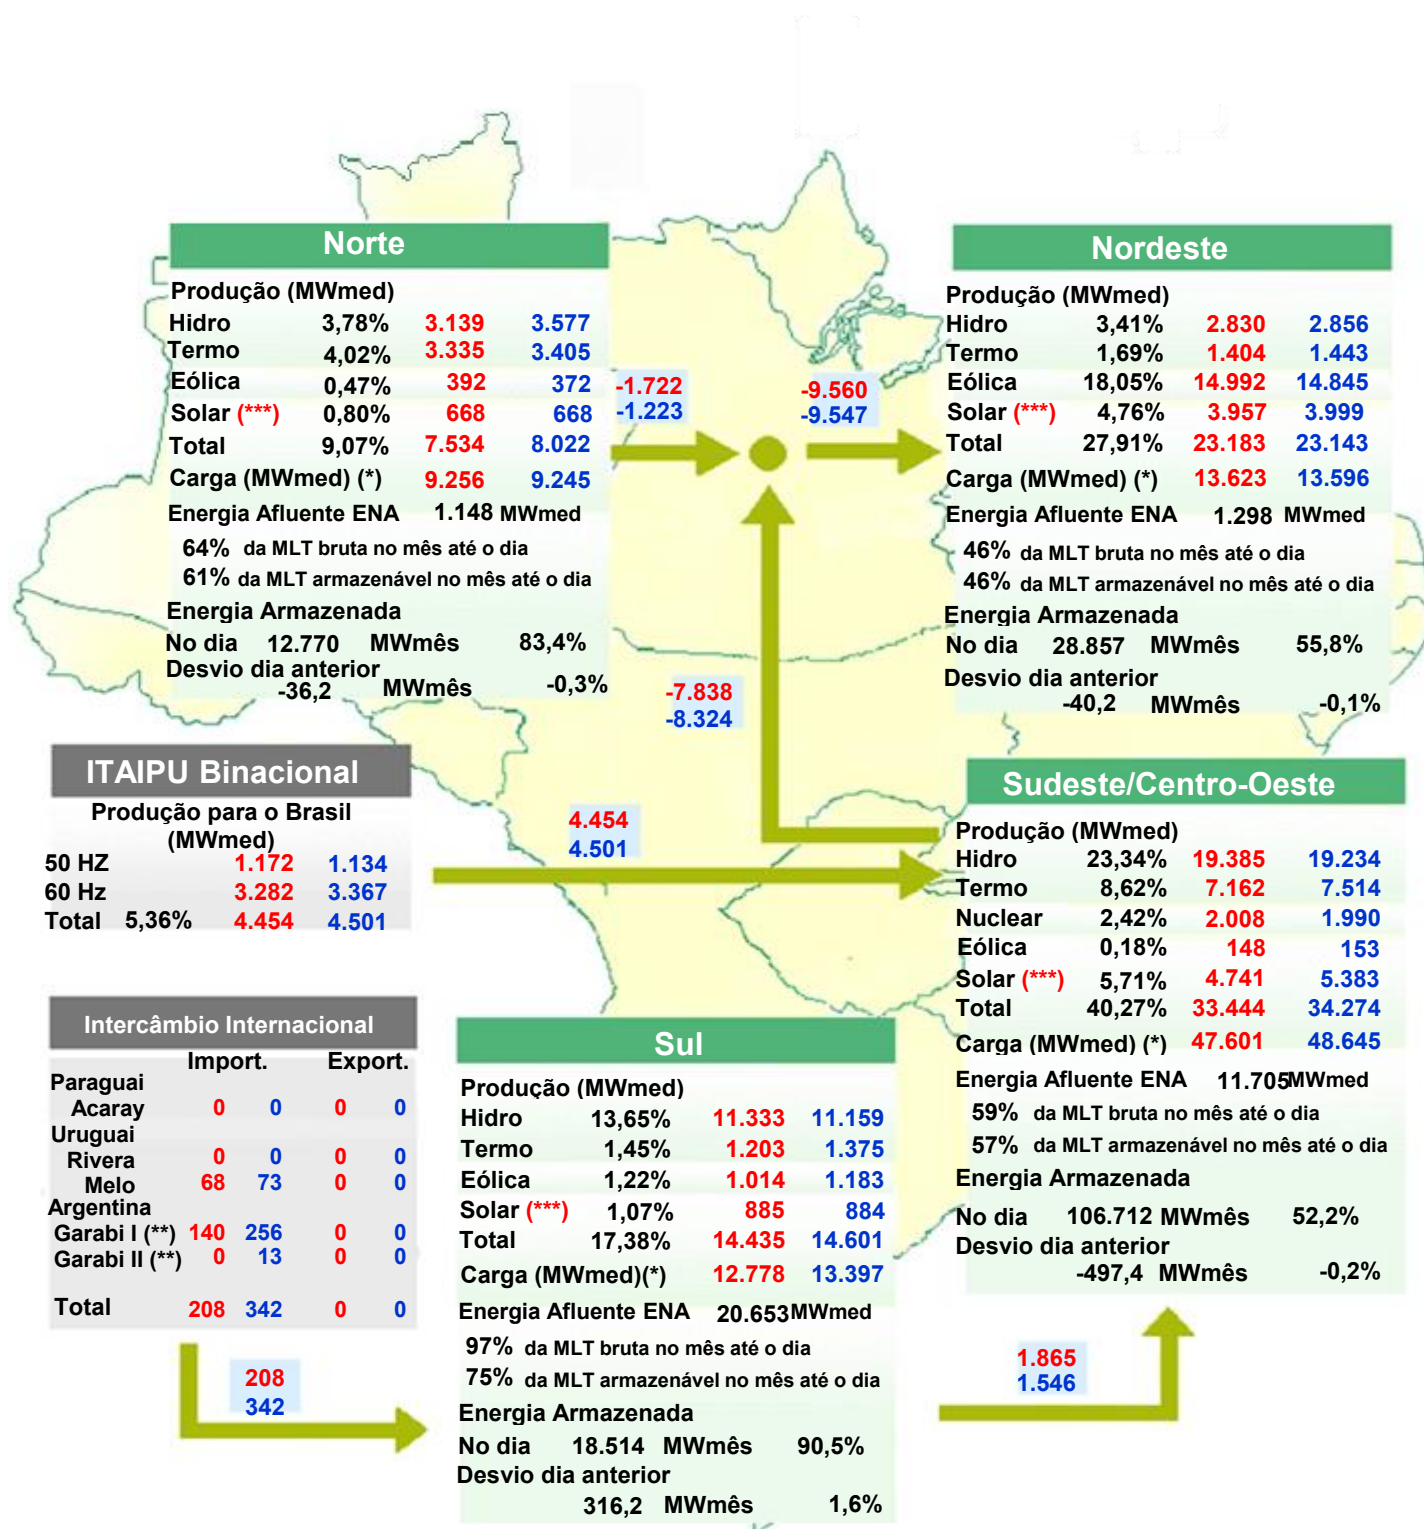

(*) Carga = Consumo + Perdas

(**) Valores relativos a subestação Santo Ângelo, referência para exportação Brasil / Argentina.

(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD

3 - Variação de Energia Armazenada

Energia Armazenada	SIN	Sul	SE/CO	Norte	NE
Capacidade Máxima (MWmês)	292.068	20.459	204.615	15.302	51.691
Armazenamento ao final do dia (MWmês)	166.852	18.514	106.712	12.770	28.857
Armazenamento ao final do dia (%)	57,1%	90,5%	52,2%	83,4%	55,8%
Variação em relação dia anterior (%)	-0,1	1,6	-0,2	-0,3	-0,1
Variação acumulada mensal (%)	-4,7	0,9	-5,6	-4,4	-3,6

4 - Destaques da Operação

* CARGA E PRODUÇÃO DE ENERGIA POR SUBMERCADO

Submercado Sul:

A geração hidráulica foi superior ao valor programado, notadamente no período entre 00h00 e 13h00, devido à carga do SIN superior ao previsto neste período e devido às gerações térmica e eólica inferiores ao previsto neste submercado.

A geração térmica foi inferior ao valor programado em usinas controladas (ver itens 5 e 6) e não controladas pelo ONS.

A geração eólica foi inferior ao valor previsto em função de condições menos favoráveis de vento.

A carga foi inferior ao valor previsto.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

A geração hidráulica foi superior ao valor programado, notadamente no período entre 00h00 e 13h00, devido à carga do SIN superior ao previsto neste período e devido às gerações térmica e solar fotovoltaica inferiores ao previsto neste submercado.

A geração térmica foi inferior ao valor programado em usinas controladas (ver itens 5 e 6) e não controladas pelo ONS.

As gerações nuclear e eólica, bem como a produção total de Itaipu para o Brasil, não apresentaram desvio significativo em relação aos valores previstos.

A carga foi inferior ao valor previsto.

Das 06h44 às 17h29 houve limitação / restrição da geração eólica e solar fotovoltaica para controle de inequações regionais e fluxos sistêmicos contidos em instrução de operação normal e intervenções em andamento. A máxima redução foi de 809 MW.

Submercado Nordeste:

As gerações hidráulica, térmica e solar fotovoltaica, bem como a carga, não apresentaram desvio significativo em relação aos valores previstos.

A geração eólica foi superior ao valor previsto em função de condições mais favoráveis de vento.

Da 00h00 às 02h21 e das 05h28 às 23h59 houve limitação / restrição da geração eólica e solar fotovoltaica para controle de inequações regionais e fluxos sistêmicos contidos em instrução de operação normal e intervenções em andamento. A máxima redução foi de 5.886 MW.

Submercado Norte:

A geração hidráulica foi inferior ao valor programado, notadamente a partir das 18h00, devido à demanda do SIN inferior ao previsto durante o período de ponta de carga.

A geração térmica foi inferior ao valor programado em usinas controladas (ver itens 5 e 6) e não controladas pelo ONS.

As gerações eólica e solar fotovoltaica, bem como a carga, não apresentaram desvio significativo em relação aos valores previstos.

Sistema Isolado de Roraima

O sistema de Roraima interligou-se ao SIN a partir das 07h23 do dia 16/09/2025.

*** TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA ENTRE SUBMERCADOS**

Intercâmbio de Energia do Submercado Sul

O intercâmbio de energia do submercado Sul foi superior ao valor programado devido à carga inferior ao valor previsto neste submercado, conforme relato anterior.

Intercâmbio de Energia do Submercado Nordeste

O intercâmbio de energia do submercado Nordeste não apresentou desvio significativo em relação ao valor programado.

Intercâmbio de Energia para o Submercado Norte

O intercâmbio de energia para o submercado Norte foi superior ao valor programado devido à geração hidráulica inferior ao valor programado neste submercado, conforme relato anterior.

Intercâmbio Internacional

O intercâmbio internacional entre Brasil e Argentina, via conversoras de Garabi I e II, foi inferior ao valor programado, por solicitação do ONS, devido à demanda do SIN inferior ao previsto durante o período de ponta de carga.

O intercâmbio internacional entre Brasil e Uruguai, via conversora de Melo, não apresentou desvio significativo em relação ao valor programado.

*** OCORRÊNCIAS NA REDE DE OPERAÇÃO**

Nada a relatar.

* OCORRÊNCIAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

1) Às 10h52 ocorreu o desligamento automático do setor de 88 kV da SE Sul, no estado de São Paulo.

Causa a ser identificada.

Consequência: Interrupção de 830 MW de carga da ENEL Distribuição São Paulo.

Normalização: Às 10h52 foi iniciada a normalização dos equipamentos, sendo concluída às 11h40. Às 11h23 foi concluído o restabelecimento das cargas.

* INTEGRAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES

Nada a relatar.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nada a relatar.

5 - Gerações Térmicas das Usinas Tipo I e Tipo II-A

5.1 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo I

Usinas	Razão do	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária		Obs.
	Despacho	Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var%(**)	
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Do Atlântico	INF/OME	490	395	395	387	-8	-2%	(3)
W. Arjona	---	177	78	0	0	---	---	(4)
Daia	---	44	0	0	0	---	---	(3)
Xavantes	---	0	0	0	0	---	---	(3)
Angra II	OME	1350	1350	1350	1361	11	1%	---
Angra I	OME	640	640	640	647	7	1%	---
Marlim Azul	OME/UCM	565	565	552	562	10	2%	---
Baixada Fluminense	OME	530	520	520	512	-8	-2%	---
Santa Cruz Nova	OME	500	350	350	350	---	0%	(2)
Luiz O. R. Melo	---	204	204	0	0	---	---	---
GNA I	---	1339	1338	0	0	---	---	---
Cubatão	INF/OME	216	216	181	172	-9	-5%	---
GNA II	INF/OME	1673	1672	1672	1665	-7	0%	---
Karkey 013	INF/OME/UCM/REL	256	256	54	36	-18	-33%	---
Karkey 019	OME/UCM/REL	126	116	10	2	-8	-80%	---
Três Lagoas	---	360	360	0	0	---	---	---
Porsud I	UCM/REL	116	116	10	3	-7	-70%	---
Porsud II	UCM/REL	78	78	6	2	-4	-67%	---
Termomacaé	---	929	900	0	0	---	---	---
Cuiabá	---	529	490	0	0	---	---	---
Ibirité	---	235	235	0	0	---	---	---
Termorio	---	1036	634	0	0	---	---	(2)
Norte Fluminense	---	826	826	0	0	---	---	---
Viana	---	175	175	0	0	---	---	---
Povoação 1	---	75	75	0	0	---	---	---
Viana 1	---	38	37	0	0	---	---	---
Seropédica	---	386	360	0	0	---	---	---
Juiz de Fora	---	87	84	0	0	---	---	---
Nova Piratininga	---	576	384	0	0	---	---	(3)
Palmeiras de Goiás	---	176	70	0	0	---	---	(3)
TOTAL SE / CO		13732	12524	5740	5699	-41	-1%	

Legenda:

REL - Razão Elétrica

OME - Ordem de Mérito

INF - Inflexibilidade

EXP - Exportação

TE - Teste

GEN - Garantia de Suprimento Energético

PCI - Perdas e Consumo Interno de Exportação

GFM - Geração Fora de Ordem de Mérito de Custo

GSB - Geração de Substituição

ERP - Energia Reposição de Exportação

UCM - Unit Commitment

RRO - Recomposição da Reserva Operativa

(1) - Não são comparadas por serem programadas sempre na base

(2) - Manutenção em Unidade Geradora (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)

(3) - Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)

(4) - Manutenção em Unidade Geradora e Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)

(*) - A Capacidade Instalada e Disponível não considera o montante de geração com operação comercial suspensa ou em processo de expansão

(**) - Diferença (Verificado - Programado)

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária		Obs.
		Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var %(**)	
S U L								
Pampa Sul	OME	345	345	345	344	-1	0%	---
Figueira	---	0	0	0	0	---	---	(3)
J. Lacerda C	INF/OME	330	330	300	301	1	0%	---
J. Lacerda B	---	220	220	0	0	---	---	---
J. Lacerda A	---	190	190	0	0	---	---	---
Candiota III	INF/OME/REL	350	350	329	324	-5	-2%	---
Uruguaiana	---	640	0	0	0	---	---	(3)
Araucária	---	484	484	0	0	---	---	---
Canoas	---	249	248	0	0	---	---	---
TOTAL S		2808	2167	974	969	-5	-1%	
N O R D E S T E								
Global I	---	0	0	0	0	---	---	(3)
Global II	---	0	0	0	0	---	---	(3)
Maracanaú I	---	142	0	0	0	---	---	(3)
Petrolina	---	0	0	0	0	---	---	(3)
Porto Pecém I	OME/UCM	720	720	720	712	-8	-1%	---
Porto Pecém II	OME/UCM	365	365	295	296	1	0%	---
Porto Sergipe	INF	1593	1593	16	0	-16	-100%	---
Vale do Açú	---	323	110	0	0	---	---	(3)
Pernambuco III	---	201	201	0	0	---	---	---
Termopernambuco	---	550	550	0	0	---	---	---
Suape II	---	381	381	0	0	---	---	---
Termobahia	---	186	165	0	0	---	---	(3)
Termocabo	---	50	24	0	0	---	---	(3)
Termonordeste	---	171	92	0	0	---	---	(3)
Termoparaíba	---	171	92	0	0	---	---	(3)
Termoceará	---	223	200	0	0	---	---	(3)
Campina Grande	---	169	0	0	0	---	---	(4)
Camaçari Muricy II	---	144	144	0	0	---	---	---
Pecém II	---	144	144	0	0	---	---	---
TOTAL NE		5533	4781	1031	1008	-23	-2%	

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária		Obs.
		Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var %(**)	
N O R T E								
Jaguatirica II	OME	141	126	126	125	-1	-1%	(3)
Bonfim	INF/OME	10	10	6	6	---	0%	---
Cantá	INF/OME	10	10	6	7	1	17%	---
Pau Rainha	INF/OME	10	10	6	6	---	0%	---
Santa Luz	INF/OME	10	10	6	6	---	0%	---
Baliza	INF/OME	10	6	5	0	-5	-100%	(3)
Monte Cristo Sucuba	OME	43	38	2	2	---	0%	(3)
Palmaplan	REL	12	12	3	5	2	67%	---
Poraquê	OME	85	80	80	79	-1	-1%	---
Pirarucu	OME	73	67	67	69	2	3%	---
Tucunaré	OME	70	65	65	67	2	3%	---
Jaraqui	OME	75	63	63	64	1	2%	(3)
Tambaqui	OME	75	63	63	63	---	0%	(3)
Aparecida	OME	166	142	142	137	-5	-4%	(3)
Mauá 3	OME	591	540	540	547	7	1%	---
Maranhão III	OME	519	519	519	496	-23	-4%	---
Maranhão IV	OME/UCM	338	338	338	312	-26	-8%	---
Maranhão V	OME/UCM	338	338	338	319	-19	-6%	---
Parnaíba V	OME/UCM	365	239	239	232	-7	-3%	(3)
Nova Venécia	INF/OME/UCM	265	265	253	249	-4	-2%	---
Porto do Itaqui	OME/UCM	360	360	332	335	3	1%	---
Parnaíba IV	---	56	56	0	0	---	---	---
Geramar II	---	166	159	0	0	---	---	---
Geramar I	---	166	159	0	0	---	---	---
TOTAL N		3954	3675	3199	3126	-73	-2%	

5.2 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo II-A

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária		Obs.
		Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var %(**)	
S U L								
São Sepé	OME	8	4	4	4	---	0%	(3)
Barra Bonita I	OME	10	9	1	0	-1	-100%	---
TOTAL S		18	13	5	4	-1	-20%	
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Onça Pintada	OME	50	50	50	50	---	0%	---
Santa Vitória	OME	41	41	41	28	-13	-32%	---
Paulínia Verde	INF	16	15	15	13	-2	-13%	---
TOTAL SE		0	0	0	0	0	---	
N O R D E S T E								
ERB Candeias	INF/OME/UCM	17	12	12	8	-4	-33%	(3)
Prosperidade I	OME	28	9	8	0	-8	-100%	(4)
Prosperidade III	OME/UCM	56	44	39	33	-6	-15%	---
Prosperidade II	---	38	0	0	0	---	---	(3)
TOTAL NE		139	65	59	41	-18	-31%	
N O R T E								
Floresta	---	35	24	0	0	---	---	(3)
Monte Cristo	---	83	83	0	0	---	---	---
Monte Cristo II	---	30	27	0	0	---	---	---
Distrito	---	46	40	0	0	---	---	(3)
TOTAL N		194	174	0	0	0	---	

O submódulo 7.2 dos Procedimentos de Rede determina que as usinas Tipo I e Tipo II-A são programadas e despachadas centralizadamente pelo ONS.

5.3 - Usinas com mais de uma razão de despacho (Tipo I e II-A) - Médias Diárias

Usinas	Média Diária		Razão do Despacho
	Verificada	Programada	
Do Atlântico	176	176	INF
	211	219	OME
Marlim Azul	516	506	OME
	46	46	UCM
Cubatão	141	149	INF
	31	32	OME
GNA II	1561	1568	INF
	104	104	OME
Karkey 013	33	33	INF
	1	5	OME
	2	7	UCM
	0	9	REL
Karkey 019	0	2	OME
	2	3	UCM
	0	5	REL
Porsud I	1	3	UCM
	2	7	REL
Porsud II	0	1	UCM
	2	5	REL
J. Lacerda C	213	212	INF
	88	88	OME

Candiota III	302 22 0	305 22 2	INF OME REL
Porto Pecém I	578 134	585 135	OME UCM
Porto Pecém II	146 150	145 150	OME UCM
Bonfim	4 2	4 2	INF OME
Cantá	4 3	3 3	INF OME
Pau Rainha	3 3	3 3	INF OME
Santa Luz	3 3	3 3	INF OME
Baliza	0 1	4 1	INF OME
Maranhão IV	305 7	331 7	OME UCM
Maranhão V	313 6	331 7	OME UCM
Parnaíba V	187 45	194 45	OME UCM
Nova Venécia	16 221 12	14 227 12	INF OME UCM
Porto do Itaqui	235 100	232 100	OME UCM
ERB Candeias	0 7 1	1 10 1	INF OME UCM
Prosperidade III	32 1	38 1	OME UCM

5.4 - Total de Geração Térmica das Usinas Tipo I e Tipo II-A dos submercados e do SIN

	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária	
	Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var % (**)
SUDESTE/CENTRO-OESTE	13732	12524	5740	5699	-41	-1%
SUL	2826	2180	979	973	-6	-1%
NORDESTE	5672	4846	1090	1049	-41	-4%
NORTE	4148	3849	3199	3126	-73	-2%
TOTAL SIN	26378	23399	11008	10847	-161	-1%

5.5 - Principais diferenças entre as Capacidades Instaladas e Disponibilidade

5.5.1 - Por Manutenção

Usinas	Capacidade		Diferença
	Instalada	Disponível	
Santa Cruz Nova	500	350	150
Termorio	1036	634	402
Total	1536	984	552

5.5.2 - Por Restrição Operativa

Usinas	Capacidade		Diferença
	Instalada	Disponível	
Do Atlântico	490	395	95
Daia	44	0	44
Xavantes	0	0	0
Nova Piratininga	576	384	192
Palmeiras de Goiás	176	70	106
Figueira	0	0	0
Uruguaiana	640	0	640
Global I	0	0	0
Global II	0	0	0
Maracanaú I	142	0	142
Petrolina	0	0	0
Vale do Açú	323	110	213
Termobahia	186	165	21
Termocabo	50	24	26
Termonordeste	171	92	79
Termoparaíba	171	92	79
Termoceará	223	200	23
Jaguatirica II	141	126	15
Baliza	10	6	4
Monte Cristo Sucuba	43	38	5
Jaraqui	75	63	12
Tambaqui	75	63	12
Aparecida	166	142	24
Parnaíba V	365	239	126
São Sepé	8	4	4
ERB Candeias	17	12	5
Prosperidade II	38	0	38
Floresta	35	24	11
Distrito	46	40	6
Total	4211	2289	1922

5.5.3 - Por Restrição Operativa e Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
W. Arjona	177	78	99
Campina Grande	169	0	169
Prosperidade I	28	9	19
Total	374	87	287

5.5.4 - Totais

	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Por Manutenção	1536	984	552
Por Restrição Operativa	4211	2289	1922
Por Restrição Operativa e Manutenção	374	87	287
Demais Restrições Agregadas	20257	20039	218
Total	26378	23399	2979

5.6 - Diferença entre capacidade instalada e autorizada - Usinas com operação comercial suspensa ou em expansão

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Xavantes	54	0	54
Figueira	20	0	20
Global I	149	0	149
Global II	149	0	149
Petrolina	136	0	136
Baliza	18	10	8
Campos	25	0	25
Sykue I	30	0	30
Potiguar III	66	0	66
Potiguar	53	0	53
Santa Cruz	436	0	436
Piratininga	200	0	200
Termonorte II	349	0	349
Total	1685	10	1675

6 - Destaques da Geração Térmica

Os destaques apresentados a seguir se referem unicamente aos motivos de diferenças diárias entre valores programados e verificados de geração, registrados com base em informações prestadas pelos agentes na operação em tempo real. Para quaisquer outras finalidades, devem ser usados valores consistidos e considerados os parâmetros requeridos para cada cálculo. Por exemplo, para acompanhamento do cumprimento do Termo de Compromisso - TC ANEEL/Petrobrás devem ser considerados os dados mensais consistidos com o agente.

* PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE GERAÇÃO VERIFICADA E PROGRAMADA

A UTE Do Atlântico (Ternium Brasil Ltda) gerou abaixo do valor programado ao longo do dia para adequação de processo industrial interno.

A UTE Marlim Azul (Marlim Azul Energia S.A.) gerou acima do valor programado ao longo do dia devido ao maior rendimento de sua unidade geradora e durante a execução das rampas de elevação e redução de geração na usina.

As UTE Baixada Fluminense (PETROBRAS), Cubatão (PETROBRAS), GNA II (UTE GNA II Geração de Energia S.A.), Aparecida (J&F INVESTIMENTOS S.A.), Maranhão III, IV e V (PARNAÍBA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.) e Parnaíba V (PARNAÍBA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.) geraram abaixo dos valores programados ao longo do dia devido ao menor rendimento de suas unidades geradoras.

As UTE Candiota III, Karkey 013 e 019 (Karpowership Brasil Energia Ltda.) e Porsud I e II (Diferencial Energia Geração Distribuída S.A.) geraram abaixo dos valores programados, notadamente no período entre 17h00 e 21h00, por solicitação do ONS, devido à carga do SIN inferior ao previsto neste período.

A UTE Porto Pecém I (Porto Pecém Geração de Energia S.A.) gerou abaixo do valor programado ao longo do dia devido ao menor rendimento das unidades geradoras e falha operacional no moinho da UG-01.

As UTE Porto Sergipe (Centrais Elétricas de Sergipe S.A.) não gerou no dia devido à indisponibilidade de unidades geradoras.

A UTE Baliza (BRASIL BIO FUELS S.A.) não gerou no dia devido à indisponibilidade de unidades geradoras.

A UTE Mauá 3 (J&F INVESTIMENTOS S.A.) gerou acima do valor programado ao longo do dia devido ao maior rendimento de suas unidades geradoras.

A UTE Santa Vitória (ERB MG ENERGIAS S.A.) não gerou a partir das 16h00 devido desligamento automático seguido de indisponibilidade de unidades geradoras.

A UTE Prosperidade I (Imetame Termelétrica Ltda.) não gerou no dia devido à indisponibilidade de unidades geradoras.

A UTE Prosperidade III (Imetame Termelétrica Ltda.) gerou abaixo do valor programado ao longo do dia devido ao menor rendimento de suas unidades geradoras.

*** INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Na UTE Santa Cruz Nova (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras n° 1 e 2 estão em fase de expansão, conforme relatório SFG/ANEEL de Acompanhamento das Centrais Geradoras Termelétricas, emitido em agosto de 2015.

A UTE Campos (Eletrobras Furnas), com duas unidades geradoras, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL n° 708 de 13/03/2019.

Na UTE Santa Cruz (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras a óleo n° 3 e 4 estão com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL n° 3.263 de 19/10/2012.

A UTE Piratininga (EMAE), com duas unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL n° 4005 de 11/10/2011.

A UTE Termonorte II (TERMONORTE), com quatro unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL n° 3.429 de 01/12/2020.

A UTE Sykué (Sykué Geração de Energia Ltda), com uma unidade geradora, está com a operação comercial suspensa, conforme o despacho SFG/ANEEL N° 1.096 de 27/04/2022.

A UTE Potiguar (CEP - Companhia Energética Potiguar S.A.), com sessenta e quatro unidades geradoras, está com a operação comercial suspensa, conforme o despacho SFG/ANEEL N° 1.160 de 11/04/2024.

A UTE Potiguar III (CEP - Companhia Energética Potiguar S.A.), com oitenta unidades geradoras, está com a operação comercial suspensa, conforme o despacho SFG/ANEEL N° 81 de 12/01/2024.

A UTE Figueira, conforme despacho ANEEL N° 561, do dia 23 de fevereiro de 2024, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Xavantes, conforme despacho ANEEL N° 5.196, do dia 29 de dezembro de 2023, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Petrolina, conforme despacho ANEEL N° 2.931, do dia 30 de setembro de 2024, está com a operação comercial suspensa.


A UTE Global I (Companhia Energética Candeias), conforme despacho ANEEL N° 553, do dia 28 de fevereiro de 2025, está com a operação comercial suspensa.

A UTE Global II (Companhia Energética Candeias), conforme despacho ANEEL N° 554, do dia 28 de fevereiro de 2025, está com a operação comercial suspensa.

Na UTE BBF Baliza (BBF São João da Baliza S.A.), a unidade geradora n° 2 está com operação comercial suspensa, conforme despacho ANEEL N° 2.528, do dia 22 de agosto de 2025.

7 - Demandas Máximas

7.1 - Demandas Máxima do SIN no dia (18h57min)

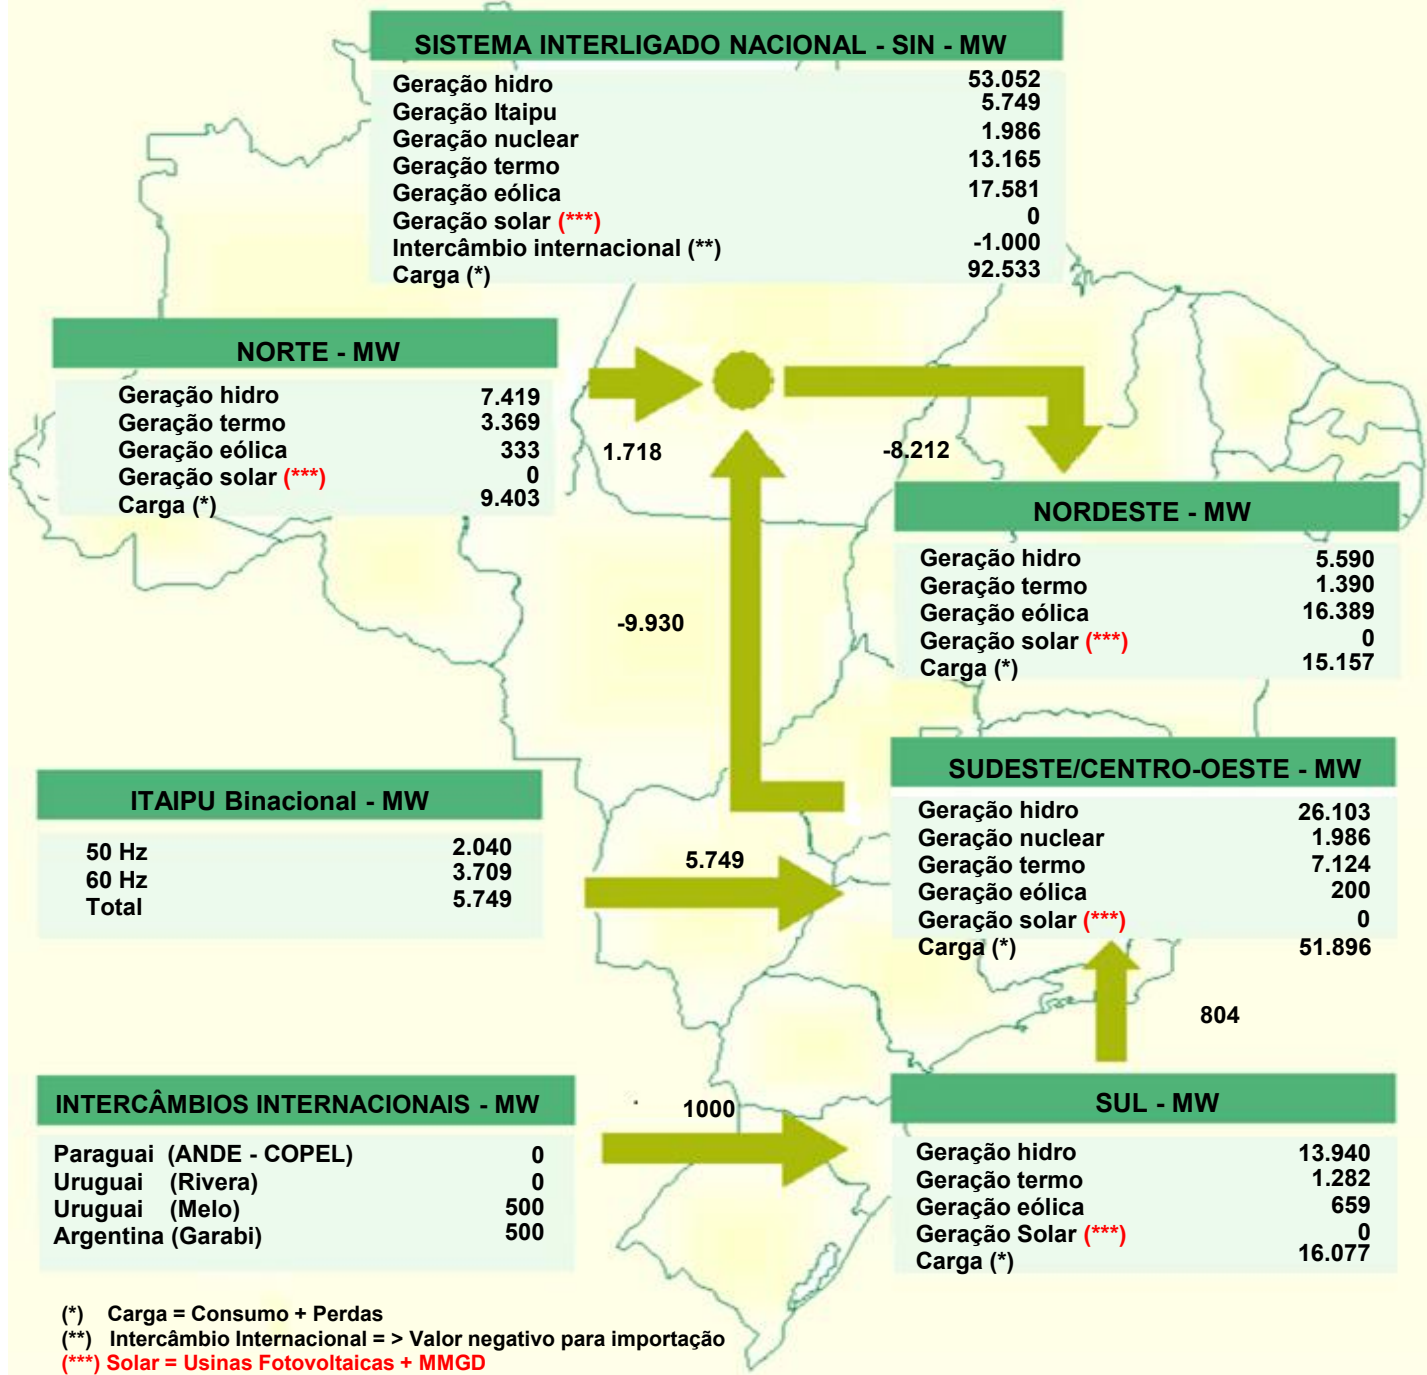


7.2 - Demandas Máximas Instantâneas do dia por Submercados - MW

Submercado	Verificada no Dia	Máxima Histórica
SUL	16.092 às 19h15min	22.978 em 11/02/2025
SUDESTE - CO	53.714 às 10h46min	62.456 em 18/02/2025
NORTE	10.150 às 22h12min	10.139 em 16/09/2025
NORDESTE	15.511 às 22h11min	16.440 em 12/03/2025
SIN	92.533 às 18h57min	106.749 em 26/02/2025

Em 13/09/2025, os instantes e valores dos recordes de demanda máxima instantânea do submercado Norte foram atualizados para considerar a carga de Roraima.


8 - Dados Hidráulicos das Usinas Integrantes do SIN

8.1 - Bacias Paranaíba, Grande e Doce

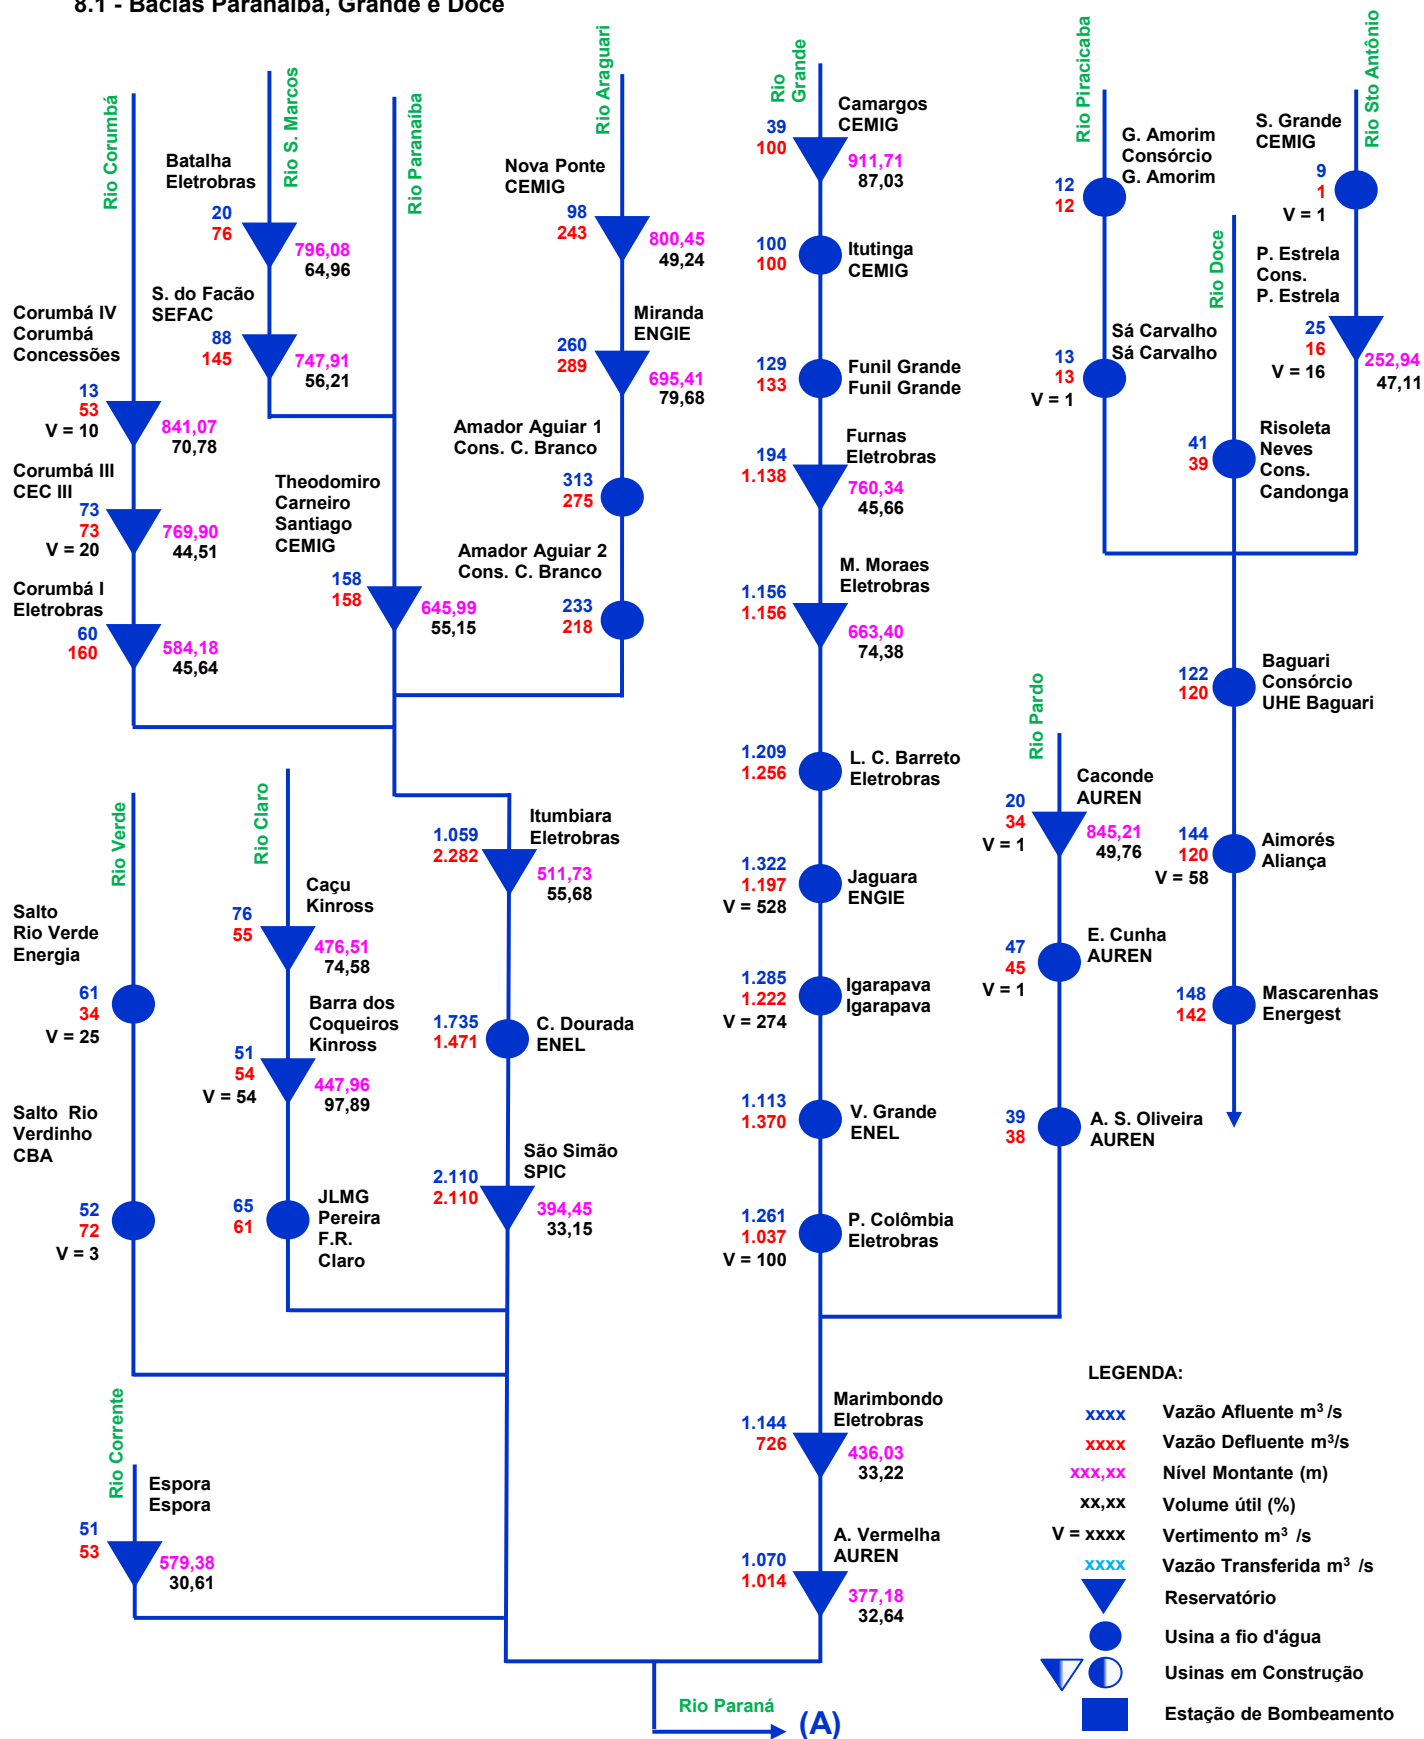

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

8.2 - Bacias Tietê, Paranapanema, Paraná e Paraíba do Sul

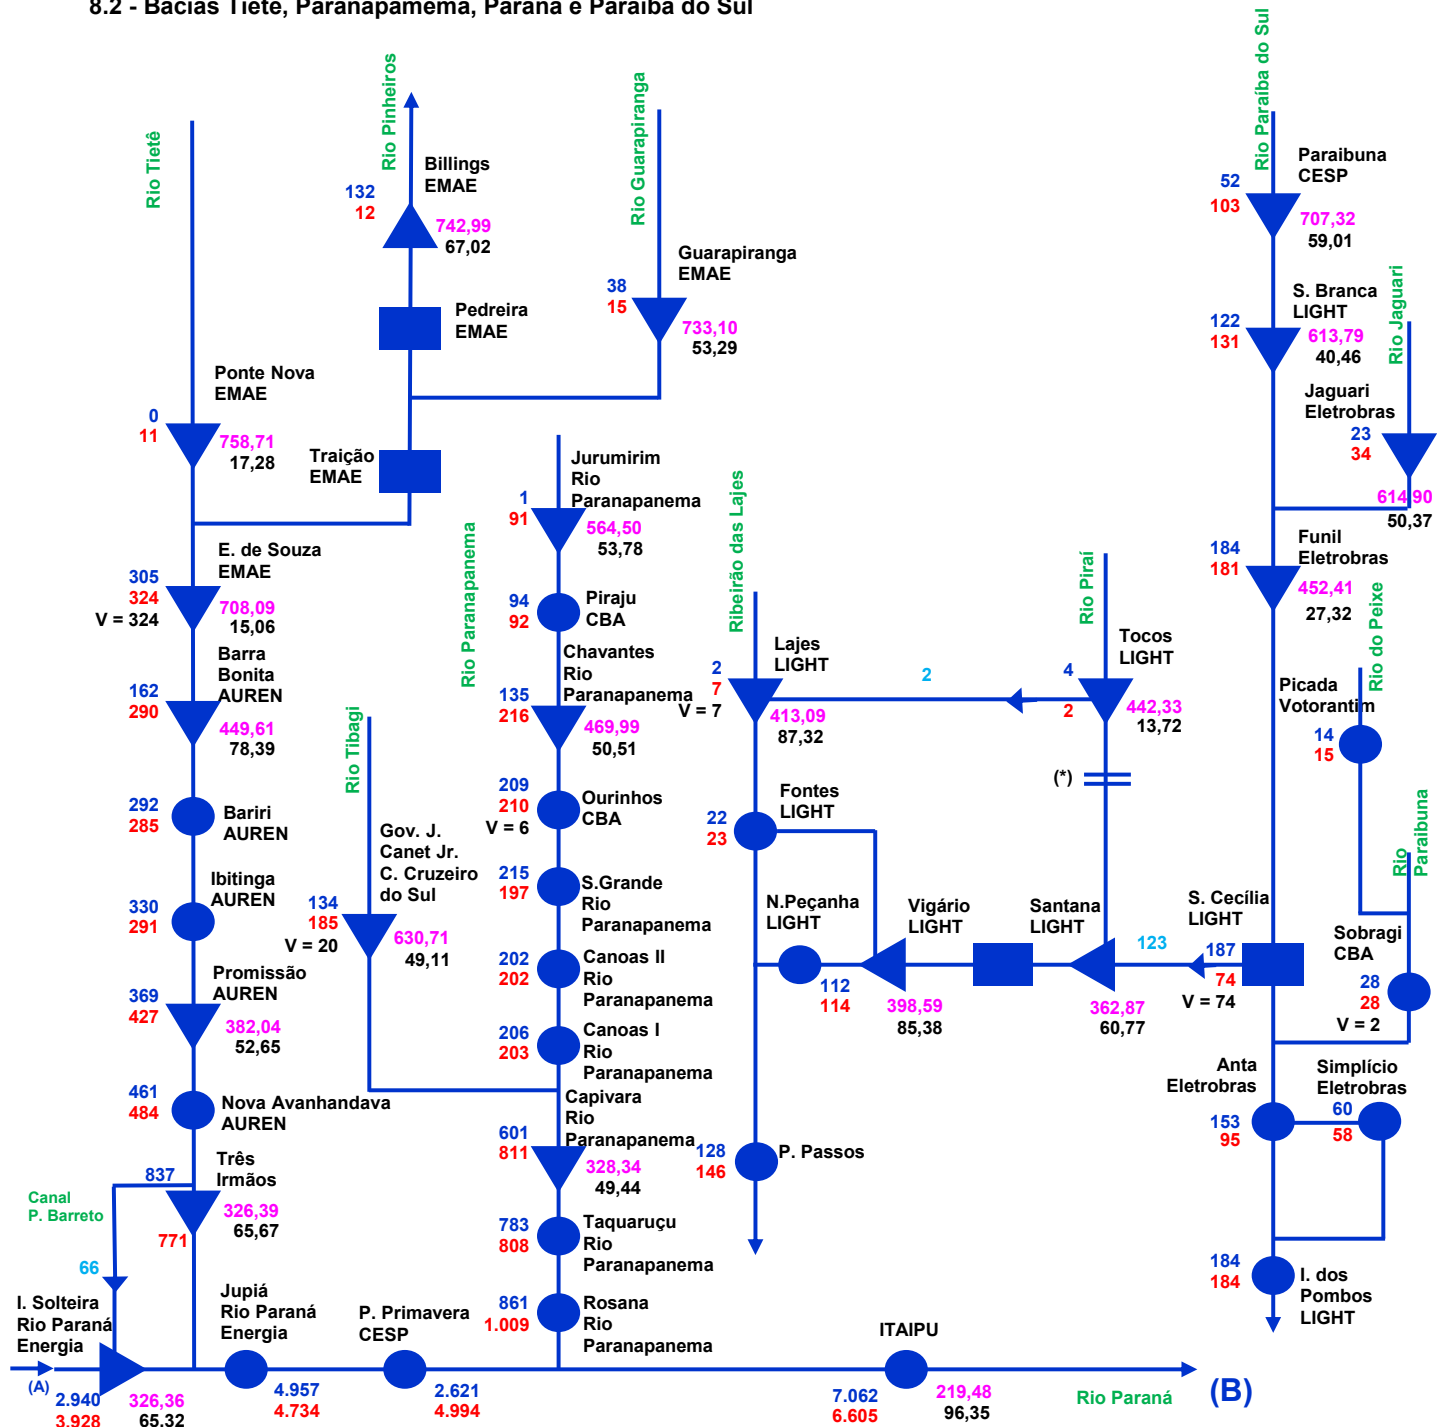


(*) - Interligação normalmente interrompida através de comportas

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluyente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
		% da MLT	Armaz	Bruta	MW med	MW med
Paranaíba	50,9	74	56	57	4.367	3.019
Grande	45,7	44	45	48	3.641	3.175
Tietê	66,2	92	62	62	719	596
Paranapanema	50,3	36	27	29	1.110	1.140
Paraná	65	55	58	58	7.635	7.586
Paraíba do Sul	53,5	58	56	57	708	691

“O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%.”

8.3 - Bacias Iguazu, Uruguai, Jacuí, Capivari e Paraguai

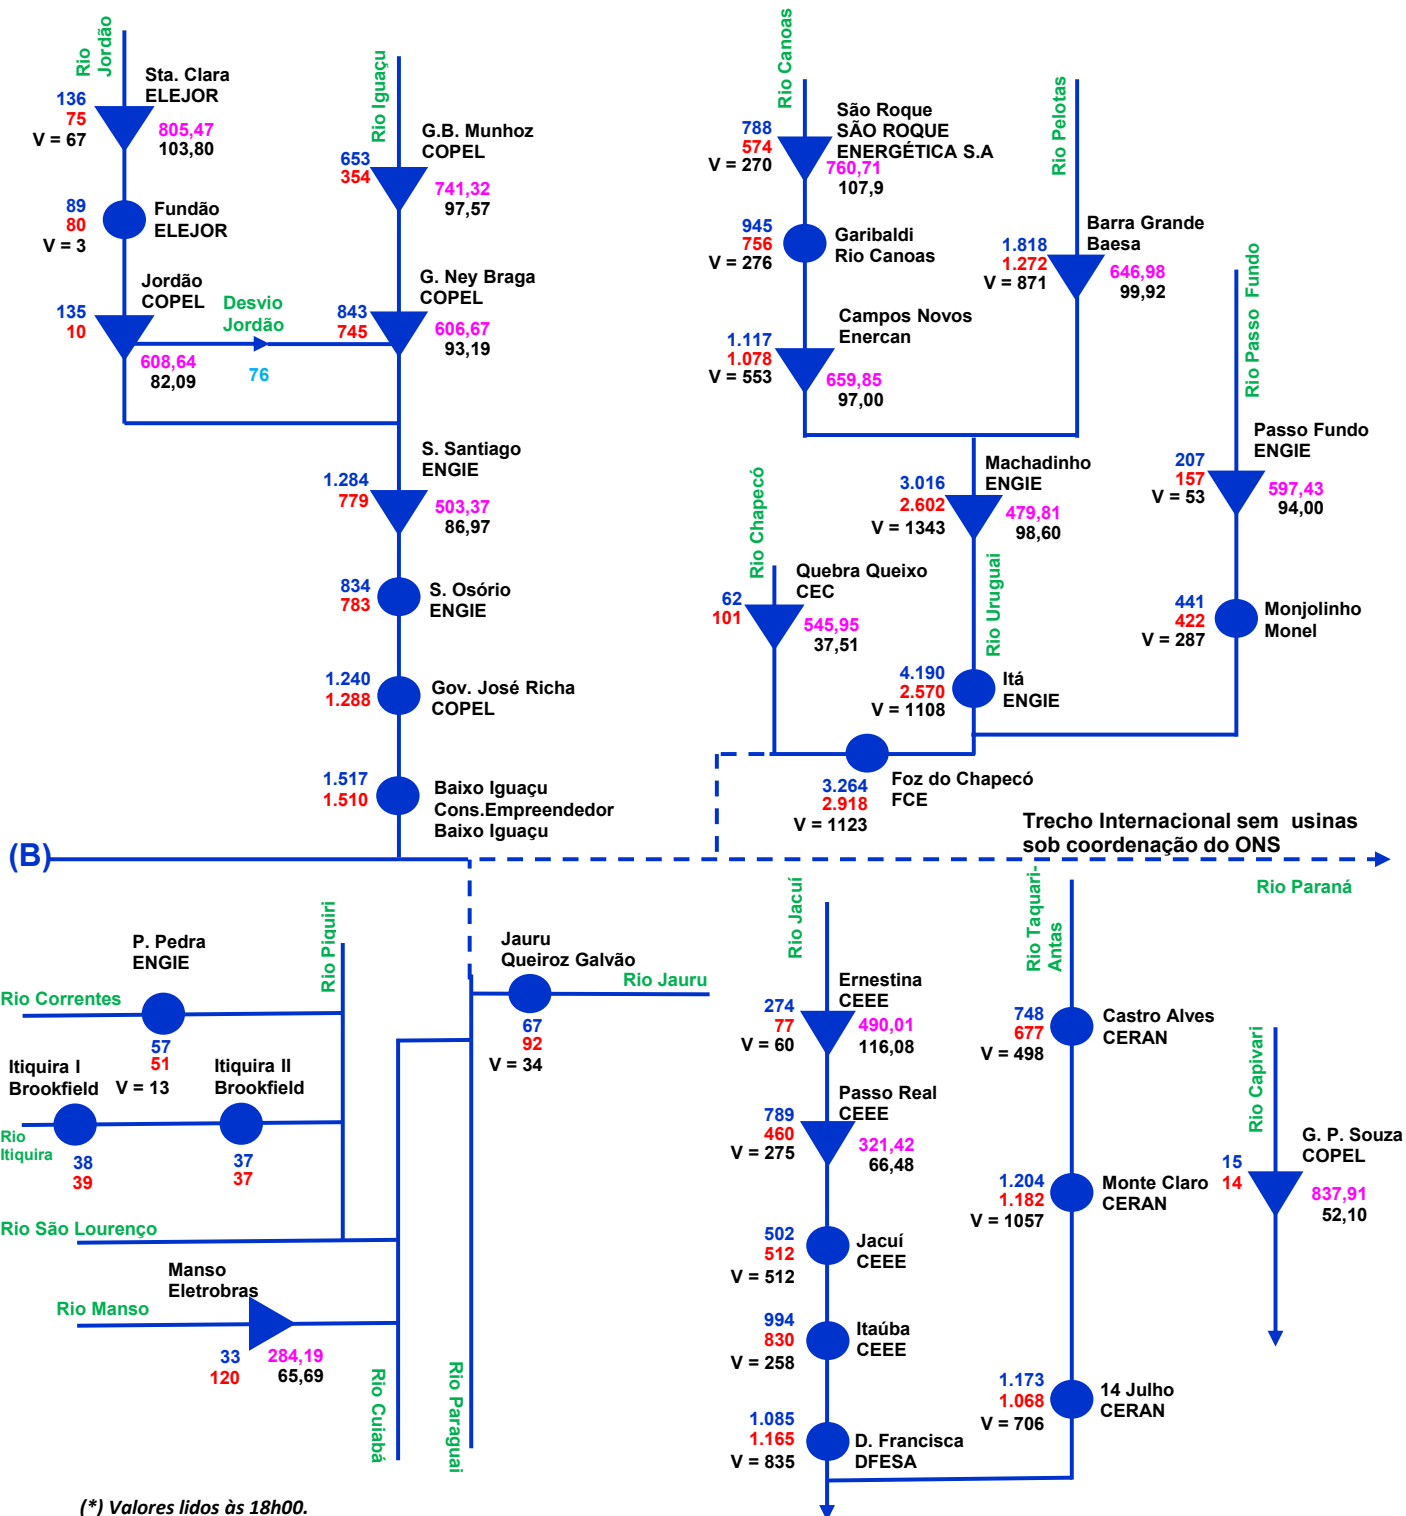


(*) Valores lidos às 18h00.

Bacia	%	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia		
		Armaz. Bacia	ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
				Armaz	Bruta	MW med	MW med
Iguaçu	93,6	102	72	73	3.313	5.024	
Jacuí	68,7	284	49	96	869	850	
Uruguai	99,5	224	89	121	5.489	5.027	
Capivari	51,7	73	52	52	84	76	
Paraguai	64	91	69	87	178	250	

“O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%.”


8.4 - Bacia do Tocantins, Amazonas e Araguari

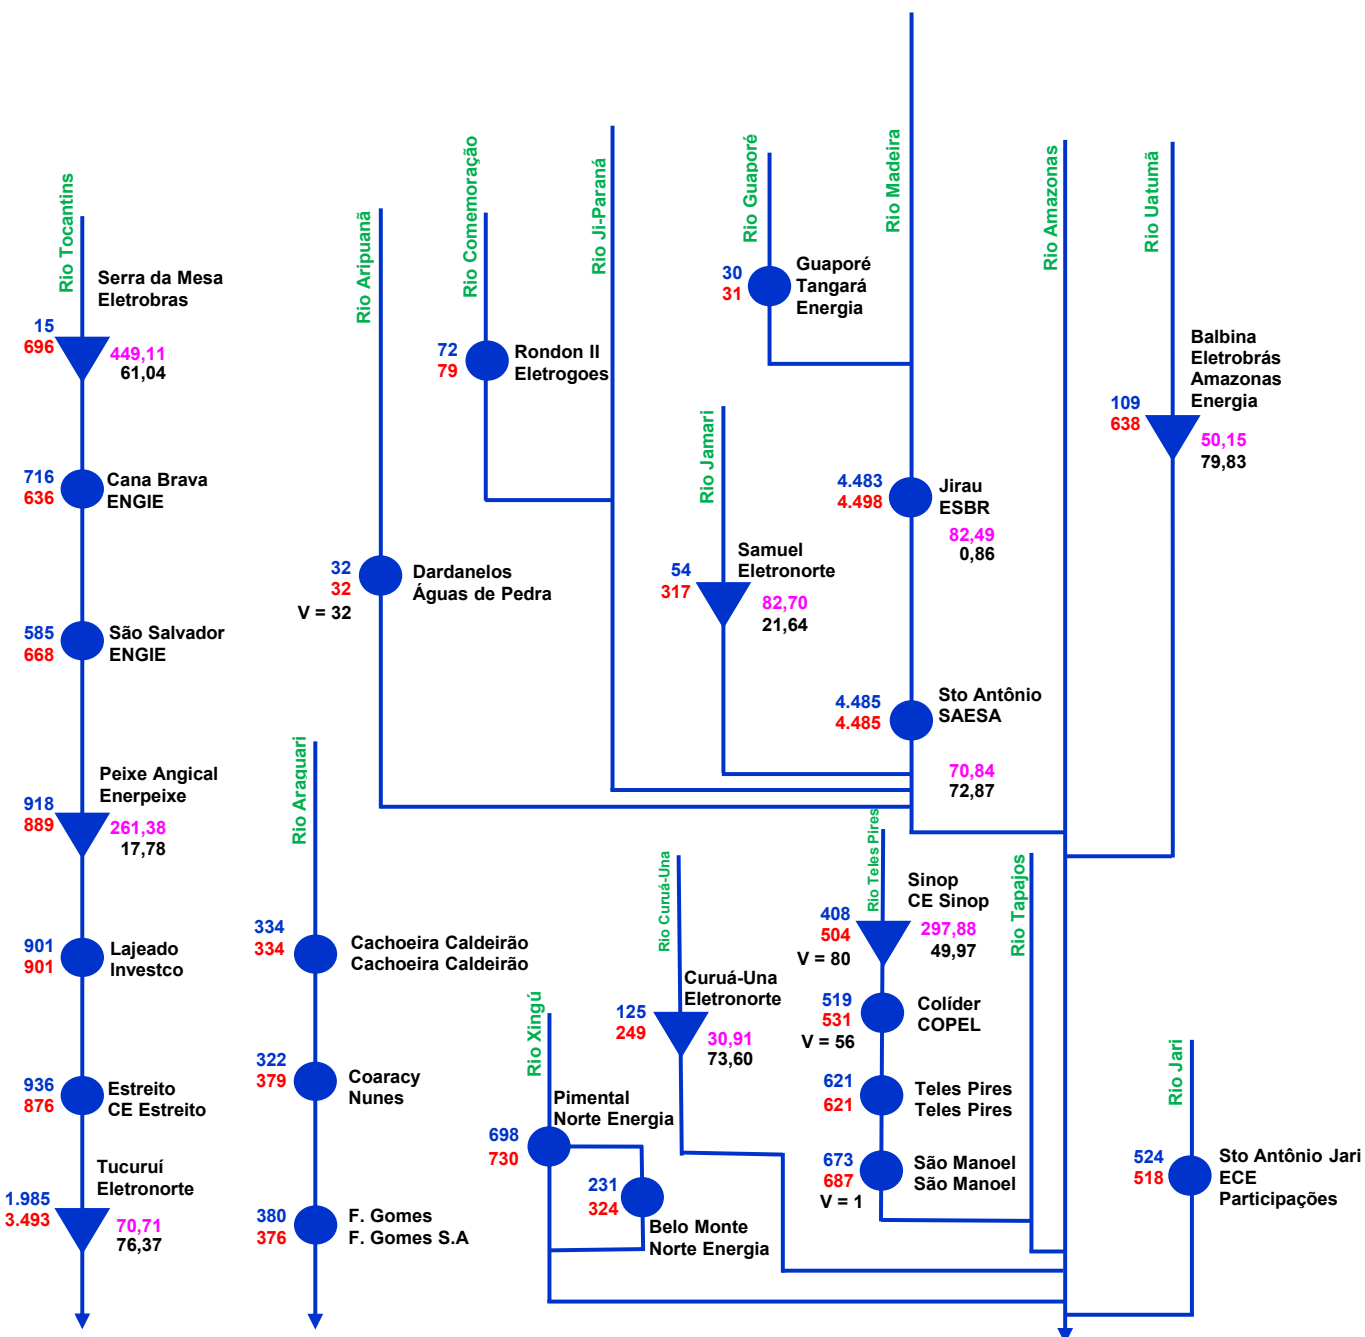

Bacia	%	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia		
		Armaz. Bacia	ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada MW med	Programada MW med
				Armaz	Bruta		
Tocantins	66	47	56	56	3.915	4.011	
Amazonas	56,6	77	76	84	2.640	2.880	

“O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%.”

8.5 - Bacias do São Francisco, Parnaíba, Jequitinhonha e Paraguaçu

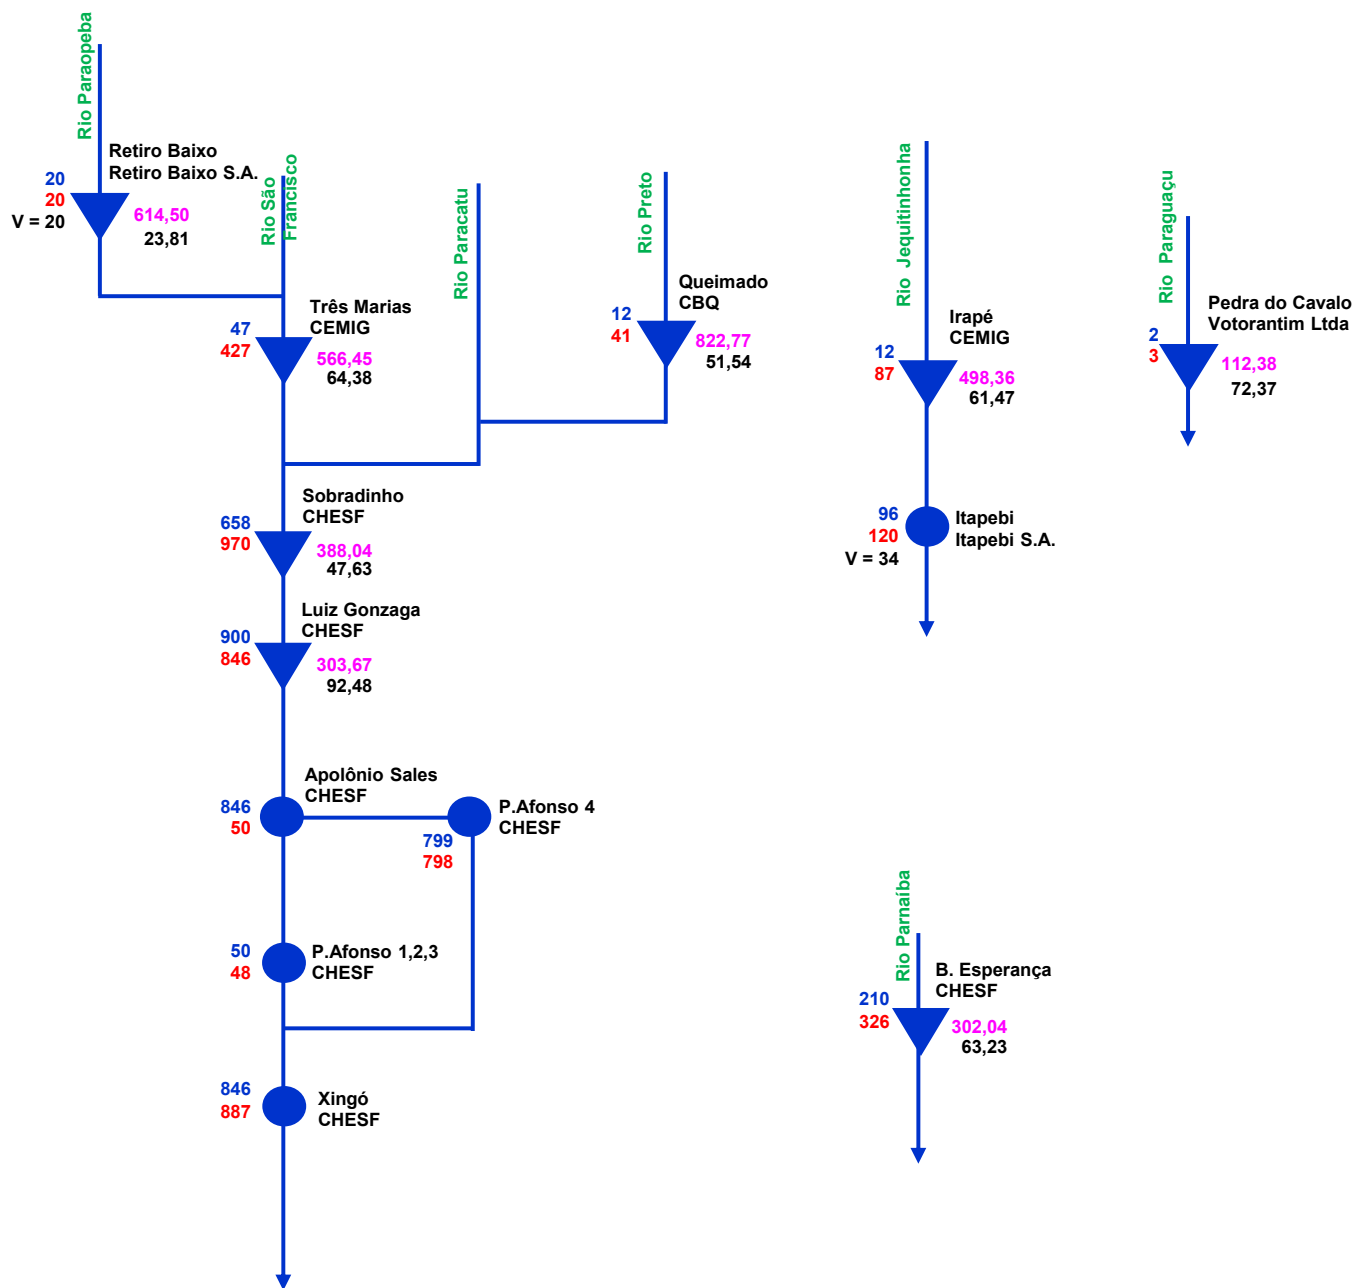

Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluyente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada MW med	Programada MW med
			Armaz	Bruta		
São Francisco	55,7	44	46	46	2.800	3.379
Parnaíba	61,5	84	76	76	127	125

“O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%.”


8.6 - Contribuição de Armazenamento das Bacias para cada Submercado

BACIA	SUBMERCADO			
	SE/CO	S	NE	N
PARANAÍBA	37,45%	---	---	---
GRANDE	22,06%	---	---	---
TIETÊ	6,04%	---	---	---
PARANAPANEMA	5,59%	0,68%	---	---
PARANÁ	2,25%	---	---	---
PARAÍBA DO SUL	3,78%	---	---	---
PARAGUAI	0,33%	---	---	---
DOCE	0,01%	---	---	---
JEQUITINHONHA	1,08%	---	2,14%	---
IGUAÇU	---	50,86%	---	---
JACUÍ	---	11,24%	---	---
URUGUAI	---	36,18%	---	---
CAPIVARI	---	1,05%	---	---
SÃO FRANCISCO	1,44%	---	96,46%	---
PARNAÍBA	---	---	0,56%	---
PARAGUAÇU	---	---	0,83%	---
TOCANTINS	19,50%	---	---	95,04%
AMAZONAS	0,48%	---	---	4,96%


9 - Acompanhamento dos Armazenamentos do SIN e por Submercado

LEGENDA: ■ 2025 ■ 2024


9.1 - SIN

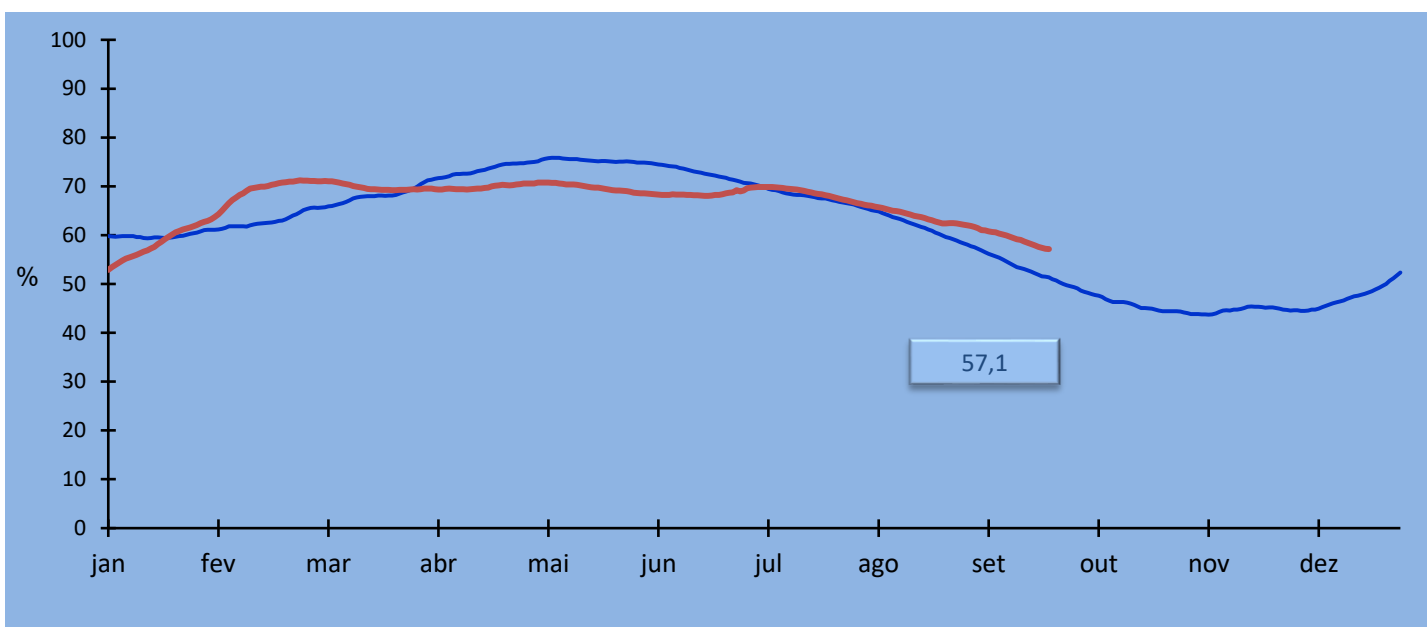


9.2 - Sul

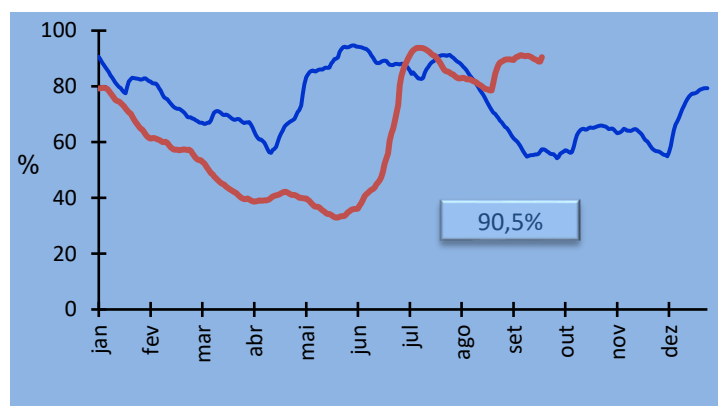

9.3- Sudeste/Centro-Oeste

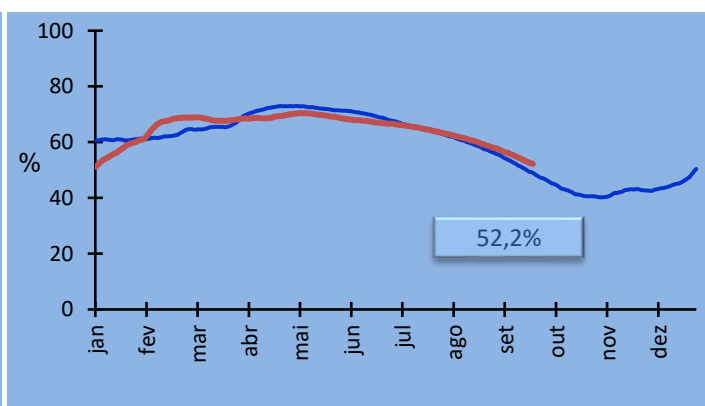

9.4 - Nordeste

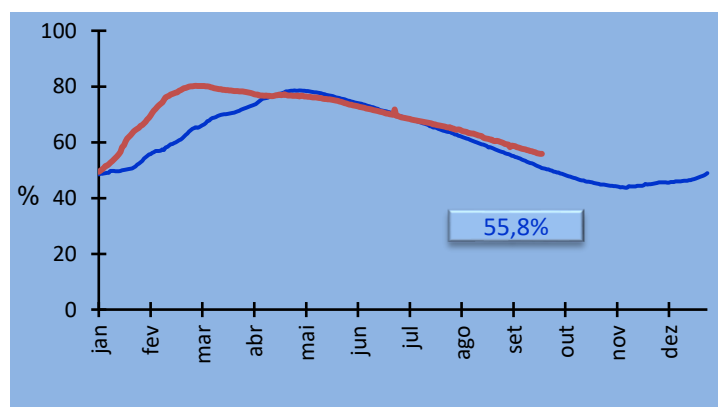

9.5- Norte

