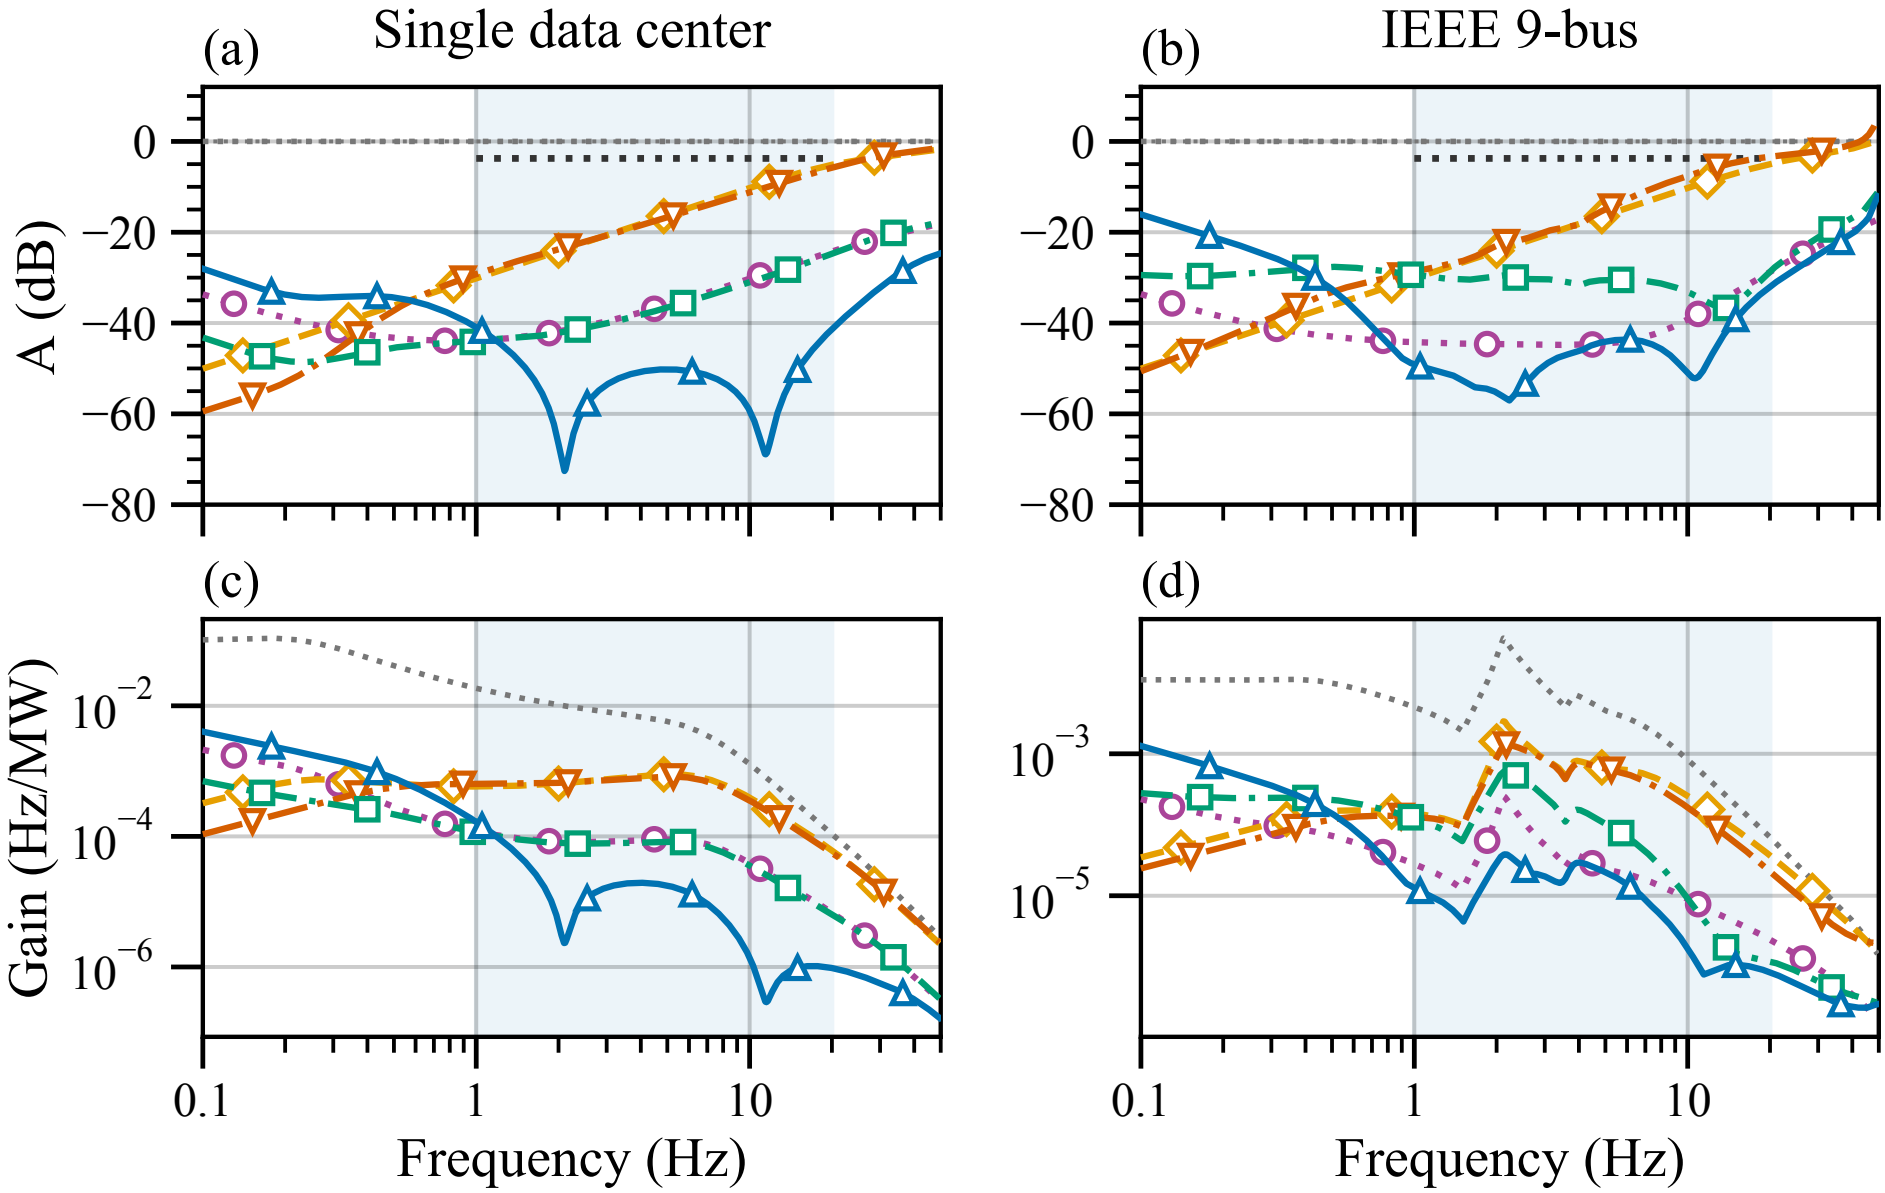
(a)
Single data center
(b)
IEEE 9-bus
A (dB)
0
−20
−40
−60
−80
(c)
(d)
Gain (Hz/MW)
$10^{-2}$
$10^{-4}$
$10^{-6}$
$10^{-3}$
$10^{-5}$
0.1
1
10
Frequency (Hz)
No HESS
Power only
RBC (adapted)
RBC + support
Lead + support (opt.)
Proposed