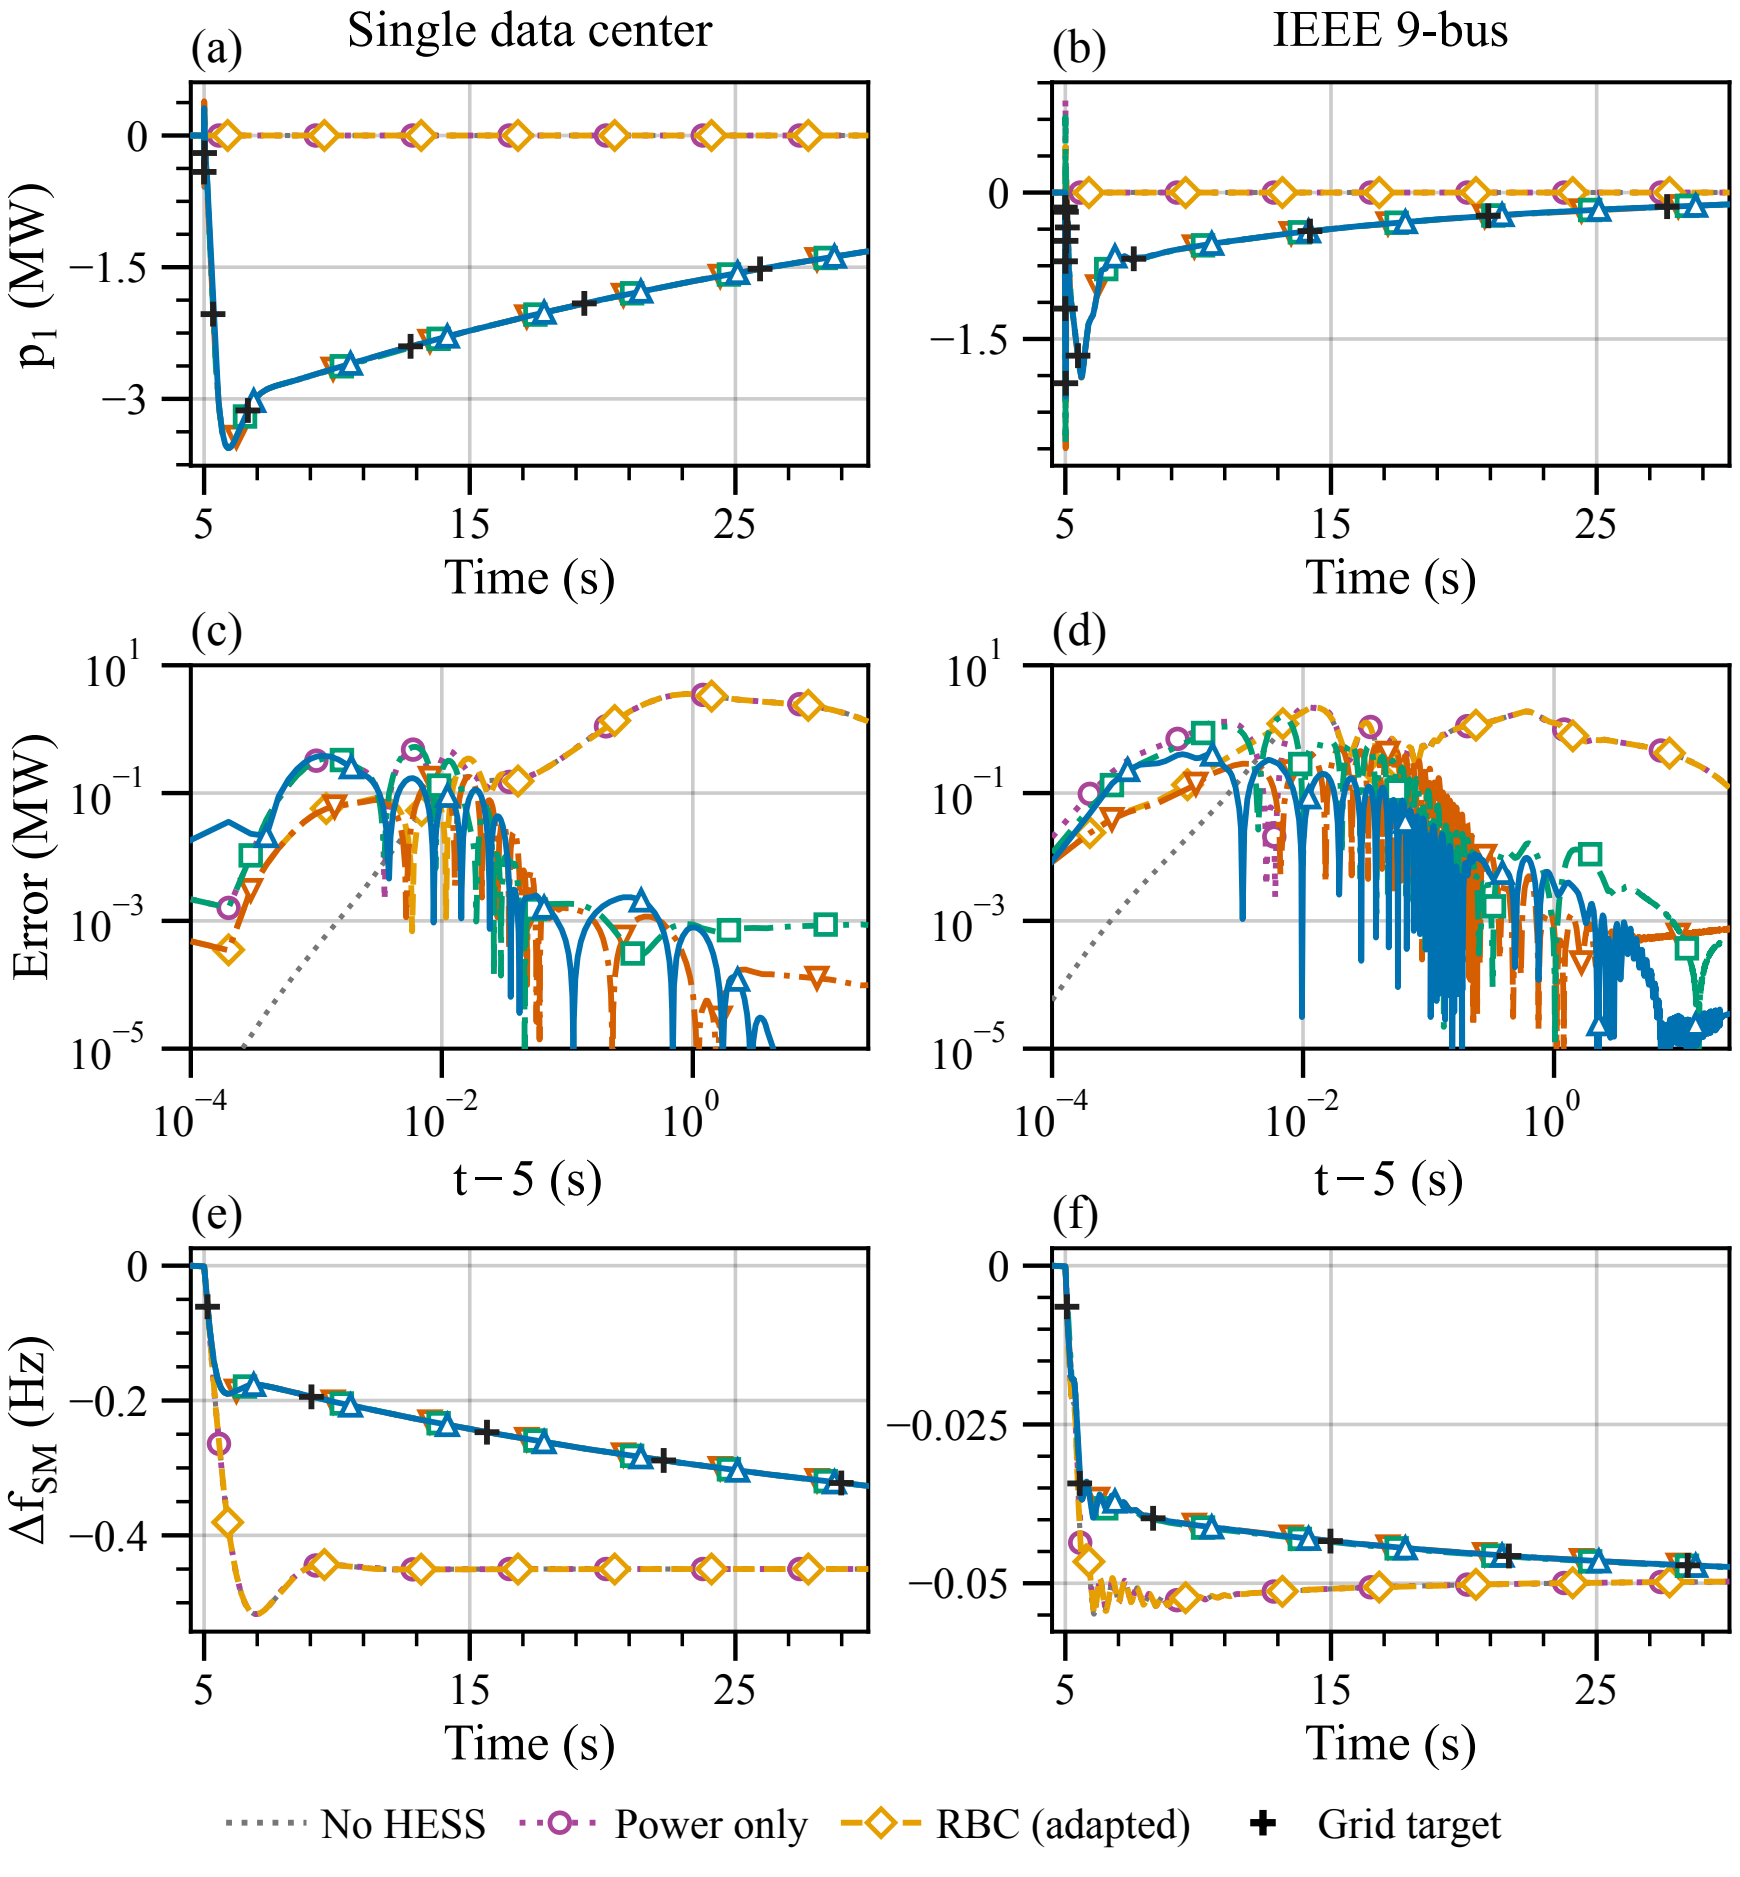

(a)
Single data center
(b)
IEEE 9-bus
p_1 (MW)
0
−1.5
−3
5
15
25
Time (s)
(c)
(d)
Error (MW)
10^{1}
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-2}
10^{0}
t − 5 (s)
(e)
(f)
Δf_{SM} (Hz)
−0.2
−0.4
−0.025
−0.05
No HESS
Power only
RBC (adapted)
Grid target
RBC + support
Lead + support (opt.)
Proposed