
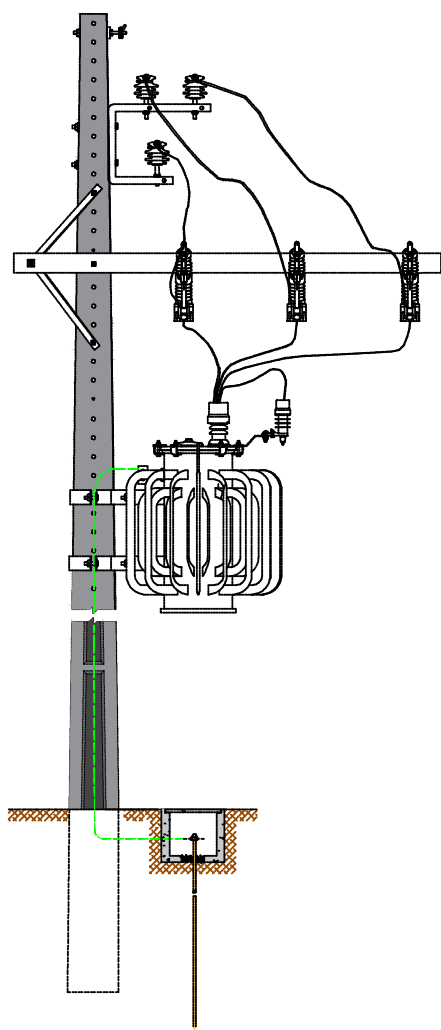


DIAGRAMA UNIFILAR

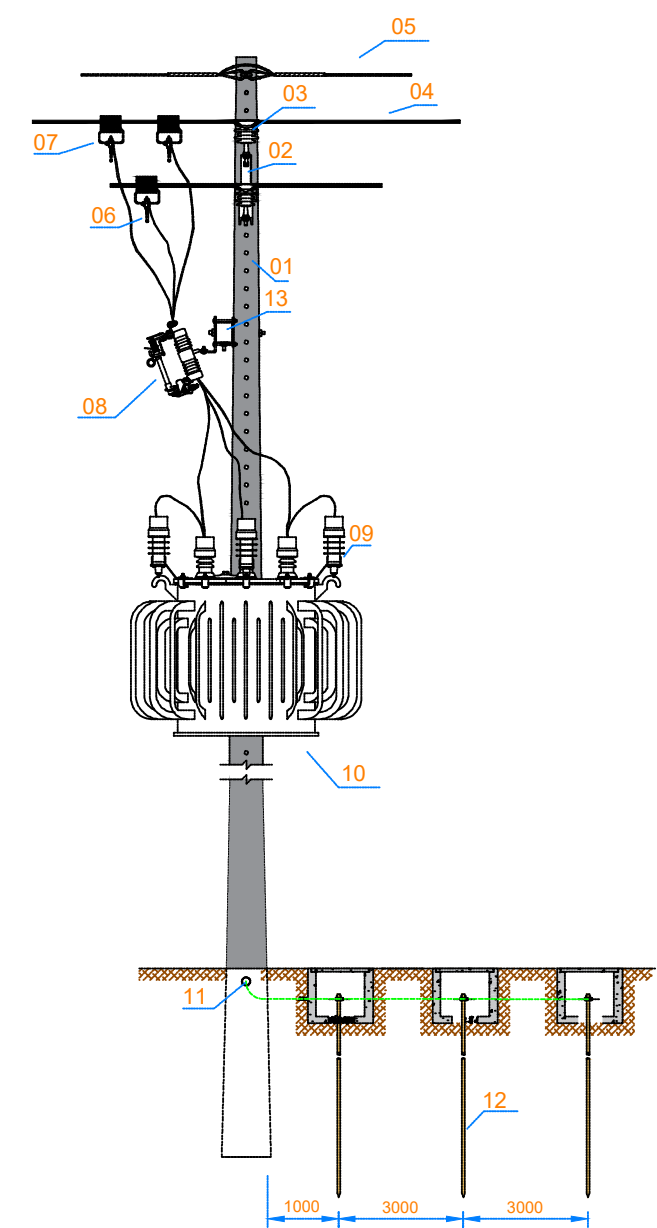

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAL
01	POSTE DE CONCRETO DUPLO T
02	BRAÇO TIPO C
03	ISOLADOR PINO POLIMÉRICO
04	CABO PROTEGIDO
05	CABO MENSAGEIRO
06	GRAMPO DE LINHA VIVA
07	ESTRIBO E CONECTOR
08	CHAVE FUSÍVEL CONFORME CLASSE DE TENSÃO
09	PARA-RAIO POLIMÉRICO 15KV/25KV
10	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ATÉ 300 KVA
11	CONDUTOR DE COBRE
12	HASTE ATERRAMENTO COBREADA
13	CRUZETA DE CONCRETO

DEMANDA TOTAL DOS APATOS:				
Nº de apartamentos	Área (m²)	Fator Multiplicação de Demanda	Demanda por área (W)	Fator de Segurança
8	78,2	7,72	1760	1,5
Demanda	20380,8			



DEMANDA ADMINISTRATIVO		
DEMANDA ILUMINAÇÃO	DEMANDA TUG'S	DEMANDA TUE'S
2260	533,6	8475,642
DEMANDA TOTAL		
11269,242		


BARRAMENTO EM BAIXA TENSÃO	
CORRENTE NOMINAL	SEÇÃO MÍNIMA - COBRE S (MM²)
113,95	180

Demanda LOJA 01 (W)
7844,4
Demanda LOJA 02 (W)
9914,4

DEMANDA TOTAL DA EDIFICAÇÃO
49408,84

PLANTA DE SITUAÇÃO

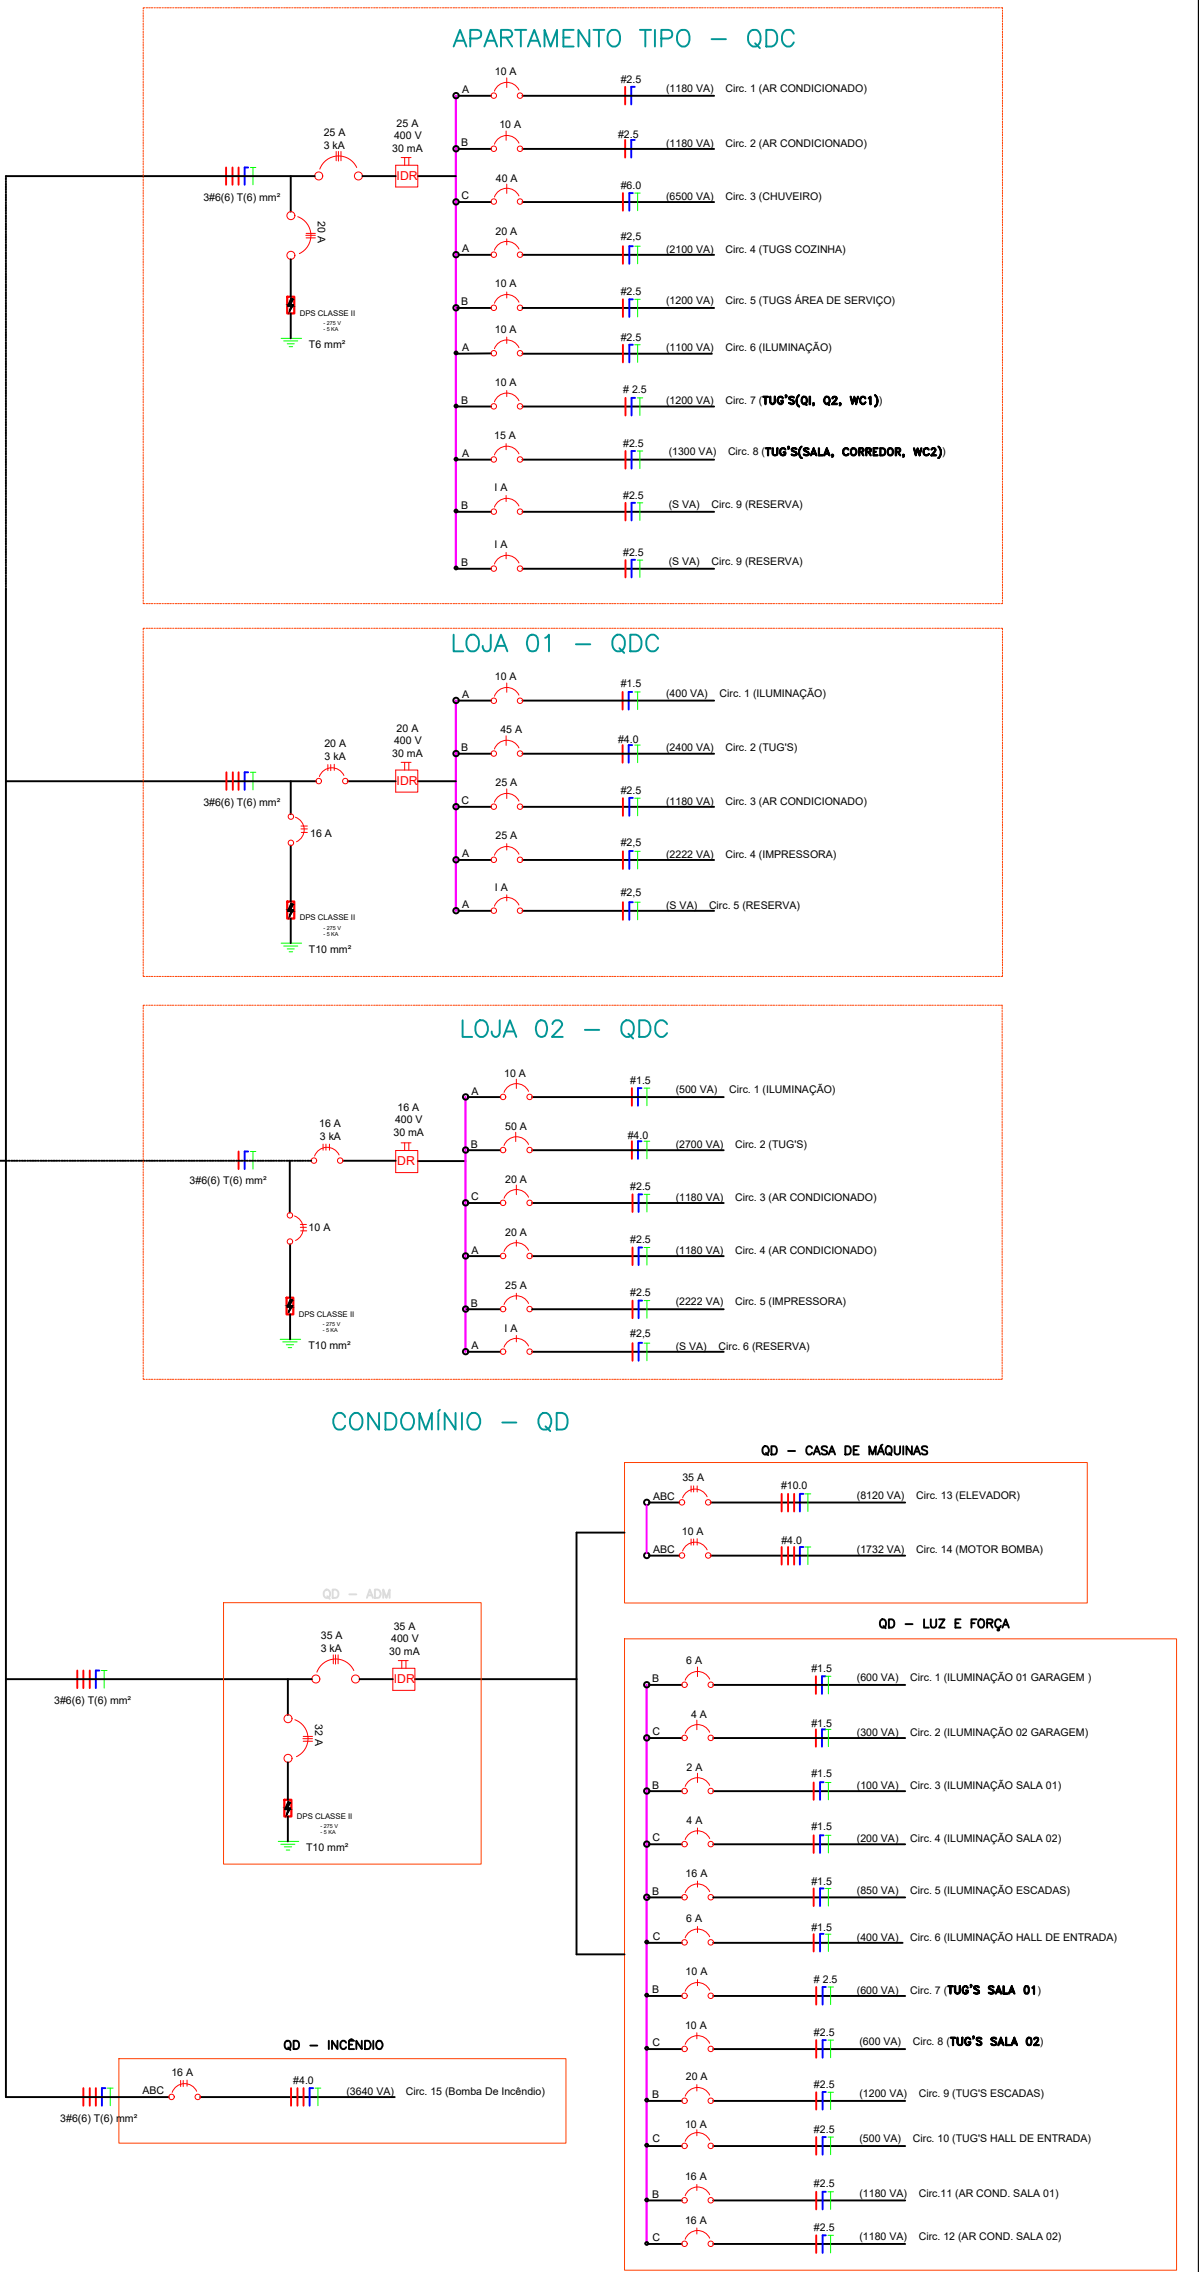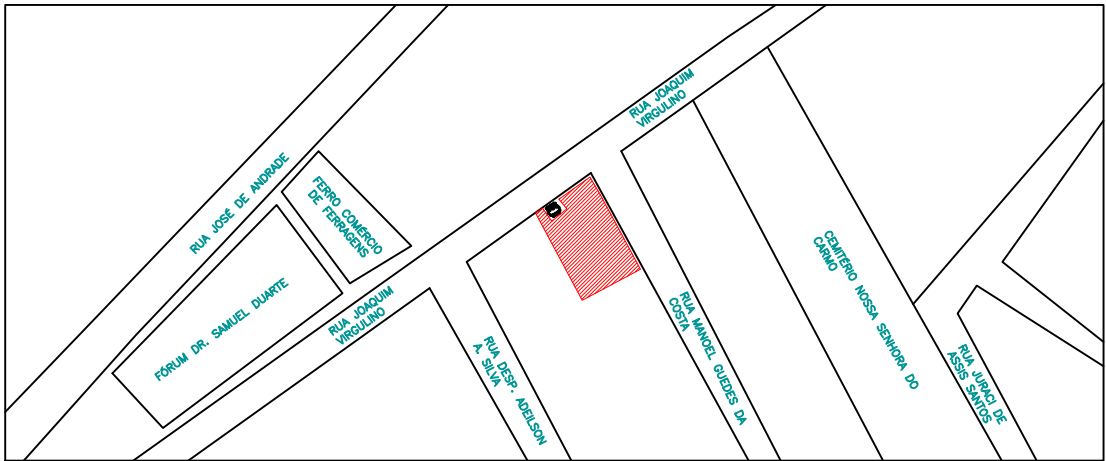



CREATIVE
ELECTRICAL

TÍTULO: PROJETO ELÉTRICO DE SUBESTAÇÃO AÉREA - 75 kVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Victor Sayoan Pessoa Fernandes

CLIENTE:

DATA: 28/10/2023 ESCALA: 1:50 FOLHA: 01