

Medição para até 300 kVA








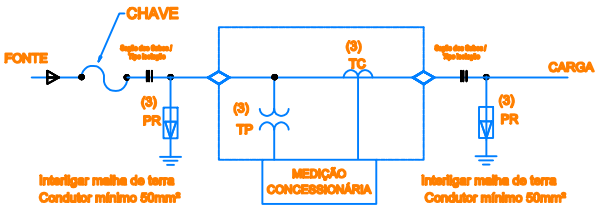


Diagrama Unifilar

Medição Abrigada até 300 kVA - Entrada Aérea

Medição Abrigada até 300 kVA
Entrada Subterrânea

Medição acima de 300 kVA

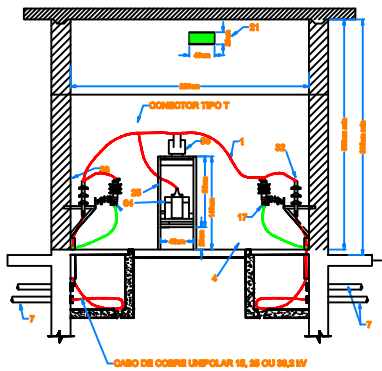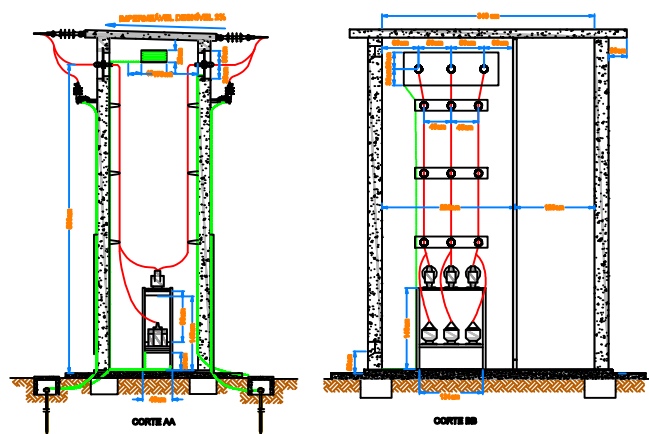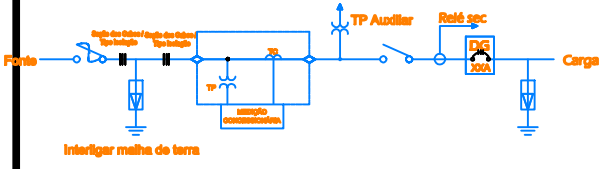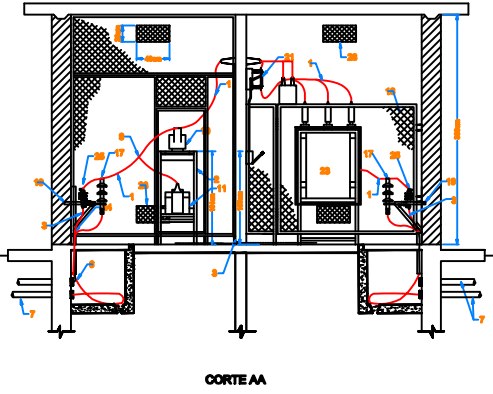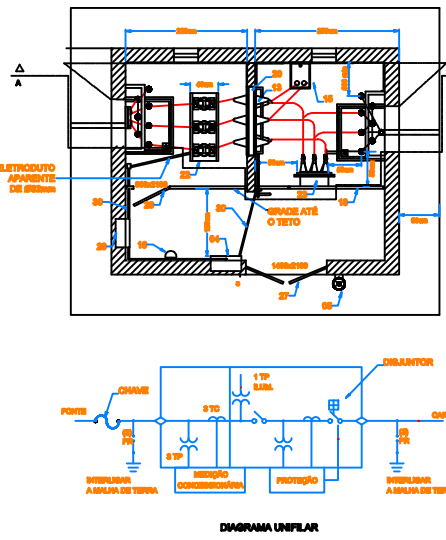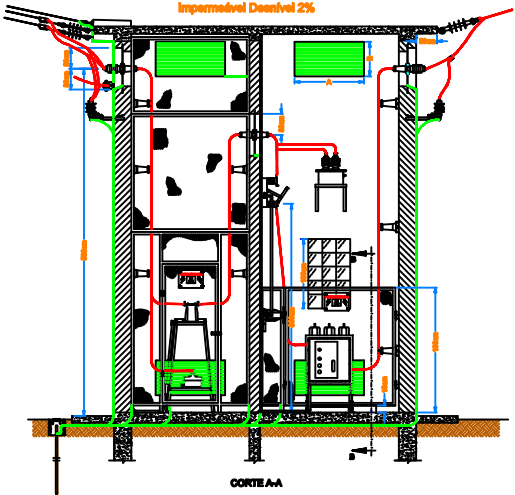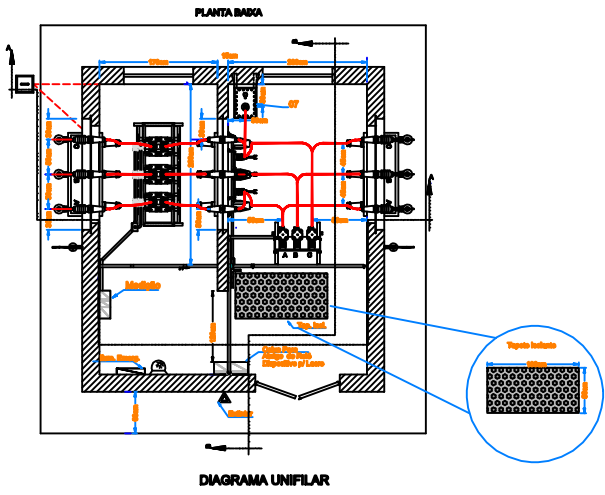

Cabine de Medição, Proteção abrigada
acima de 300kVA - Ramal Aéreo

Cabine de Medição, Proteção abrigada
acima de 300kVA - Ramal Subterrâneo

PROJETO INICIAL	Victor, Bryan, Paulo, Fernando		
REVISÃO	DESCRIÇÃO	ELABORADO	VERIFICADO APROVADO
	FORMATO A1	ESCALA 1:100	FOLHA DESENHO Nº
EMPRESA	VP Engenharia	MUNICÍPIO	ESPERANÇA
TÍTULO	PLANTA BAIXA		