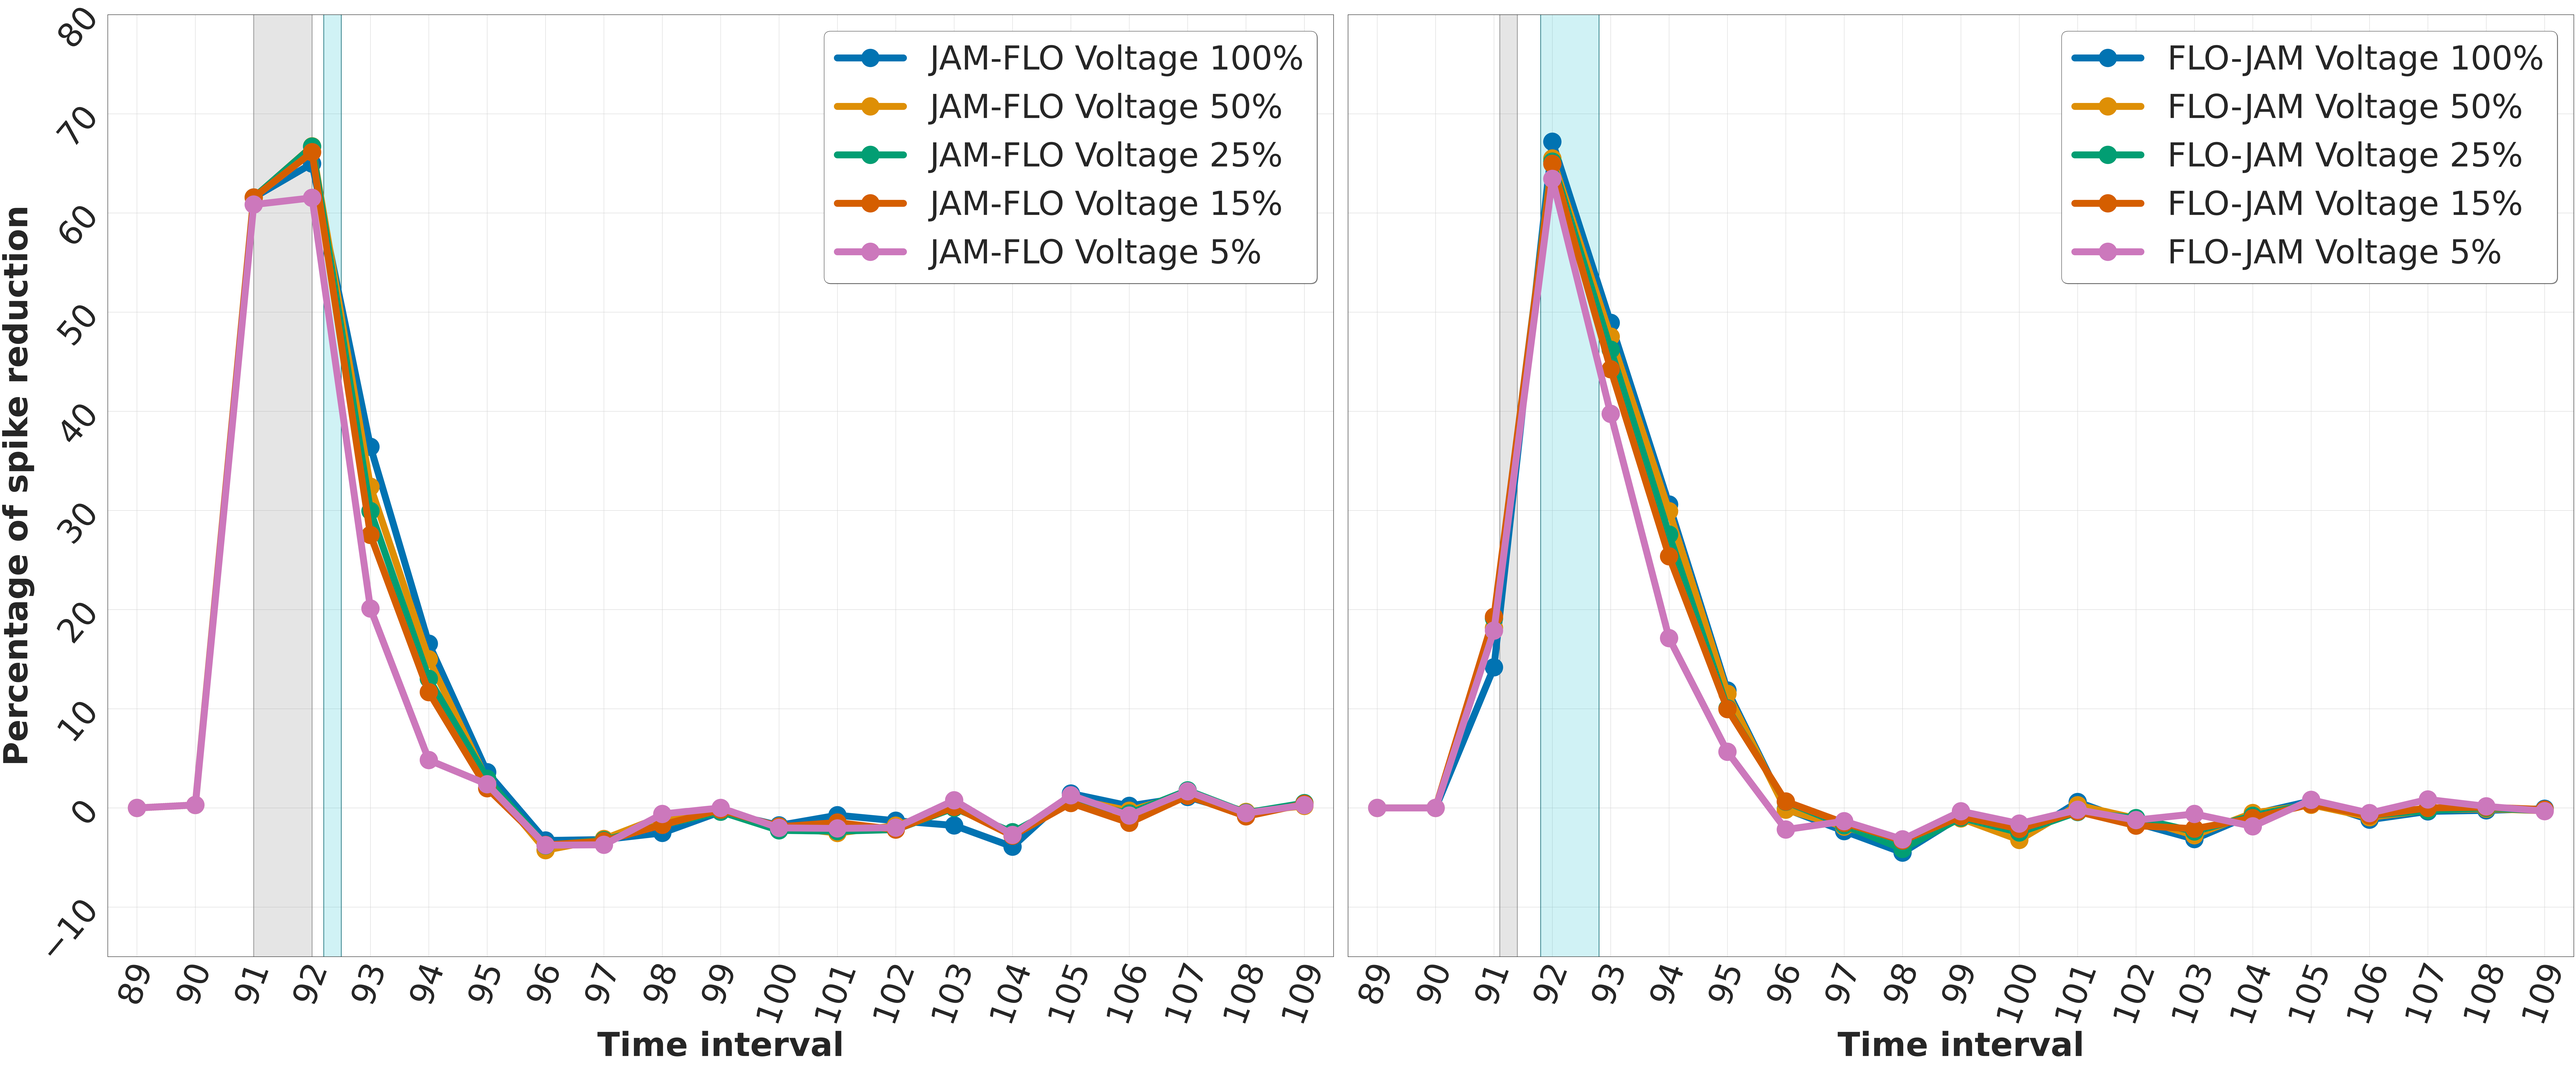
JAM-FLO Voltage 100%
JAM-FLO Voltage 50%
JAM-FLO Voltage 25%
JAM-FLO Voltage 15%
JAM-FLO Voltage 5%
FLO-JAM Voltage 100%
FLO-JAM Voltage 50%
FLO-JAM Voltage 25%
FLO-JAM Voltage 15%
FLO-JAM Voltage 5%
Percentage of spike reduction
−10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Time interval
Time interval