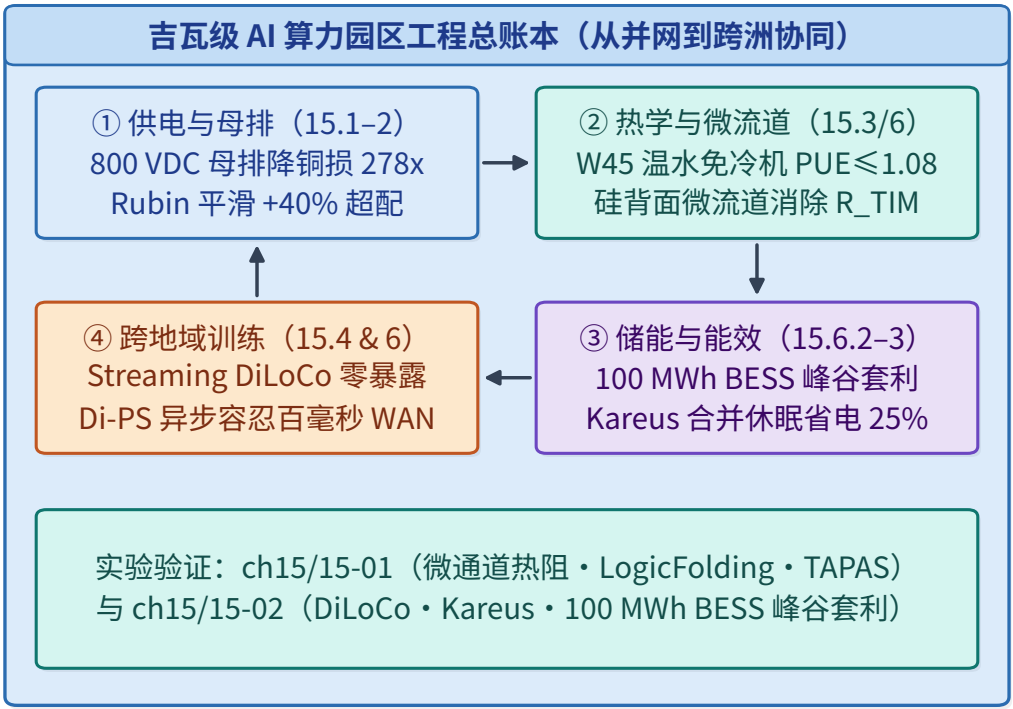
吉瓦级 AI 算力园区工程总账本（从并网到跨洲协同）
① 供电与母排（15.1–2）
800 VDC 母排降铜损 278x
Rubin 平滑 +40% 超配
② 热学与微流道（15.3/6）
W45 温水免冷机 PUE≤1.08
硅背面微流道消除 R_TIM
③ 储能与能效（15.6.2–3）
100 MWh BESS 峰谷套利
Kareus 合并休眠省电 25%
④ 跨地域训练（15.4 & 6）
Streaming DiLoCo 零暴露
Di-PS 异步容忍百毫秒 WAN
实验验证：ch15/15-01（微通道热阻・LogicFolding・TAPAS）
与 ch15/15-02（DiLoCo・Kareus・100 MWh BESS 峰谷套利）