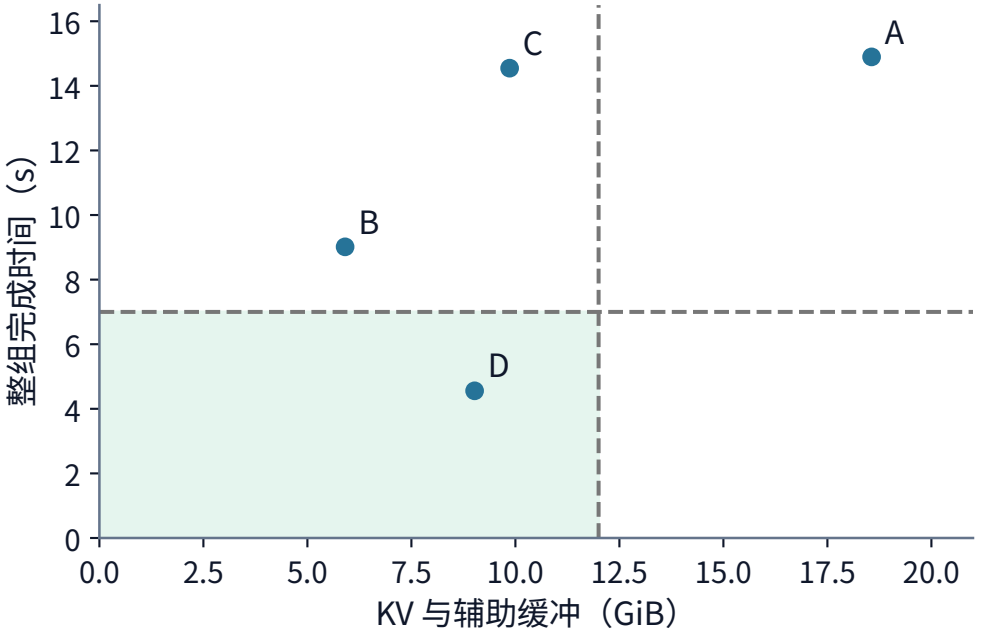
整组完成时间（s）
KV 与辅助缓冲（GiB）
A
B
C
D
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0