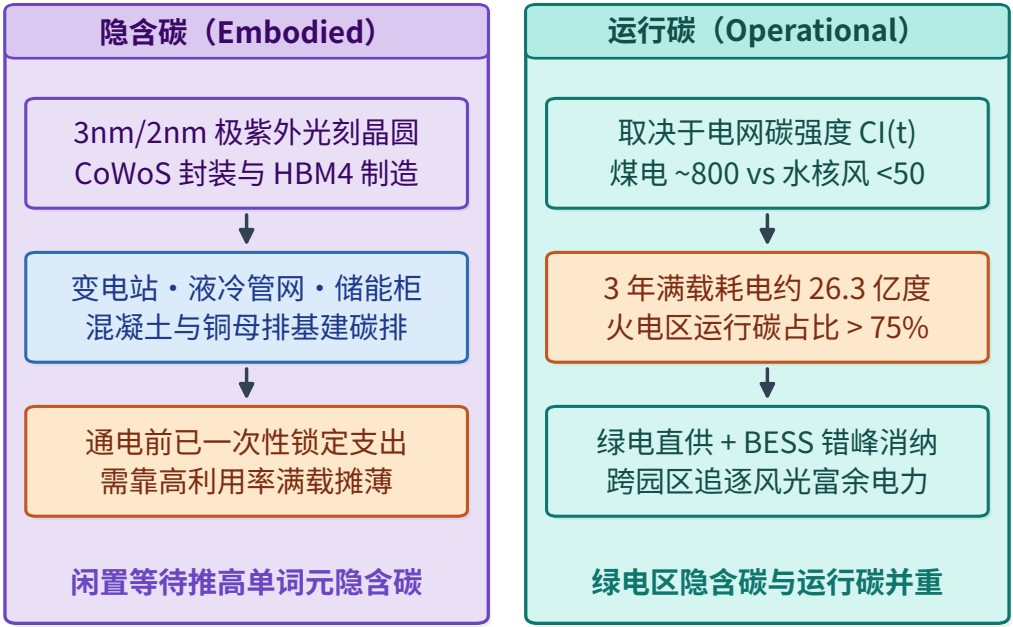
隐含碳（Embodied）
3nm/2nm 极紫外光刻晶圆
CoWoS 封装与 HBM4 制造
变电站・液冷管网・储能柜
混凝土与铜母排基建碳排
通电前已一次性锁定支出
需靠高利用率满载摊薄
闲置等待推高单词元隐含碳
运行碳（Operational）
取决于电网碳强度 CI(t)
煤电 ~800 vs 水核风 <50
3 年满载耗电约 26.3 亿度
火电区运行碳占比 > 75%
绿电直供 + BESS 错峰消纳
跨园区追逐风光富余电力
绿电区隐含碳与运行碳并重