

Исх. № _____ от «___» _____ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Всероссийский ордена «Знак Почёта»
научно-исследовательский институт
противопожарной обороны МЧС России»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

143903, Московская область, г. Балашиха,
мкр. ВНИИПО, д. 12

О разъяснении абзаца третьего пункта 4.4.2 СП 1.13130.2020 в части порядка измерений

Просим дать разъяснение о порядке применения абзаца третьего пункта 4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», согласно которому:

«Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей.»

Проверка соблюдения этого требования сводится к измерению размера, остающегося при открытой двери, и сопоставлению его с требуемой шириной. Однако свод правил не устанавливает ни положения дверного полотна, принимаемого при таком измерении, ни точек, между которыми оно выполняется. Вследствие этого при разработке проектных решений, экспертизе проектной документации и в ходе надзорных мероприятий по одному и тому же объекту получают существенно различающиеся результаты и, соответственно, противоположные выводы о соблюдении приведённого требования.

Для наглядности вопросы изложены применительно к одной схеме лестничной клетки, приведённой на рисунке 1: ширина марша $b = 1,20$ м (равна требуемой), размер площадки от стены с дверным проёмом до края марша $A = 1,40$ м, размер площадки вдоль этой стены $L = 2,55$ м, дверное полотно шириной $0,90$ м и толщиной 50 мм с вылетом ручки 65 мм. Все числовые значения, упомянутые далее, относятся к этой схеме.

Нам известно, что применительно к аналогичной по содержанию норме пункта 4.4.3 СП 1.13130.2009 ФГБУ ВНИИПО МЧС России в письме от 10.08.2018 № 4772-13-4-4, а также в разделе «Вопросы и ответы» официального сайта института сообщало, что «открытое положение» означает максимально возможное открытое положение двери и что при определении требуемой ширины марша необходимо учитывать в том числе устройства для самозакрывания и другие выступающие части дверного полотна. Названные разъяснения относятся к утратившей силу редакции

свода правил и не содержат указания на точки, между которыми выполняется измерение, вследствие чего на практике продолжают применяться различные методики.

В связи с изложенным просим ответить на следующие вопросы.

1. Какое положение дверного полотна следует принимать за максимально открытое (рисунок 2): открывание на 90° к плоскости проёма, при котором остающийся размер площадки составляет 0,50 м; открывание на максимально возможный угол «до упора» в стену, ограничитель или иную конструкцию дверного блока (1,29 м); либо иное положение? Просим подтвердить, что применительно к пункту 4.4.2 СП 1.13130.2020 сохраняет силу подход, изложенный в письме от 10.08.2018 № 4772-13-4-4.

2. Учитываются ли при проверке промежуточные положения полотна, проходимые им при каждом открывании двери, если остающийся размер в них меньше, чем в максимально открытом положении (рисунок 2: 0,76 м при угле открывания 45° против 1,29 м при открывании «до упора»), или требование считается соблюденным при достаточном размере в максимально открытом положении?

3. От какой точки дверного блока отсчитывается остающийся размер (рисунок 3): от плоскости дверного полотна (1,250 м), от наиболее выступающей точки дверной ручки (1,185 м) или от наиболее выступающей части двери в целом, включая рычаг доводчика, ограничитель открывания и антипаниковую фурнитуру (1,160 м)?

4. До какой конструкции выполняется измерение остающейся ширины лестничной площадки (рисунок 4): до края лестничного марша, то есть линии его примыкания к площадке (0,90 м); до ограждения лестничного проёма (1,05 м); до ближайшего препятствия на пути эвакуации — пожарного шкафа, выступа лифтовой шахты, конструктивного выступа (2,20 м); либо до противоположной стены лестничной клетки (2,40 м)?

5. В каком направлении измеряется ширина лестничной площадки, которую дверь не должна уменьшать (рисунок 1): по размеру А — от стены с дверным проёмом до края марша, по размеру L — вдоль этой стены, либо контролю подлежат оба размера? Просим также пояснить соотношение употреблённого в норме понятия «ширина лестничной площадки» с параметрами «длина» и «ширина» площадки по ГОСТ 9818-2015 «Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия».

6. Как определяется уменьшение требуемой ширины марша, если полотно в максимально открытом положении заходит в габарит марша лишь на части его длины (рисунок 5): считается ли требование нарушенным при уменьшении ширины в одном сечении ($b' = 0,235$ м в сечении 1—1), если на остальной длине марша ширина остаётся требуемой (1,20 м в сечении 2—2)? Просим также пояснить, определяется ли

уменьшенная ширина как минимальное расстояние между наиболее выступающей частью двери и противоположным ограждением по перпендикуляру к направлению движения и имеет ли значение высота расположения полотна над проступями.

7. В каком порядке выполняется проверка, если на одну площадку выходят две и более двери и каждая из них в максимально открытом положении уменьшает её ширину (рисунок 6): каждая дверь проверяется отдельно при закрытых остальных (0,50 м и 1,15 м соответственно) либо все двери принимаются одновременно в максимально открытом положении (0,25 м)?

8. Что понимается под «требуемой» шириной, уменьшение которой запрещено: минимальная ширина, установленная нормативными документами по пожарной безопасности для данного марша и площадки, либо фактическая ширина, принятая проектом, если она превышает минимально необходимую?

Дополнительно просим, если это представляется возможным, изложить общее правило назначения точек измерения применительно к приведённому положению для планировочных решений, не совпадающих с показанными на рисунках.

Ответ просим направить по адресу: _____
либо на адрес электронной почты: _____.

Приложение: рисунки 1—6 на 3 л. в 1 экз.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель: _____

Телефон: _____

Электронная почта: _____


Приложение

к письму о разъяснении абзаца третьего пункта 4.4.2 СП 1.13130.2020

Рисунок 1. Исходная схема и обозначения размеров (к вопросу 5)

Рисунок 1. Исходная схема и обозначения размеров

Размеры, которые дверь в максимально открытом положении не должна уменьшать. Обозначения применяются на рисунках 2–6.

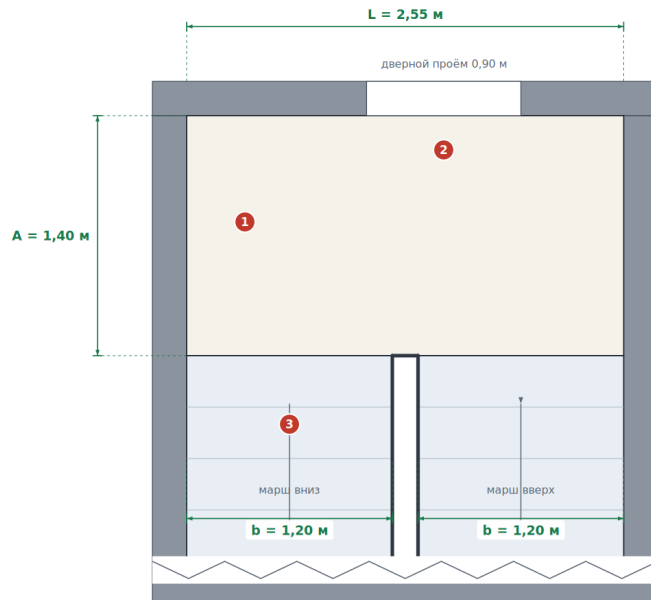

Разъясняемое положение

«Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей» (абзац третий п. 4.4.2 СП 1.13130.2020).

- 1 Лестничная площадка**, требуемую ширину которой не должна уменьшать дверь. В каком направлении измеряется эта ширина — **A** от стены до края марша или **L** вдоль стены — вопрос 4.
- 2 Дверь, выходящая на лестничную клетку**. Норма не определяет ни положение полотна, принимаемое при проверке, ни точки, между которыми выполняется замер.
- 3 Лестничный марш** шириной **b**, требуемую ширину которого дверь также не должна уменьшать (вопрос 5, рисунок 5).

Исходные данные, принятые на рисунках 2–6


Ширина марша $b = 1,20$ м, равная требуемой. Размер площадки $A = 1,40$ м, размер $L = 2,55$ м. Дверное полотно шириной $0,90$ м, толщиной 50 мм; вылет ручки 65 мм.

Приложение к запросу во ФГБУ ВНИИПО МЧС России о разъяснении абзаца третьего п. 4.4.2 СП 1.13130.2020. Размеры в метрах.

Рисунок 2. Положение дверного полотна (к вопросам 1 и 2)

Рисунок 2. Что считать «максимально открытым положением»

Один и тот же дверной блок в трёх положениях: остающийся размер площадки различается в 2,6 раза.

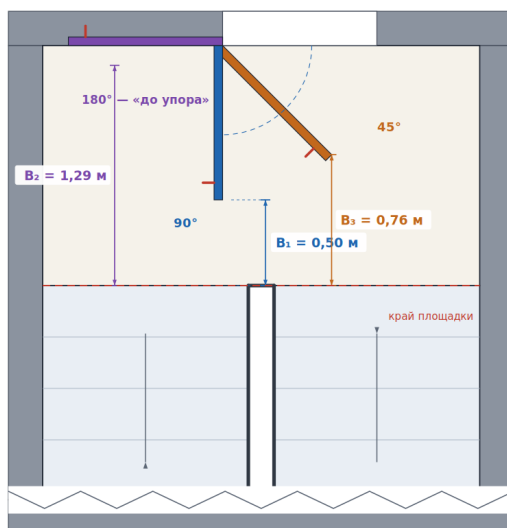

Вопрос 1: какое положение полотна принимается за максимально открытое?

Остающийся размер площадки измерен от кромки полотна до края площадки.


- 1 $B_1 = 0,50$ м** — полотно открыто на 90° к плоскости проёма.
- 2 $B_3 = 0,76$ м** — промежуточное положение (45°), проходимое полотном при каждом открывании двери.
- 3 $B_2 = 1,29$ м** — полотно открыто «до упора» в стену; в габарит площадки выступают только толщина полотна и ручка.

Следствие

При требуемой ширине $1,20$ м положения 90° и 45° дают вывод о нарушении разъясняемого требования, положение «до упора» — о его соблюдении.


Приложение к запросу во ФГБУ ВНИИПО МЧС России о разъяснении абзаца третьего п. 4.4.2 СП 1.13130.2020. Размеры в метрах.

Рисунок 3. Начальная точка замера на дверном блоке (к вопросу 3)

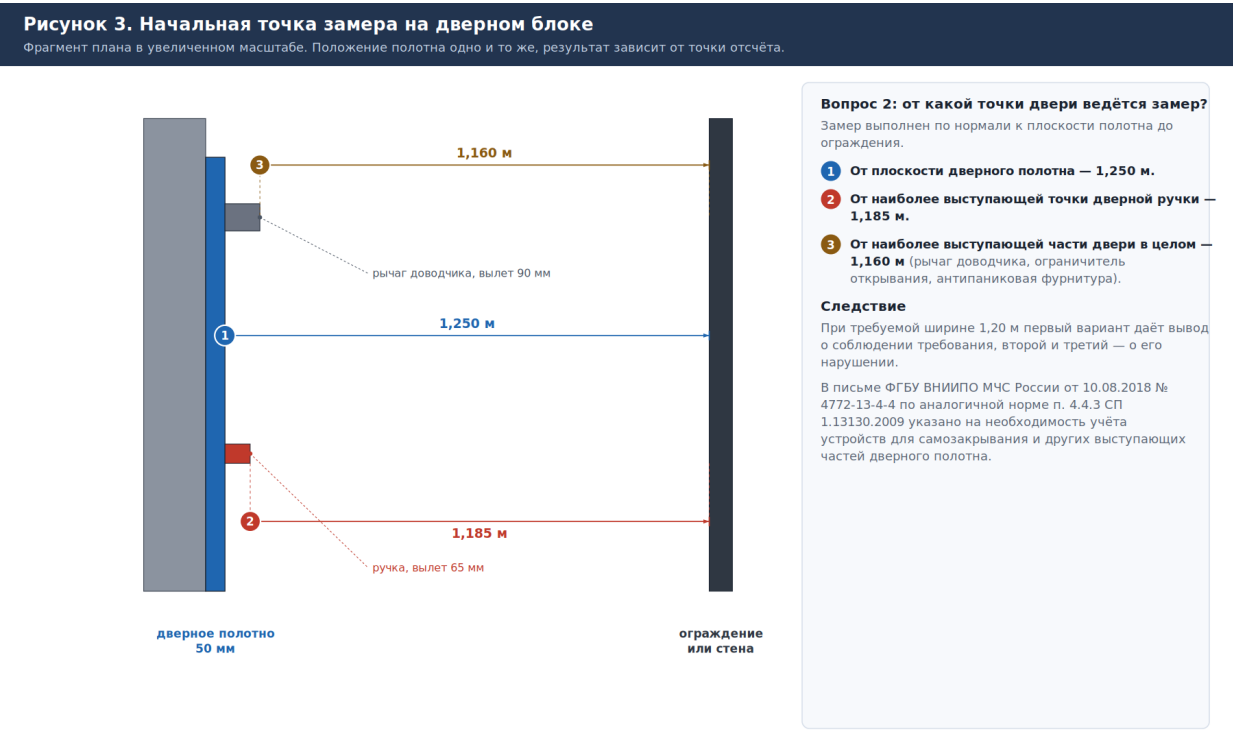

Приложение к запросу во ФГБУ ВНИИПО МЧС России о разъяснении абзаца третьего п. 4.4.2 СП 1.13130.2020. Размеры в метрах.


Рисунок 4. Конечная точка замера на лестничной площадке (к вопросу 4)

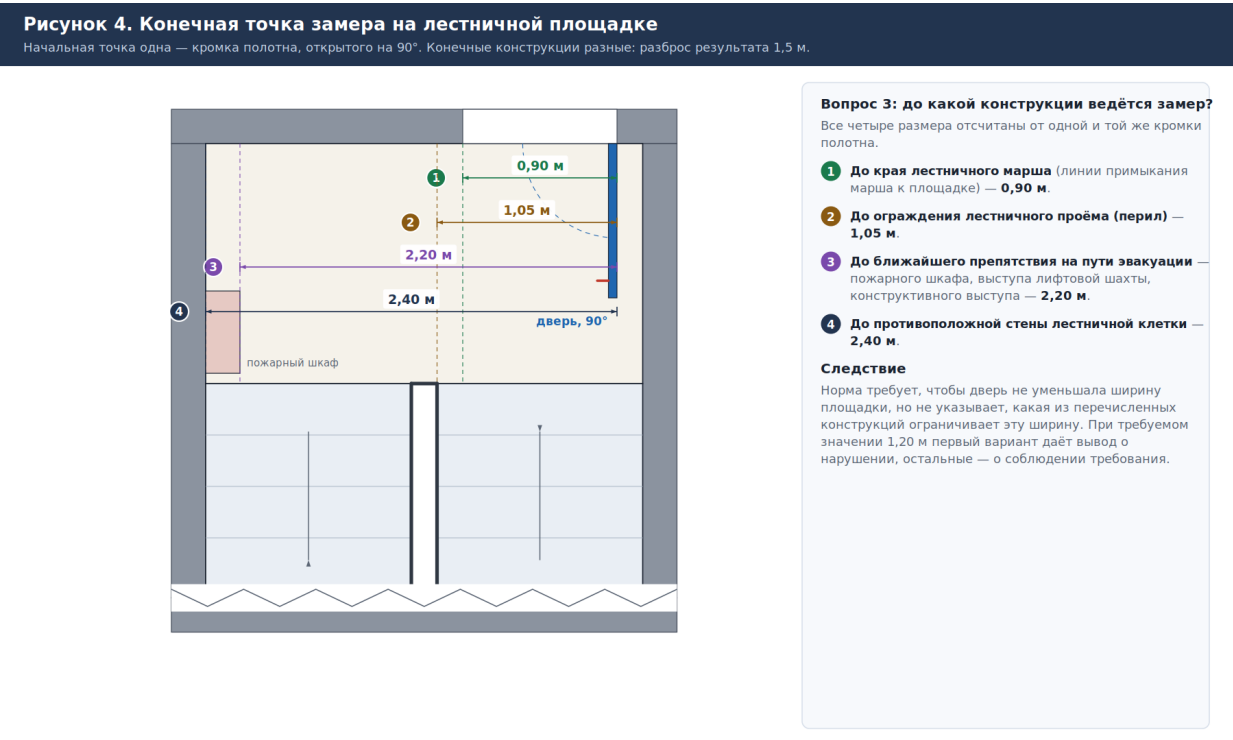

Приложение к запросу во ФГБУ ВНИИПО МЧС России о разъяснении абзаца третьего п. 4.4.2 СП 1.13130.2020. Размеры в метрах.

Рисунок 5. Полотно, заходящее в габарит лестничного марша (к вопросу 6)

Рисунок 5. Полотно, заходящее в габарит лестничного марша
Дверь у примыкания марша к площадке. Полотно перекрывает часть ширины марша только на участке своего створа.

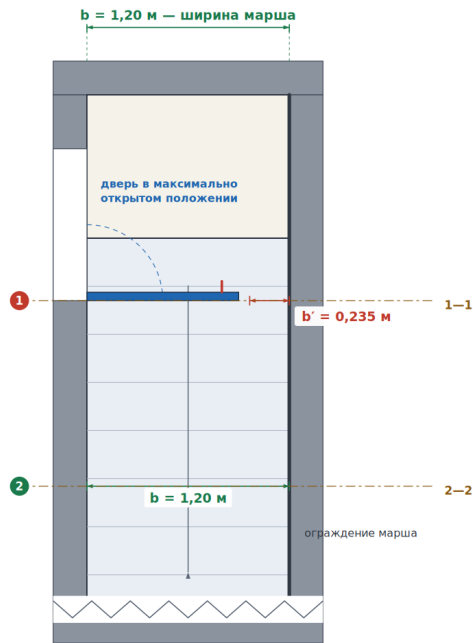

Вопрос 5: как определяется ширина марша, уменьшаемая дверью?

Полотно в максимально открытом положении заходит в габарит марша, но лишь на части его длины.

- 1) Сечение 1—1 — в створе полотна: свободная ширина марша $b' = 0,235$ м.
- 2) Сечение 2—2 — ниже двери: ширина марша $b = 1,20$ м, полотно не влияет.


Что требуется разъяснить

- 1) Считается ли требование нарушенным, если полотно уменьшает ширину марша только в одном сечении (размер b'), при том что на остальной длине марша ширина сохраняется требуемой?
- 2) Определяется ли уменьшенная ширина как минимальное расстояние между наиболее выступающей частью двери и противоположным ограждением по перпендикуляру к направлению движения?
- 3) Учитывается ли высота расположения полотна над проступями?

Приложение к запросу во ФГБУ ВНИИПО МЧС России о разъяснении абзаца третьего п. 4.4.2 СП 1.13130.2020. Размеры в метрах.

Рисунок 6. Две двери, выходящие на одну лестничную площадку (к вопросу 7)

Рисунок 6. Две двери, выходящие на одну лестничную площадку
При одновременном открывании полотна сужают один и тот же участок пути эвакуации.

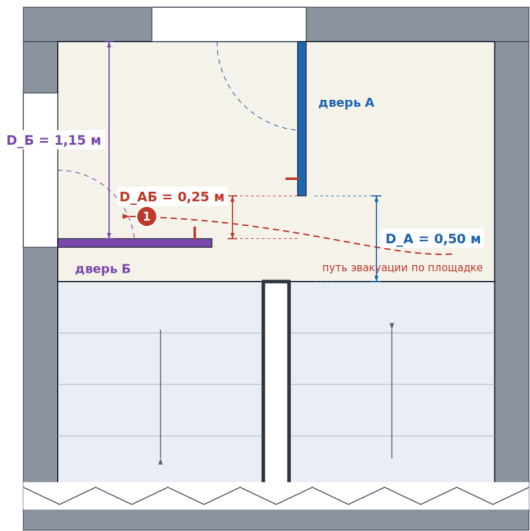

Вопрос 6: как проверяются несколько дверей?

На площадку выходят два дверных блока; каждый из них в максимально открытом положении уменьшает ширину площадки.

Результат при разных допущениях

- $D_A = 0,50$ м — открыта только дверь А.
- $D_B = 1,15$ м — открыта только дверь Б.
- $D_{AB} = 0,25$ м — обе двери открыты одновременно.

- 1) Участок, на котором свободный размер минимален: он ограничен кромкой полотна двери А и полотном двери Б.

Что требуется разъяснить

- а) каждая дверь проверяется отдельно при закрытых остальных;
- б) все двери принимаются одновременно в максимально открытом положении;
- в) применяется иной порядок — просим указать какой.

Приложение к запросу во ФГБУ ВНИИПО МЧС России о разъяснении абзаца третьего п. 4.4.2 СП 1.13130.2020. Размеры в метрах.