

STATICKÉ POSOUZENÍ

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
ING. PETR IBL	ING. JAROMÍR HADRAVA	ING. JAROMÍR HADRAVA
MÍSTO STAVBY		
JANKOVCOVA 933/63 170 00 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE		
INVESTOR		
CENTRUM PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, IČO: 72029455		
OBJEDNATEL		
TZBSYSTEMS, ING. VOJTĚCH PROCHÁZKA JUNGMANNOVA 1020, 530 02 PARDUBICE - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ		
STAVBA - OBJEKT		
POSOUZENÍ PŘÍTÍŽENÍ OD VYBRANÝCH VENKOVNÍCH KON. JEDNOTEK NA DOTČENÉ VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE		
OBSAH		
STATICKÉ POSOUZENÍ		
		
TEKO projekt s.r.o. inženýrská statická a projektová kancelář Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno tel.: +420 605 337 364 info@tekoprojekt.cz		
ID PROJEKTU	P-070-5-0-26	
DATUM	03/2026	
MĚŘÍTKO	-	
FORMÁT	A4	
ČÁST DOKUMENTACE	Č. PŘÍLOHY	PARÉ
STATIKA	-	
STUPEŇ	SP	

OBSAH

OBSAH	2
STATICKÉ POSOUZENÍ	3
1. ÚVOD	3
1.1. Identifikační údaje	3
1.2. Předmět dokumentace.....	3
1.3. Podklady	4
1.4. Použité předpisy, literatura	4
1.5. Předpoklady výpočtu	5
1.5.1. Zatížení	5
1.6. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem	5
1.7. Inženýrskogeologické poměry	5
2. STATICKÝ VÝPOČET	6
2.1. Rozbor zatížení	6
2.1.1. Stálé zatížení.....	6
2.1.2. Užité zatížení.....	6
2.1.3. Klimatické zatížení	7
2.2. Posouzení jednotek umístěvaných na terase v 8.NP	8
2.3. Posouzení jednotek umístěvaných na střeše v úrovni 2.NP	10
3. ZÁVĚR	13

STATICKÉ POSOUZENÍ

1. ÚVOD

1.1. Identifikační údaje

Název akce:	Posouzení přetížení od vybraných venkovních kondenzačních jednotek na dotčené vodorovné nosné konstrukce
Místo stavby:	Jankovcova 933/63 170 00 Praha 7 - Holešovice
Investor:	Centrum pro zajišťování výsledků vzdělávání Státní příspěvková organizace, IČO:72029455
Objednatel:	TZBsystems, Ing. Vojtěch Procházka Jungmannova 1020, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí
Zpracovatel části:	TEKO projekt s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno – Kročehlavy
Část dokumentace:	Stavebně – konstrukční část
Stupeň dokumentace:	Statické posouzení (SP)
Datum zpracování:	03/2026

1.2. Předmět dokumentace

Předmětem stavebně konstrukční části dokumentace (statiky) v úrovni statického posouzení je posouzení **stávajících střešních konstrukcí na účinky nově působících zatížení od nově umístěných klimatizačních jednotek** na střechy objektu na adrese Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Žádné jiné nosné konstrukce nejsou v rámci této dokumentace navrženy ani posouzeny.

Odpovědným zástupcem zpracovatele Ing. Jaromír Hadrava je autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb zapsaným v ČKAIT pod pořadovým číslem 0013889.

1.3. Podklady

Pro vyhotovení dokumentace byly použity následující podklady:

- [a] Projektová dokumentace v úrovni DPS; "Klimatizace vybraných prostor – projektová dokumentace"; TZBsystems, zodpovědný projektant Ing. Vojtěch Procházka; 03/2026
- [b] Podklady dodané objednatelem + konzultace s objednatelem
- [c] Stavební tabulky; Ing. Milan Rochla, SNTL – nakladatelství technické literatury, Praha 1969

1.4. Použité předpisy, literatura

Při zpracování dokumentace byly využity následující předpisy:

ČSN EN 1990 ed. 2:2015	Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991-1-1:2004	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-2:2004	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
ČSN EN 1991-1-3 ed. 2:2013	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
ČSN EN 1991-1-4 ed. 2:2013	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
ČSN EN 1991-1-6:2006/Z4:2012	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění
ČSN EN 1992-1-1 ed. 2:2011	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-1-1 ed. 2:2011	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-1-8 ed. 2:2011	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků
ČSN EN 1993-1-11:2008	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků
ČSN EN 1995-1-1:2006	Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1996-1-1+A1:2013	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN EN 1997-1:2006/A1:2014	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN 1090-1+A1:2012	Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
ČSN EN 1090-2+A1:2012	Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
ČSN 73 2604:2012	Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí
ČSN EN 206-1,Z4:2013	Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Software:

SCIA Engineer 2019 (licencováno TEKOPROJEKT s.r.o.)
FIN EC 2020 (licencováno TEKOPROJEKT s.r.o.)
GEO5 2020 (licencováno TEKOPROJEKT s.r.o.)
Vlastní výpočtové utility v prostředí MS Excel

1.5. Předpoklady výpočtu

1.5.1. Zatížení

Konstrukce jsou posouzeny na účinky zatížení vlastní tíhou, ostatním stálým zatížením (střešní vrstvy) a nahodilých zatížení. Charakteristické hodnoty zatížení stanovené dle ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí; ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb; ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem; ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem jsou tyto:

Užitné zatížení:	kategorie A (terasy):	$q_k = 3,00 \text{ kN/m}^2$; $Q_k = 2,00 \text{ kN}$
	kategorie H (střechy nepřístupné):	$q_k = 0,75 \text{ kN/m}^2$; $Q_k = 1,00 \text{ kN}$
Zatížení sněhem:	sněhová oblast I. $s_k = 0,70 \text{ kN/m}^2$	
Zatížení větrem:	větrová oblast I. $v_{\text{ref}} = 22,5 \text{ m/s}$, kategorie terénu III	

1.6. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Dokumentace je vypracována v úrovni statické posouzení.

Pro návrh a posouzení konstrukcí byly použity podklady **dle kapitoly 1.3 tohoto statického posouzení.**

Stávající nosné konstrukce objektu byly převzaty dle podkladů od objednatele. Nebyl proveden stavebně technický průzkum. Před začátkem stavebních úprav musí být provedeny průzkumné práce těchto nosných konstrukcí a ověřeny předpoklady uvažované u konstrukcí v tomto posudku. V případě nejasností po provedení průzkumu je třeba kontaktovat zpracovatele tohoto posudku, případně jinou odborně způsobilou autorizovanou osobu.

Tato část dokumentace neřeší stav stáv. nosných kcí, případné opravy, sanace,..., vyjma v této dokumentaci uvedeného.

Při změně předpokladů výpočtu (okrajových podmínek) si projektant vyhrazuje právo v rámci autorských dozorů na úpravu této dokumentace, v opačném případě nenese projektant žádnou odpovědnost za případné věcné, finanční či duševní škody spojené s realizací stavby!

1.7. Inženýrskogeologické poměry

nerozhoduje

2. STATICKÝ VÝPOČET

2.1. Rozbor zatížení

2.1.1. Stálé zatížení

J1	Venkovní kondenzační jednotka MINIVRF			
	hmotnost jednotky	1,55	1,35	2,09
		1,55 kN	1,35	2,09 kN
R1	Střešní plášť ploché střechy			
	celková hmotnost skladby střešního souvrství bez nosné kce	1,00	1,35	1,35
	nosná kce PZD panel 75-60/360	-	1,35	-
	podhled	0,40	1,35	0,54
		1,40 kN/m²	1,35	1,89 kN/m²
Pozn.: hmotnost střešního souvrství byla odhadnuta kvalifikovaným odhadem. Při realizaci je nutné, aby tato hodnota (limita) nebyla překročena!!! V opačném případě je nutné v rámci AD provést úpravu dotčených				
R2	Skladba terasy			
	celková hmotnost skladby střešního souvrství bez nosné kce	1,00	1,35	1,35
	nosná kce ŽB stropní deska	-	1,35	-
	podhled	0,40	1,35	0,54
		1,40 kN/m²	1,35	1,89 kN/m²

Pozn.: hmotnost střešního souvrství byla odhadnuta kvalifikovaným odhadem. Při realizaci je nutné, aby tato hodnota (limita) nebyla překročena!!! V opačném případě je nutné v rámci AD provést úpravu dotčených

2.1.2. Užité zatížení

U1	Užité - plošné			
	kat. A: obytné plochy - terasy	3,00	1,50	4,50
	kat H.: střechy nepřístupné	0,75	1,50	1,13
		kN/m²		kN/m²
U2	Užité - bodové			
	kat. A: obytné plochy - terasy	2,00	1,50	3,00
	kat H.: střechy nepřístupné	1,00	1,50	1,50
		kN		kN

2.1.3. Klimatické zatížení

2.1.3.1 Zatížení sněhem (oblast I)

ZATÍŽENÍ SNĚHEM

I. sněhová oblast

char. hodnota zatížení	$s_k =$	0,7 kPa
typ krajiny	normální typ krajiny	
souč. expozice	$C_e =$	1,0
tepelný součinitel	$C_t =$	1,0
úhel sklonu střechy	$\alpha =$	0 °
tvárový součinitel	$\mu_1 =$	0,8
zatížení sněhem	$s =$	0,560 kNm ⁻²
nadmořská výška	-	m n.m.

Otevřený typ krajiny: rovná plocha bez překážek, otevřená do všech stran, nechráněná nebo jen málo chráněná terénem a vyššími stavbami nebo stromy

Normální typ krajiny: plochy, kde nedochází na stavbách k výraznému přemístění sněhu větrem kvůli okolnímu terénu, jiným stavbám nebo stromům

Chráněný typ krajiny: plochy, kde je uvažovaná stavba výrazně nižší než okolní terén nebo stavba je obklopena vysokými stromy a/nebo vyššími stavbami

Stanoveno dle ČSN EN 1991-1-3:2006 Z1

2.1.3.2 Zatížení větrem (oblast I)

ZATÍŽENÍ VĚTREM

I. větrová oblast


souč. směru větru	$C_{dir} =$	1,0
souč. ročního období	$C_{season} =$	1,0
základní rychlost větru	$v_{b,0} =$	22,5 m/s
životnost		50 let
rychlost větru při životnosti	$v_{ref} =$	22,5 m/s

kategorie terénu III

výška nad terénem	$z =$	28,5 m
souč. drsnosti	$C_r(z) =$	0,979
☐ stanovení součinitele orografie dle přílohy A2		
souč. orografie	$C_o(z) =$	1,000
intenzita turbulence	$I_v(z) =$	0,220
střední rychlost větru	$v_m =$	22,0 m/s
max. dynamický tlak	$q_p(z) =$	0,770 kNm ⁻²

OROGRAFIE

	návětrná strana	
vod. vzd. od vrcholu hřebene	$x =$	10,0 m
účinná výška svahu (kopce)	$H =$	50,0 m
skut. dl. návětrného svahu	$L_u =$	50 m
skut. dl. závětrného svahu	$L_d =$	470 m
sklon návětrného svahu	$\Phi =$	1,00
souč. umístění	$s =$	1,205
účinná délka dle tab. A.2	$L_e =$	166,7 m

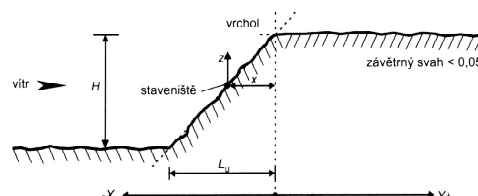


Stanoveno dle ČSN EN 1991-1-4:2007


2.2. Posouzení jednotek umístěvaných na terase v 8.NP

Je posouzeno umístění dvou nových klimatizačních jednotek na terase v 8.NP. Jednotky jsou tedy umístěny na stropě nad 7.NP.

Každá z navrhovaných jednotek má rozměr 940x1630x460mm a hmotnost 155kg.

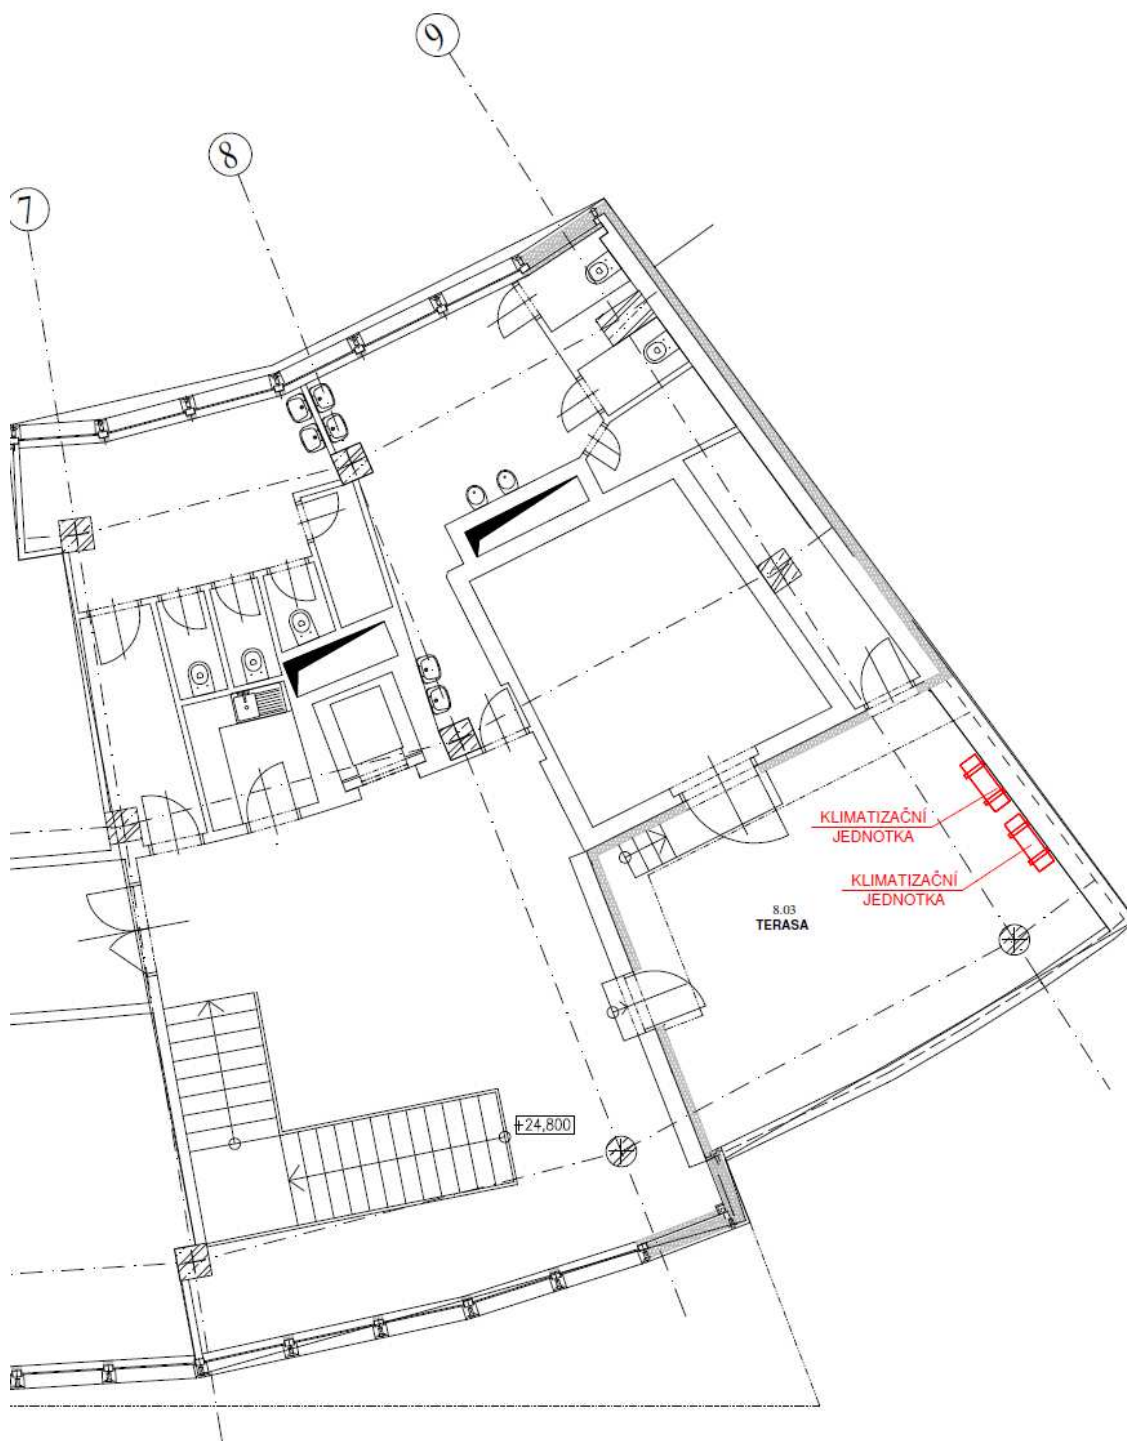

Umístění klimatizačních jednotek – půdorys 8.NP

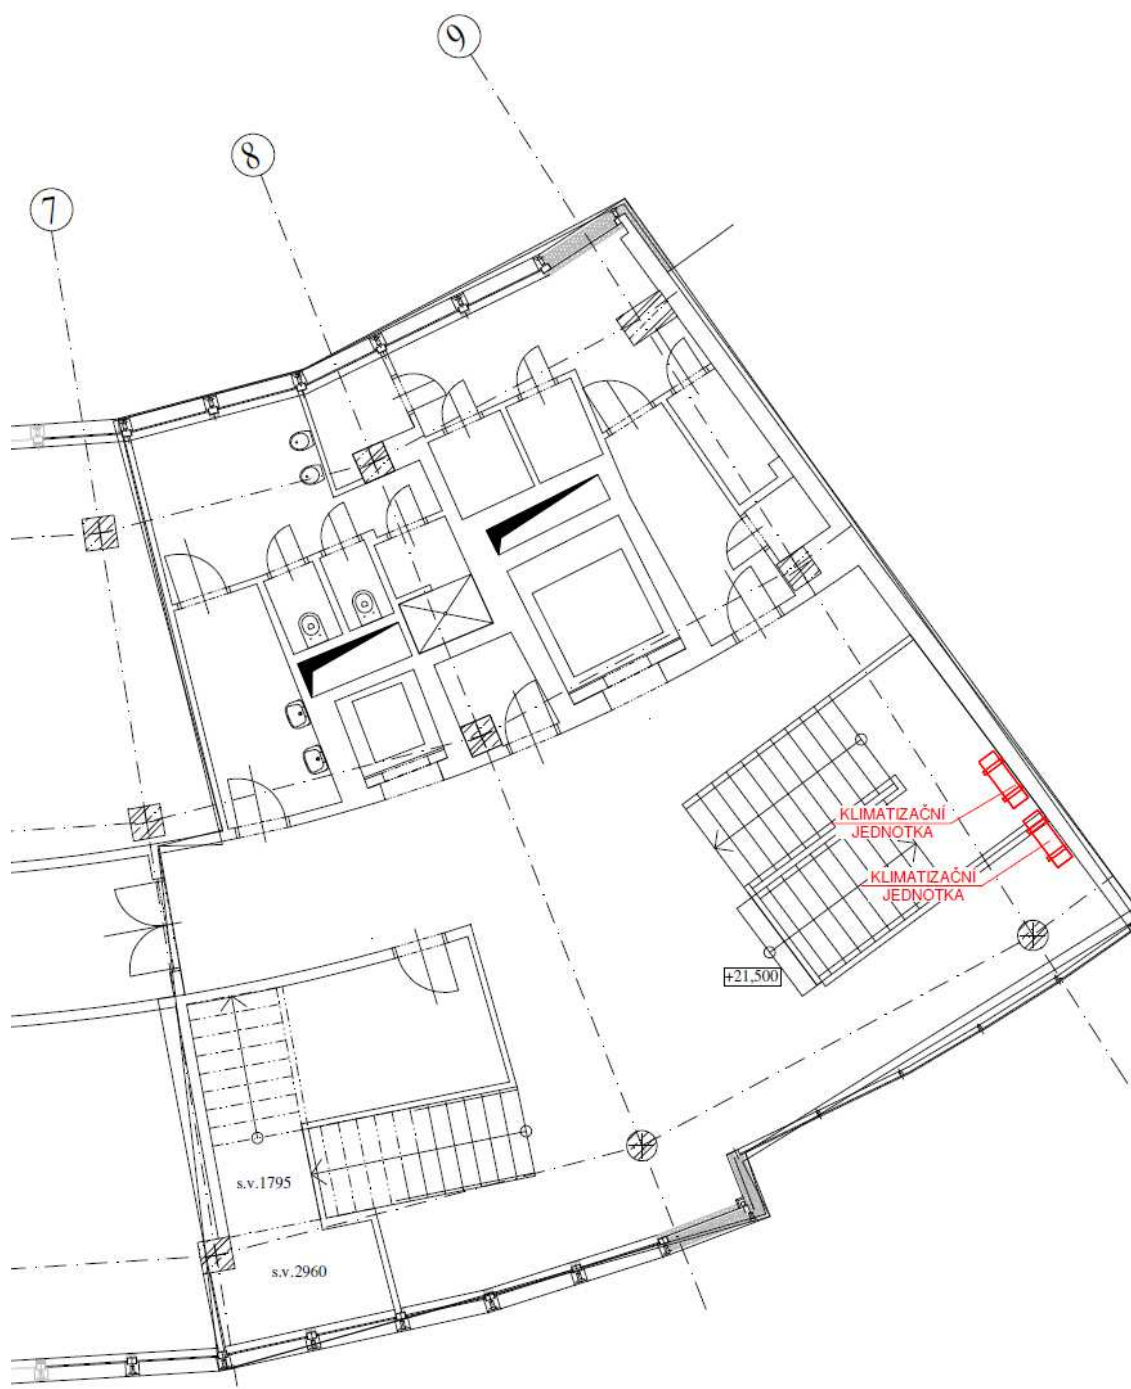

Umístění klimatizačních jednotek – strop nad 7.NP

Působící zatěžovací účinky od nově navrhovaných jednotek:

Působící bodová síla od každé kond. jednotky:

$$Q_{ek} = 1,55 \text{ kN}$$

Působící plošné zatížení od každé kond. jednotky (předpoklad zvětšení plochy o 20% vlivem uložení každé jednotky přes roznášecí plochu (např. betonová dlaždice)):

$$q_{ek} = 1,55 / (0,46 * 0,94 * 1,20) = 2,99 \text{ kN/m}^2$$

Nově navrhované jednotky se umísťují na stávající terasu, která v současném stavu nevykazuje vady ani poruchy a na které by dle ČSN EN 1991-1-1 mělo být uvažováno plošné užité zatížení od provozu $3,00 \text{ kN/m}^2$ a bodové užité zatížení $2,00 \text{ kN}$.

Minimální smykové zatížení dle ČSN EN 1991-1-1: $Q_{Rk} = 2,00 \text{ kN}$
Minimální plošné zatížení dle ČSN EN 1991-1-1: $q_{Rk} = 3,00 \text{ kN/m}^2$

Posouzení

$$Q_{ek} = 1,55 < Q_{Rk} = 2,00 \text{ [kN]}$$
$$q_{ek} = 2,99 < q_{Rk} = 3,00 \text{ [kN/m}^2\text{]}$$

vyhovuje!


Uvažované kond. jednotky musejí být od sebe vzdáleny alespoň 1,00m (světlá vzdálenost)!!!

2.3. Posouzení jednotek umístěvaných na střeše v úrovni 2.NP


Je posouzeno umístění čtyř nových klimatizačních jednotek na střeše v 2.NP. Jednotky jsou tedy umístěny na stropě nad 1.NP.

Každá z navrhovaných jednotek má rozměr $940 \times 1630 \times 460 \text{ mm}$ a hmotnost 155 kg .

Umístění jednotek se dle archivní dokumentace předpokládá na stropních panelech PZD 75-60/360.

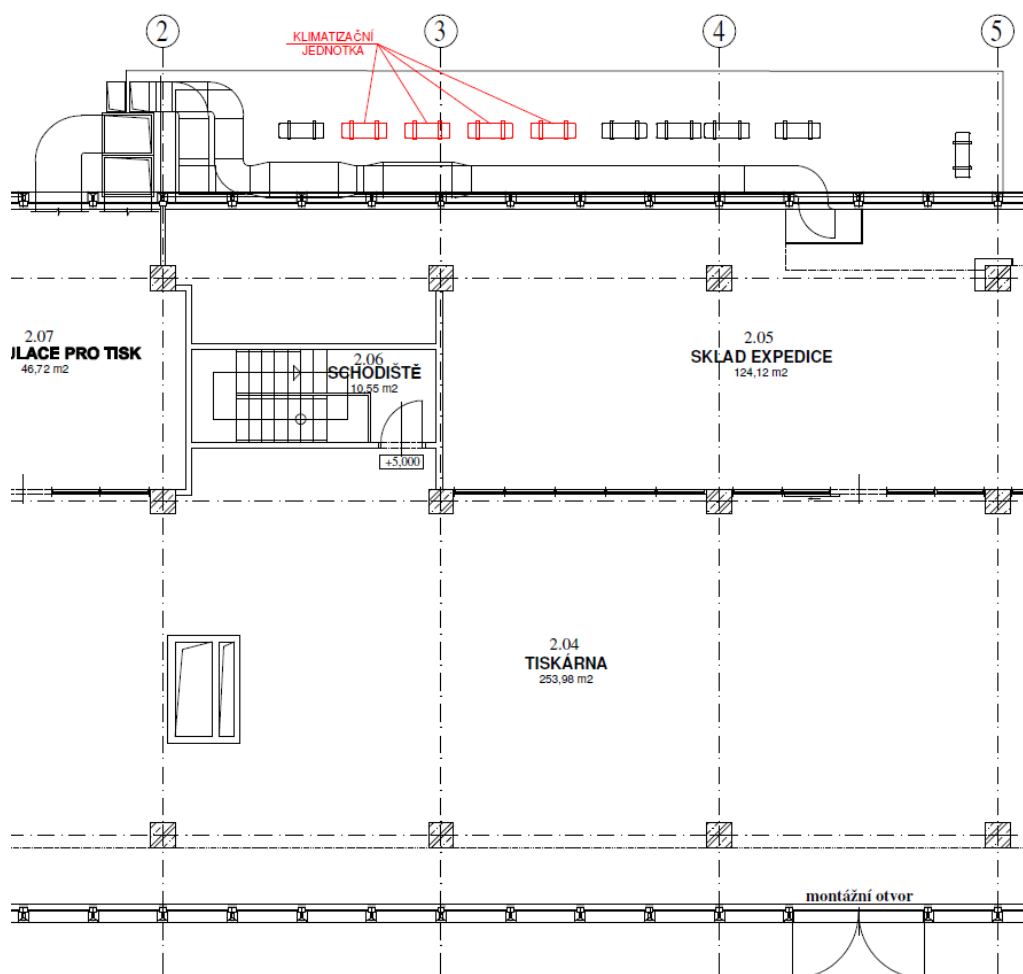

Umístění klimatizačních jednotek – půdorys 2.NP

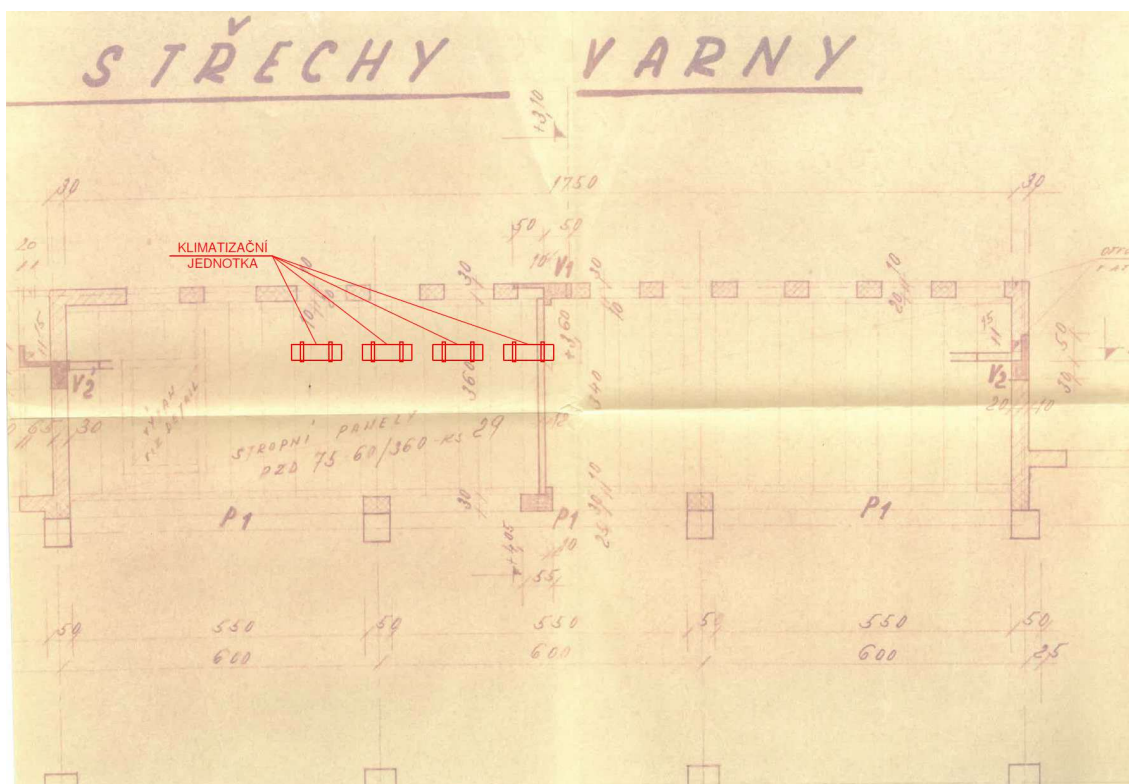

Umístění klimatizačních jednotek – tvar stropu nad 1.NP z archivní dokumentace
(výkres dodán objednatelem)

Únosnost jednoho PZD panelu 75-60/360 dle podkladu [c]

BETONOVÉ VÝROBK
STROPNÍ PANELE

Katalog stavebních dílců a vybavení
betonářského továrny – 1966

STROPNÍ PANELE 12 cm TLUSTĚ PRO T-64B,
2-4 technologie.
Poznámky: Dílce se používají pro výstavbu obytných domů
typu T-64B dvouetageovou technologií.
q ... výpočtová dovolená zatížení dílce bez vlastní váhy
dílce.
M_a ... mezní moment únosnosti. Beton B20.
Mezní odchylky rozměrů: L₀ -10 mm, H₀ -10 mm, H₁ +2 mm.

Ornačeni	Výrobní rozměry (cm)	Objem 1 ks	M _a	q	Sčítání
L H B	[m ²]	[kg]	[kg/m]	[kg/m]	[cm]

PZD 75-240/360	358 12 230	1,009	2 520	2 790	935 346
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------

PZD 76-240/360	358 12 230	1,010	2 520	2 790	935 346
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------

PZD 121-240/360	358 12 230	0,970	2 440	2 440	3 900 946
-----------------	----------------	-------	-------	-------	-----------

PZD 122-240/360	358 12 230	0,970	2 440	2 440	3 900 946
-----------------	----------------	-------	-------	-------	-----------

Ornačeni	Výrobní rozměry (cm)	Objem 1 ks	M _a	q	Sčítání
L H B	[m ²]	[kg]	[kg/m]	[kg/m]	[cm]

PZD 123-240/360	358 12 230	0,970	2 440	2 440	3 900 946
-----------------	----------------	-------	-------	-------	-----------

PZD 124-240/360	358 12 230	0,790	2 440	2 440	3 900 946
-----------------	----------------	-------	-------	-------	-----------

PZD 125-240/360	358 12 230	1,006	2 515	2 891	1 002 946
PZD 126-240/360	358 12 230	1,006	2 515	2 838	1 011 946

PZD 135-240/360	358 12 230	0,966	2 413	2 775	1 071 946
-----------------	----------------	-------	-------	-------	-----------

PZD 136-240/360	358 12 230	0,966	2 413	2 775	1 071 946
-----------------	----------------	-------	-------	-------	-----------

BETONOVÉ VÝROBK
STROPNÍ PANELE

Katalog stavebních dílců a vybavení
betonářského továrny – 1966

Ornačeni	Výrobní rozměry (cm)	Objem 1 ks	M _a	q	Sčítání
L H B	[m ²]	[kg]	[kg/m]	[kg/m]	[cm]

PZD 137-240/360	358 12 230	0,983	2 458	3 600	1 460
-----------------	----------------	-------	-------	-------	-------

PZD 138-240/360	358 12 230	0,983	2 458	3 600	1 460 346
-----------------	----------------	-------	-------	-------	-----------

PZD 75-100/360	358 12 119	0,449	1 248	1 015	540 346
PZD 76-100/360	358 12 119	0,449	1 248	1 210	978 346

PZD 120-100/360	358 12 119	0,423	1 060	2 458	— 346
-----------------	----------------	-------	-------	-------	-------

PZD 133-100/360	358 12 119	0,400	1 048	1 032	493 346
PZD 134-100/360	358 12 119	0,400	1 248	1 075	833 346

Pozn.: Použití, mezní odchylky rozměrů (pokud nejsou přímo
uvedeny) add. viz str. 141.

Ornačeni	Výrobní rozměry (cm)	Objem 1 ks	M _a	q	Sčítání
L H B	[m ²]	[kg]	[kg/m]	[kg/m]	[cm]

PZD 75-90/360	358 12 50	0,243	605	929	820 346
PZD 76-90/360	358 12 50	0,243	605	1 235	977 346

PZD 133-90/360	358 12 50	0,243	605	754	270 346
PZD 134-90/360	358 12 50	0,243	605	1 255	204 346

PZD 142-120/330	332 12 119	0,496	1 138	1 739	970 321
-----------------	----------------	-------	-------	-------	---------

STROPNÍ PANELE 15 cm TLUSTĚ PRO T-64B
2-4 technologie

PZD 140-150/360	358 12 119	0,965	2 413	2 690	495 426
-----------------	----------------	-------	-------	-------	---------

PZD 143-150/360	358 12 119	0,858	2 140	2 390	315 426
-----------------	----------------	-------	-------	-------	---------

142

143

Katalóg stavebných dielcov a vybraného
betonárskeho tovaru — 1966

Označení	Výrobní rozměry [cm]			Objem [m³]	Hmotnost 1k s [kg]	M_u [kpm]	q^e [kp/m]	Světlost [cm]
	L	H	B					
PZD 75-60/360	358	12	59	0,243	605	829	820	346
PZD 76-60/360	358	12	59	0,243	605	1 226	577	346

Výřezek z podkladu [c]

Jeden PZD panel přenesse dle tohoto podkladu ohybový moment:

$$M_u = 8,29 \text{ kNm} \Rightarrow M_{Rd} = 8,29/1,50 = 5,53 \text{ kNm}$$

Zatížení působící na jeden panel je následující

Zatížení působící na PZD panel		plošné zatížení			zat. plocha / šířka [m², m]	celkové zatížení	
		charakt.	γ_f	návrhové [kN/m²]		charakt.	návrhové
počet prvků:		1					
stálé střecha		1,40	1,35	1,89	0,36	0,50	0,68
sníh		0,56	1,35	0,76	0,36	0,20	0,27
		[kN]		[kN]	[-]	[kN]	
hmotnost jedné jednotky		1,55	1,50	2,33	1,00	1,55	2,33

Posouzení jednoho PZD panelu na působící zatížení

Ohybový moment od liniového zatížení			
0,95	=>	$L = 3,60 \text{ m}$	=> 3,69 m
		$M_{ed} = 1,62 \text{ kNm}$	
		$V_{ed} = 1,76 \text{ kNm}$	
Ohybový moment od bodového zatížení			
2,33	=>	$L = 3,60 \text{ m}$	=> 3,69 m
		$M_{ed} = 2,14 \text{ kNm}$	
		$V_{ed} = 1,16 \text{ kNm}$	
Celkový ohybový moment			
		$M_{ed} = 3,77 \text{ kNm}$	

Posouzení

$$M_{ed} = 3,77 < M_{Rd} = 5,53 \text{ [kN/m}^2\text{]}$$

vyhovuje!

Uvažované kond. jednotky musejí být od sebe vzdáleny alespoň 1,00m (světlá vzdálenost)!!!

Stávající stropní PZD panely 75-60/360, které tvoří dle dodaných podkladů stropní konstrukci nad 1.NP v řešeném místě objektu jsou na základě únosnosti uvedené v podkladu [b] vyhovující.

3. ZÁVĚR

Předmětem stavebně konstrukční části dokumentace (statiky) v úrovni statického posouzení bylo posouzení **stávajících střešních konstrukcí na účinky nově působících zatížení od nově umístěných klimatizačních jednotek** na střechy objektu na adrese Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7 – Holešovice na působící zatížení od účinků zatížení vlastní tíhou, tíhou ostatního stálého zatížení a nahodilých zatížení dle platných norem ČSN a ČSN EN.

Pod každou jednotlivou venkovní kondenzační jednotkou musejí být provedeny roznášecí prvky tak, aby došlo k řádnému rozložení hmoty jednotek a zároveň, aby každá jednotka byla důsledně stabilizována (návrh ani posouzení těchto prvků není předmětem této dokumentace).

Žádné jiné nosné konstrukce nejsou v rámci této dokumentace navrženy ani posouzeny.

Pokud není v technické zprávě uvedeno jinak je nutné při provádění dodržovat zejména tyto ČSN EN a ČSN a to i jejich doporučené oddíly: ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí, ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb, ČSN 73 2611 Úchyly rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí, ČSN EN 10204 Druhy dokumentů kontroly, ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí, ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí, ČSN 73 2810 Provádění dřevěných konstrukcí, ČSN 73 3150 Tesařské práce stavební a dalších souvisejících norem.

Dokumentace je vypracována ve stupni STATICKÉ POSOUZENÍ

Pro návrh a posouzení konstrukcí byly použity podklady **dle kapitoly 1.3 tohoto statického posouzení.**

Stávající nosné konstrukce objektu byly převzaty dle podkladů od objednatele. Nebyl proveden stavebně technický průzkum.

Tato část dokumentace neřeší stav stáv. nosných kcí, případné opravy, sanace,..., vyjma v této dokumentaci uvedeného.

Pro správné fungování nosných konstrukcí je nutné dodržet statické působení a veškeré předpoklady výpočtu (okrajové podmínky) veškerých prvků uvedených výše!

V rámci tohoto dokumentu byly navrženy a posouzeny vybrané hlavní nosné konstrukce, ostatní nosné konstrukce je nutné navrhnout a posoudit v další fázi projektu!

Veškeré podrobné textové výstupy jsou uloženy u zpracovatele, na vyžádání je možné tyto výstupy doložit.

Zpracovatel posudku si vyhrazuje právo být informován o všech změnách a případných odchylkách provedených v rámci stavby. V případě neinformování o nastalých změnách nenese projektant žádnou odpovědnost za případné věcné, finanční či duševní škody spojené s realizací stavby.

Jakákoliv část posudku může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze na základě předchozího souhlasu zpracovatele projektu.

Při provádění se musí dodržovat příslušné platné ČSN a ČSN EN, související normy, technologické předpisy a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců.

V Kladně dne 31. března 2026

Vypracoval Ing. Petr Ibl

Schválil: Ing. Jaromír Hadrava